

STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Projekt sieci wodociągowej

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

GGN-ZUD.6630.26.2014

(sygn. opinii)

K-me, dm. 03.07.2014r

(miejscowość i data)

Maria Bröck-Lehmann

Przewodniczący

Zespołu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej

Podział arkuszy

URZĄD GMINY

ul. Kościerska 9

woj. pomorskie

Załącznik Nr 2
do decyzji Nr 9/wod/2014
z dnia 26.06.2014r.

Z up. WÓJTA

Wojciech Bronk
ZASTĘPCA WÓJTA

LEGENDA :

w50

istniejąca sieć wodociągowa

proj. sieć wodociągowa


proj. hydrant nadziemny

proj. zasuwy wodociągowe

W1 węzeł wodociagowy

Tw trójnik włączeniowy równoprzelotowy

Pz punkt załamania sieci wodociągowej

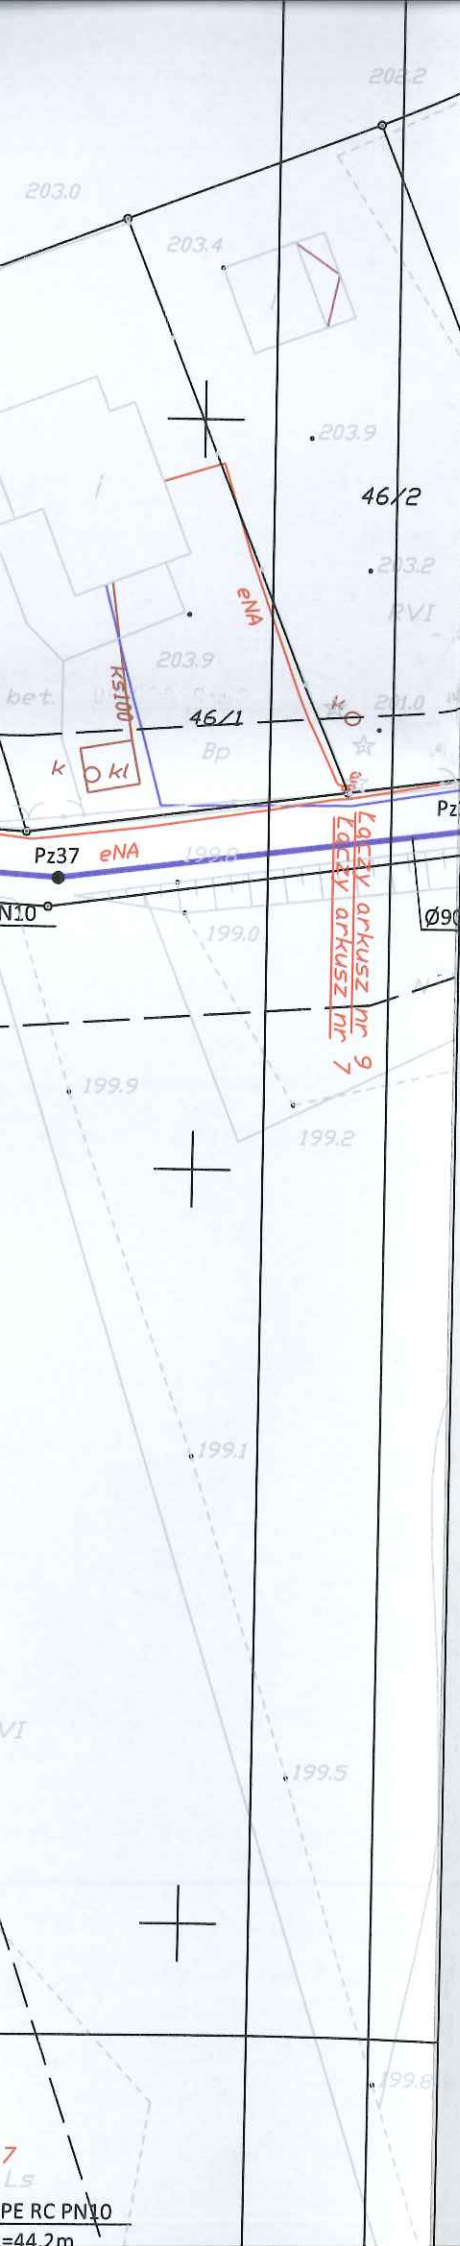

STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Projekt sieci wodociągowej

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).


CGN-ZUD.6630.261.2014
(sygn. opinii)

K-ma.dn.03.07.2014r
(miejscowość i data)

.....Maria Bronk-Lehmann.....

Przewodniczący
Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podział arkuszy



URZĄD GMINY
83-404 NOWA KARCZMA

ul. Kościarska 9
woj. pomorskie


Załącznik Nr 3
do decyzji Nr 9/wod/2014
z dnia 26.06.2014r.

Z up. WÓJTA

Wojciech Bronk
ZASTĘPCA WÓJTA

LEGENDA :

- w50 istniejąca sieć wodociągowa
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant nadziemny
- proj. zasuwy wodociągowe
- W1 węzeł wodociągowy
- Tw trójkąt włączeniowy równoprzelotowy DN80/DN
- Pz punkt załamania sieci wodociągowej



STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Projekt sieci wodociągowej

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

GGN: 20D.6680.26/2014

(sygn. opinii)

K-ma, dn. 03.07.2014r.

(miejscowość i data)


Maria Bronk-Lenhardt

Przewodniczący

Zespołu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej

Podział arkuszy



URZĄD GMINY
83-404 NOWA KARCZMA

ul. Kościelna 9
woj. pomorskie

Załącznik Nr 4
do decyzji Nr 9/wod/2014
z dnia 26.06.2014r.

Z up. WÓJTA

Wojciech Bronk
ZASTĘPCA WÓJTA

LEGENDA :

w50

istniejąca sieć wodociągowa

STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Projekt Sieci wodociągowej

Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ~~zespół~~ **Zespół Uzgadniania Dokumentacji projektowej** (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

GGN: ZUD.6630.26.2014
(sygn. opinii)

K-ma, dn. 03.07.2014r
(miejscowość i data)

[Podpis]
Maria Bronk-Lehmann
Przewodniczący
Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podział arkuszy





URZĄD GMINY
83-404 KARCZA

ul. Kościarska 9
woj. pomorskie

Załącznik Nr 5
do decyzji Nr 9/wod/2014
z dnia 26.06.2014r.

Zast. WÓJTA
[Podpis]
Wojciech Bronk
ZASTĘPCA WÓJTA

LEGENDA :

-  w50 istniejąca sieć wodociągowa
-  proj. sieć wodociągowa
-  proj. hydrant nadziemny
-  proj. zasuwy wodociągowe
- W1 węzeł wodociagowy
- Tw trójnik włączeniowy równoprzelotowy DN80/D
- Pz punkt załamania sieci wodociągowej

STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Projekt sieci wodociągowej

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

GGN-ZWD-6680.261.2014

(sygn. opinii)

K-ma dn. 03.07.2014r

(miejscowość i data)


Maria Bronk-Lehmann

Przewodniczący

Zespołu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej

Podział arkuszy



URZĄD GMINY
83-101 NOWA KŁOSZNA

ul. Kościarska 9
woj. pomorskie

Załącznik Nr 6
do decyzji Nr 9/wod/2014
z dnia 26.06.2014r.

Z up. WÓJTA
Wojciech Bronk
ZASTĘPCA WÓJTA

LEGENDA :

- w50 ————— istniejąca sieć wodociągowa
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant nadziemny
- |— proj. zasuwy wodociągowe
- W1 węzeł wodociągowy
- Tw trójnik włączeniowy równoprzelotowy DN80
- Pz punkt załamania sieci wodociągowej

STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Projekt sieci wodociągowej

Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

GGN-ZVD.GGBO.261.2014

(sygn. opinii)

K-maj.dn.03.07.2014r
(miejscowość i data)


Maria Bronk-Lehmann

Przewodniczący

Zespołu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej

Podział arkuszy

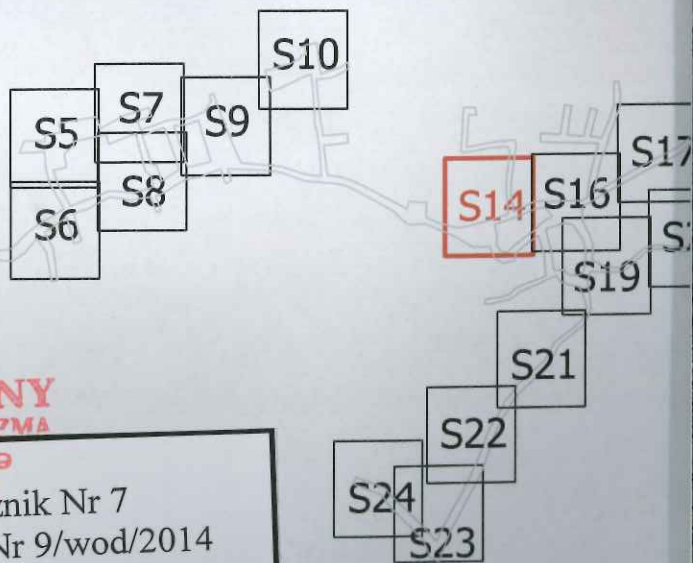

URZĄD GMINY
83-404 NOWA KARCZA

ul. Kościerska 9
woj. pomorskie

Załącznik Nr 7
do decyzji Nr 9/wod/2014
z dnia 26.06.2014r.

Zup. WÓJTA
Wojciech Bronk
ZASTĘPCA WÓJTA

LEGENDA :

- istniejąca sieć wodociągowa
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant nadziemny
- proj. zasady wodociągowe
- W1 węzeł wodociągowy
- trójkąt włączeniowy równoprzelotowy DN8

STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYŃ

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Projekt sieci wodociągowej

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

GGN-ZUD 6680.26/2014

(sygn. opinii)

K-ma, dn. 03.07.2014r.


(miejscowość i data)

Maria Bronk-Lehmann

Przewodniczący

Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podział arkuszy



URZĄD GMINY
83-404 NOWA KARCZMA

ul. Kościelna 9
woj. pomorskie


Załącznik Nr 8
do decyzji Nr 9/wod/2014
z dnia 26.06.2014r.

Z up. WÓJTA

Wojciech Bronk
ZASTĘPCA WÓJTA

LEGENDA :

- w50 istniejąca sieć wodociągowa
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant nadziemny
- proj. zasuwy wodociągowe
- W1 węzeł wodociągowy
- Tw trójnik włączeniowy równoprzelotowy DN80/DN
- Pz punkt załamania sieci wodociągowej



STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Projekt sieci wodociągowej

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

GGN-ZUD.6680.261.2014
(sygn. opinii)


K-ma.dn.05.07.2014r
(miejscowość i data)

Maria Bronk-Lehmann

Przewodniczący

Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podział arkuszy

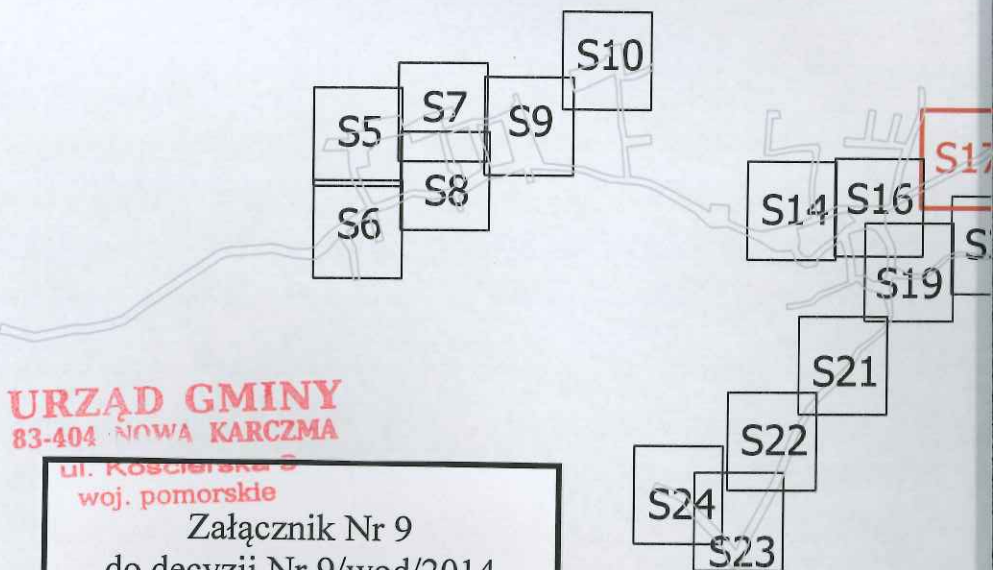

URZĄD GMINY
83-404 NOWA KARCZMA

ul. Kościelna 3
woj. pomorskie

Załącznik Nr 9
do decyzji Nr 9/wod/2014
z dnia 26.06.2014r.

Z up. WÓJTA

Wojciech Bronk
ZASTĘPCA WÓJTA

LEGENDA :

- w50 istniejąca sieć wodociągowa
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant nadziemny
- proj. zasuwy wodociągowe
- W1 węzeł wodociągowy
- Tw trójnik włączeniowy równoprzelotowy DN80
- Pz punkt załamania sieci wodociągowej

STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Projekt sieci wodociągowej

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w ~~STIA R-03-2014~~ ~~STIA R-03-2014~~ Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Maria Bronk-Lehmann

Przewodniczący

Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

CGN-ZND.6630.261.2014

(sygn. opinii)

K-ma.dm.0007.2014r

(miejscowość i data)

Podział arkuszy

URZĄD GMINY
83-404 NOWA KARCZMA





ul. Kościarska 9
woj. pomorskie

Załącznik Nr 10
do decyzji Nr 9/wod/2014
z dnia 26.06.2014r.

Z up. WÓJTA





Wojciech Bronk
ZASTĘPCA WÓJTA

LEGENDA :

-  w50 istniejąca sieć wodociągowa
-  proj. sieć wodociągowa
-  proj. hydrant nadziemny
-  proj. zasuwy wodociągowe



Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

- | | |
|--|--|
|  | istniejąca sieć wodociągowa |
|  | proj. sieć wodociągowa |
|  | proj. hydrant nadziemny |
|  | proj. zasuwy wodociągowe |
| W1 | węzeł wodociągowy |
| Tw | trójnik włączeniowy równoprzelotowy DN80/D |
| Pz | punkt załamania sieci wodociągowej |

STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Projekt sieci wodociągowej

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

GGN-ZUD.6630.261.2014

(sygn. opinii)

K.majdm.03.07.2014r

(miejscowość i data)

Maria Bronk-Lehmann

Przewodniczący

Zespołu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej

Podział arkuszy

URZĄD GMINY
83-104 NOWA KŁOSZKA

ul. Kościelna 9
woj. pomorskie

Załącznik Nr 12
do decyzji Nr 9/wod/2014
z dnia 26.06.2014r.

Wojciech Bronk
ZASTĘPCA WÓJTY

LEGENDA :

w50

istniejąca sieć wodociągowa

proj. sieć wodociągowa

proj. hydrant nadziemny

STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Projekt sieci wodociągowej

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

GGN-ZUD.6630.261.2014

(sygn. opinii)

K.m.a.d.m.03.07.2014r

(miejscowość i data)

Maria Bronk-Lehmann

Przewodniczący

Zespołu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej

183/4

RVI

Podział arkuszy**URZĄD GMINY**
83-101 NOWA KARCZMAul. Kościelna 9
woj. pomorskieZałącznik Nr 13
do decyzji Nr 9/wod/2014
z dnia 26.06.2014r.

Z up. WÓJTA

Wojciech Bronk
ZASTĘPCA WÓJTA**LEGENDA :**

- w50 ————— istniejąca sieć wodociągowa
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant nadziemny
- |—|— proj. zasuwy wodociągowe
- W1 ————— wezeł wodociągowy

194.3

RV

194.2

STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE**Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej**

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Projekt sieci wodociągowej

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

GGN-ZVD.6630.261.2014

(sygn. opinii)

K-ma, dn. 03.07.2014 r.

(miejscowość i data)


Marta Bronk-Lehmann

Przewodniczący

Zespołu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej

184/8

Podział arkuszy

URZĄD GMINY
83-101 NOWA KARCZMA

ul. Kościelna 9
woj. pomorskie

Załącznik Nr 14
do decyzji Nr 9/wod/2014
z dnia 26.06.2014r.

Z up. WÓJTA

Wojciech Bronk
ZASTĘPCA WÓJTA

LEGENDA :

w50

istniejąca sieć wodociągowa

proj. sieć wodociągowa

proj. hydrant nadziemny

proj. zasuwy wodociągowe

STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Projekt...sieci wodociągowej

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

CGN-ZUD.6630.261.2014
(sygn. opinii)

K-ma, dn. 03.07.2014r.
(miejscowość i data)

[Signature]
Maria Bronk-Lehmann
Przewodniczący
Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podział arkuszy






URZĄD GMINY
83-404 NOWA KARCZMA

ul. Kosciarska 9
woj. pomorskie

Załącznik Nr 15
do decyzji Nr 9/wod/2014
z dnia 26.06.2014r.

[Signature]
Zup. WÓJTA
Wojciech Bronk
ZASTĘPCA WÓJTA

LEGENDA :

-  w50 istniejąca sieć wodociągowa
-  proj. sieć wodociągowa
-  proj. hydrant nadziemny
-  proj. zasuwy wodociągowe
-  W1 węzeł wodociągowy