


LEGENDA	
	łącznik podwójny n/t IP44 (wys. montażu 1,2m)
	gn.-krotność 230V IP+NN+PE 16A n/t IP44 (x-krotność, wys.mont. 1,2m)
	punkt zasilania elektrycznego
	isnt. szafka rozdzielcza

OCHRONA OD PORAŻEŃ ZGODNIE Z PN-IEC/HD 6036-4 SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S
--

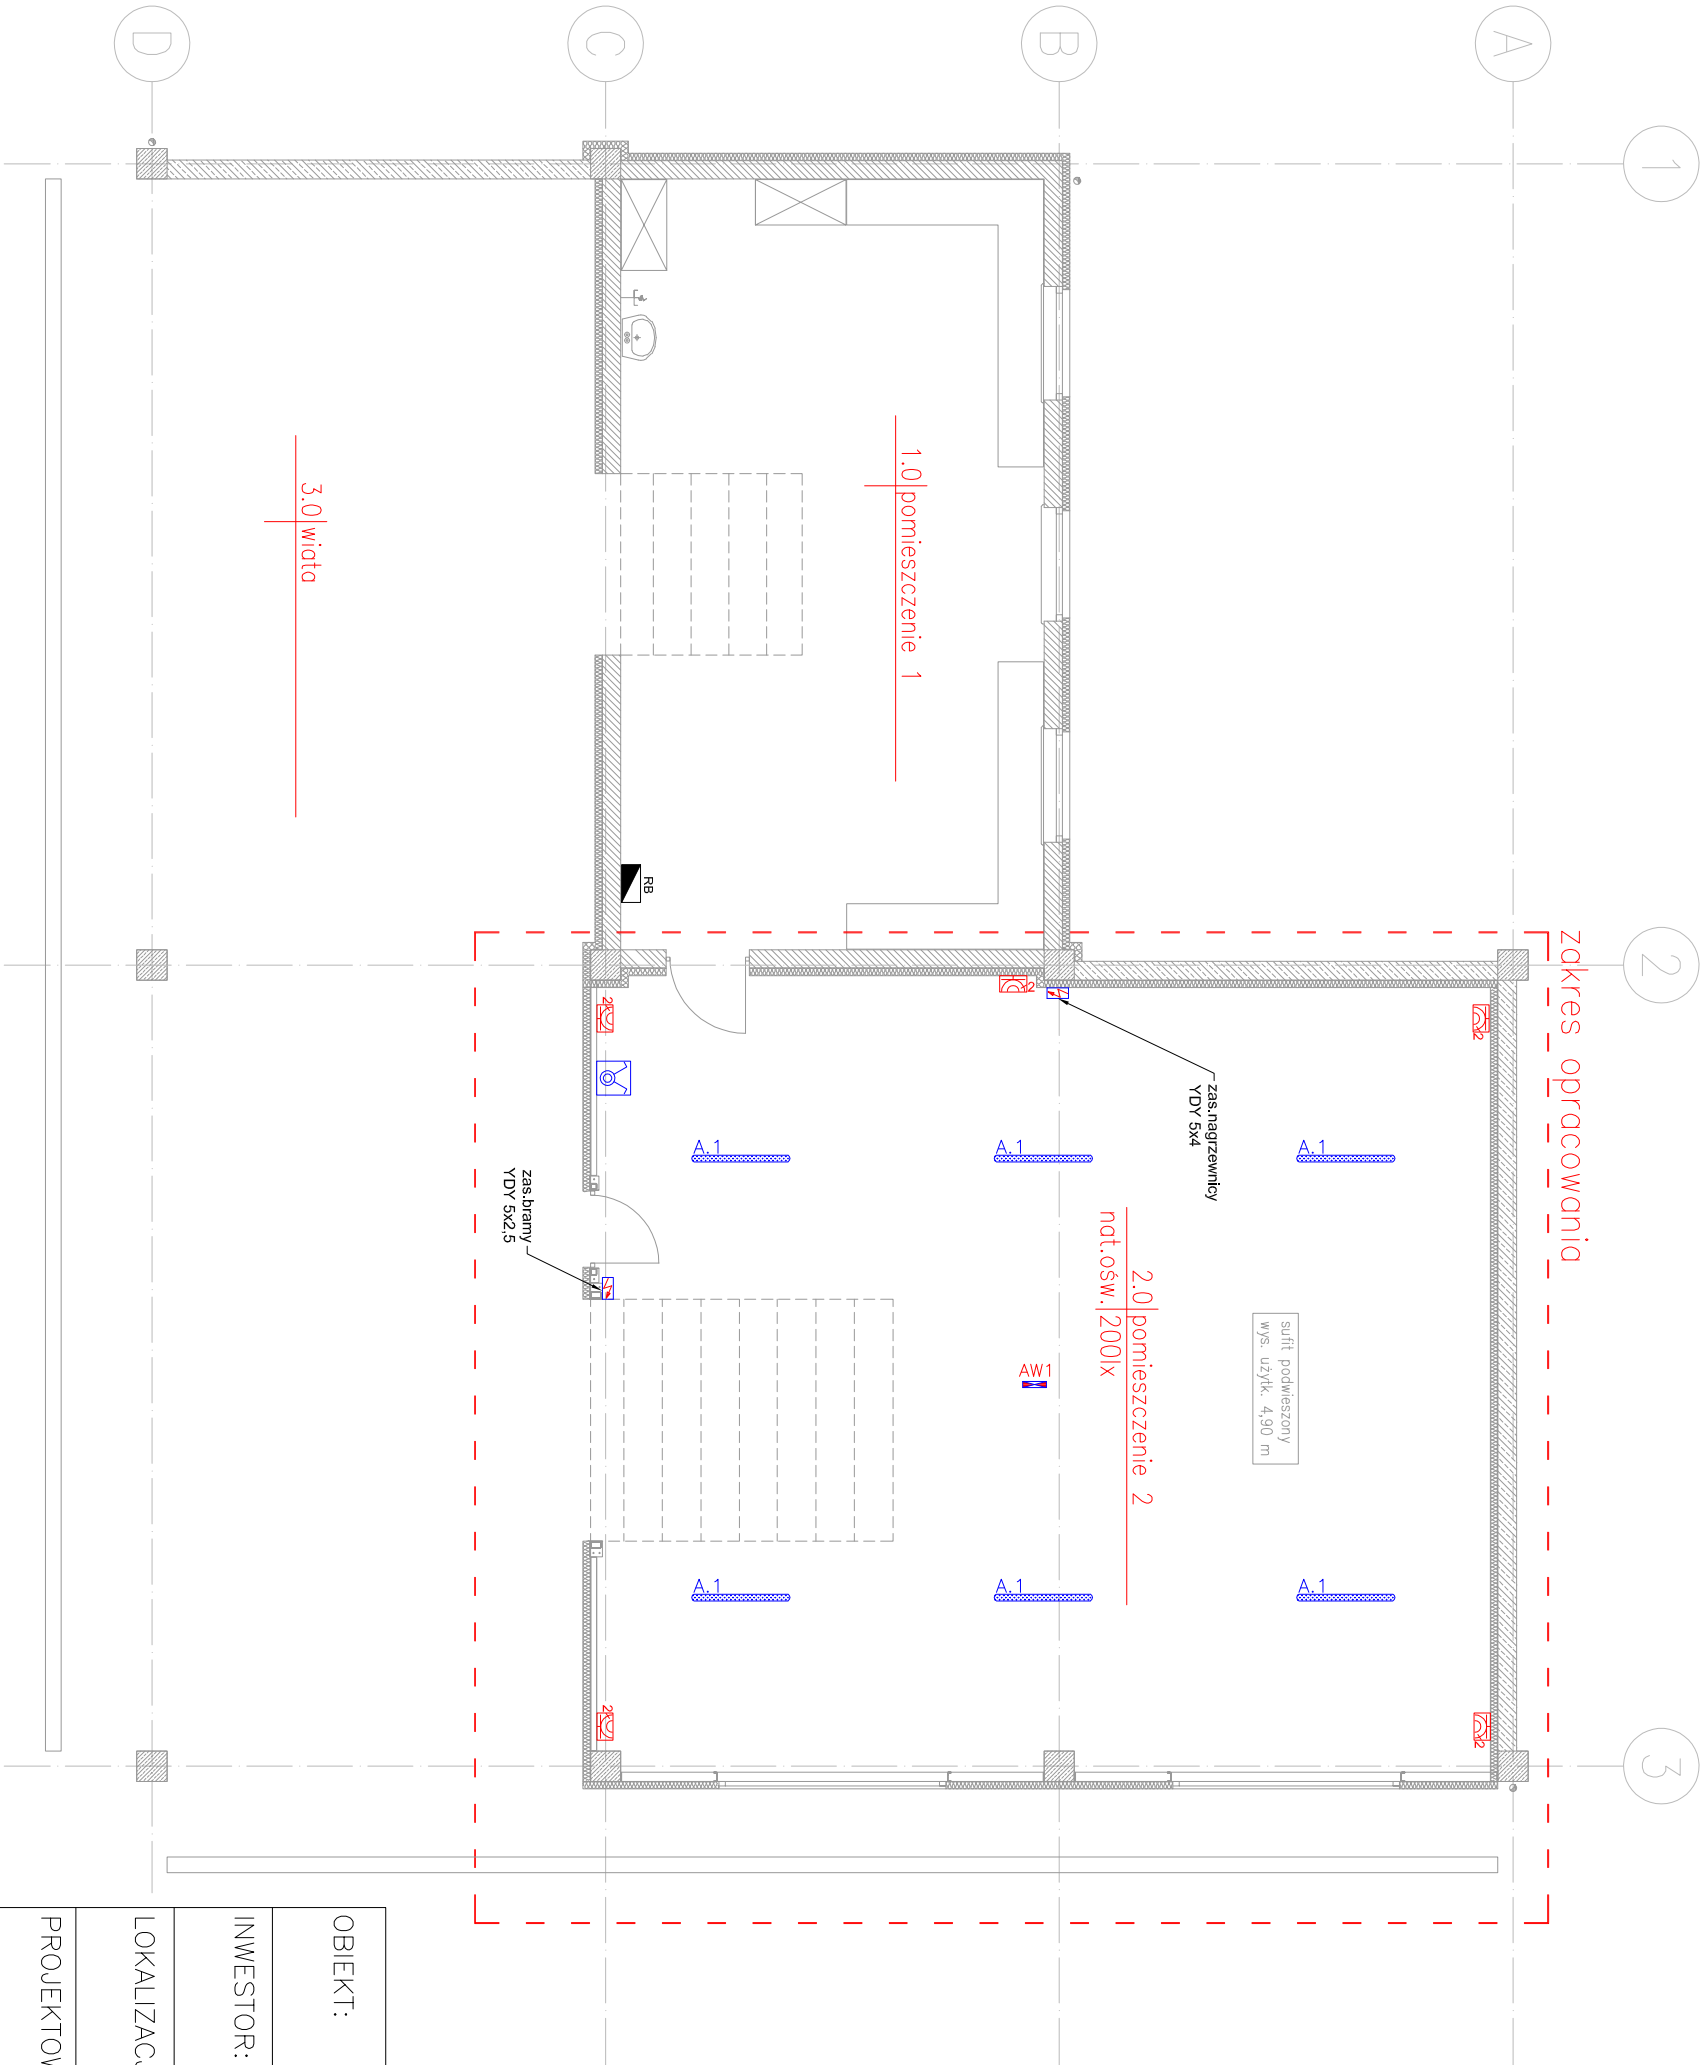

OBIEKT:	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ WIATY PUNKTU DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE ZZO W TRZEBANI		
INWESTOR:	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23; 64–100 Leszno		
LOKALIZACJA:	Trzebania, 64–113 Osieczna działka nr ewid: 6/10 obręb: 0013_Trzebania		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marek Żelawski upr. nr WKP/0161/P00E/14 w specjalności instalacyjnej	Podpis:	
ASYST. PROJ:	inż. Wojciech Moształcz	Podpis:	
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PRZYZIEMI INSTALACJE ELEKTRYCZNE		NR RYS. 1 / E
DATA:	maj 2018	skala 1:100	STRONA: