
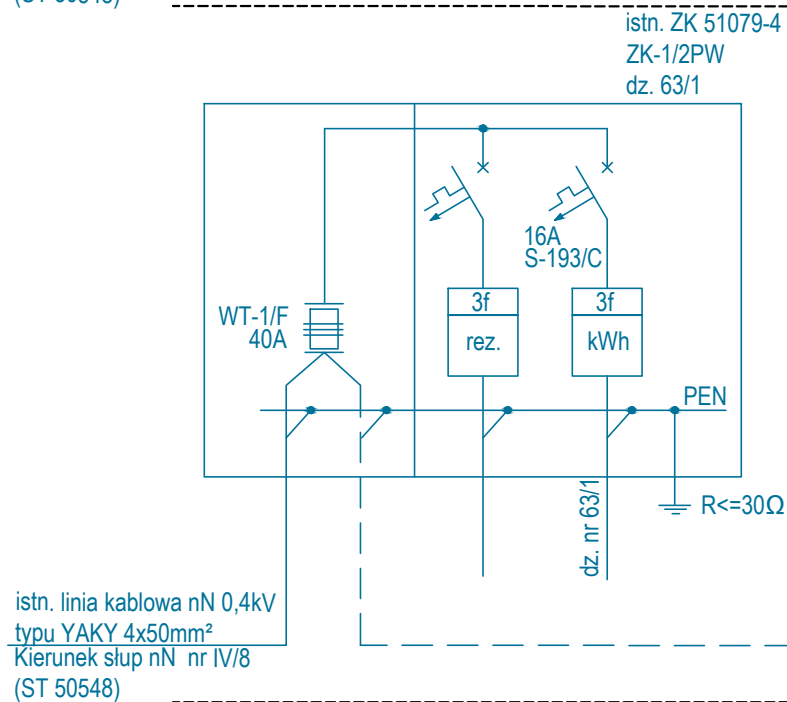


KnN/2
LINIA KABLOWA nN-0,4kV
YAKY 4x50mm²
RELACJA: ZK 51079-4 - ZK 50548-4 (ST. 50548 obw. 04)
SCHEMAT ELEKTRYCZNY - STAN ISTNIEJĄCY



istn. linia kablowa nN 0,4kV
typu YAKY 4x50mm²



KnN/2
LINIA KABLOWA nN-0,4kV
YAKY 4x50mm²
RELACJA: ZK 51079-4 - ZK 50548-4 (ST. 50548 obw. 04)
SCHEMAT ELEKTRYCZNY - STAN DEMONTOWANY

istn. linia kablowa nN 0,4kV
typu YAKY 4x50mm²
bez zmian

istn. linia kablowa nN 0,4kV
typu YAKY 4x50mm²/20m
do demontażu

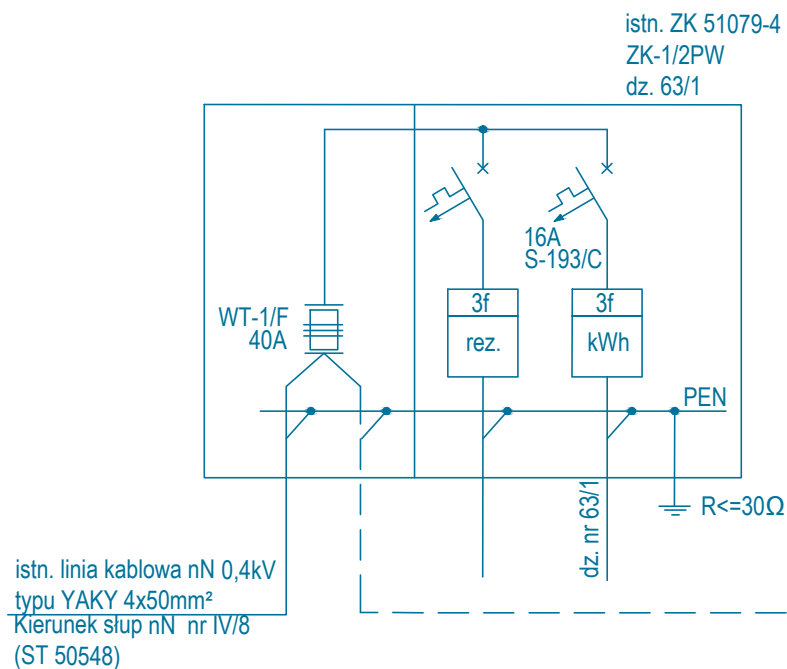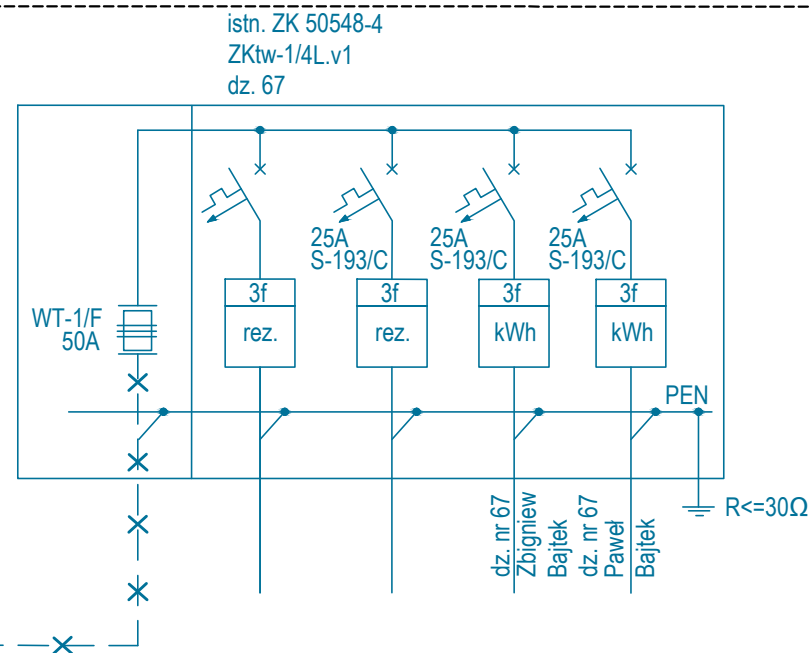


KnN/2
LINIA KABLOWA nN-0,4kV
YAKY 4x50mm²
RELACJA: ZK 51079-4 - ZK 50548-4 (ST. 50548 obw. 04)
SCHEMAT ELEKTRYCZNY - STAN PROJEKTOWANY

istn. linia kablowa nN 0,4kV
typu YAKY 4x50mm²
bez zmian

proj. linia kablowa nN 0,4kV
typu NA2XY 4x70mm² L=20/25m

KnN/2.1 proj. rura osłonowa Ø110
(SRS kolor niebieski, l=4m)

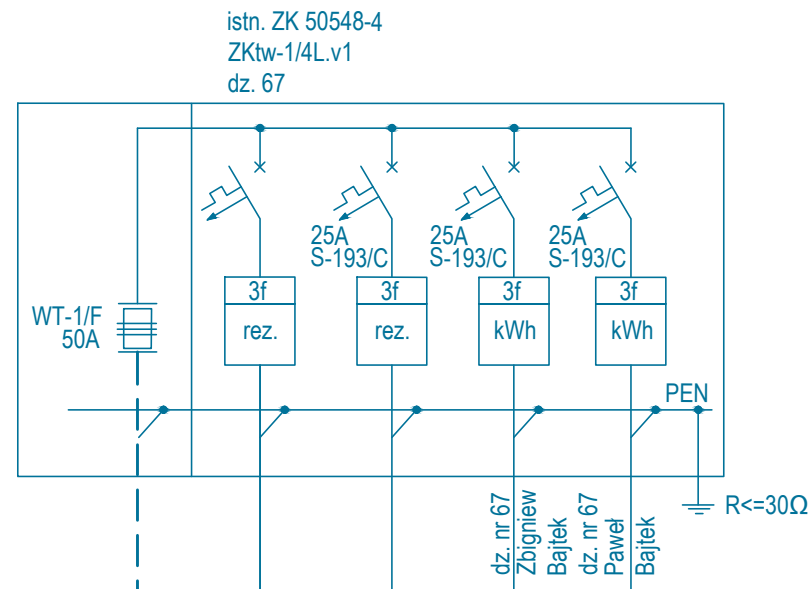

proj. mufa kablowa nN
typu LJSB-4X50-120-PL02 0,6/1kV

probud PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-BUDOWLANE
ROMAN URBANIAK

OBIEKT	Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Nałkowskiej		
ADRES	Ulica Zofii Nałkowskiej w Golinie		
INWESTOR	Gmina Golina		
TREŚĆ	Schemat kolizji KnN/2		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
ELEKTRYCZNA	Z - 2022	---	E-03.2
PROJEKTOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
	mgr inż. Artur Krempa	WKP/0453/PWOE/18	02.2024