


Nr	Moc zainstalowana [kW]	Nazwa
1	128.9	Rozdzielnica R1
2	5.0	Rozdzielnica Rwc
3	4.0	Winda zasilanie
4	0.5	Winda oświetlenie
5	-	Rezerwa
6	-	Rezerwa
7	-	Lampki kontroli napiecia
8	-	Ochronnik

SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA
WYŁĄCZNIKA POŻAROWEGO
Z WYZWALACZEM

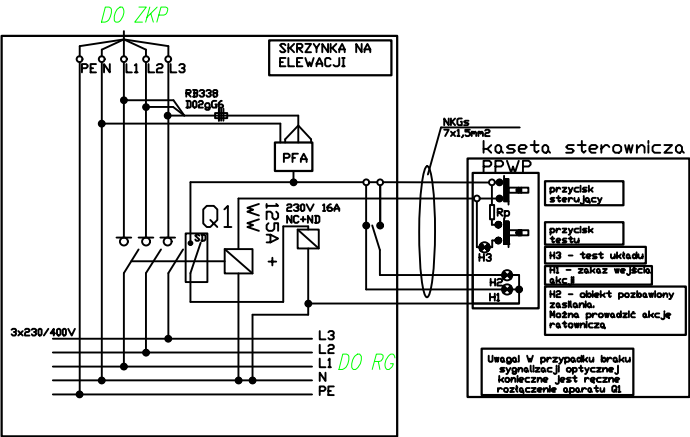

Każdy aparat należy wyposażyć w styk kontrolny, monitorujący stan aparatu. Styk kontrolny, dedykowanym przewodem, podłączyć do listwy monitorującej stan aparatów. Listwę monitorującą podłączyć do szafy RACK.

Obudowy rozdzielnic wyposażyć w panel operatorski
Wyłącznik pożarowy z certyfikatem CNBOP



ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG			E/7 nr. rysunku
ROZBÍÓKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO I BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W ZAKŁADZIE KARNYM W CZARNEM			- skala
nazwa, adres SKARB PAŃSTWA - ZAKŁAD KARNY W CZARNEM, inwestor, adres ADRES: UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE			PT stadium
projektant: mgr inż. Robert Nawrot nr upr. LOD/5078/PWBE/23 upr. bud. w specj. inst. w zakr. sieci, inst. i urząd. elektrycznych i elektroenergetycznych do proj. bez ograniczeń	asystent:	sprawdzający: mgr inż. Jacek Frydrysiak 617/94/Wt, w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakr. sieci elektrycznych bez ograniczeń	ELE. branża 07/2024 data