


Legenda	
Symbol	Nazwa
	Złącze kontrolne
	Pręt FeZn Ø8
	Iglica kontrolowa h=2m

- Zwiod poziomy wykonać prętem FeZnØ8
- (sposób mocowania uzgodnić z Wykonawcą pokrycia dachu)
- Przewody odprowadzające wykonać prętem FeZnØ8 w ruze do instalacji odgromowej
- Połączenia z konstrukcją wykonać spawane.
- Wystające ponad dach metalowe elementy połączyć mostkami wyrównawczymi z instalacją odgromową.
- Dla zainstalowanych na dachu urządzeń elektrycznych zainstalować dodatkowe maszty odgromowe.

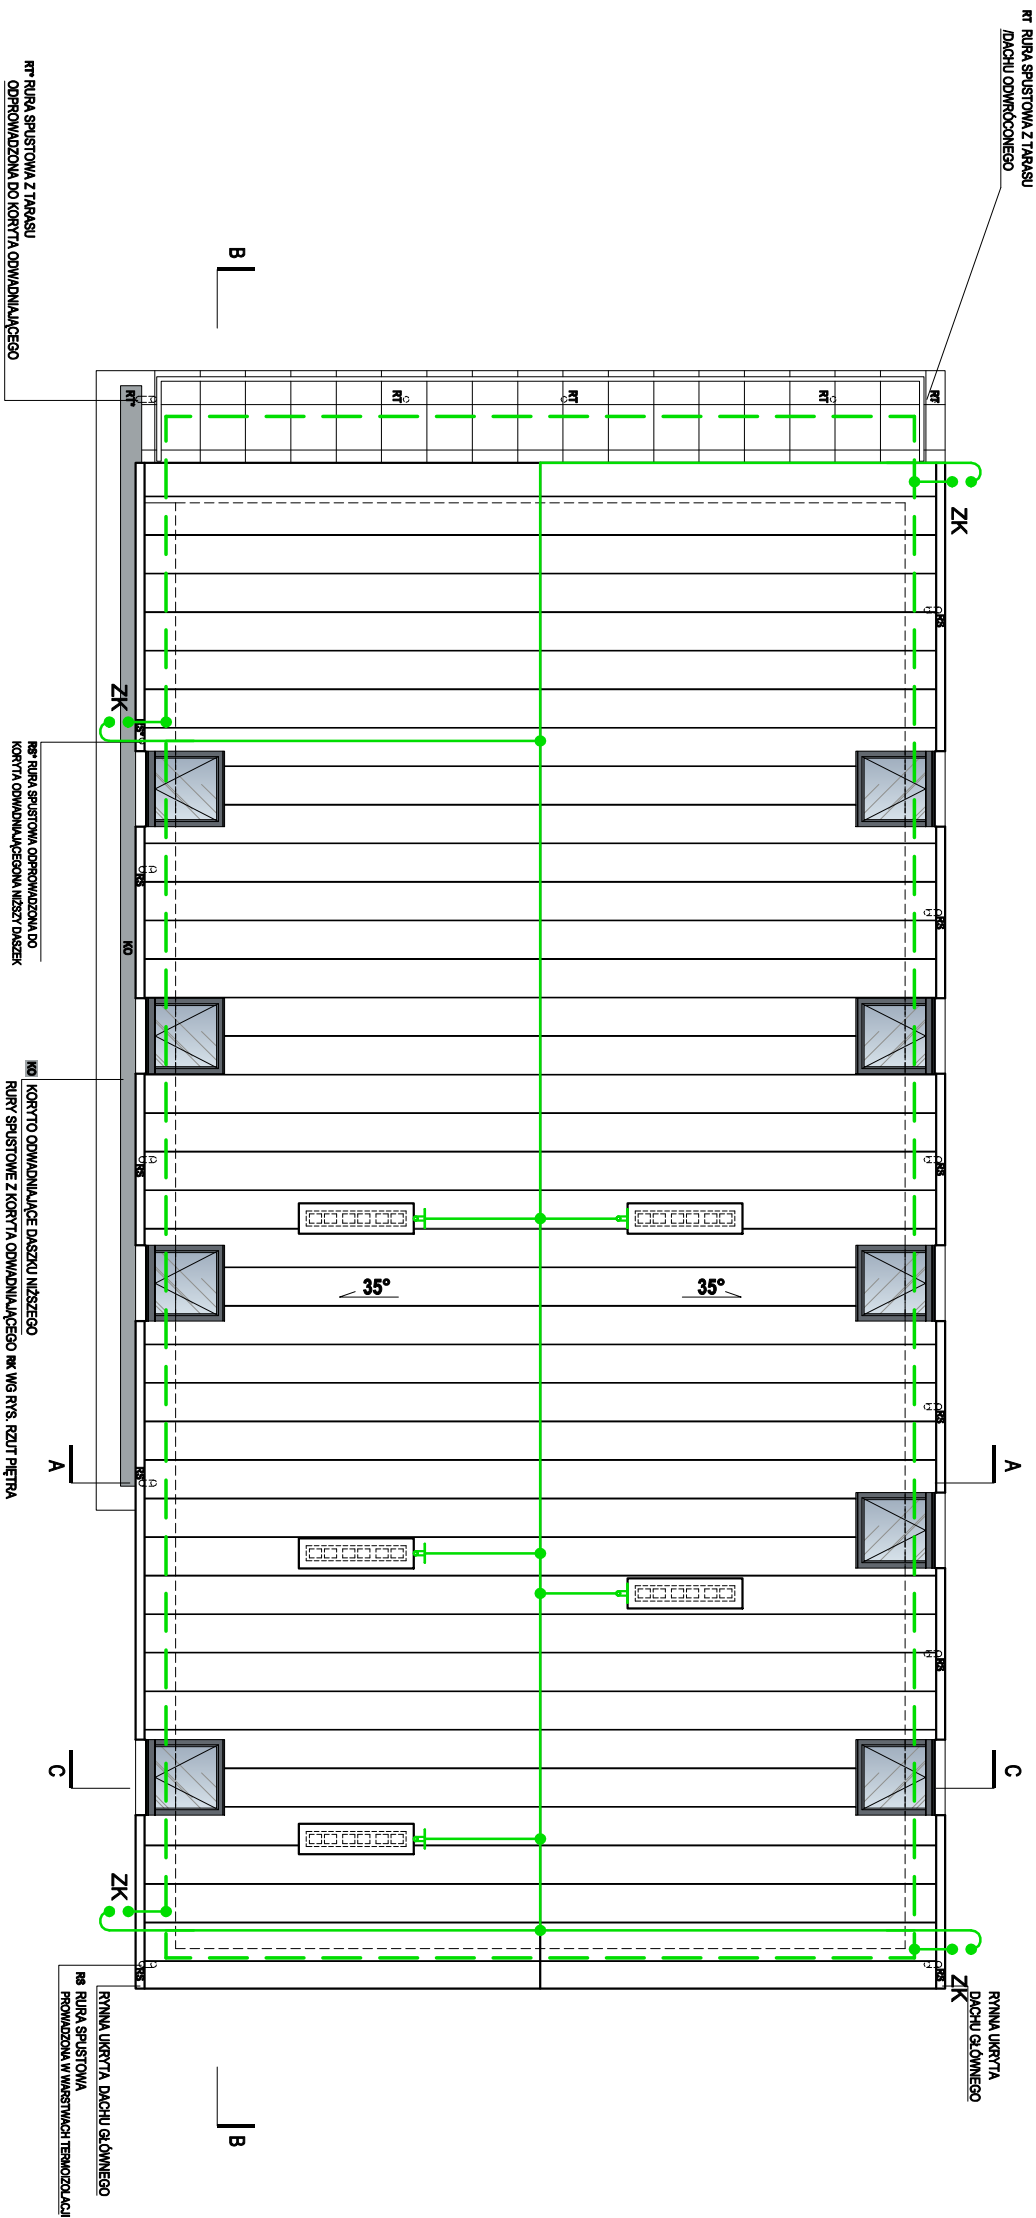

JEDNOSTKA PROJEKTOWA DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA UL. ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-008 ŚRODA WLK.P.		
	INWESTOR INVESTOR	GMINA KLESZCZEWO, UL. POZNAŃSKA 4, 63-005 KLESZCZEWO	
OBIEKT OBJ.	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
LOKALIZACJA LOCATION	63-008 KREKOWO NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 204/8		
FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA BRANCH	ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT DESIGNER	MGR INŻ. PAWEŁ SZAFRAŃSKI NR UPRAWNIENIOWY: 1834/POE/13	POPISEK SIGNATURE	
SPRAWDZAJĄCY CHECKER	MGR INŻ. MICHAŁ SZAFRAŃSKI NR UPRAWNIENIOWY: 187/POE/11	POPISEK SIGNATURE	
TYTUŁ PROJEKTU CONTENT	INSTALACJE OŚWIETLENIA - RZUT PIĘTRA	SKALA SCALE	1:100
DATA DATE	06.2024	REWIZJA REVISION	0
NUMER PROJEKTU DRAWING NUMBER			

PT/E-06