


L.dz.: 4424/MH/2018

Barlinek dn., 18.12.2018 r.



W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.12.2018 r. wydajemy następujące warunki techniczne przyłączenia dla potrzeb odwodnienia projektowanego parkingu na dz. nr 148/14, 151/4, 152 obręb 2 Barlinek:

1. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

- Miejsce włączenia:** Istniejąca sieć kanalizacyjna ogólnospławna Ø 200 mm zlokalizowana w ul. Różanej oznaczona na rys. nr 1 kolorem zielonym.
- Dla potrzeb włączenia do sieci kanalizacji deszczowej zabudować studnię z kręgów betonowych Ø 1200 mm.
- Dla potrzeb odprowadzania wód opadowych i roztopowych zaprojektować rurociąg z rur PVC o średnicy dobranej przez projektanta.
- Do kanalizacji deszczowej można odprowadzać wody opadowe i roztopowe w ilości nie większej niż 2 l/s.

2. Uwagi ogólne:


- Dla potrzeb budowy odwodnienia projektowanego parkingu sporządzić projekt budowlany i przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na wykonanie robót przedłożyć go do uzgodnienia w PWK „Płonia” Sp. z o.o.
- Niniejsze warunki nie zwalniają Inwestora z postępowania zgodnego z przepisami Prawo Budowlane oraz o drogach publicznych.
- Niniejsze warunki techniczne przyłączenia tracą ważność po upływie 24 miesięcy od daty ich wydania.

Załącznik:

- Rys. nr 1: Lokalizacja punktu włączenia do sieci kanalizacyjnej dla potrzeb odwodnienia parkingu – 1 egz.

Otrzymują:

- Adresat
- a/a

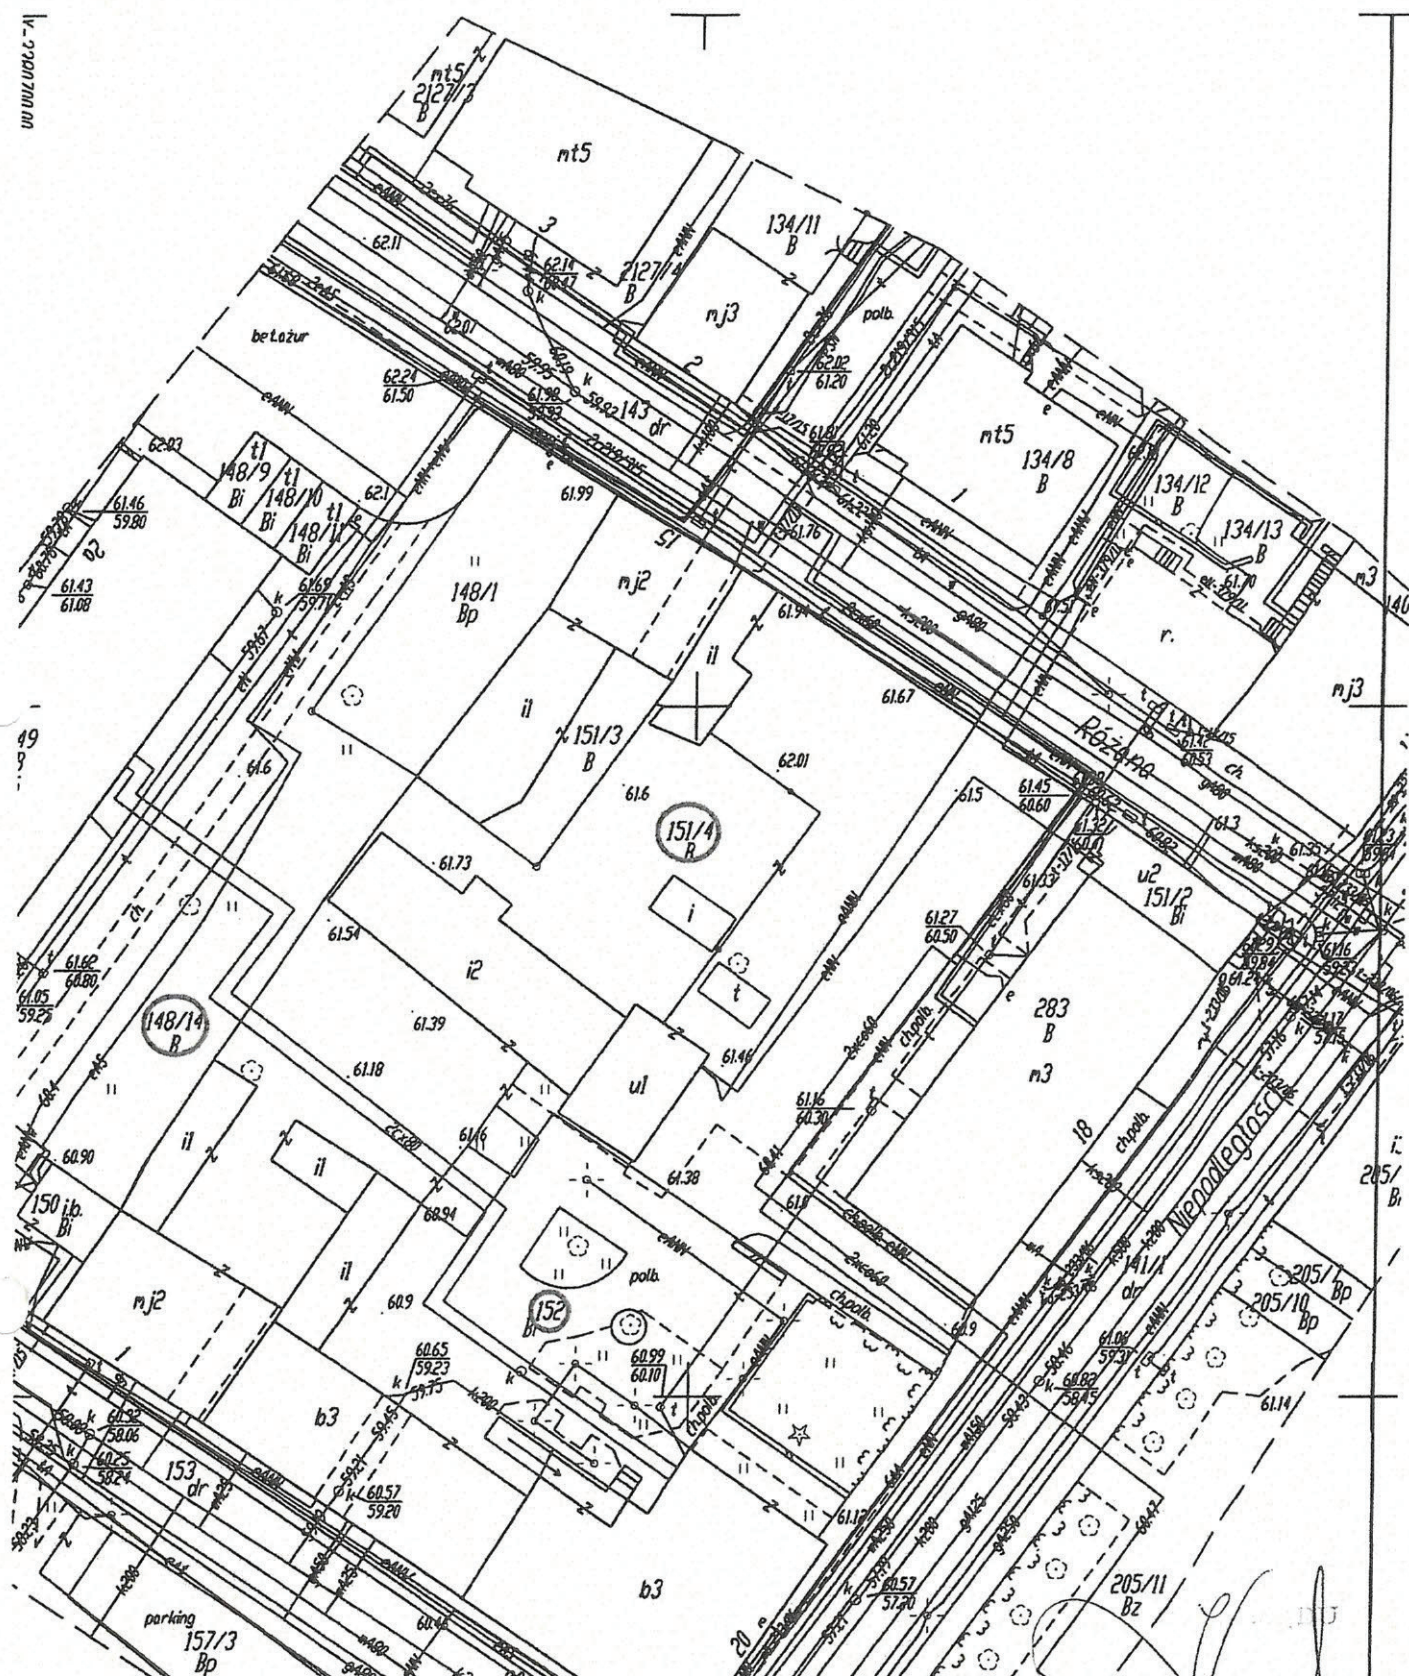

Rys. nr 1: Załącznik graficzny do WTP znak L.dz.: 4424/MH/2018 z dnia 18.12.2018 r.

Legenda:

○ - Nieruchomości na których będzie zlokalizowany parking

— - Istniejąca sieć kanalizacyjna, do której można włączyć odprowadzenie wód opadowych i rotopowych z powierzchni parkinkgu