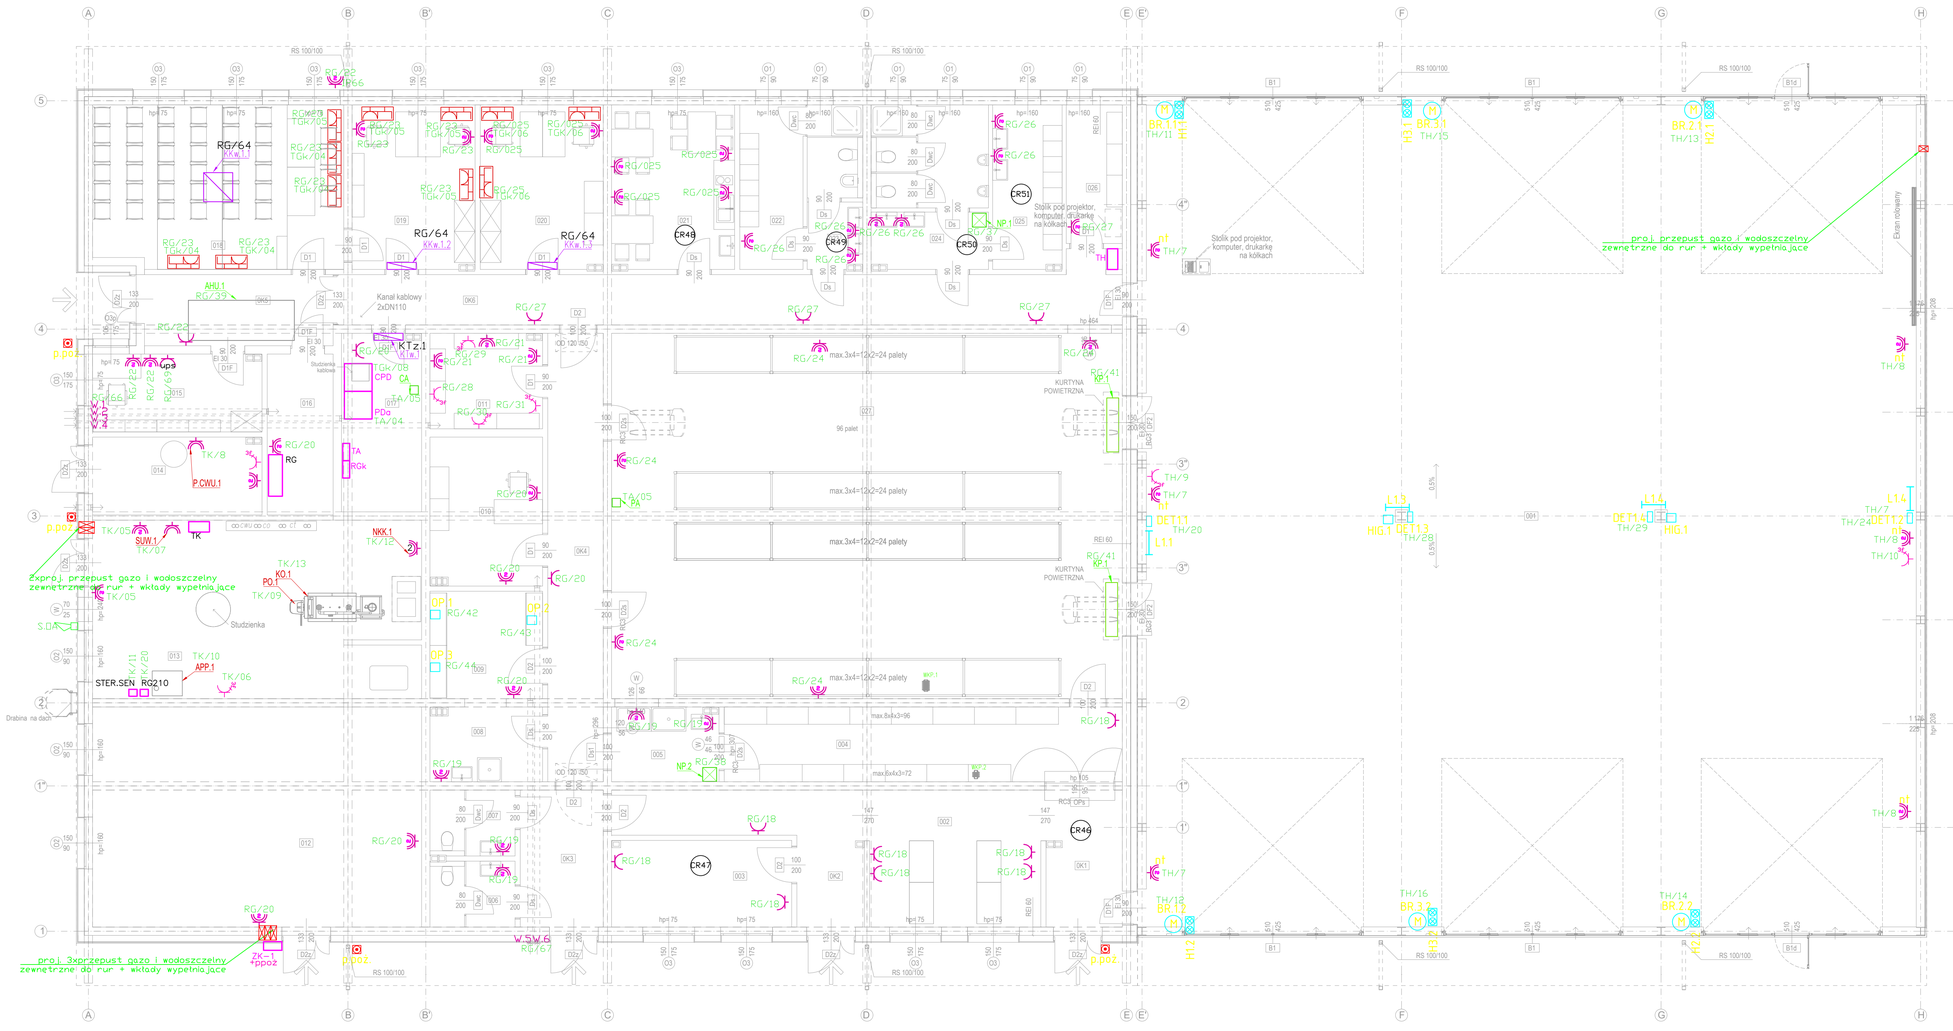


OZNACZENIA:

- punkt dystrybucyjny (szafa krosownicza)
- punkt PEL gniazdo wtyczkowe DATA 16A 230V z kluczem uprawniającym + 2x gniazdo wtyczkowe 2P+E 16A 230V
- gniazdo dyd. pod UPS 1kVA 2P+E 16A IP44 230V pt
- gniazdo wtyczkowe 2x2P+E 16A IP44 230V pt
- gniazdo 3f 16A IP44 400V nt
- gniazdo 2P+E IP20 230V nt
- pompa zatapialna 230V P = 0,5 kW

PA/CA - centrala alarmowa i podcentrala alarmowa 230V
DET2.4 - Detektor spalin WG-28.EG - 4W, 230V firmy GAZEX
L2.4 - Lampa ostrzegawcza TP-4.s/H5 - 230V z napisem "Nadmiar spalin"
NP.1 - nawilżacz powietrza 400V P 22,3 kW
NP.2 - nawilżać powietrza 400V P = 6kW
AHU.1 - centrala nawiewno wywiewna 400V P = 5 kW
p.poż - przycisk ppoż
BR.1-6 - napęd bramy 230V P = 0,4 kW
CR46 KP.1 - Czujnik ruchu PIR 230V IP44 - kurtyna powietrzna 230V P = 0,2kW
H1.1 - skrzynka sterownicza bramy segmentowej model 950
OP.1-3 - szafa suszarnicza 230 V P = 2 kW
HIG.1 - Czujnik wilgotności HIG-2
W.1-6 - wywietrzak z wbud. termostatem 230V P = 0,29 kW
KKw.1.1 - jednostka wewnętrzna klimatyzacji 230V P = 0,113kW
KKw.1.(2)(3) - jednostka wewnętrzna klimatyzacji 230V P = 0,025kW
APP.1 - agregat pompy oleju podwojny 400V P = 0,25kW
SUW.1 - stacja uzd. wody 230V P = 0,5kW zasil. z dyd. gniazda
NKK.1 - Neutralizator 230V P = 5W zail. z dyd. gniazda IP44
P.CWU.1 - Pompa c.w.u. 230V P = 2,2kW zasil z dyd. gniazda IP44
PŁ.1 - Palnik olejowy typ 3000-T VR3 230V P = 0,5 kW
STER.SEN - Sterownik typ. sentinel nano 230V P = 10W
RG 210 - Ster poziomu napełnieniaw RG 210 230V P = 15W
S.ŁA - Sygnalizacja optyczno akustyczna 230V SL7-AP230 i SL7-FL230-R
WKP.1(2) - wentylatory nawiewne 230V P~60W klimatyzacji precyzyjnej

| Powierzchnie | | |
|---|---|---|
| Nr | Nazwa | Pow. |
| 0K1 | KOMUNIKACJA | 8,73 m2 |
| 0K2 | KOMUNIKACJA | 14,62 m2 |
| 0K3 | KOM./PALARNIA | 9,50 m2 |
| 0K4 | KOMUNIKACJA | 20,80 m2 |
| 0K5 | KOMUNIKACJA | 45,92 m2 |
| 001 | WYPOS.POJAZDÓW | 537,40 m2 |
| 002 | POM.WYPOS.INDYWID. | 19,60 m2 |
| 003 | JUSTOWANIE | 12,85 m2 |
| 004 | MAG.WYPOS.INDYWID. | 25,08 m2 |
| 005 | POM.CZYSZCZ/MYCIA | 6,71 m2 |
| 006 | WC_K | 4,54 m2 |
| 007 | WC_M | 4,54 m2 |
| 008 | POM.PORZ. | 6,88 m2 |
| 009 | SUSZARNIA | 10,11 m2 |
| 010 | KONSERW./NAPRAWY | 13,67 m2 |
| 011 | POM.TECHNOLOG. | 8,80 m2 |
| 012 | KOTŁOWNIA | 134,15 m2 |
| 013 | HYDROFOR | 8,23 m2 |
| 014 | ROZDZ.EL. | 6,37 m2 |
| 015 | BPD | 5,10 m2 |
| 016 | SALA ODPRAW | 33,86 m2 |
| 016 | SALA ODPRAW | 33,87 m2 |
| 017 | BIURO | 16,84 m2 |
| 018 | BIURO | 16,84 m2 |
| 019 | POM.POBYT.SOCJ. | 16,84 m2 |
| 020 | SZATNIA_K | 8,76 m2 |
| 021 | WC_K | 7,12 m2 |
| 022 | WC_M | 15,23 m2 |
| 023 | SZATNIA_M | 9,55 m2 |
| 024 | MAG.MAT. | 7,63 m2 |
| 024 | MAGAZYN WYP.POJ. | 155,74 m2 |
| | | 1 225,88 m² |

UWAGI:
1. Przewody zasilające do gniazd wtyczkowych i urządzeń należy układać pod tynkiem;
2.Główne ciągi zasilające układać w korytach kablowych pokazanych na rys. wewnętrznych lini zasilających
3.pomiędzy przyciskami ppoż a przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu należy ułożyć przewód niepalny NKGs 2x1,5 mm2
4. Instalacje zasilania kotłowni wykonać przewodami miedzianymi w rurkach elektroinstalacyjnych wraz ze złączkami.


WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH S.A.
ul. Obornicka 108 50-961 Wrocław
Grupa kapitałowa HOLDING


| | |
|---|---|
| Nazwa i adres obiektu | BUDOWA BUDYNKU DLA ZESTAWÓW LASEROWYCH SYMULATORÓW STRZELAŃ w KW 0550 OSPWL ŻAGAŃ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ |
| Stadium projektu | PROJEKT WYKONAWCZY |
| Branża | ELEKTRYCZNA |
| Nazwa zadania | Adaptacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych stanowiących podstawę realizacji zadania nr 24026 na przygotowanie infrastruktury dla laserowych symulatorów strzelań w OSPWL Żagań |
| Nr zadania | 24026 |
| Rejestr | 5723 |
| Projektant | mgr inż. JAN KISIEL nr upr. DOŚ/0392/PBE/18 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |
| Data | 04.2020 |
| Podpis | |
| Sprawdzający | mgr inż. IRENEUSZ STROJEWSKI nr upr. 125/01/DUW do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |
| Data | 04.2020 |
| Podpis | |
| Nazwa rysunku | RZUT PARTERU INSTALACJA GNIAZD I SIŁY |
| Skala | 1:100 |
| Nr rysunku | E-7 |