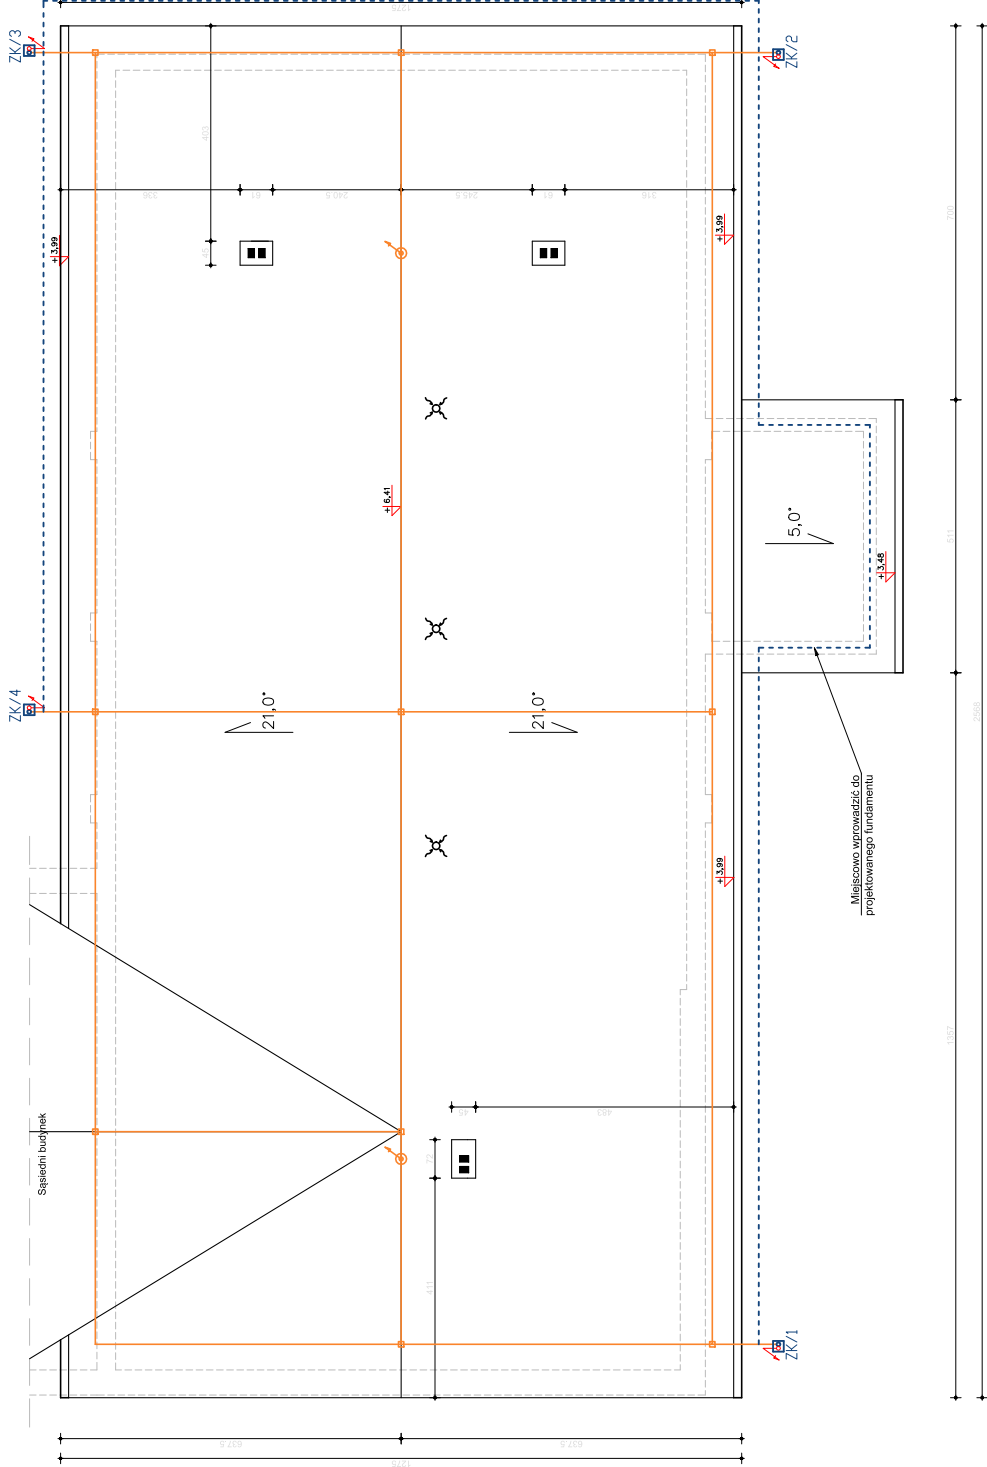








RZUT DACHU  
ELEKTRYKA  
SKALA 1:100



	<b>MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ</b> 87-100 Toruń, ul. Szyszalowa 41 NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, <a href="http://www.mmproj-bud.pl">www.mmproj-bud.pl</a> , E-MAIL: <a href="mailto:młodzian1@poczta.onet.pl">młodzian1@poczta.onet.pl</a>		<b>SKALA</b> 1:100
	Investor: Gmina Lipiany Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany	Nr rys. E-6 Rzut dachu - instalacja odgromowa	E-6 Instalacja odgromowa
OBIEKT: Budynek kultury (jed. ewid.: 200/01_1 Lipiany, działka nr 287, obręb Lipiany)			
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice			
STADIUM: Projekt techniczny			
BRANŻA: INSTALACYJNA		upr. bud.	
ELEKTRYCZNA		KUP/0083/PBE/21	
ELEKTRYCZNA		KUP/0153/POOE/10	
ELEKTRYCZNA		KUP/0153/POOE/10	
DATA: 15 grudnia 2021 r.		297 x 420	

Wykaz elementów instalacji elektrycznej		Wykaz elementów instalacji elektrycznej	
Rysunek	Nazwa	Rysunek	Nazwa
	Zaciski łączące druty uziemiające	-----	Bedarka ocynkowana - taśma stalowa ocynkowana - 1x2x25x4mm
	Zaciski łączące druty uziemiające	-----	Bedarka ocynkowana - 1x2x25x4mm
	Zaciski łączące druty uziemiające	-----	Bedarka ocynkowana - 1x2x25x4mm
	Zaciski łączące druty uziemiające	-----	Bedarka ocynkowana - 1x2x25x4mm
	Zaciski łączące druty uziemiające	-----	Bedarka ocynkowana - 1x2x25x4mm

- Uwagi:
- Złącza kontrolne montować w elewacji bądź w pasie koski brukowej na gruncie.
  - Stosować szpilki odgromowe do ochrony kominów oraz wyładowczych.
  - "Oczka" instalacji odgromowej o wymiarze nie przekraczającym 20x20 mm.