


stan
projektowany


ul. Lipowa

ul. Lipowa

stan
istniejący

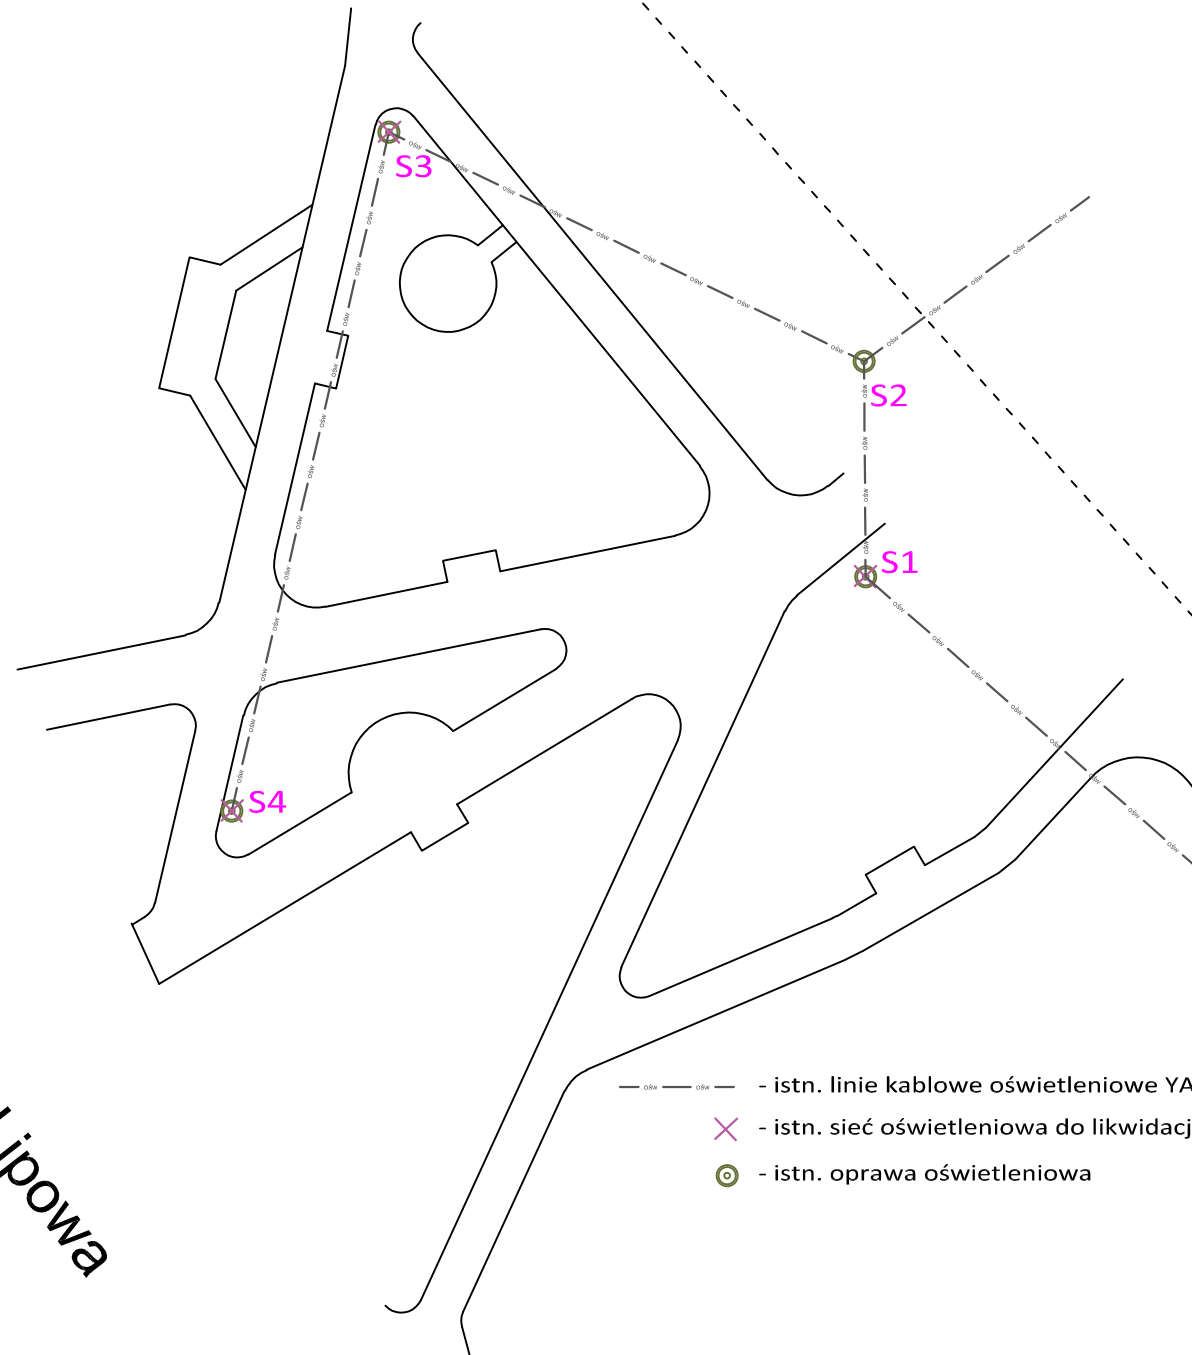

kierunek: szafka
oświetleniowa
SO
2-2-0407063-045

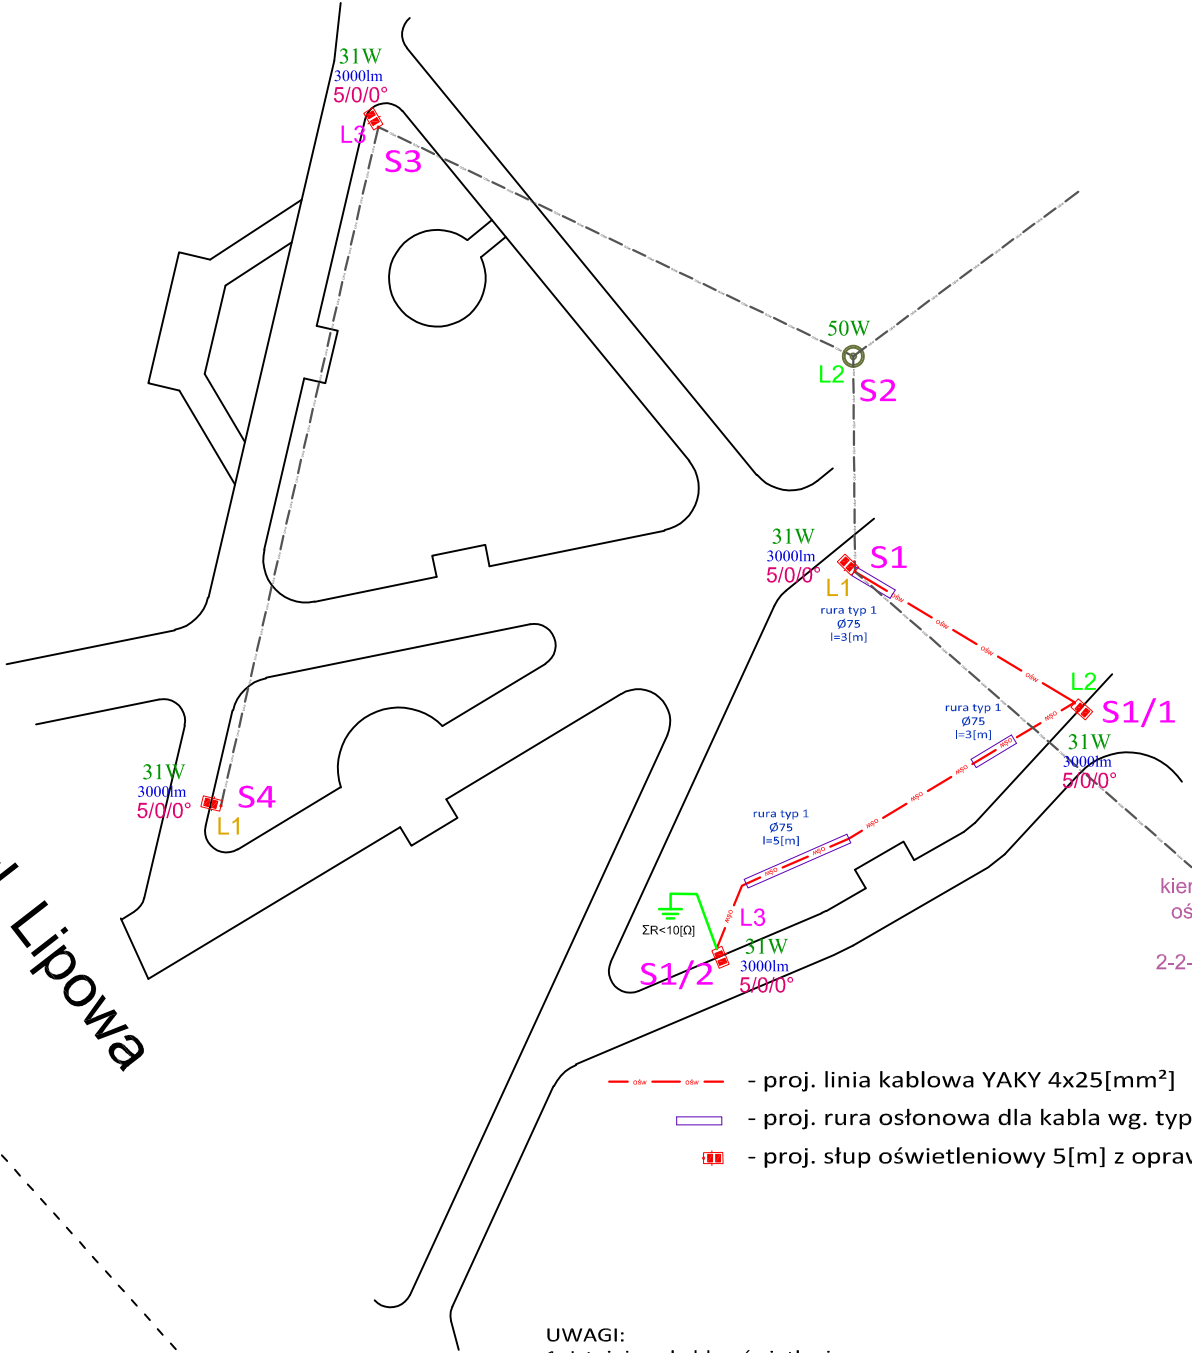

- proj. linia kablowa YAKY 4x25[mm²]
- proj. rura osłonowa dla kabla wg. typów
- proj. słup oświetleniowy 5[m] z oprawą LED

- UWAGI:
- Istniejące kable oświetleniowe naniesione są orientacyjnie - należy zweryfikować trasę w trakcie prac
 - Dla zlokalizowania kabla należy posłużyć się lokalizatorami.
 - Wraz z kablem ułożyć bednarkę FeZn 25x4[mm]
 - Prace prowadzić w taki sposób aby zapewnić ciągłość pracy urządzeń oświetlenia drogowego.
 - Stosować się do standardów ENEA Oświetlenie zawartych w warunkach

| | | | | |
|--|---|---------------------|---|--|
| WYKONAWCA: PROOBIKT 85-360 BYDGOSZCZ, UL. PAGÓREK 12C/2 TEL. 608462713 NIP 953-191-26-26 | Inwestycja: Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy - zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej | Rysunek nr: 2 | Projektował: inż. Przemysław Proczek KUP/0179/POOE/04 | |
| | | | Sprawił: inż. Arkadiusz Dewart KUP/0083/PWOE/12 | |
| INWESTOR: Gmina Kruszwica ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica | Tytuł: Schemat ideowy przebudowy oświetlenia | Data: 14.11.2023 | Opracował: inż. Przemysław Proczek KUP/0179/POOE/04 | |