


IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA
tablicy jadalni "RG2/1" (NX 1x18)

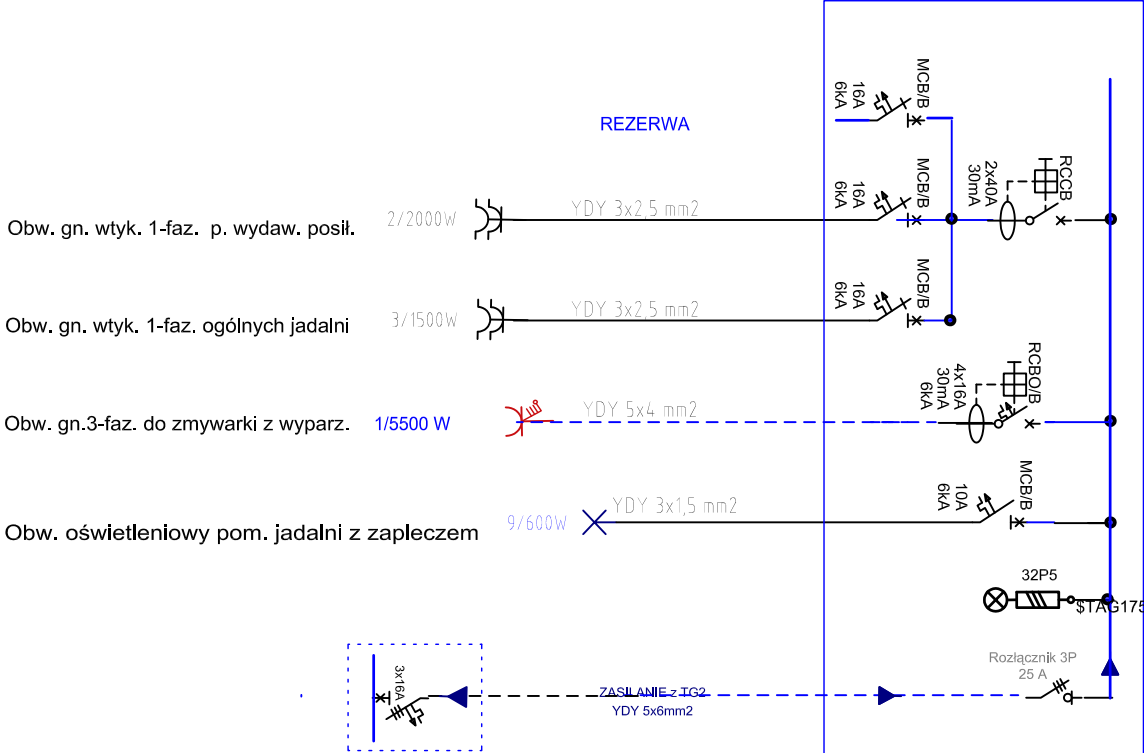

Rozdzielnica podtylnik. 1-rzędowa
np. Ekinox NX 1x18 (Legrand)
IP40. II KL ochr. 422x280x106
z dwiczkałmi transparentnymi

Legenda		
	Rozłącznik 3P	
	Wyłącznik instalacyjny 1P	
	Wyłącznik różnic.-prąd. z członem nadprąd.	
	Wyłącznik różnic.-prąd bez członu nadprąd.	

- UWAGI:
1. Obudowy tablic stosować w II kl. ochronności
 2. Stosować tablice z rezerwą modułową ok. 30 proc.

Układ przewodów: L1,L2,L3,N,PE
"Samocz. szybkie wyłączanie zasilania."

PI =9500 W
Ps = 7000 W

PIN.IN.EL		Objekt: Przebudowa piętra Szkoły. Podstawowej w Dębowcu na jadalnię szkolną Adres: 38-220 Dębowiec, dz. nr 1482, dz. nr 67/1/6 Inwestor: Gmina Dębowiec. : Dębowiec 101	
Zad.: Instalacje elektryczne jadalni		Treść rys.:IDEOWY SCHEM ZASILANIA	
Projekt:	Projektant:	Podpis:	Rys. nr
Data: Czerwiec 2019r.	Upraw. nr GT-8347/42/77		E-2