
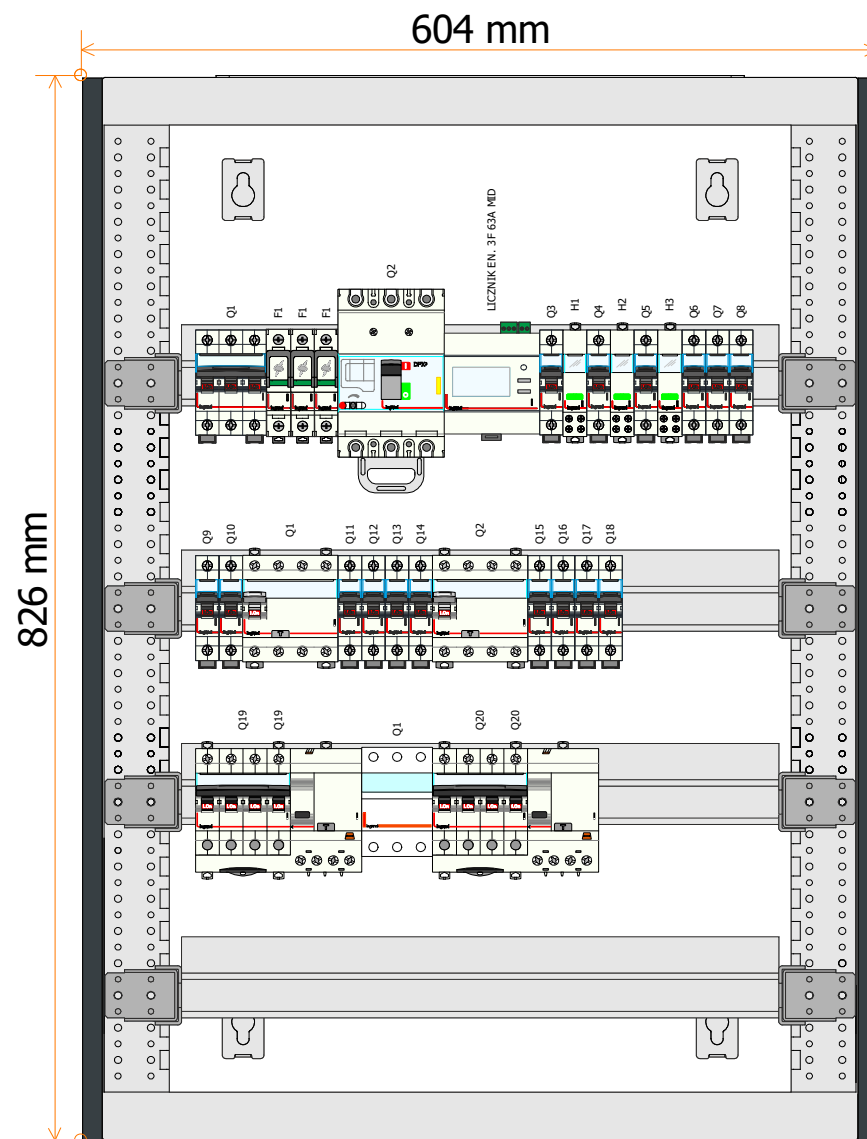


Oznaczenie urządzenia	F1	Q2		Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Oznaczenie zacisku									
Opis	OCHRONNIK	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY + GWP	LICZNIK	LAMPKI KONTROLI FAZ	LAMPKI KONTROLI FAZ	LAMPKI KONTROLI FAZ	OŚWIETLENIE AWARYJNE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE
Przekrój przewodu		5x10					3x1,5	3x1,5	3x1,5
Typ kabla		YKY					YDY	YDY	YDY

	TG	TG	Nr. projektu:		C		F	
			Nr. rysunku:		B		E	
					A	2021-08-20	D	
			Data:		Autor:	A.Kuroczycki	Nr. akursza:	1 / 4



	TG	TG	Nr. projektu:		C		F	
			Nr. rysunku:		B		E	
			Data:		A	2021-08-20	D	
			Autor:		A.Kuroczycki		Nr. akusza:	4 / 4