

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**Sekcja Zarządzania
Majątkiem Sieciowym**
ul. W. Bandrowskiego 16,
33 – 100 Tarnów.

Wasz znak: **BUD.7234.6.23.2022**
Nasz znak: **PSGKR.ZMSZ.764.1148968.1.22**

BUD.7234.6.23.2022

URZĄD GMINY W BOCHNI
Dziennik Podawczy

Wpłynęło 23.09.2022

L. D. 220.11/2022

P. Bielecki
26.9.22

Gmina Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-720 Bochnia

Tarnów, 20.09.2022 r.

Dot.: **Warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej dla inwestycji pn. "Remont drogi gminnej Nr. 580802K stanowiącej działkę o nr ewid. 486/2 w msc. Nieszkowice Małe, 42/1 w miejscowości Buczyzna gmina Bochnia" w zakresie kolizji projektowanej drogi z istniejącą siecią gazową.**

W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa pisma w sprawie jw. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie w porozumieniu z Gazownią w Bochni określa warunki techniczne dla przedmiotowej inwestycji informując, że:

1. Planowana inwestycja koliduje z naszą czynną siecią gazową, eksploatowaną przez Gazownię w Bochni, o niżej wymienionych parametrach:

| Typ elementu infrastruktury | Ciśnienie | Średnica | Materiał | Miejscowość | Oznaczenie skrzyżowania | Uwagi |
|-----------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------|-------------------------|---|
| PRZYŁĄCZE GAZOWE | S/C | d _n 25 | PE | Nieszkowice Małe | 1 | Wybudowane w 1984 r. |
| PRZYŁĄCZE GAZOWE | S/C | d _n 25 | PE | Nieszkowice Małe | 2 | Wybudowane w 2007 r. Zabezpieczone w przekroczeniu drogi rurą ochronną PE d _n 90. |
| GAZOCIĄG | S/C | d _n 32 | PE | Nieszkowice Małe | 3 | Wybudowany w 1984 r. |
| GAZOCIĄG | S/C | d _n 32 | PE | Buczyna | 4 | Wybudowany w 1991 r. Zabezpieczony w przekroczeniu drogi stalową rurą ochronną DN 100. |

2. Dla ww. sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.

1

3. Całość prac w rejonie naszej sieci gazowej należy wykonać zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami.
4. Należy zachować minimalne przykrycie istniejącej sieci gazowej na poziomie minimum 1,0 m licząc od górnych zewnętrznych ścianek sieci gazowej / rur ochronnych na sieci gazowej do poziomu projektowanego terenu, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.
5. Nawierzchnię i jej podbudowę w części nad siecią gazową (za wyjątkiem przekroczeń poprzecznych jezdni) należy wykonać z materiałów rozbieralnych oraz przepuszczających gaz.
6. W przypadku ewentualnej kolizji z istniejącymi sączkami węchowymi należało będzie wyprowadzić je poza zakres planowanej inwestycji. Szczegóły techniczne dotyczące realizacji prac ustalić z Gazownią w Bochni.
7. W przypadku braku możliwości zachowania ww. wymogów kolidujące z planowaną inwestycją odcinki sieci gazowej należało będzie przebudować. W przypadku konieczności ich przebudowy, należy wystąpić z wnioskiem do naszego Zakładu o wydanie stosownych warunków technicznych.
8. Przed przystąpieniem do prac ziemnych w uzgodnieniu z przedstawicielem Gazowni w Bochni wykonać niezbędne sondy poprzeczne celem zlokalizowania istniejącej sieci gazowej.
9. W strefie kontrolowanej sieci gazowej zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do sieci gazowej w celach eksploatacyjnych.
10. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Bochni, ul. Gazowa 8, 32-700 Bochnia.
11. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię w Bochni z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
12. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię w Bochni na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
13. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.
14. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowej sieci gazowej w trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonawca i/lub Inwestor.
15. Ważność niniejszych warunków technicznych określa się na 24 miesiące od daty ich wydania.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce: „O nas”.
Sprawę prowadzi: Mateusz Kozłowski tel. 48 14 632 33 37.

Załączniki:

1. Kopie map 2 egz. – 1 kpl.


Otrzymują:

1x Adresat + zał.

1x Gazownia w Bochni.

1x Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym aa.

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Paweł Roszkowicz

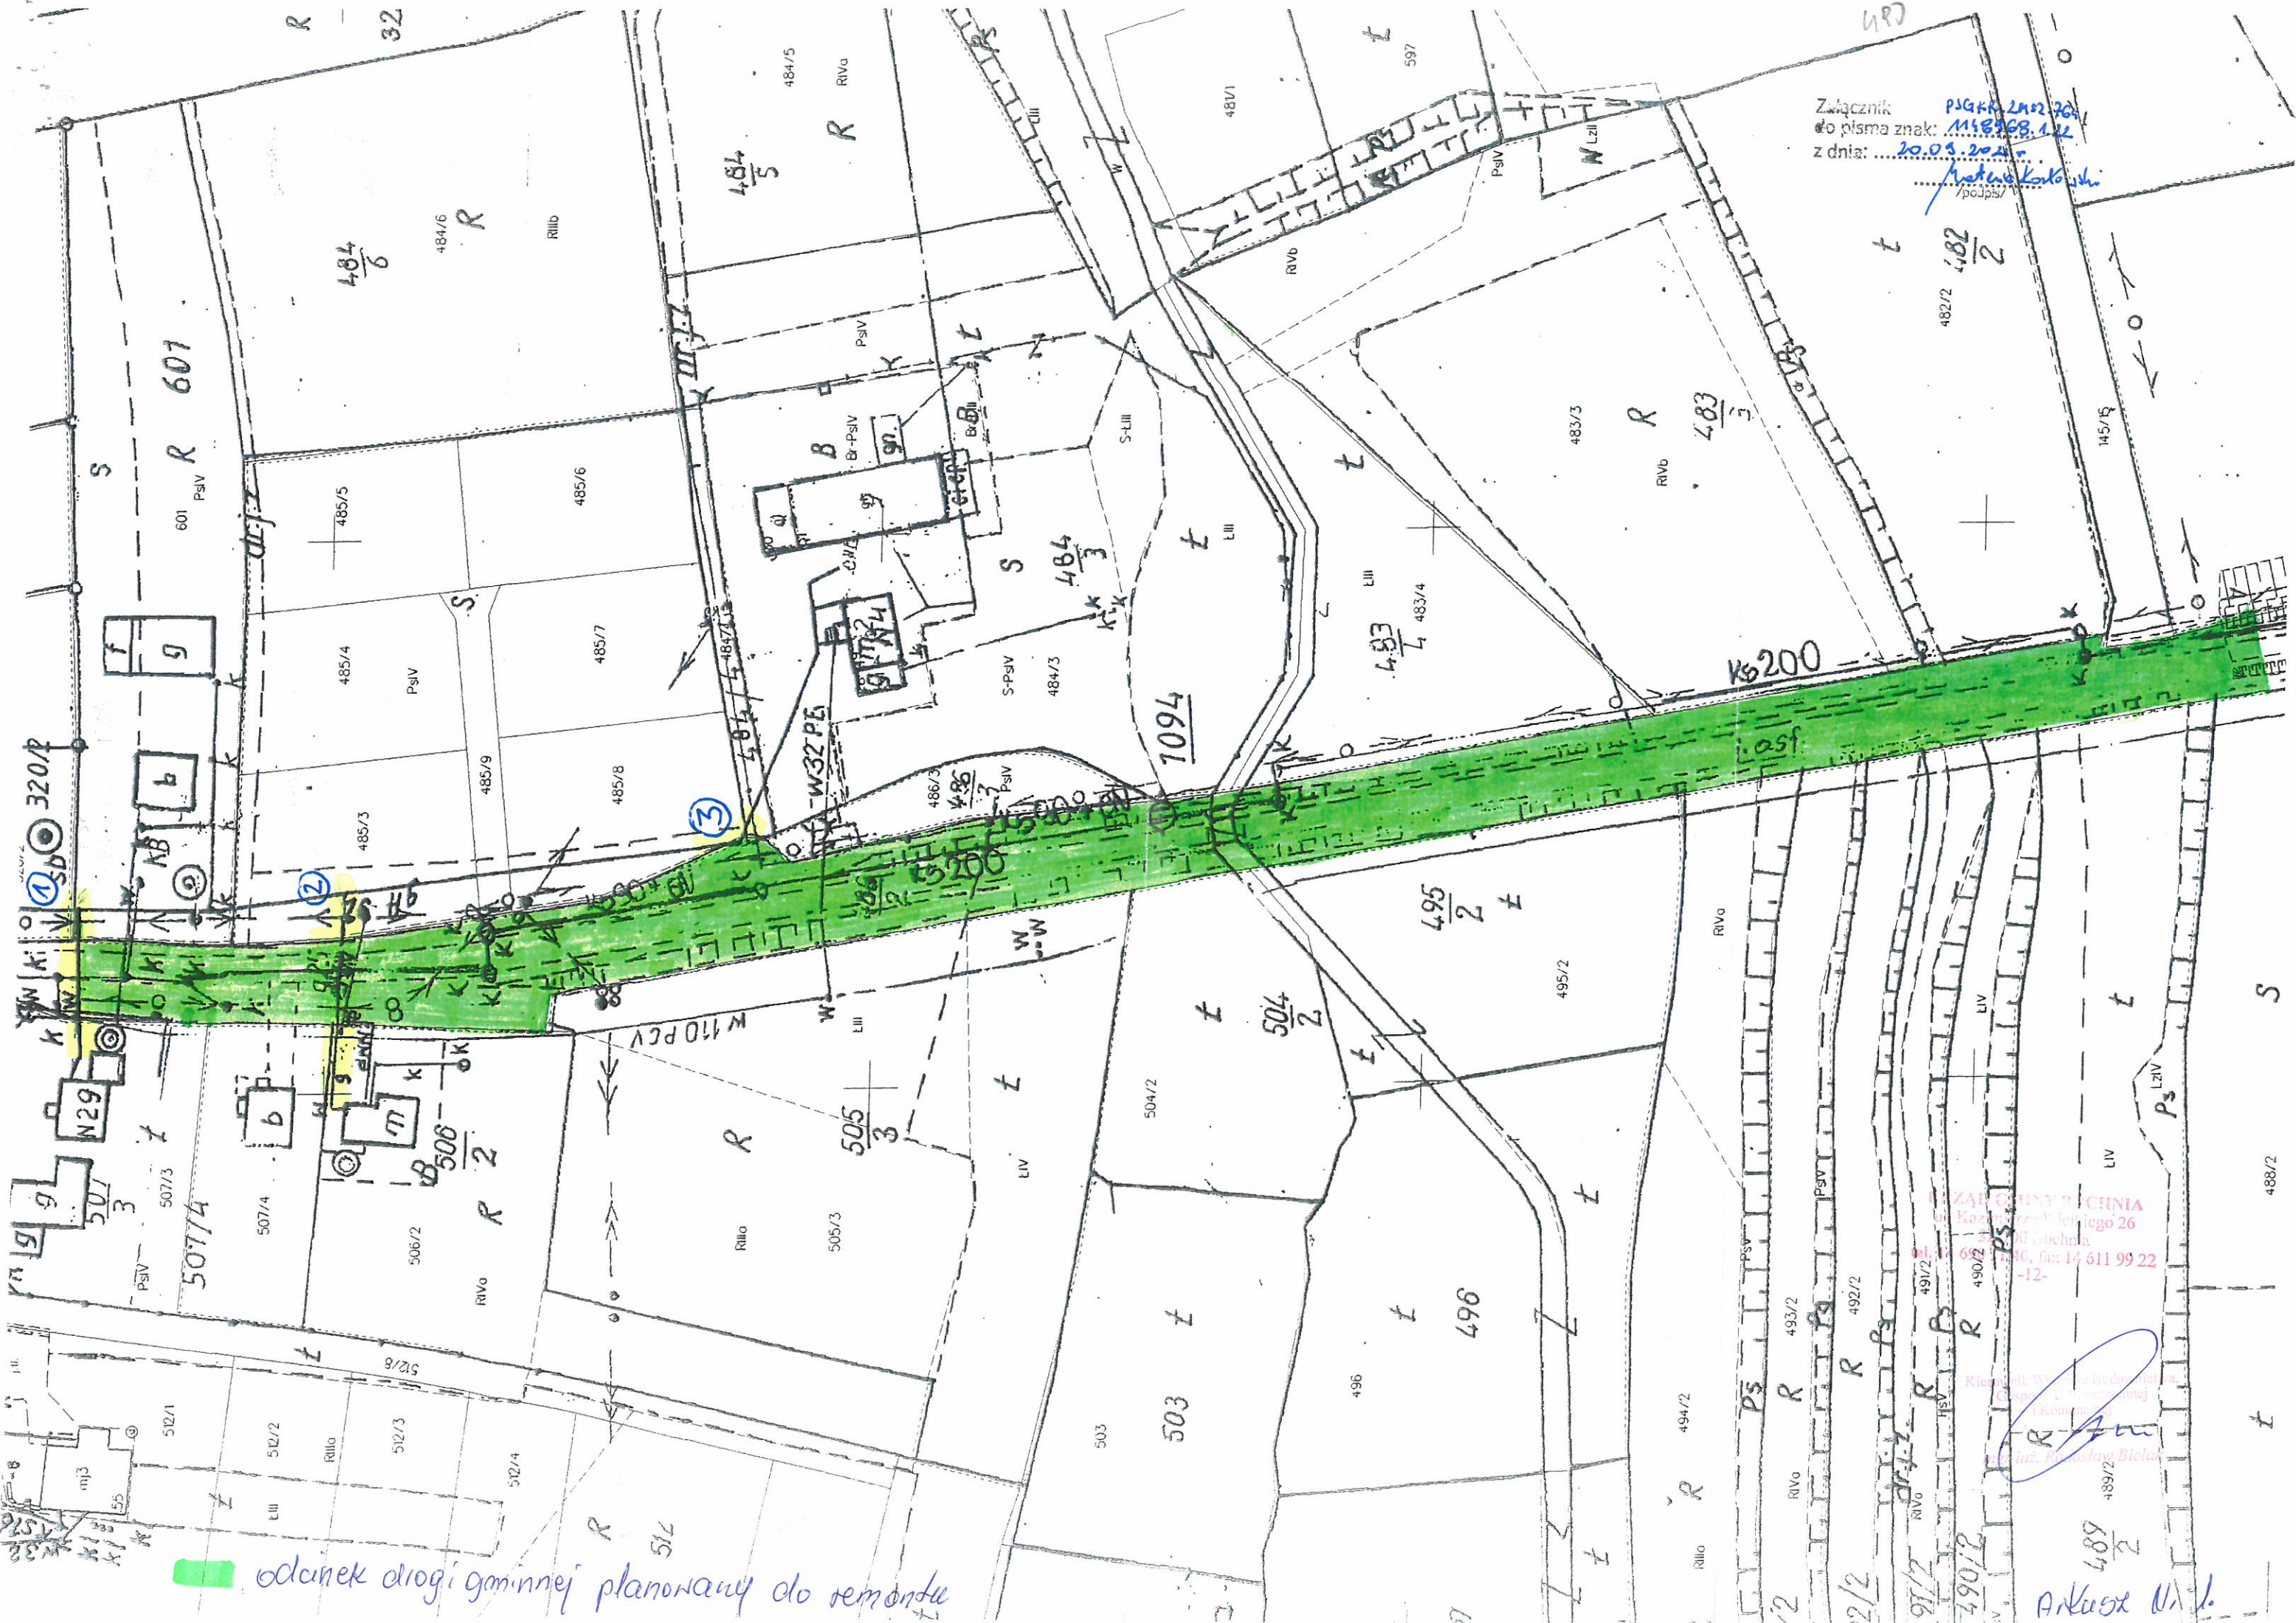

Załącznik
do pisma znak: **1158/68.1.12**
z dnia: **20.03.2021**
Małgorzata Korkosz
/pcjps/

█ odcinek drogi gminnej planowany do remontu

ZAPLANOWANA CHINIA
Kamień 26
00-000
60-000
tel. 14 611 99 22
-12-

Małgorzata Korkosz
Inż. Inżynieria Bielan

489/2
Arkusz Nr. 1.

Załącznik
do pisma znak
z dnia: 20.09.2022
Marek Korbulewicz

PSGR.2452.764
1143968.1.22

488/2
S-IV

URZĄD GMINY BOCHNIA
ul. Kazimierza Wielkiego 26
30-700 Bochnia
tel. 14 653 11 40, fax: 14 611 99 22
-12-

Kierownik Wydziału Budownictwa,
Inżynieria i Gospodarki
Komunalnej
inż. Przemysław Bielik

320
Arkusz N. 2

odcinek drogi gminnej planowany do remontu

