


NR	FUNKCJA	P.U. m2
0.1	GARAŻ	139,66
0.2	GARAŻ	69,77
0.3	KORYTARZ	3,62
0.4	WC	1,42
0.5	ŁAZIENKA	1,69
0.6	KOTŁOWNIA	16,47
R A Z E M:		232,63

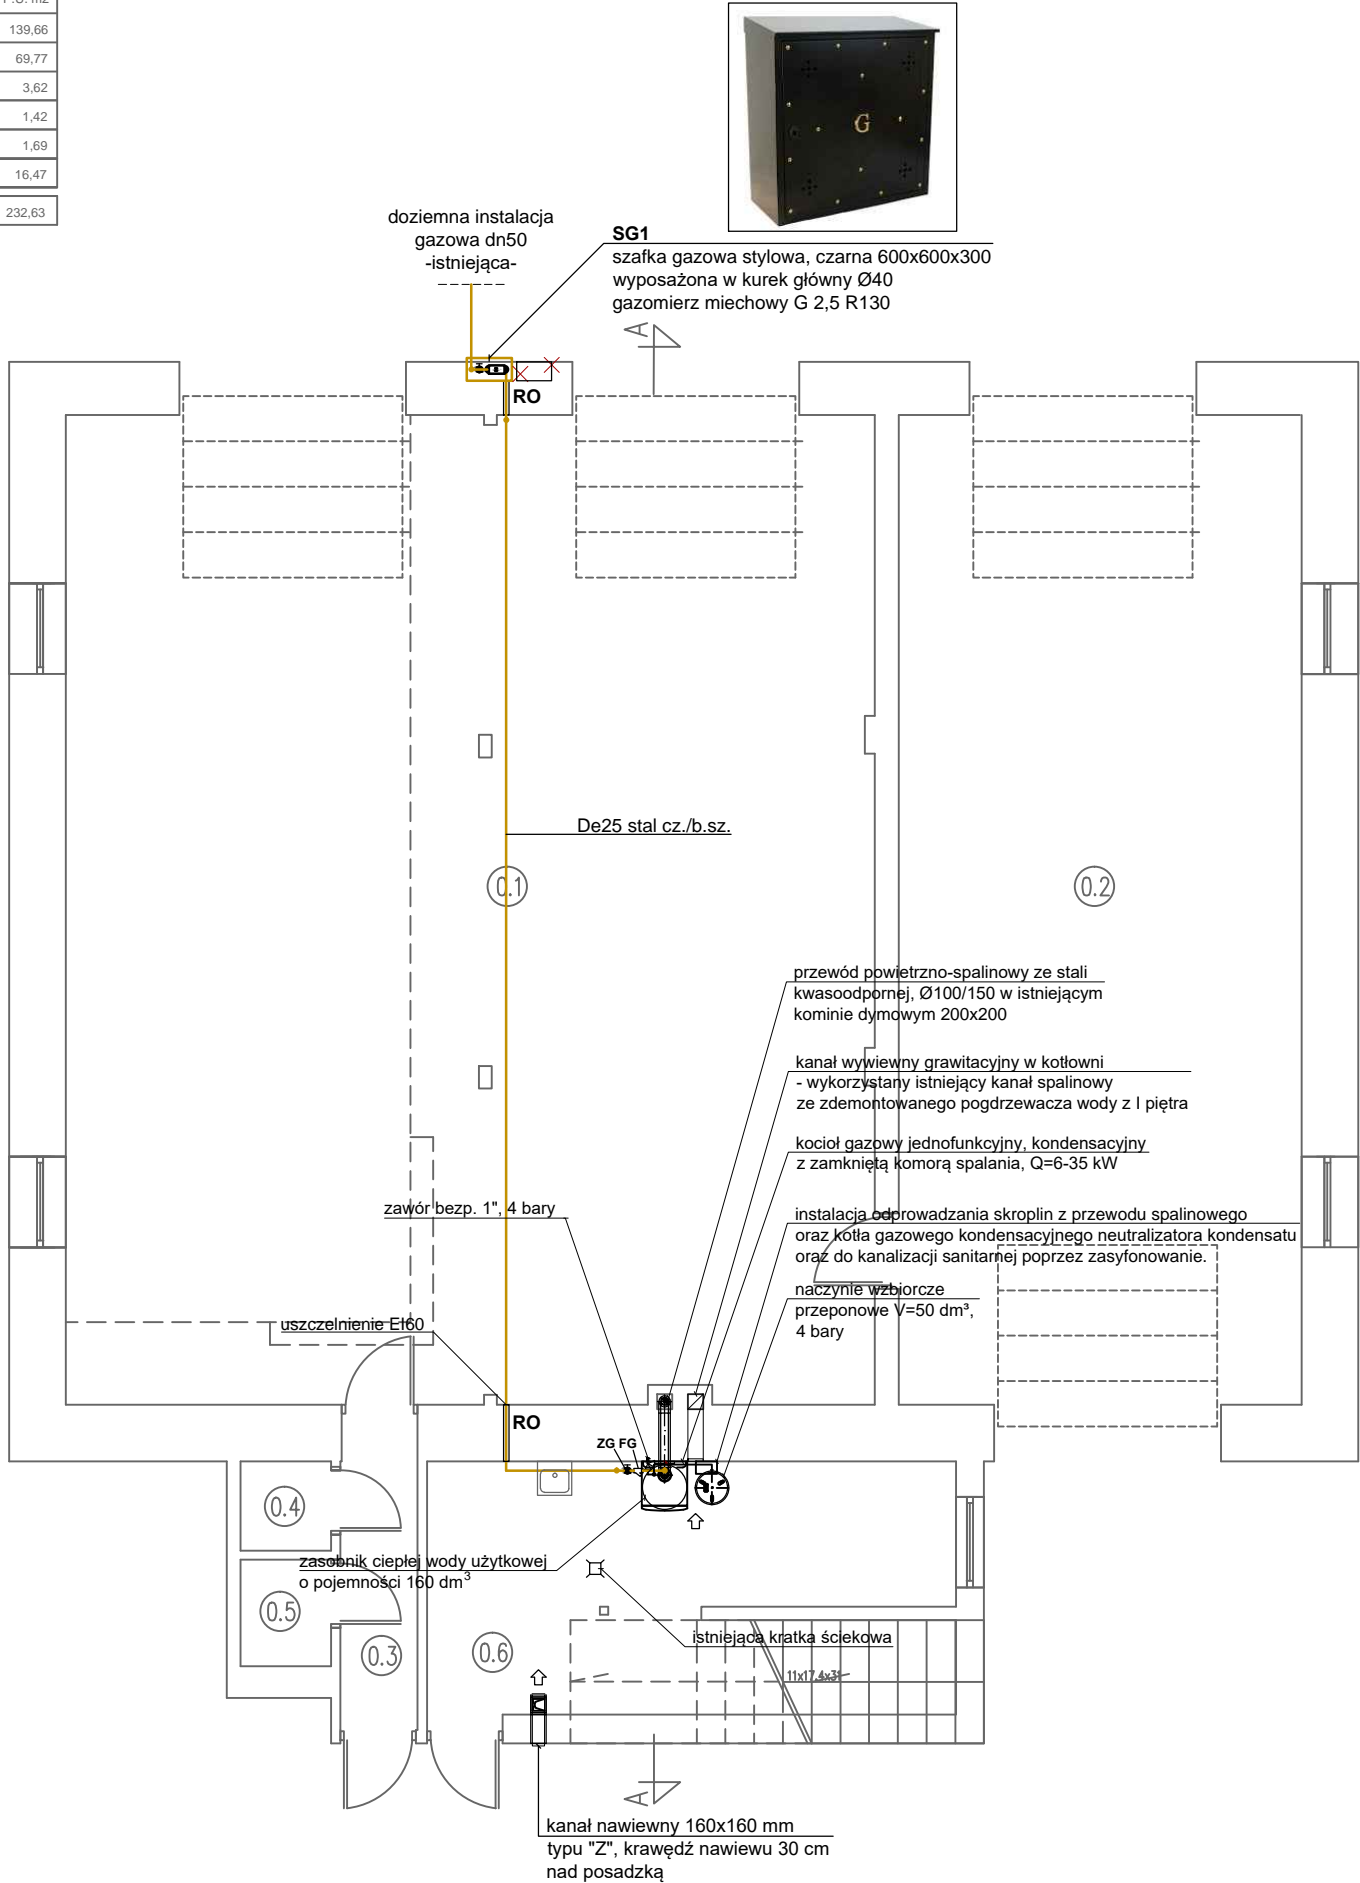

## UWAGI:

- Przejścia przez ściany konstrukcyjne wykonać w ochronnych rurach stalowych wypełnionych szczeliwem plastycznym niepowodującym korozji.
- Zabezpieczenie przejść przewodów niepalnych przez przegrody wydzielania pożarowego wykonać masą ogniochronną.
- Instalację gazową wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych poprzez spawanie wg PN-80/H-74219
- Przejścia przez ściany nośne zewnętrzne należy wykonać jako szczelne.
- Przewody gazowe do ścian budynku mocować co 2,0 m za pomocą uchwytych metalowych.
- Zawory odcinające instalacji gazowej lokalizować w miejscach dostępnych i widocznych.
- Istniejąca instalacja gazowa - do demontażu, istniejący przepływowy podgrzewacz wody - do demontażu
- Lokalizacja gazomierza w szafce gazowej SG1 we wnęce na ścianie budynku
- Istniejąca szafka gazowa -wnęka - do demontażu i o zamurowania
- Istniejący komin dymowy wyłączyć z użytkowania, przeznaczony na prowadzenie przewodu powietrzno-spalinowego.
- Drożność komina wentylacji grawitacyjnej, do którego wpięty był gazowy podgrzewacz wody należy sprawdzić na całej długości kanału, po zamontowaniu kratki wywiewnej należy przeprowadzić badanie ciągu kominowego poprzez wykonanie pomiarów skuteczności działania wentylacji grawitacyjnej.

Zgodnie z WT Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
brzmienie od 01-01-2018

§ 146. ust. 2.  
Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku występowania spalin mokrych – także w układ odprowadzania skroplin.

## LEGENDA:

- instalacja gazowa

SGx - szafka gazowa

FG - filtr gazowy

ZG - zawór gazowy

<b>INVENT</b> PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA mgr inż. Jacek Krawczyński ul. Spółdzielcza 11/4; 58-100 Świdnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl		
obiekt: BUDYNEK USŁUGOWY OSP STRZEGOM - KOTŁOWNIA GAZOWA		
adres inwestycji: 58-150 Strzegom, Al. Wojska Polskiego 14A, dz. 493, obręb 3 Śródmieście		
inwestor: Gmina Strzegom, 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38		
faza: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>		
branża: <b>INSTALACJE SANITARNE</b>		
projektant/nr uprawnień: mgr inż. Jacek Krawczyński upr. nr ew. DOŚ/0419/PWBS/17		podpis:
sprawdzający/nr uprawnień: inż. Marta Kołodziej-Gancarska upr. nr ew. 136/DOŚ/07		podpis:
rysunek: <b>RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZOWA</b>		
data: <b>16.06.2020r.</b>	skala: <b>1:100</b>	nr rysunku: <b>IS-02</b>