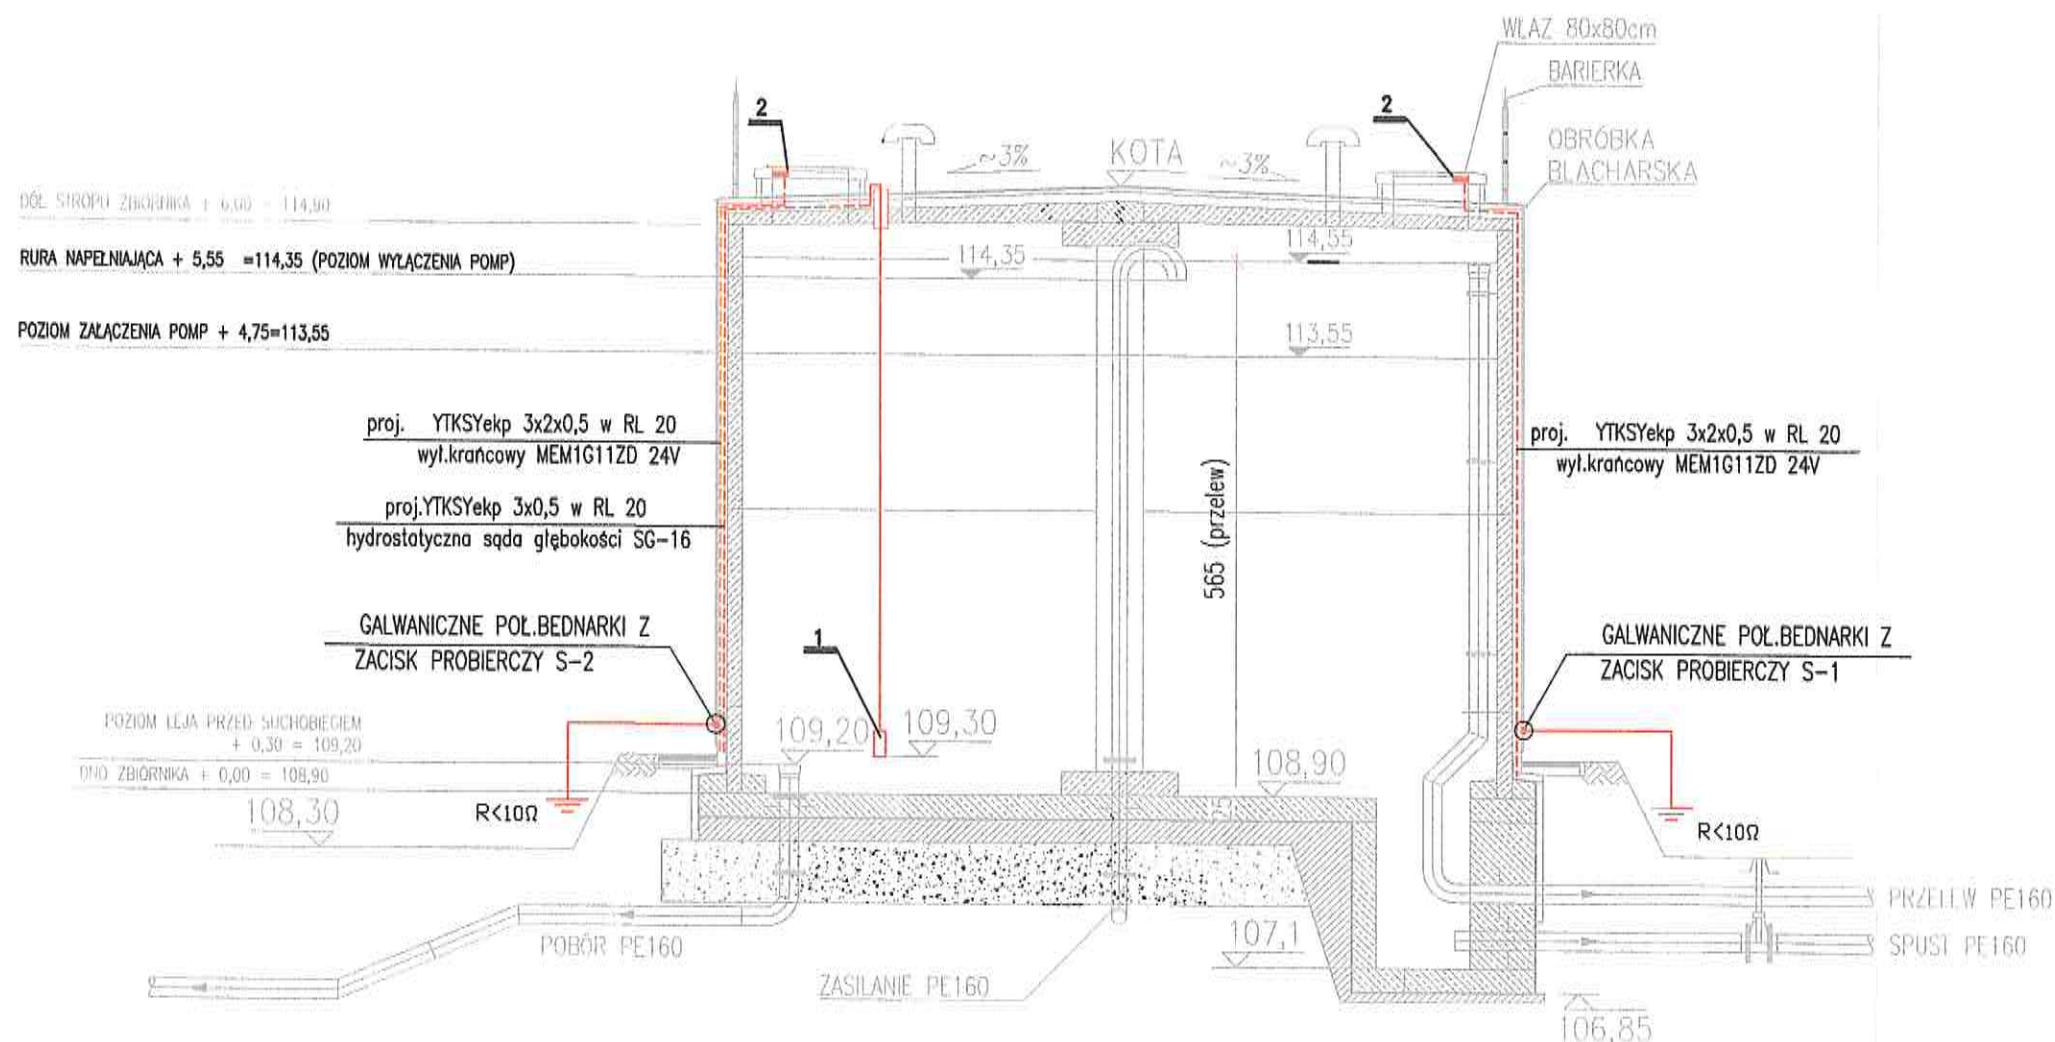


## PRZEKRÓJ A-A



### Legenda:





Złącza kontrolne należy instalować w obudowach izolacyjnych wnekowych 140x140x50 mm zabudowanych na wys.0,3 m od poziomu terenu  
- projektowany uziom

### UWAGA:

Przewody prowadzić w warstwie ocieplającej

### OZNACZENIA UZBROJENIA TECHNOLOGICZNEGO:

- 1 - HYDROSTATYCZNA SĘDA GŁĘBOKOŚCI TYPU SG- 16
- 2 - WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY TYPU MEM 1G11ZD

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO Zbigniew Bejger 87-300 Brodnica ul. Boh. Wrzeźnia 2			
OBIEKT:		STACJA UZDATNIANIA WODY	
INWESTOR :		GMINA ZBÓJNO; ZBÓJNO 35a, 87-645 ZBÓJNO	
ZADANIE: INSTALACJA ODGROMOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ			
zbiornik			
Funkcja :	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektant :	Tadeusz Majewski upr. proj. Cie. 35/88		marzec 2018 r.
Sprawdzający:	inż. Bartłomiej Piasecki upr. nr KUP/0158/POOE/10		Nr rys. E-6