


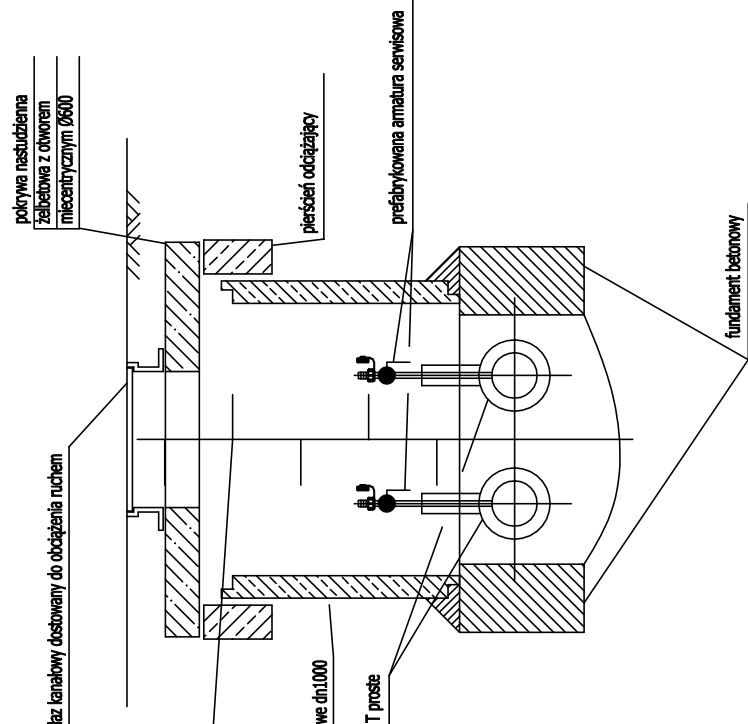



1. Zawór kulowy DN50 PN25
2. Zawór kulowy DN15 PN25
3. Zbiornik odpowietrzający nieprzepływowy
V=6,0m³
4. Manometr z kurkiem 0-2,5MPa



1. Zawór kulowy DN50 PN25
2. Zawór kulowy DN15 PN25
3. Zbiornik odpowietrzający nieprzepływowy
 $V=6,0m^3$
4. Manometr z kurkiem 0–2,5MPa

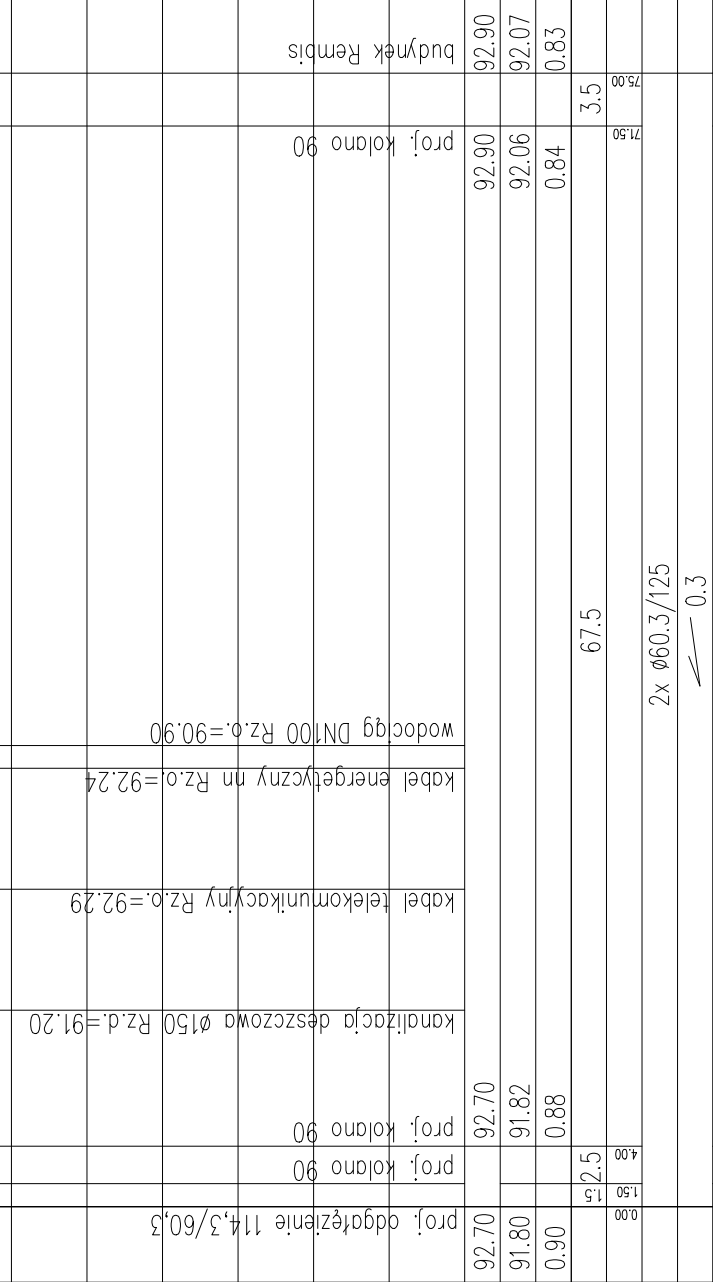

1. Zawór kulowy DN65 PN25
2. Zawór kulowy DN15 PN25
3. Zbiornik odpowietrzający nieprzepływowy
 $V=6,0\text{m}^3$
4. Manometr z kurkiem 0–2,5MPa

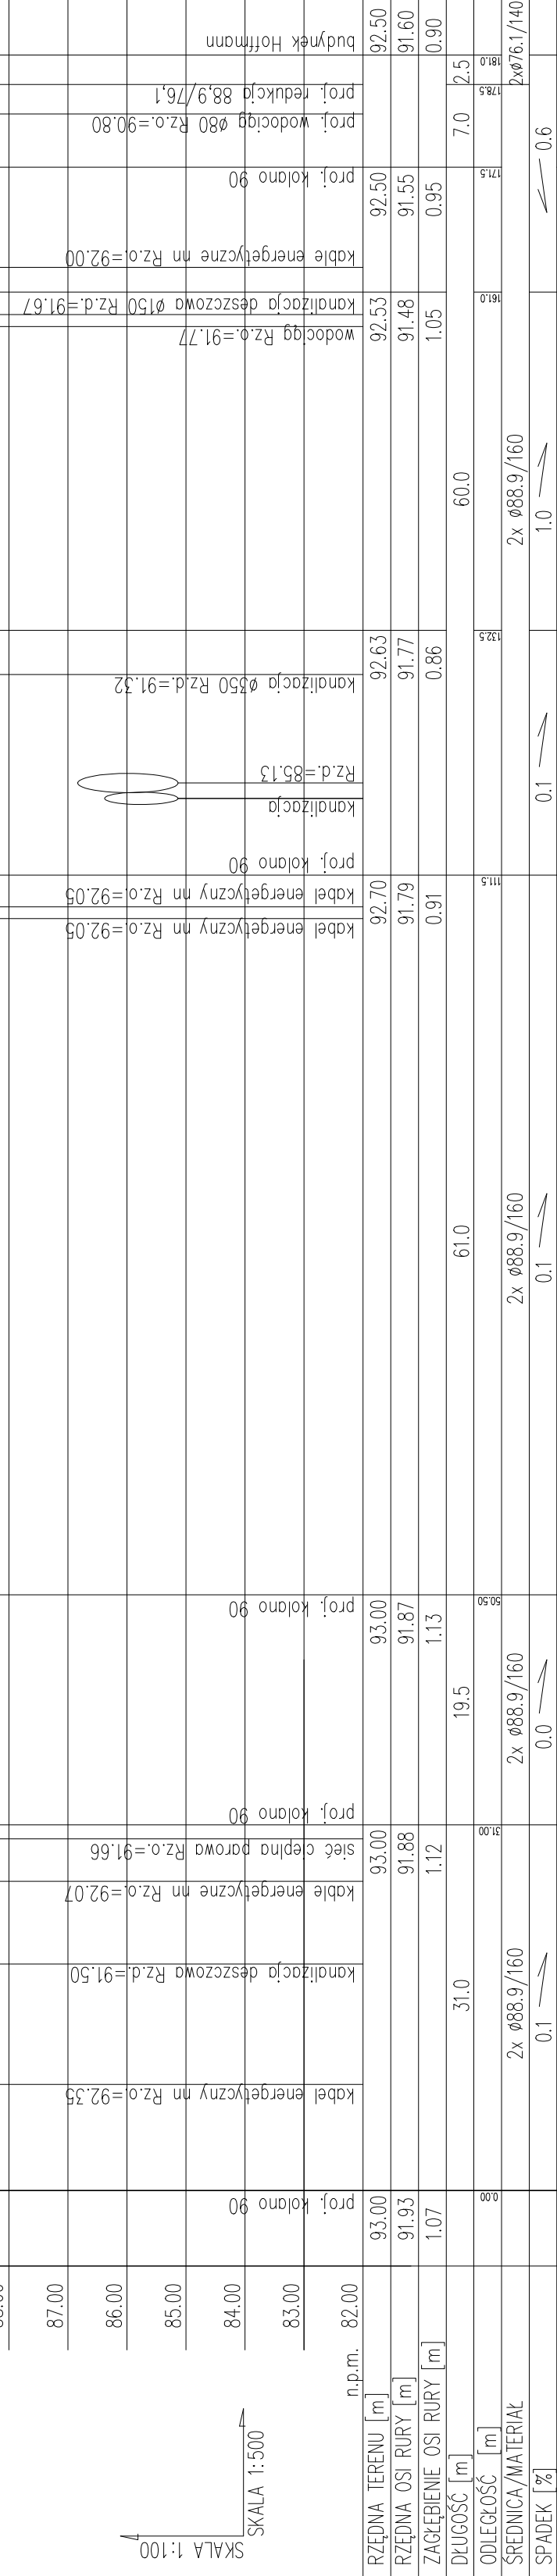

Inwestor:	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE PROMIŁY WOLOCHY PĄTYK AL. KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWOJCZĄC	
	GMINA JANIKÓWO UL. PRZEWYSŁOWA 6 88-160 JANIKÓWO	
Objekt:	SEKCJA CIEPŁOWNICZA Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ WĘZŁAMI CIEPLNYMI	Adres budowy: UL. PRZEWYSŁOWA 88-160 JANIKÓWO
Trzeci rys.	PROFIL PODOPUJNY SEKCJI CIEPŁOWNICZEJ NR 2	DZIAŁKOWY NR 1/16, 1/17, 5 obręb 0001
Bronża	SANITARNIA	Skłodo 1/500/500
Projektant	mgr inż. Wojciech Pątyk nr ewid. KUP/0038/P005/08 upr. budowlane w specjalności instalacyjnej	
Podpis	mgr inż. Piotr Boniek nr ewid. KUP/0038/P005/04 upr. budowlane w specjalności instalacyjnej	
Nr. rys.		3