

OZNACZENIA:

projektowane przyłącze ciepłone
z rur preizolowanych 2xDN32/110:
z instalacją alarmową,
z instalacją telemetryczną


proj. rurociąg w rurze ochronnej

istn. sieć ciepłina

lokalizacja węzła ciepłnego

studzienka typowa odcinająca

granica działki 57/4 i 57/6
obręb 87

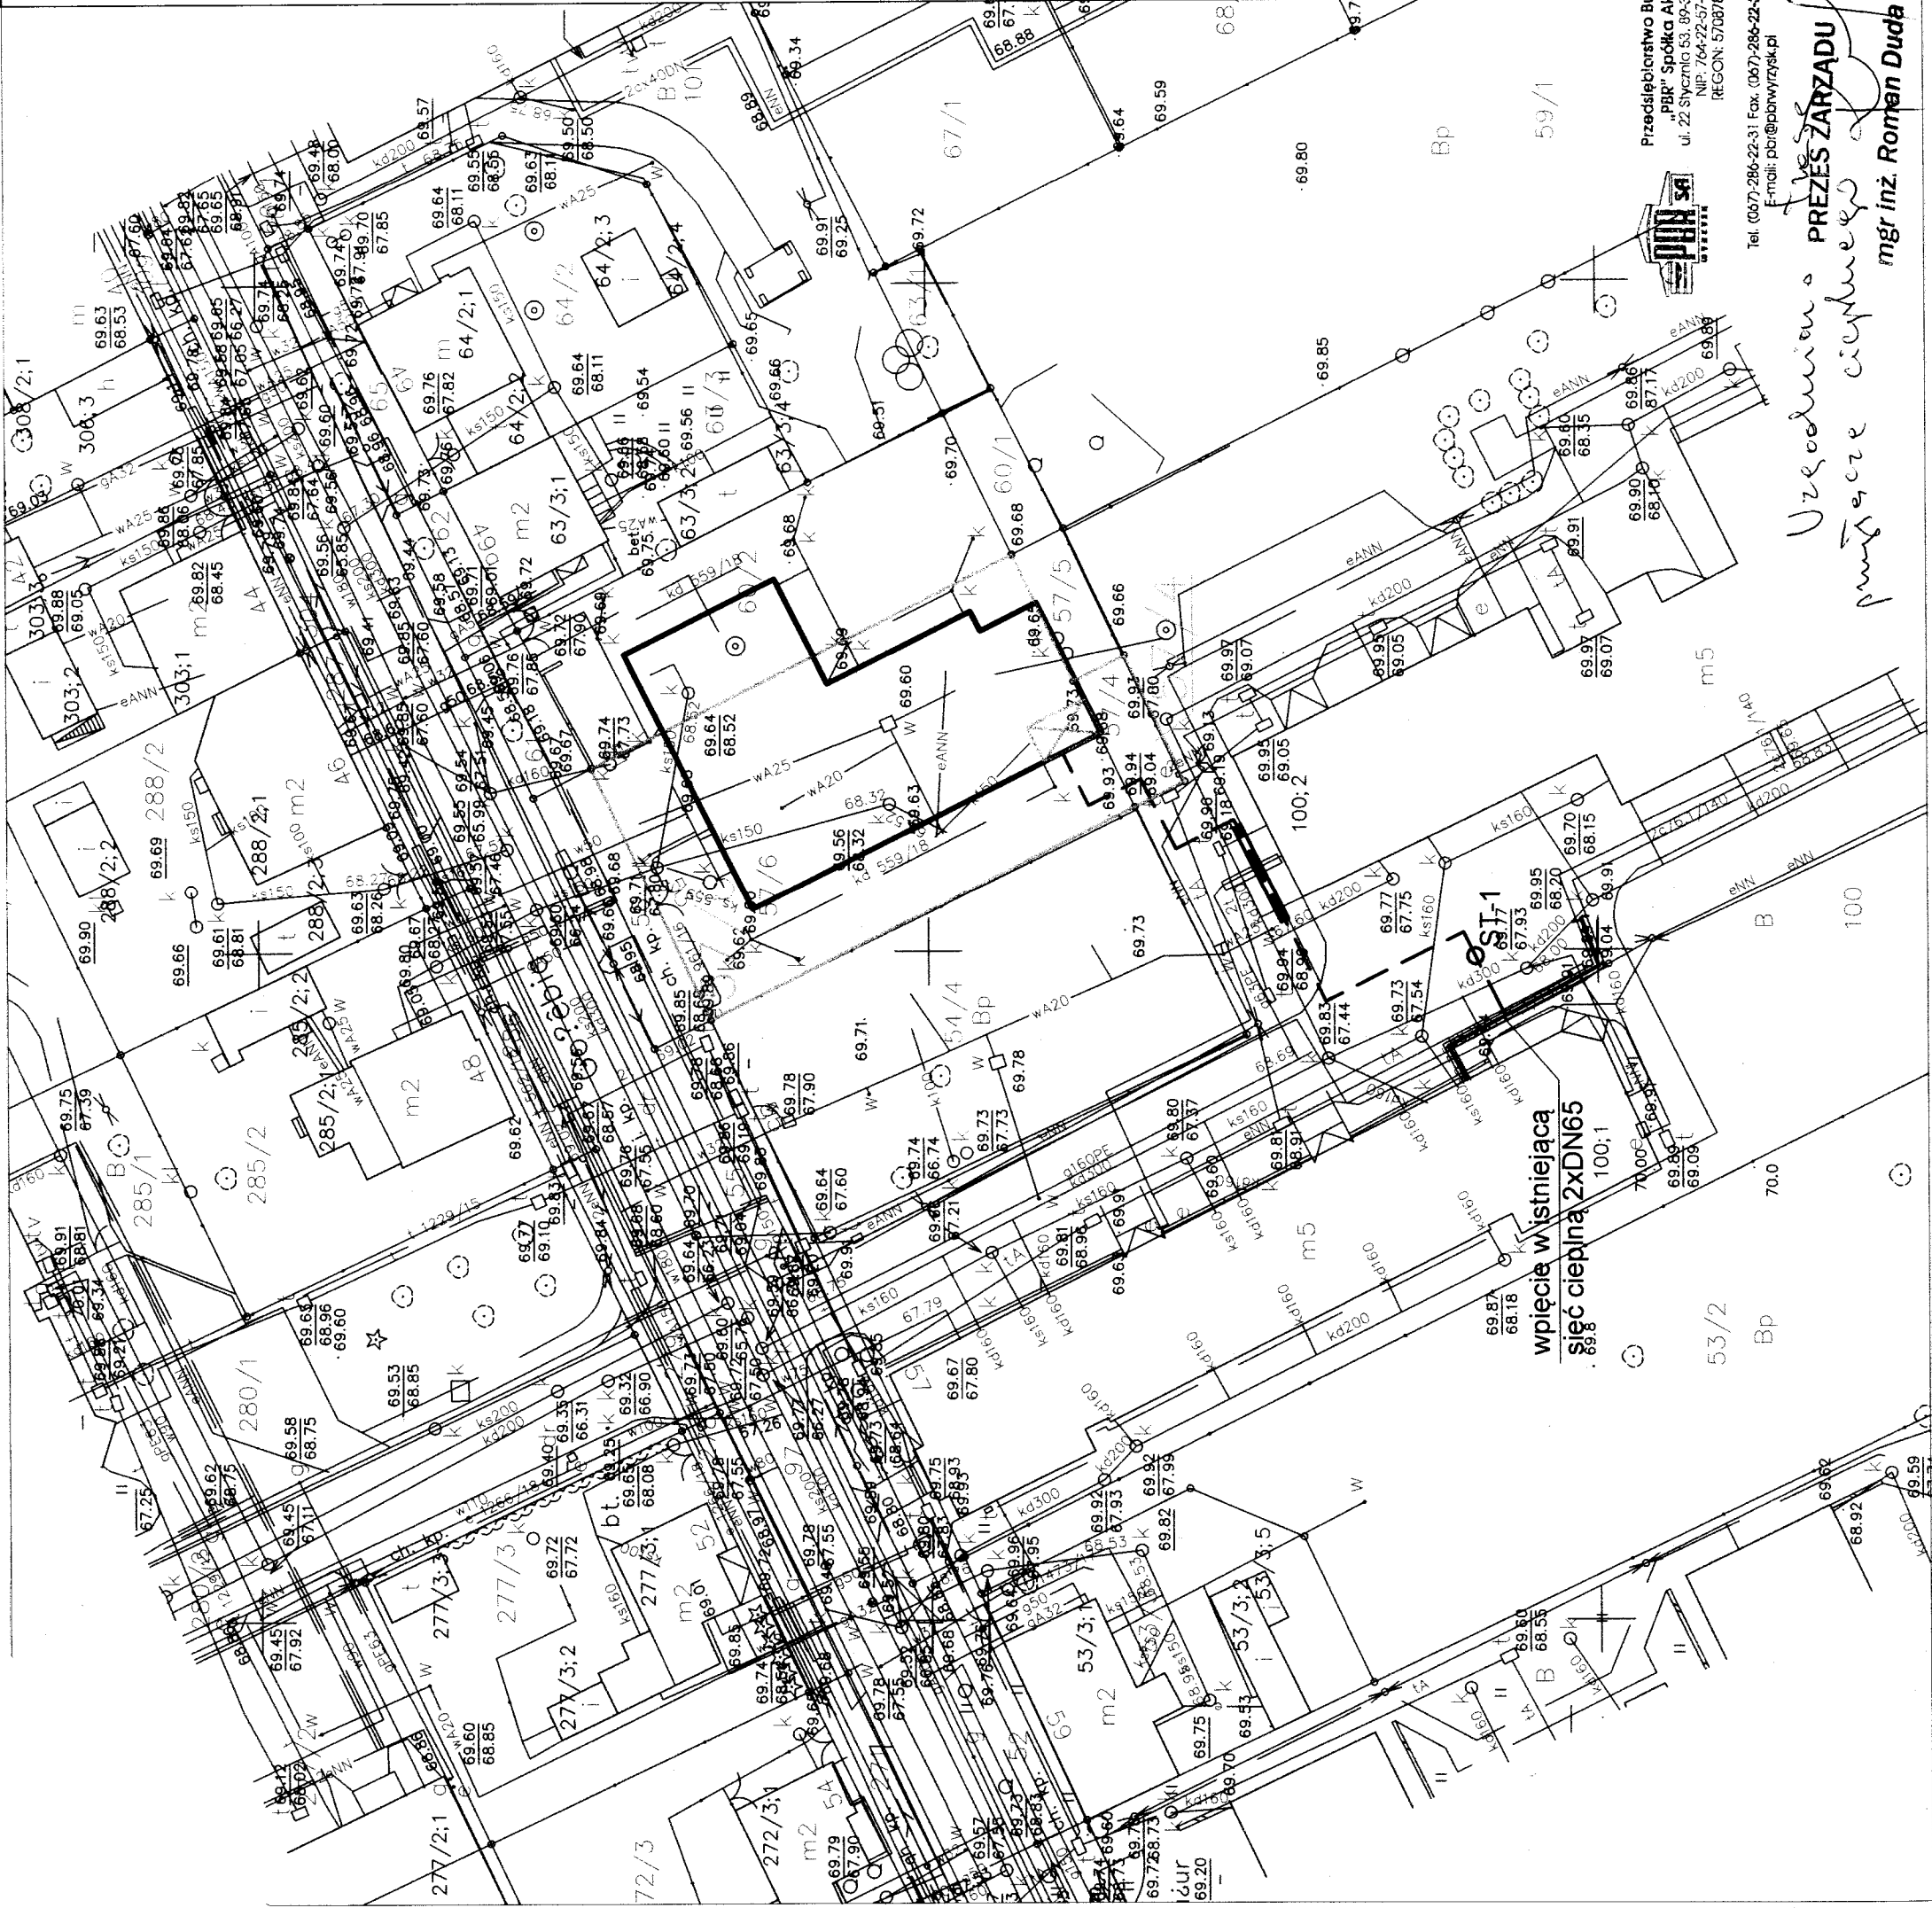

Investor: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.
85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5

Jednostka autorska: "HYDROTERM" Krzysztof Chudy, 85-744 Bydgoszcz ul. Startowa 5

Obiekt:	Faza:	Skala:	Bransza:	Nr rys.:
Budynek mieszkalny przy ul. Gołębiej 51 w Bydgoszczy. Działka nr 57/4, 57/4, 100 obręb 87.	P.B.	1:500	ciepłota	1
Autor:			Nazwisko	Podpis
mgr inż. Krzysztof Chudy			mgr inż. Krzysztof Chudy	
Upewnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, sanitarnych, wodociągów i klimatyzacji, wentylacyjnych nr upr. AUB-KZ-7210/207/89 GP-KZ-7342/48/91				
Plan sytuacyjno-wysokościowy				
Data: 18 lutego 2019				



Przedsiębiorstwo Budowlane
"PBR" Spółka Akcyjna
ul. 22 Sierpnia 53, 85-300 Bydgoszcz
NIP: 764-222-57-44-9
REGON: 57070409

Tel. (057) 286-22-31 Fax. (057) 286-22-37
E-mail: pbr@pbrwyzysk.pl

Uzasadnienie
mgr inż. Roman Duda

mgr inż. Roman Duda