

Gmina Drawsko
ul. Powstańców Wlkp.3121
64-733 Drawsko

WARUNKI TECHNICZNE Nr 8/2024
podłączenia nieruchomości – świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwiejce
dz. nr 73/9 do gminnej sieci wodociągowej

Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. ustala następujące warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej w/w posesji :

- włączenie należy wykonać do istniejącego przyłącza wodociągowego Ø32 mm znajdującego się na dz. nr 73/9 w miejscu oznaczonym na planie symbolem **Pist. - przyłączy istniejące**,
- przyłączy wodociągowe należy wykonać z rur PE o wytrzymałości na ciśnienie 1,0 MPa, ze spadkiem w kierunku włączenia na głębokości 1,5m. Nad rurą przyłączeniową należy ułożyć niebieską folię z wtopionym drutem na całej długości i wyprowadzić przy zaworze odcinającym. Podejście do budynku lub studzienki wodomierzowej należy wykonać z rury stalowej ocynkowanej zaizolowanej antykorozyjnie,
- miejsce zabudowy wodomierza w budynku lub w studzience wodomierzowej musi być łatwo dostępne w celu odczytu wskazań wodomierza lub jego wymiany oraz zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferycznych. Wodomierz w budynku należy zamontować na odcinku poziomym nie niżej niż 40 cm i nie wyżej niż 140 cm. Studzienkę wodomierzową zamkniętą włazem należy wykonać z kręgów betonowych o min. Ø 1000 mm ze stopniami lub drabiną,
- studzienka wodomierzowa powinna być zlokalizowana w odległości ok. 2 m od granicy drogi, nie może być zlokalizowana w ciągach komunikacyjnych oraz w pobliżu zbiorników bezodpływowych na ścieki,
- przejścia przyłączem przez drogi, rowy, nasypy kolejowe i inne przeszkody należy wykonać w rurze osłonowej. Wykopy w drogach i chodnikach przy zasypywaniu należy zagęścić do wsp. 0,95. Zagęszczenie gruntu należy również wykonać jeżeli zażąda tego dysponent urządzeń podziemnych i innych.
- granicę odpowiedzialności ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. dla przyłącza w zakresie eksploatacji, konserwacji i remontów, usuwania awarii i jakości wody stanowi zawór zwrotny za wodomierzem,
- przed przystąpieniem do budowy przyłącza należy powiadomić **ZKiW w Drawsku Sp. z o.o.**,
- ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. zastrzega możliwość wykonania wcinki do istniejącego rurociągu oraz założenia i zaplombowania zestawu wodomierzowego składającego się z zaworu odcinającego przed wodomierzem, wodomierza oraz zaworu (przeciw skażeniowy zwrotny) za wodomierzem,

- po wykonaniu montażu przyłącza, lecz przed jego zasypaniem, wykonane urządzenia należy **bezwzględnie zgłosić w ZKiW w Drawsku Sp. z o.o.** w celu odbioru robót,
- w ciągu 30 dni od dnia odbioru przyłącza w stanie odkrytym dostarczyć do biura ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. mapę- inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę,
- wszelkie zmiany dotyczące przedmiotowego przyłącza należy uzgodnić w ZKiW w Drawsku Sp. z o.o.,
- podłączenie wykonane bez warunków technicznych podlega natychmiastowej likwidacji na koszt odbiorcy do którego zostało wykonane,
- podstawą wykonania przyłącza jest wniosek inwestora wraz z załączonym projektem budowlanym przyłącza wodociągowego opracowanego w oparciu o w/w warunki. Projekt należy uzgodnić w ZKiW w Drawsku Sp. z o.o., natomiast trasę przebiegu przyłącza uzgodnić i uzyskać protokół z narady koordynacyjnej dotyczącej uzgodnienia sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie. Należy również dołączyć zezwolenia właścicieli przez których przebiegać będzie przyłącze na wejście w ich grunt.


Wydane warunki techniczne są ważne przez okres 24 miesięcy od daty wydania.

**Zakład Kanalizacji i Wodociągów
w Drawsku Sp. z o.o.**
ul. Powstańców Wlkp. 121A
64-733 Drawsko
NIP 7632115669 REGON 301634097

Sporządził:

PREZES Zarządu

mgr Andrzej Kowalczyński

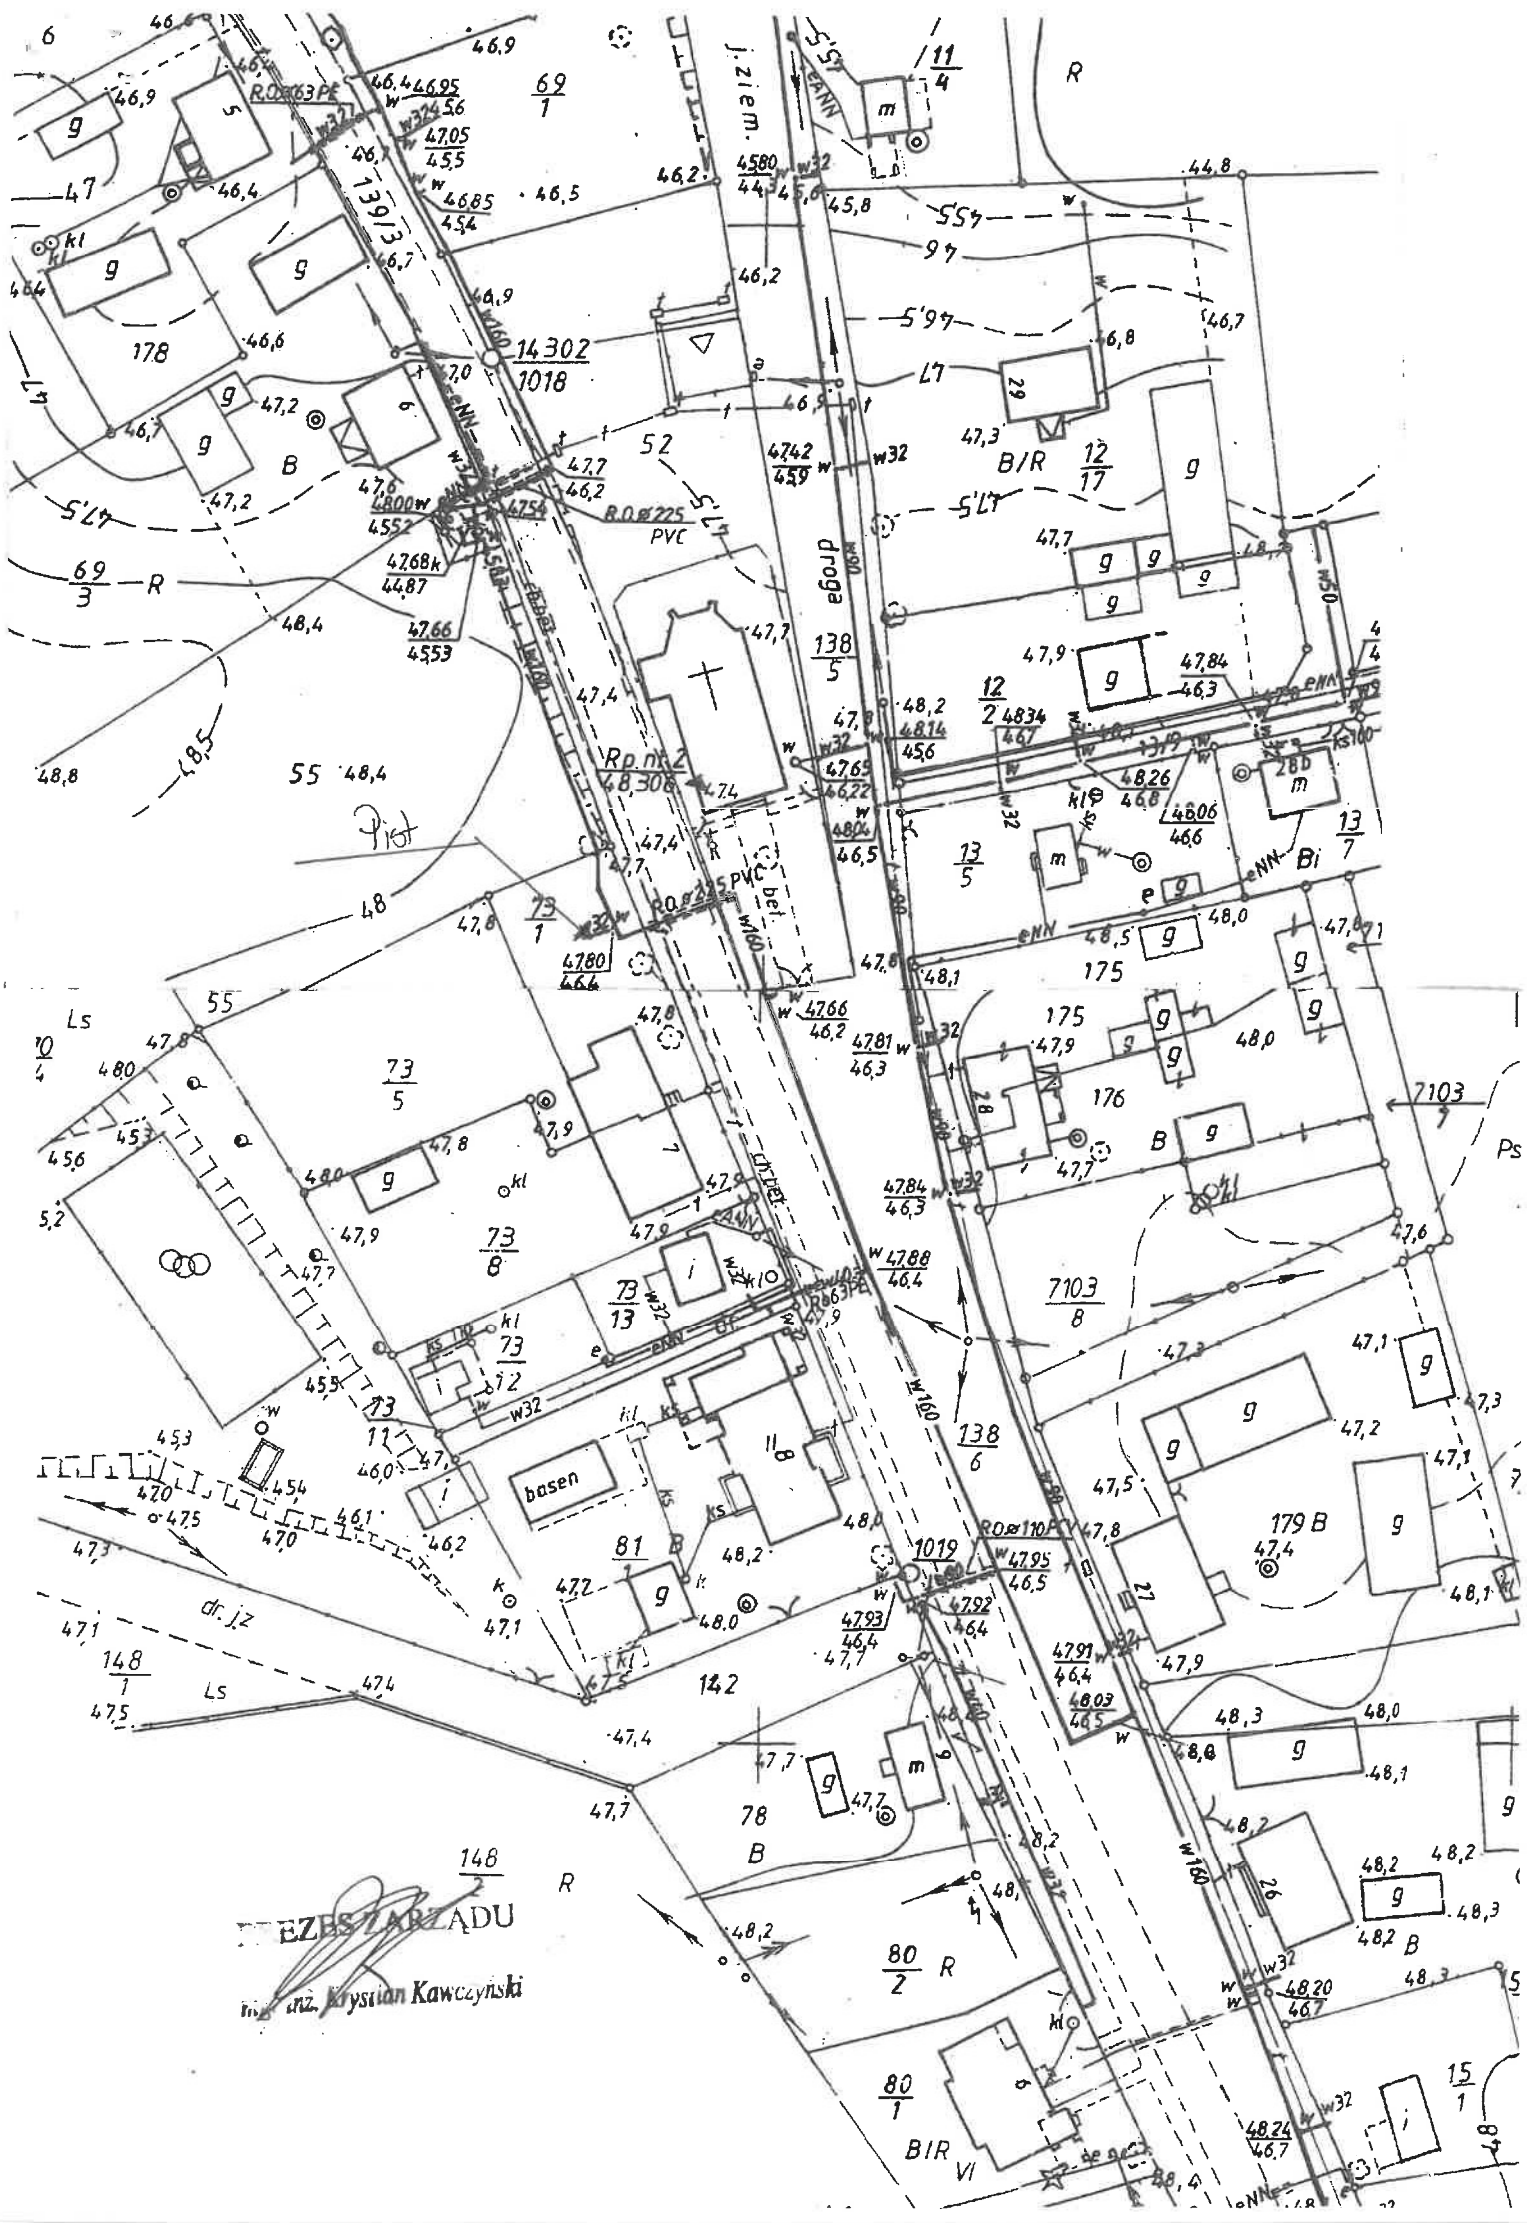

EZBIS ZARZADU
mgr inż. Krystian Kawczynski

