




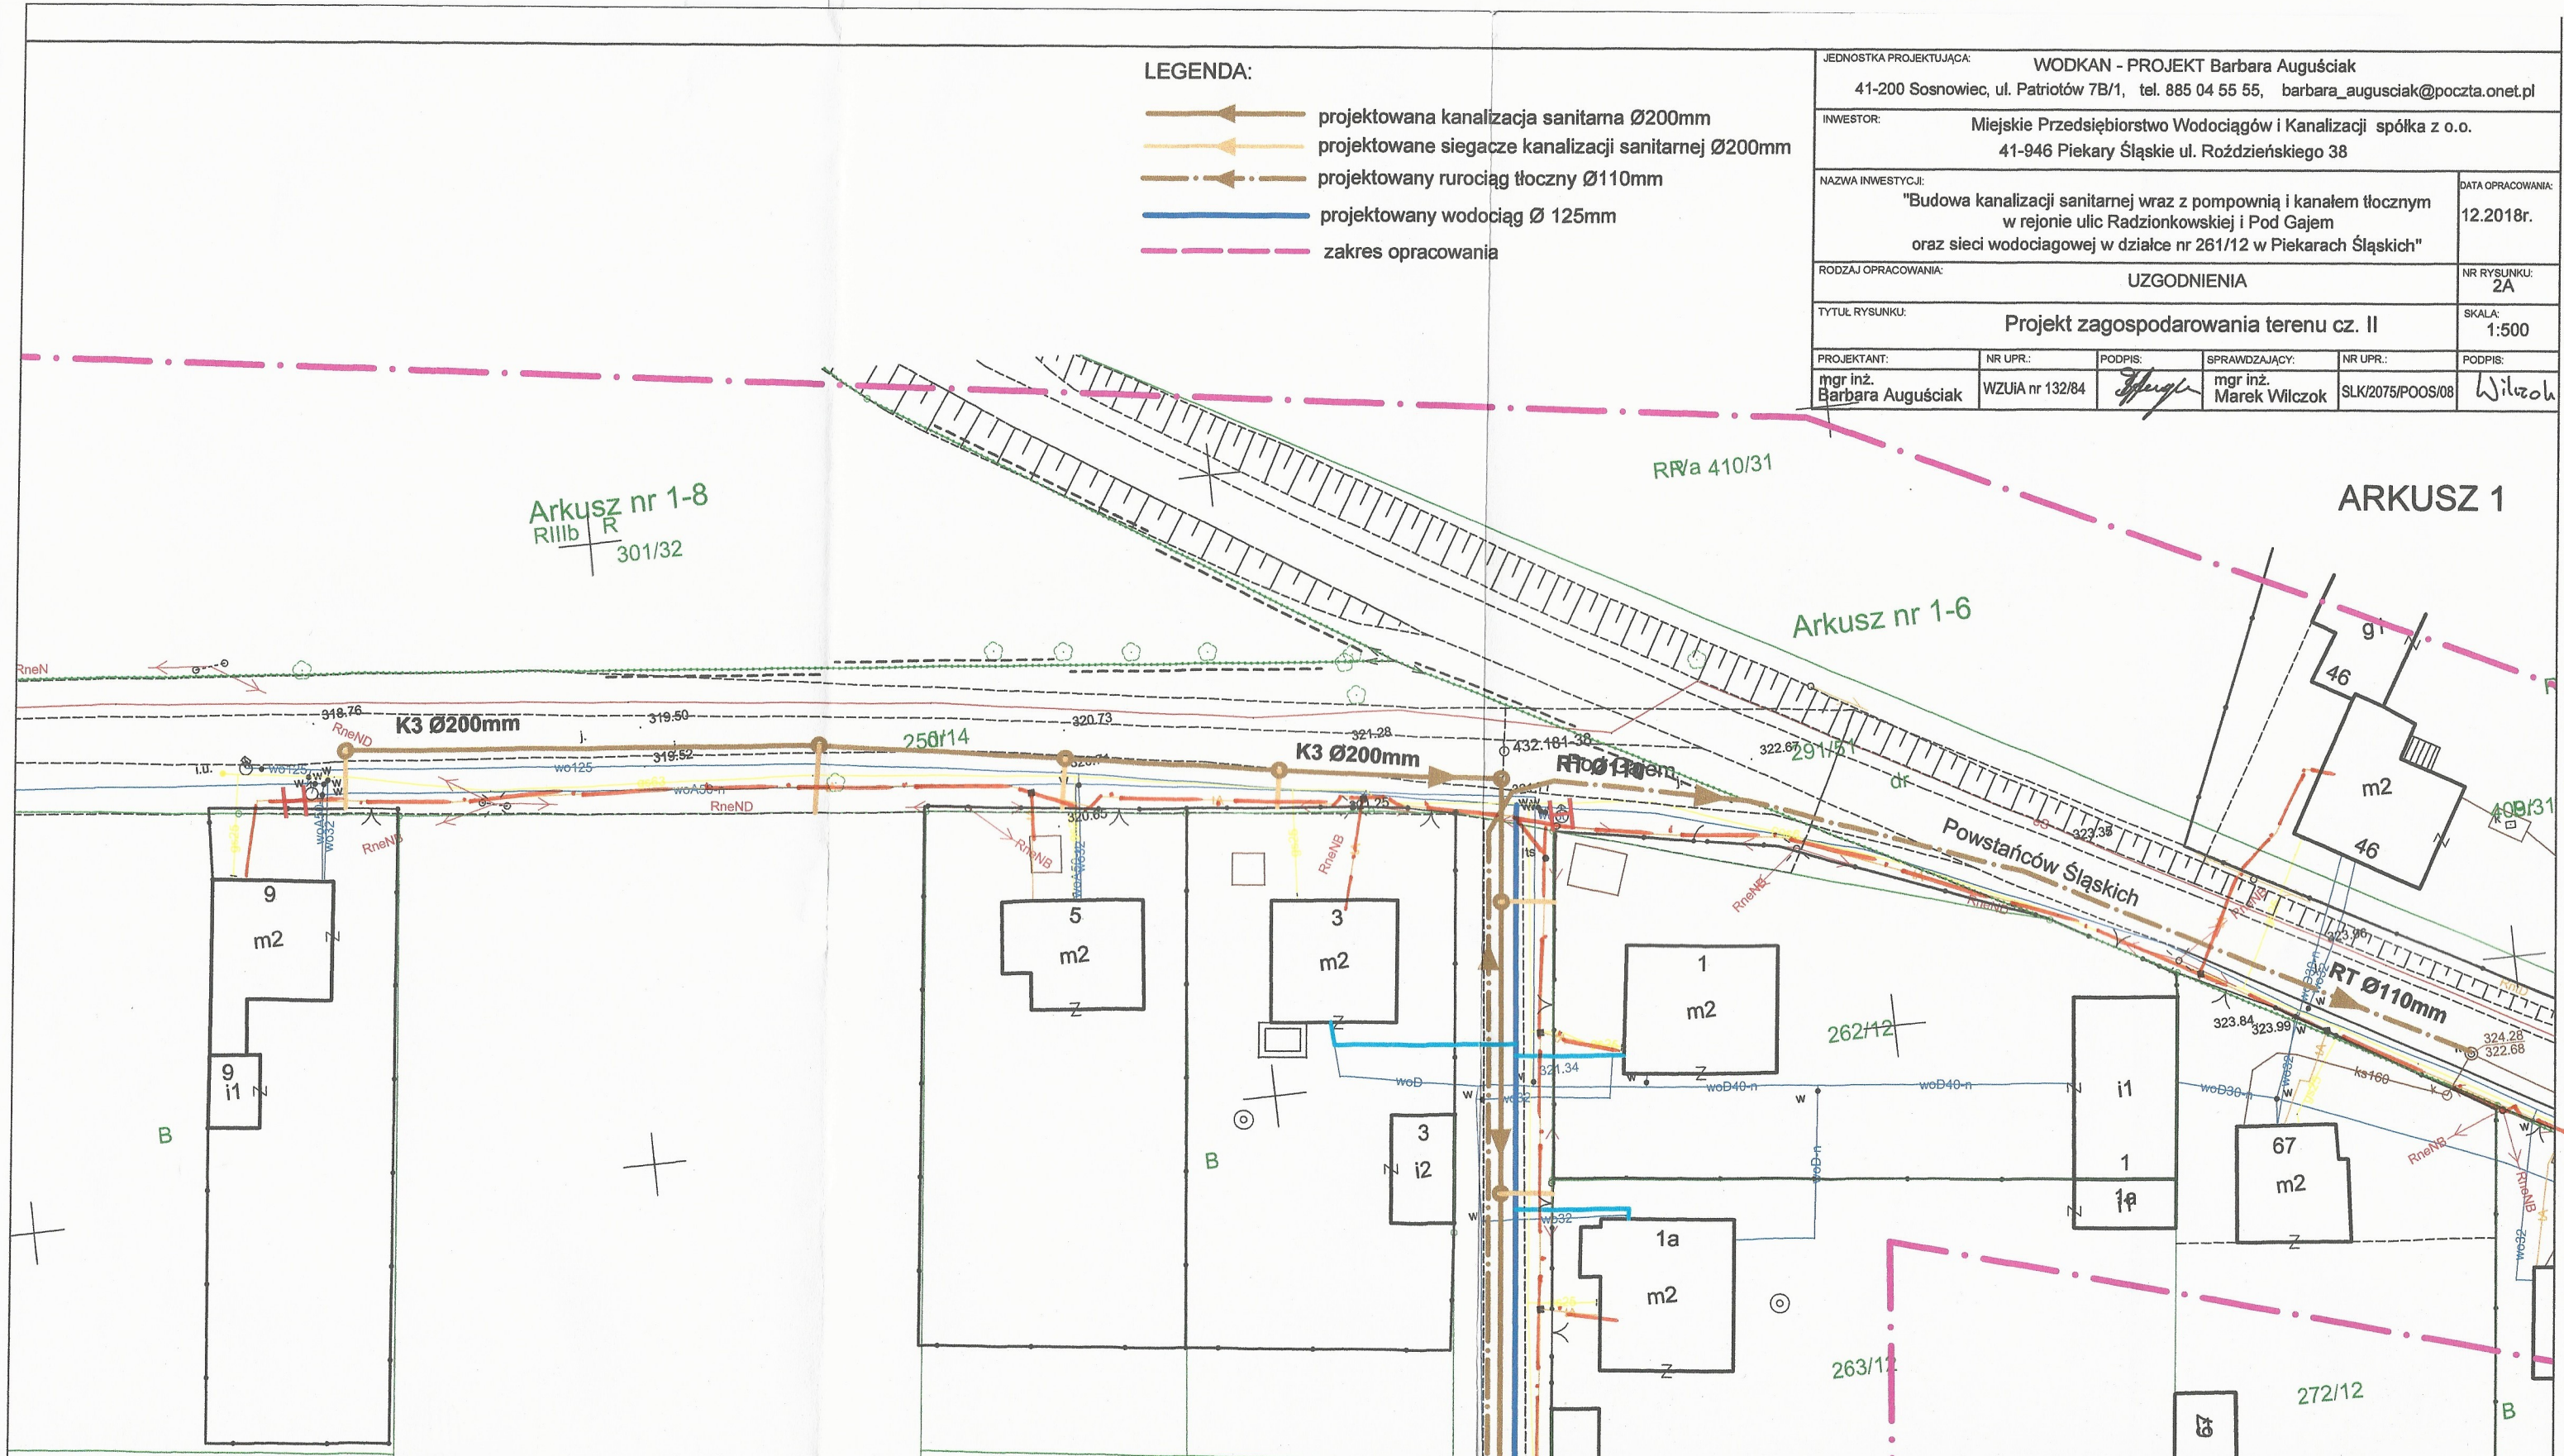


PROJEKT WYKONCZONY

LEGENDA:

-  projektowana kanalizacja sanitarna Ø200mm
-  projektowane siegacze kanalizacji sanitarnej Ø200mm
-  projektowany rurociąg tłoczny Ø110mm
-  projektowany wodociąg Ø 125mm
-  zakres opracowania

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: WODKAN - PROJEKT Barbara Auguściak 41-200 Sosnowiec, ul. Patriotów 7B/1, tel. 885 04 55 55, barbara_augusciak@poczta.onet.pl					
INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. 41-946 Piekary Śląskie ul. Roździeńskiego 38					
NAZWA INWESTYCJI: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i kanałem tłocznym w rejonie ulic Radzionkowskiej i Pod Gajem oraz sieci wodociągowej w działce nr 261/12 w Piekarach Śląskich"					DATA OPRACOWANIA: 12.2018r.
RODZAJ OPRACOWANIA: UZGODNIENIA					NR RYSUNKU: 2A
TYTUŁ RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu cz. II					SKALA: 1:500
PROJEKTANT: mgr inż. Barbara Auguściak	NR UPR.: WZUIA nr 132/84	PODPIS: <i>[Signature]</i>	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marek Wilczok	NR UPR.: SLK/2075/POOS/08	PODPIS: <i>[Signature]</i>



Arkusz nr 1-8
RIIib R
301/32

Arkusz nr 1-6

ARKUSZ 1

Powstańców Śląskich

RR/a 410/31

262/12

263/12

272/12

B

B

B

B

253/11

RR1b 255/12

256/12

257/12

264/12

RR1b

Orange Polska
 Zarządanie Zasobami Sieci i IT
 Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
 i Obsługi Klienta
 ul. Francuska 101, 40-533 Katowice

- Nr uzgodnienia: TTSA.IT.24-65/89/18 dnia 15.01.2018
1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
 2. Później planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację robót właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekondozor
 3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
 4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Arkusz nr 1-7

Pompownia

Piekarnia

K4 Ø200mm

dr. gr.

RR1a

Sieć teletechniczna

Uzgodnienie ważne 12 miesięcy

Iwona Tatar

Wydział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Katowice

317.22
315.85

317.79
316.53

319.04
317.77

319.02
318.12

319.39
318.30

319.66
318.49

ŁĄCZY ARKUSZ 2

K1 Ø200mm

RT Ø110mm

K3 Ø200

K1 Ø200mm

K1 Ø200mm

K1 Ø200mm

K1 Ø200mm

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.

dr. gr.