

RZUT PARTERU

SKALA

1:100

Nr.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POWIERZCHNIA [m²]	
			UŻYTKOWA	PO PODŁODZE
1	Komunikacja	terakota	17,70	17,70
2	Czytelnia	terakota	12,30	12,30
3	WC niepełnosprawnych	terakota	5,90	5,90
4	Ekspozycja	terakota	44,90	44,90
5	Ekspozycja	terakota	53,40	53,40
6	WC + pom. socjalne	terakota	6,00	6,00
7	Pom. biurowe	terakota	11,70	11,70
8	Wiatrołap	terakota	26,50	26,50
9	WC damski	terakota	2,80	2,80
10	WC męski	terakota	2,80	2,80
11	Pom. magazynowe	gres	18,80	18,80
12	Ekspozycja	terakota	91,35	91,35

SUMA	294,15	294,15
------	--------	--------

Powierzchnia rozbudowy	152,22 m²
------------------------	-----------

Powierzchnia zabudowy	372,60 m²
-----------------------	-----------



Część istniejąca



Część projektowana




Część do wuburzenia

- UWAGA: 1. Wszystkie wymary sprawdzić ze stanem istniejącym na budowie.
2. W budynku istniejącym zewnętrzne otwory okienne i drzwiowe dobrowadzić do wymiarów pierwotnych
3. Wentylacja pomieszczeń mechaniczna wg rys. branżowych.



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘSZEŃ I.TP. ORAZ
KOPIOWANIE I ROZPOWIERZCZANIE BEZ ZGODY PRACOWNI
PROJEKTOWEJ JEST NIEDOZWOLONE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		Pracownia Projektowa Danuta Pazdro ul. Żeromskiego 19 39-300 Mielec	
NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytko- wania budynku byłej rzeźni na funkcję muzealną.		BRANŻA: Sanitarna	
INWESTOR: Gmina Radomyśl Wielki ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki		SKALA: 1:100	
ADRES INWESTYCJI: Radomyśl Wielki, ul. Armii Krajowej 61, działka nr ewid. 651/2 Obręb 72 Radomyśl Wielki jedn. ewid. 181108 4 m. Radomyśl Wielki		NR RYSUNKU: Rzut parteru - wentylacja	
PROJEKTANT: mgr inż. Ewa Wiącek Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sanitarnej		UPR. NR: 15/99	DATA: listopad 2023 r.
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Mariusz Majewski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogr. w specj. sanitarnej		UPR. NR: 150/99	DATA: listopad 2023 r.
OPRACOWANIE: mgr inż. Ewa Wiącek		UPR. NR:	DATA: listopad 2023 r.

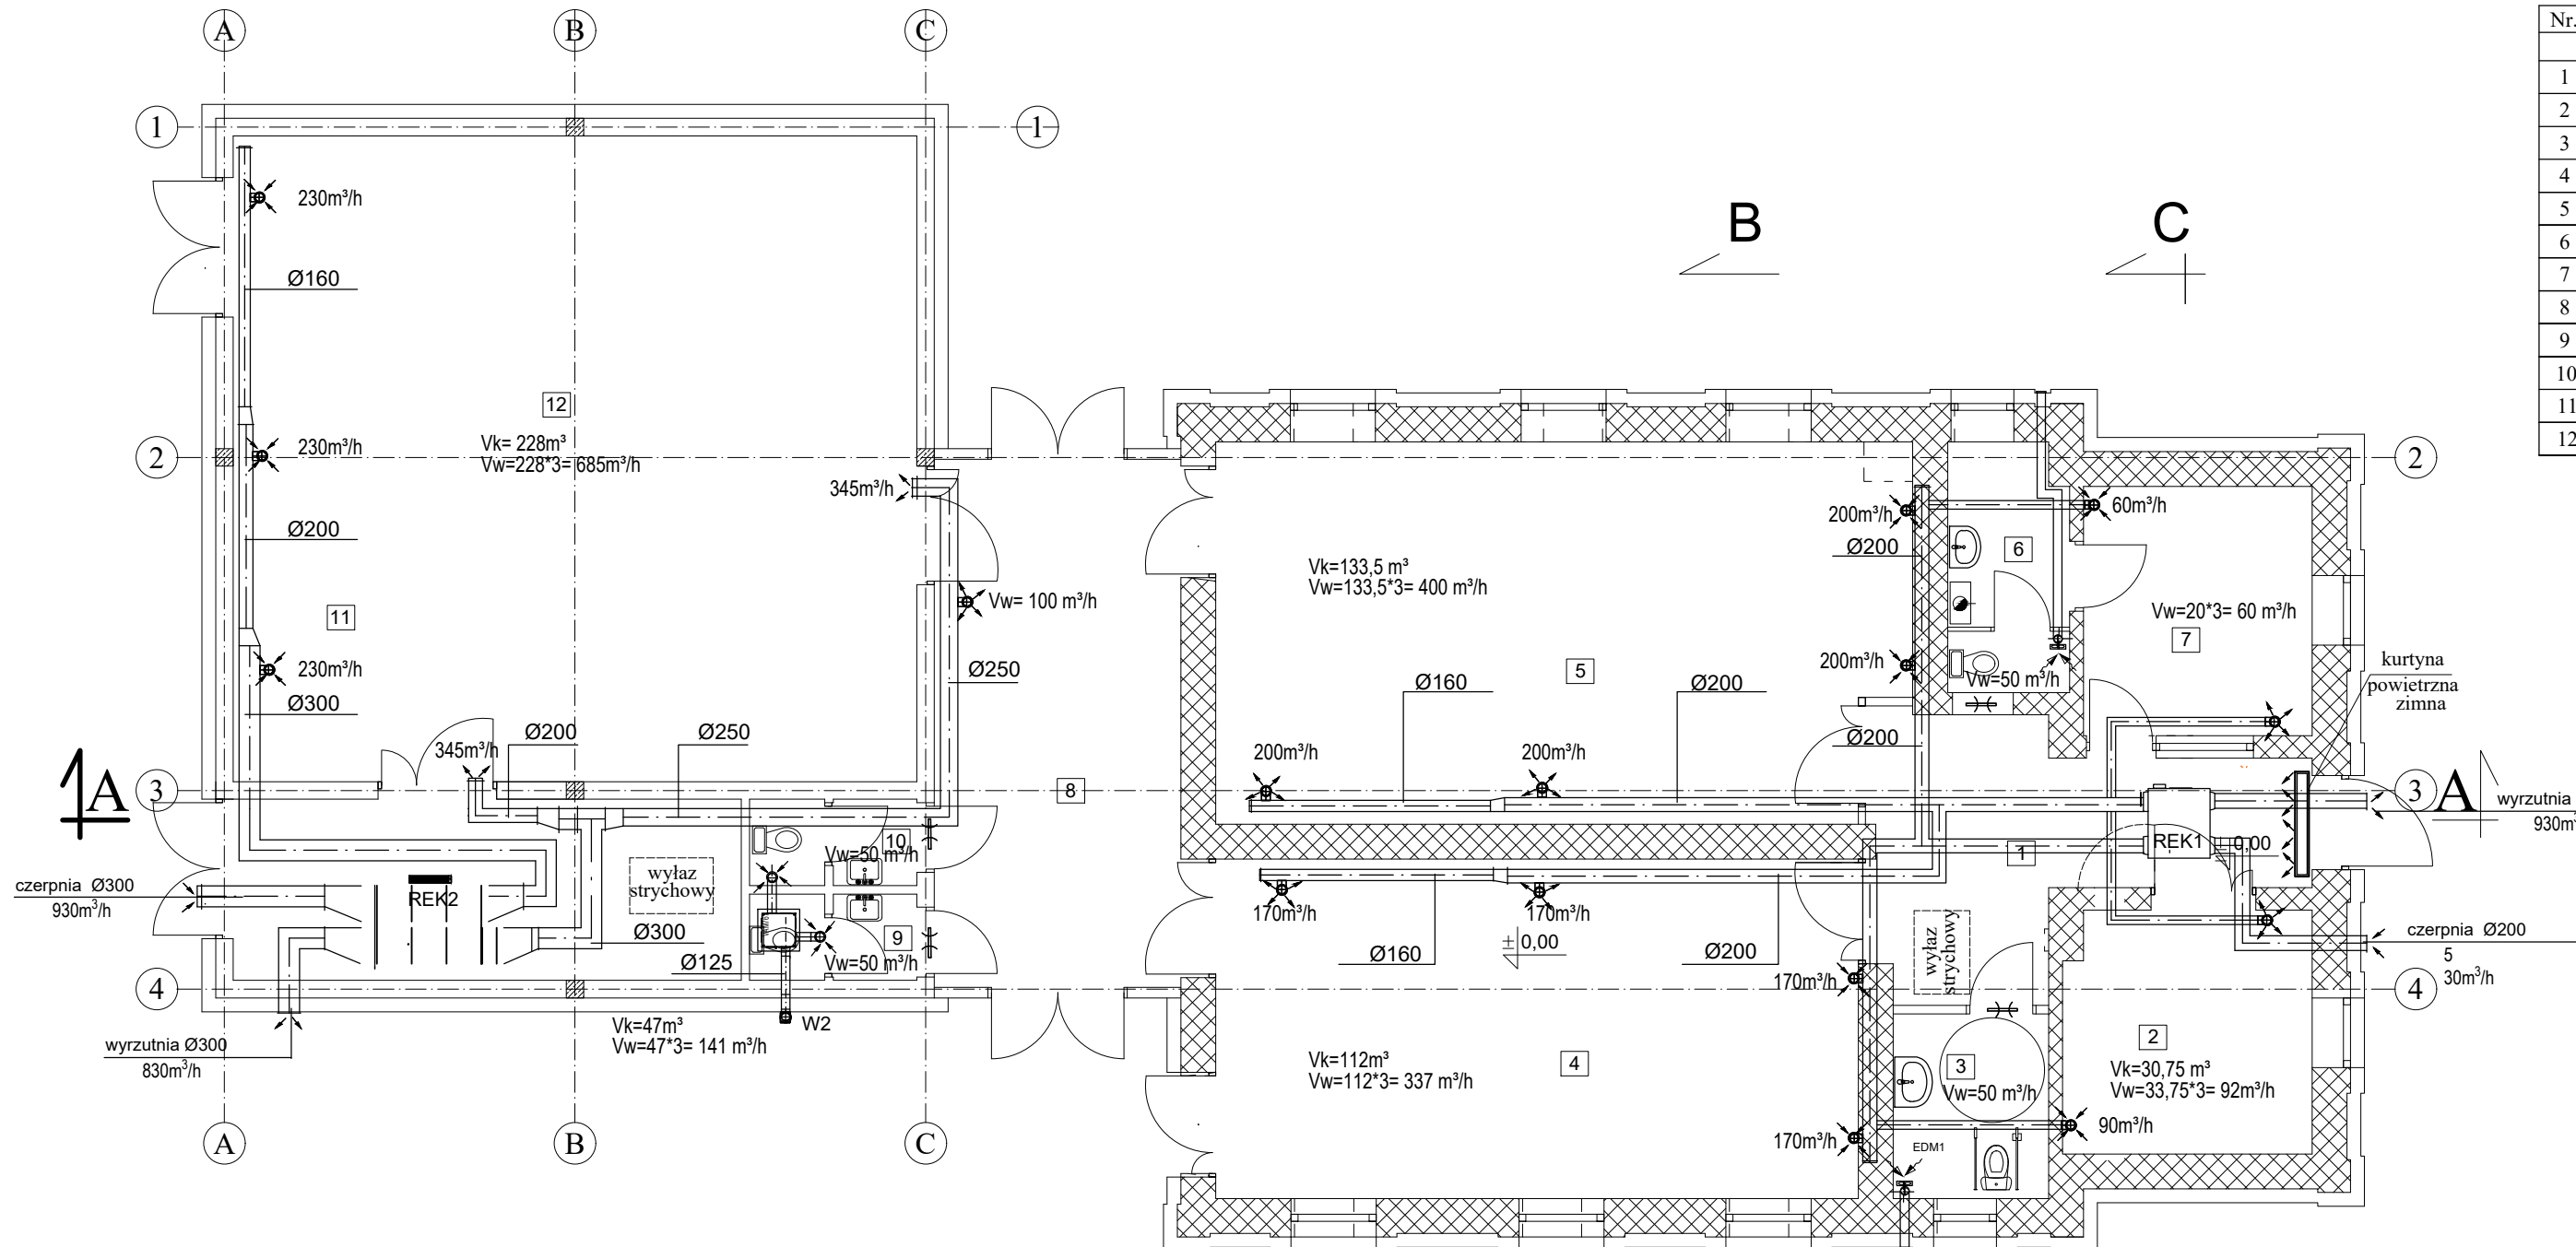


LEGENDA:




rekuperator
V_w=630 m³/h



rekuperator
V_w=930 m³/h



przewód nawiewny



przewód wywiewny



zawór nawiewny



zawór wywiewny



otwór wyrównawczy



wentylator łazienkowy