












STUDZIENKA KANALIZACYJNA
Ø 1000 / 1200
skala 1:50




UWAGA
W przypadku lokalizacji studzienki poza pasem drogowym można wykonać studzienkę bez pierścienia i pokrywę odciążającą stosując płyty pokrywowe.




kineta studzienki Ø1200 S2, S3, S4, S5




kineta studzienki Ø1200 S1




kineta studzienki Ø1200 S6




kineta studzienki Ø1200 S7



Kopie i odpisy niniejszego rysunku do celów nie związanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody		podpis:	
Projektant:	mgr inż. Piotr Gołęb upr. bud. nr ewid. WAM/0149/POOS/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Data: 11.2023	
Inwestor:	Gmina w Biezuń z siedzibą w Biezuń 09-320 Biezuń, ul. Warszawska 2	Data: 11.2023	
Projekt:	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Biezuń na dz. nr 707, 728/5, 728/16, 733	Data: 11.2023	
Brutto:	SANITARNIA Biezuń, gmina Biezuń	Skala: 1:50	
Adres:	dz. nr ewid. 707, 728/5, 728/16, 733	Nr rys. S4	
Rysunek:	Studzienka kanalizacyjna rewizyjna Ø1200		

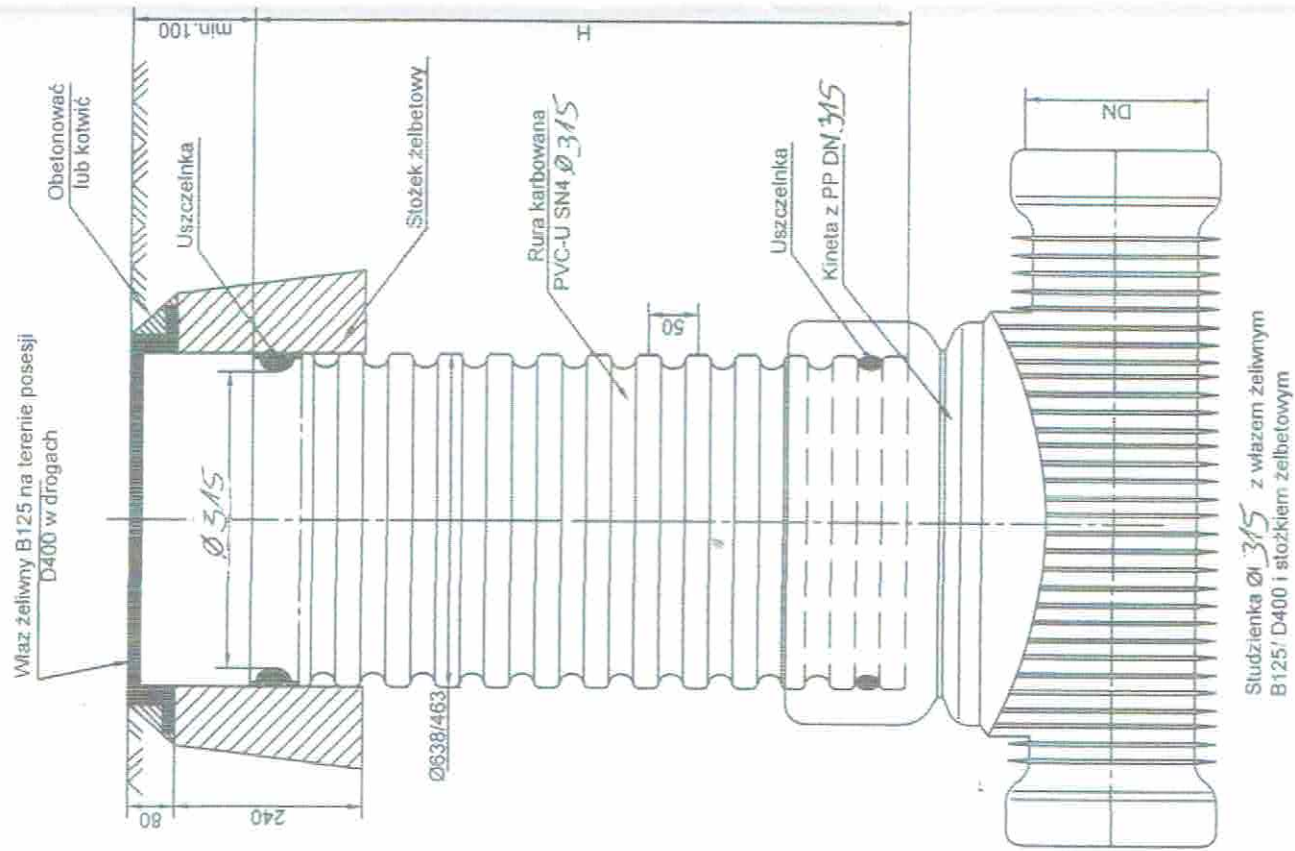

kineta studzienek Wavin Ø315



- Uwagi:
1. Grunt (zasyp) wokół studzienki układać warstwami gr. ~20cm z mechanicznym zagęszczeniem do $I_s > 1,02$.
 2. Rzędna góry włazu dostosować do niwelety projektowanych nawierzchni.
 3. Studnię wykonać na zagęszczonej podsypce z pospółki gr. 15cm.
 4. Wymiary w milimetrach.

Kopowanie i oddzielenie najeżanego rynnika dla celów nie związanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody		mgr inż. Piotr Gołab upr. bud. nr ewid. WAM/0140/PCCS/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	podpis:
Projektant:			
Inwestor:	Gmina w Biezuń z siedzibą w Biezuń 09-320 Biezuń, ul. Warszawska 2		
Projekt:	Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Biezuń na dz. nr 707, 728/5, 728/16, 733		
Brutto:	SANITARNA		
Adres:	Biezuń, gmina Biezuń dz. nr ewid. 707, 728/5, 728/16, 733		
Rysunek:	Studzienka kanalizacyjna Wavin Ø 315		
		Data:	11.2023
		Skala:	1:50
		Nr rys.	S5