PARTER

SCHEMAT STREF POŻAROWYCH



Strefy pożarowe:

- STP 1 - Strefa pożarowa nr 1 (klatka schodowa K1+ windy)
- STP 2 - Strefa pożarowa nr 2 (klatka schodowa K2)
- STP 3 - Strefa pożarowa nr 3 (parter klatka schodowa K3, K6)
- STP3a - Strefa pożarowa nr 3a (parter klatka schodowa K4, K5)

UWAGA:
- Klatki schodowe K3, K4, K5, K6 wyznaczono jako pomieszczenia wydzielone pożarowo.

ul. MOCHNACKIEGO

GRANICA STREFY POŻAROWEJ MIĘDZY BUDYNKAMI

PLAC NARUTOWICZA

ISTNIEJĄCY GARAŻ MIĘDZY BUDYNKAMI DO LIKWIDACJI

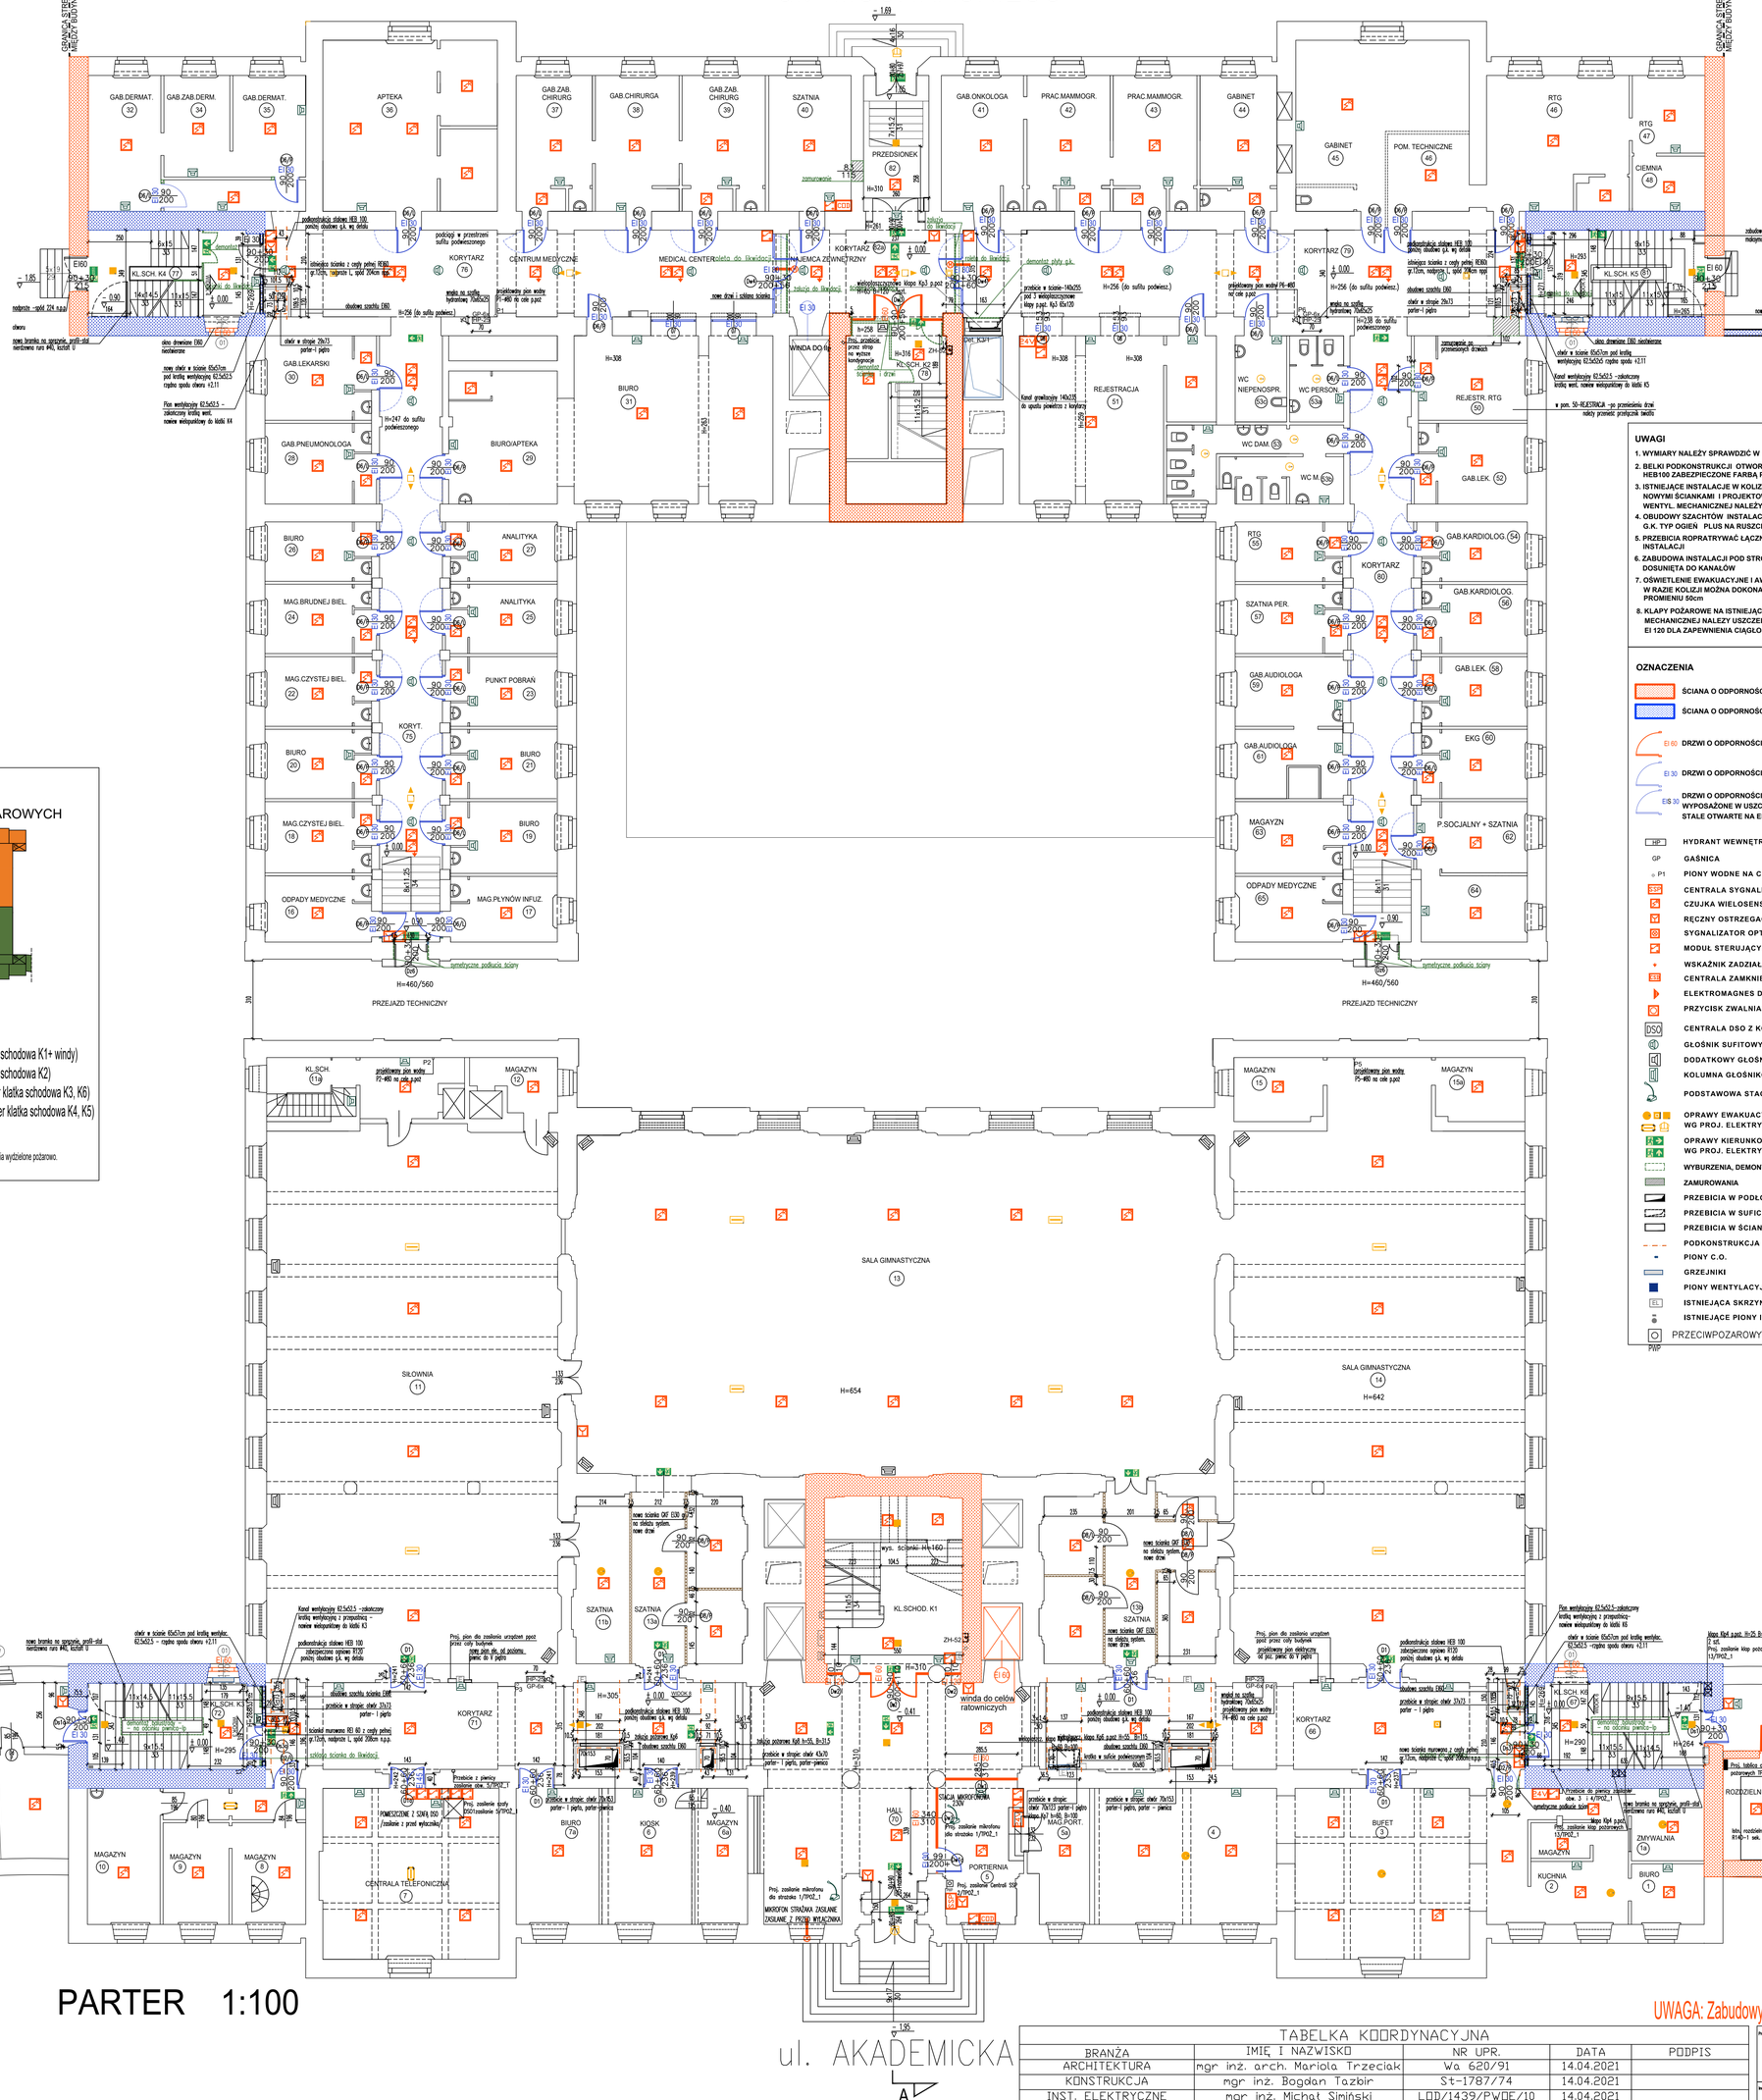

PARTER 1:100

UWAGI

1. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
2. BELKI PODKONSTRUKCJI OTWORÓW W STROPACH : HEB100 ZABEZPIECZONE FARBĄ PĘCZNIEJĄCĄ R120
3. ISTNIEJĄCE INSTALACJE W KOLIZJI Z PODKONSTRUKCJĄ NOWYMI ŚCIANKAMI I PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ WENTYL. MECHANICZNEJ NALEŻY PRZEŁOŻYĆ
4. OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI60 - PŁYTA G.K. TYP OGIEŃ PLUS NA RUSZCIE 2x15mm+CW75
5. PRZEBICIA ROPRATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM INSTALACJI
6. ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM MAKSYMALNIE DOSUNIĘTA DO KANAŁÓW
7. OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE I AWARYJNE: W RAZIE KOLIZJI MOŻNA DOKONAĆ PRZESUNIĘCIA W PROMIENIU 50cm
8. KLAPY POŻAROWE NA ISTNIEJĄCEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NALEZY USZCZELNIĆ BETONEM KLASY EI 120 DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI PRZEGRODY

OZNACZENIA

- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60
- EI 60 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- EIS 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30 WYPOSAŻONE W USZCZELKĘ DYMOSZCZELNĄ STALE OTWARTE NA ELEKTROTRZYMAKACH
- HP HYDRANT WEWNĘTRZNY HP 25
- GP GAŚNICA
- P1 PIONY WODNE NA CELE P.POŻ.
- CSP CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
- CZUJKA WIELOSENSOROWA
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU
- SYGNALIZATOR OPTYCZNY
- MODUŁ STERUJĄCY
- WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA
- CEIS CENTRALA ZAMKNIĘĆ DRZWIOWYCH
- ELEKTROMAGNES DRZWIOWY
- PRZYCISK ZWALNIAJĄCY
- DSO CENTRALA DSO Z KONTROLEREM
- GŁOŚNIK SUFITOWY
- DODATKOWY GŁOŚNIK ŚCIENNY
- KOLUMNA GŁOŚNIKOWA
- PODSTAWOWA STACJA MIKROFONOWA
- OPRAWY EWAKUACYJNE WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO
- OPRAWY KIERUNKOWE WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO
- WYBURZENIA, DEMONTAŻ
- ZAMUROWANIA
- PRZEBICIA W PODŁODZE
- PRZEBICIA W SUFICIE
- PRZEBICIA W ŚCIANIE
- PODKONSTRUKCJA PRZEBIĆ W STROPACH
- PIONY C.O.
- GRZEJNIKI
- PIONY WENTYLACYJNE
- EL ISTNIEJĄCA SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
- ISTNIEJĄCE PIONY INSTALACYJNE
- PWP PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

UWAGA: Zabudowy szachtów wentylacji przeciwpożarowej wykonać w klasie EIS 120.

TABELKA KOORDYNACYJNA				
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Mariola Trzeciak	Wa 620/91	14.04.2021	
KONSTRUKCJA	mgr inż. Bogdan Tazbir	St-1787/74	14.04.2021	
INST. ELEKTRYCZNE	mgr inż. Michał Simiński	LOD/1439/PWOE/10	14.04.2021	
INST. P.POŻ.	Janusz Kojtek	D-1399/11	14.04.2021	
INST. SANITARNE	inż. Andrzej Kłos	St-609/84	14.04.2021	

Projekt: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM "AKADEMIK"
przy ul. Akademickiej 5 w Warszawie

Inwestor: Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Temat: Rysunku: RZUT PARTERU

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Mariola Trzeciak	ma/wa/ww	
	mgr inż. arch. Łukasz Błaszczak		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Cezary Chmielewski	ma/mas/ww	

VODA
00-367 Warszawa ,Aleja Niepodległości 8/18 m26 tel./701 228 000 ,22/208 02 09

Fazy opracowania	Skala	Data opracowania	Branża	Nr rysunku
PROJEKT ARCH.-BUD.	1:100	12.04.2021		A-02