




ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"			
11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13			
Budowa sieci wodociągowej na trasie Spytkowo - Sulimny w gminie Giżycko			
Obiekt	Profil podłużny wodociągu w1-w6	Nr rys.	4 A
Inwestor	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Bystry 1H, 11-500 Giżycko	Skala	1:100/1:250
Branża	Stadium S	Data	gru-22
	Projektant: mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk upr. Nr SUW-31/9		
	PZT		

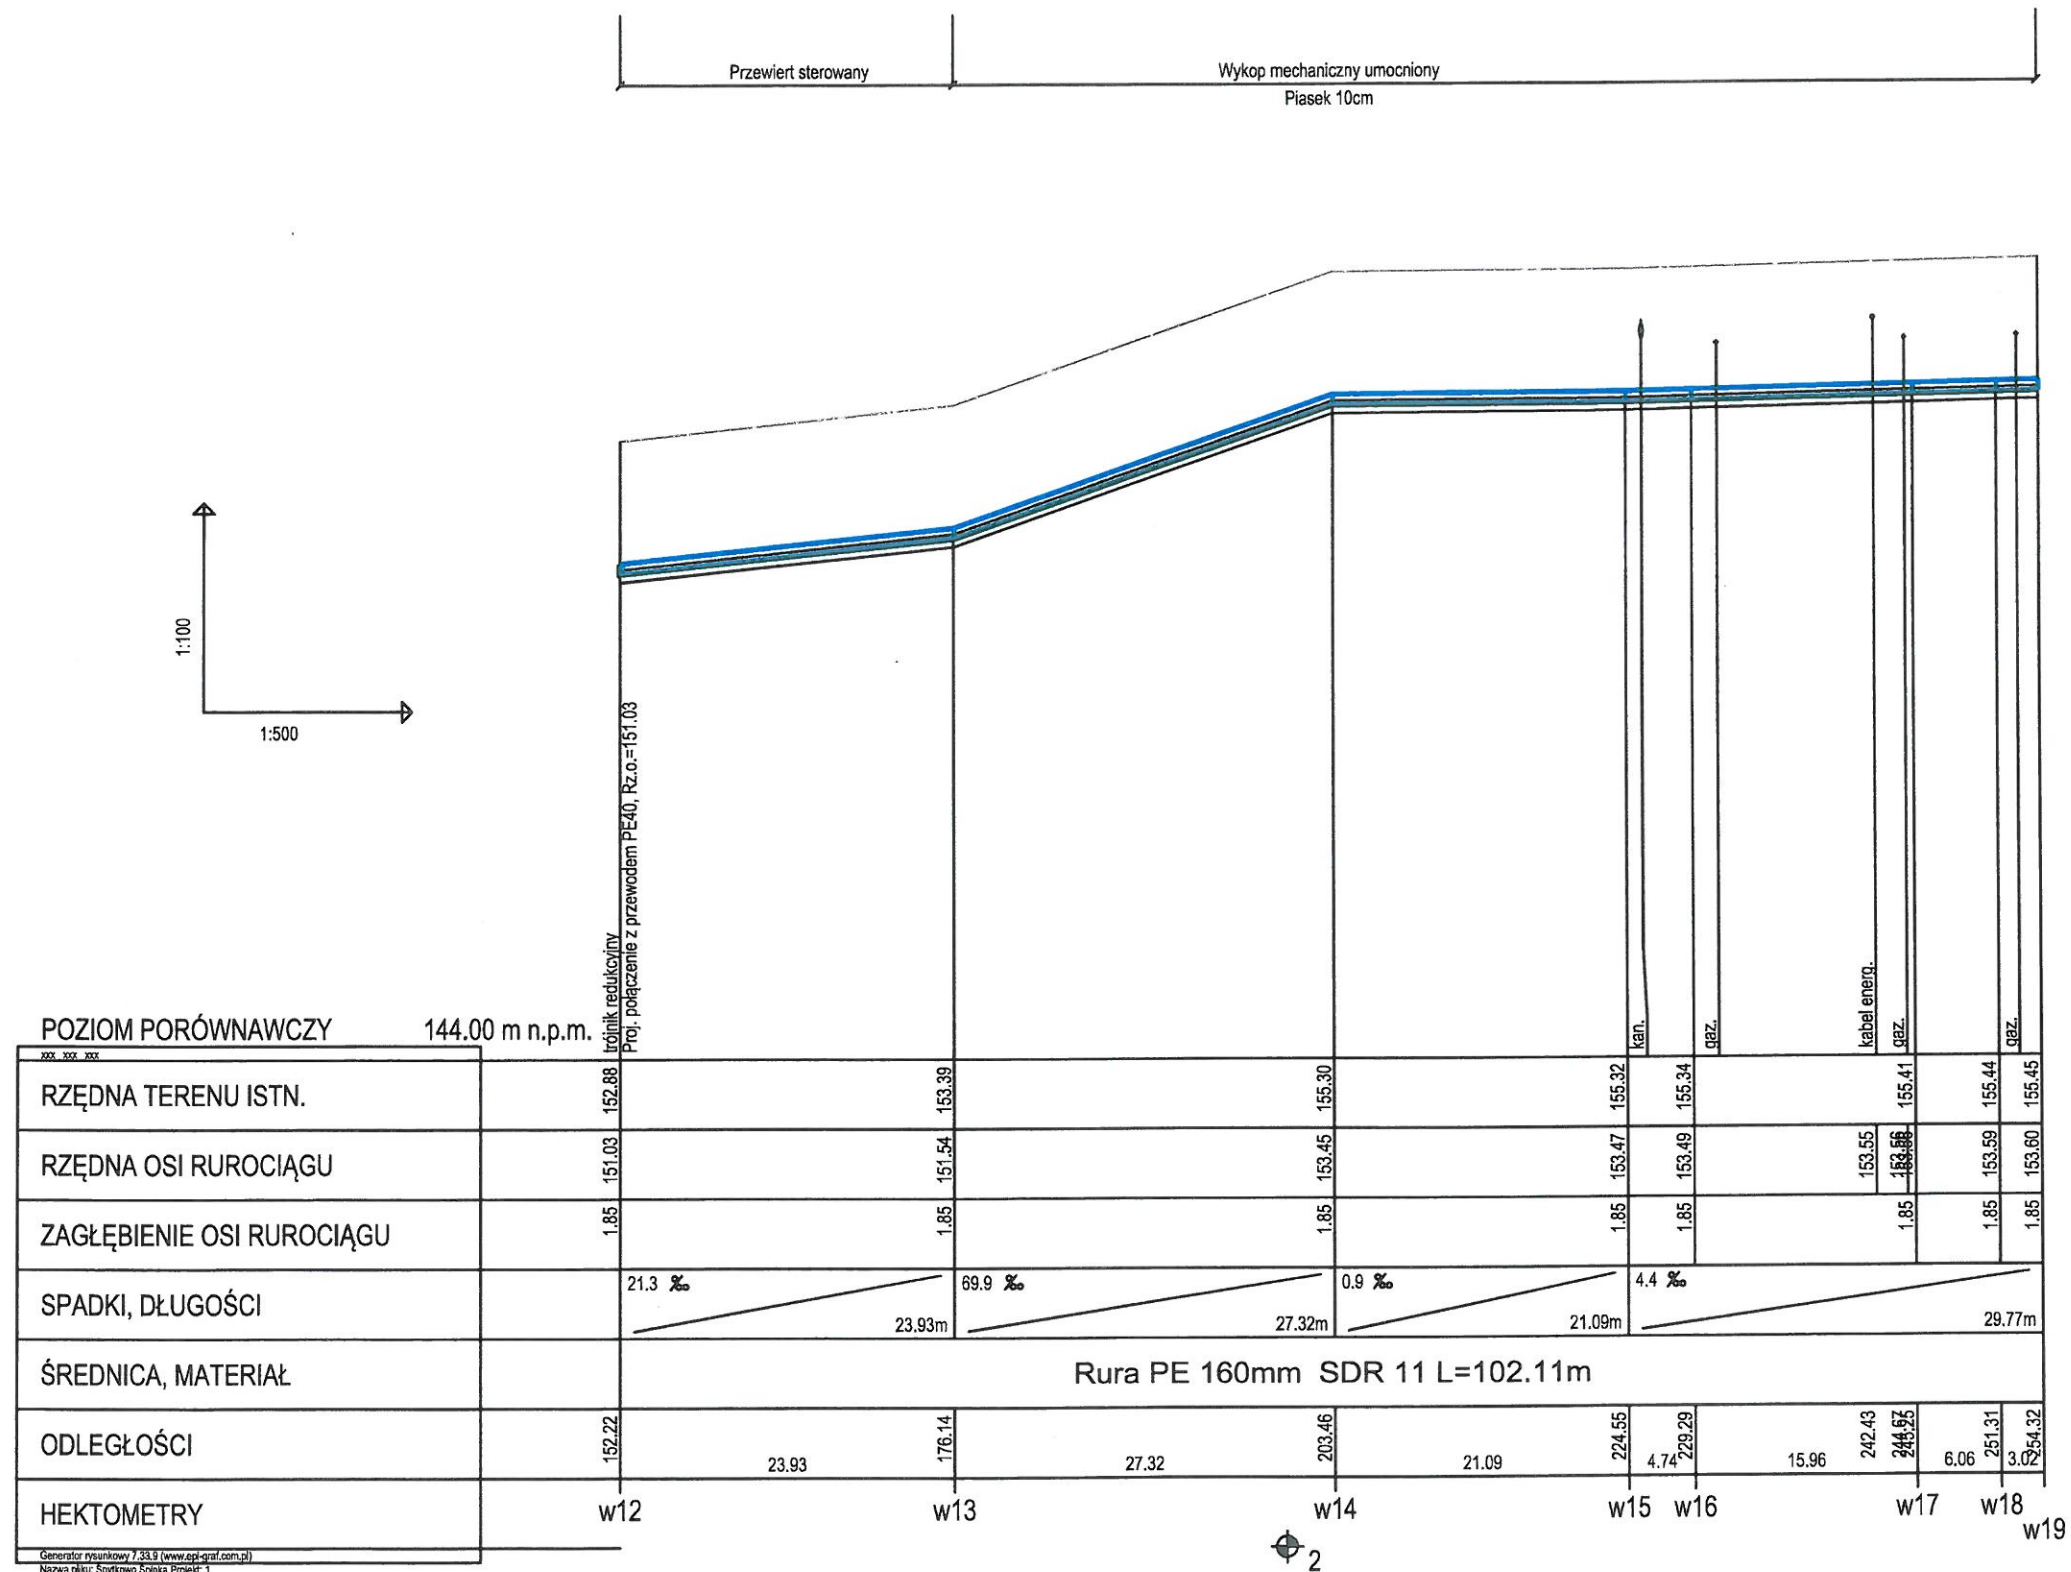


ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"			
11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13			
Budowa sieci wodociągowej na trasie Spytkowo - Sulimy w gminie Giżycko			
Obiekt	Profil podłużny wodociągu w12-w19		
Inwestor	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Bystry 1H, 11-500 Giżycko		
Branża	Stadium	Projektant:	mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk upr. Nr SUW-31/19
S	PZT		
		Nr rys.	6
		Skala	1:100/1:500
		Data	gru-22

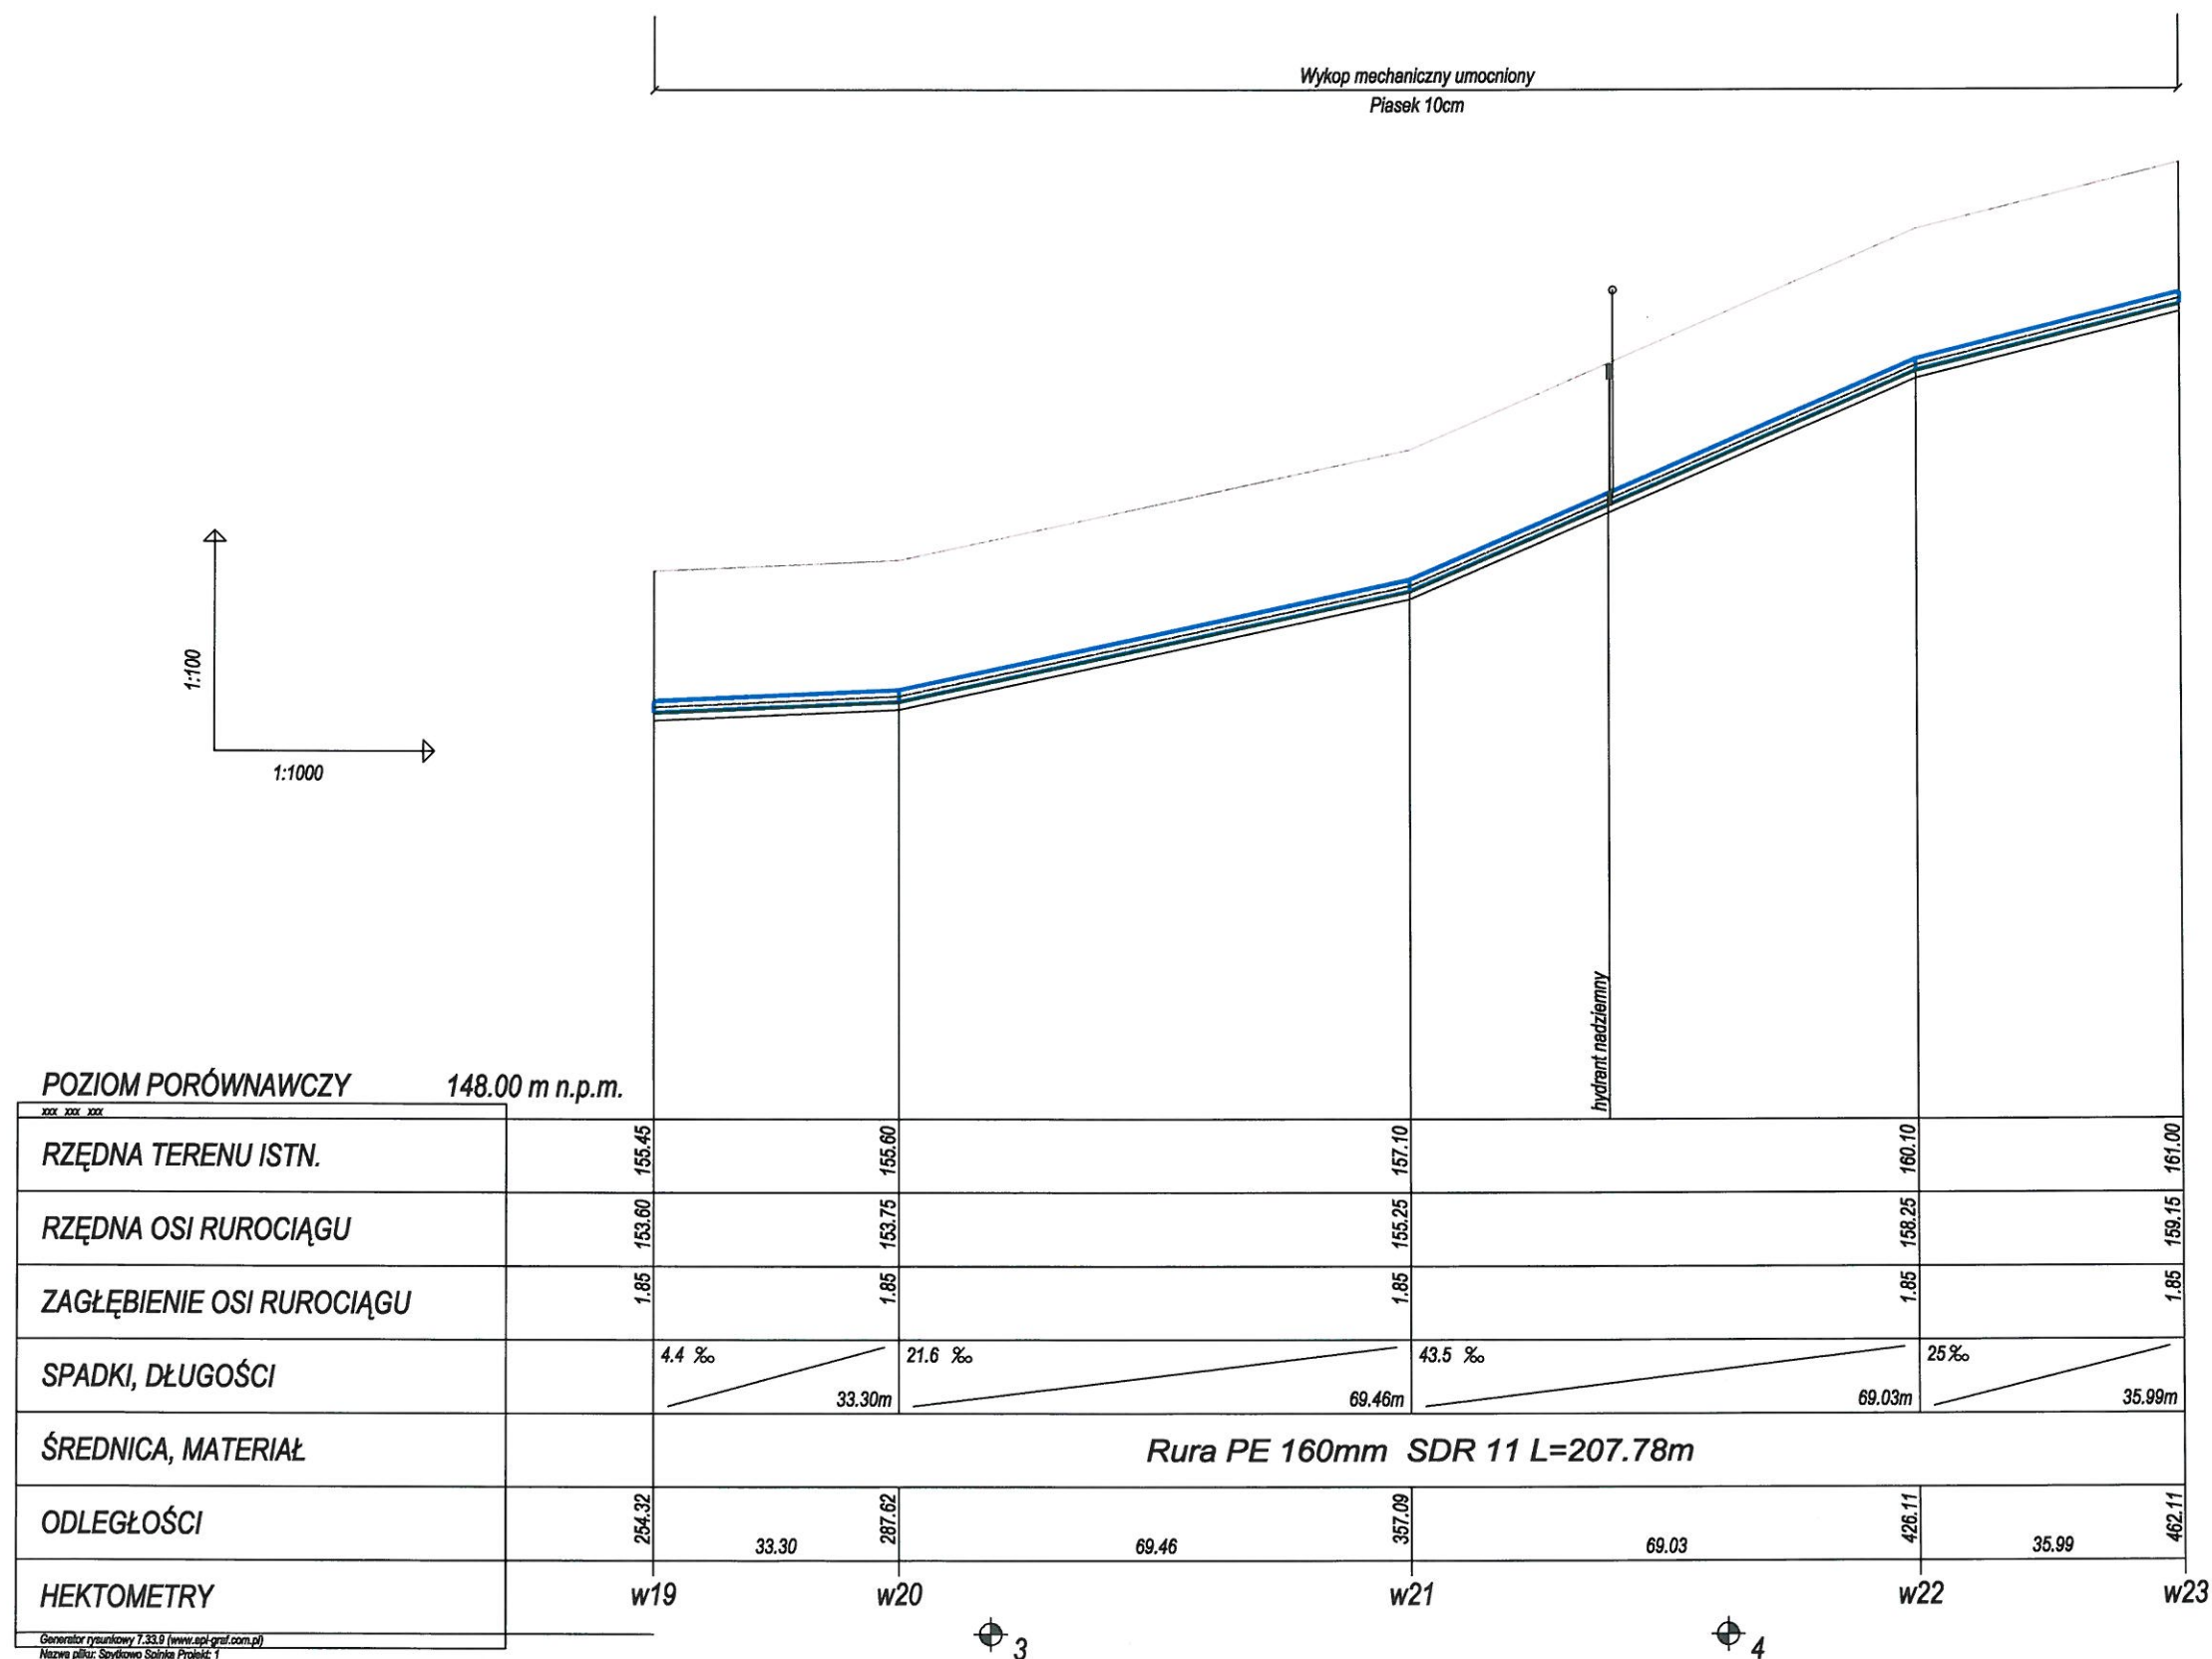


ZAKŁAD OŚLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"		Nr rys.	
11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13		7	
Tytuł opracowania Budowa sieci wodociągowej na trasie Spytkowo - Sulimy w gminie Giżycko		Skala	
Obiekt Profil podłużny wodociągu w19-w23		1:100/1:1000	
Inwestor Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Bysiny 1H, 11-500 Giżycko		Data	
Branża Stadium Projektant: mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk upr. Nr SUW-31/9		gru-22	
S	PZT		

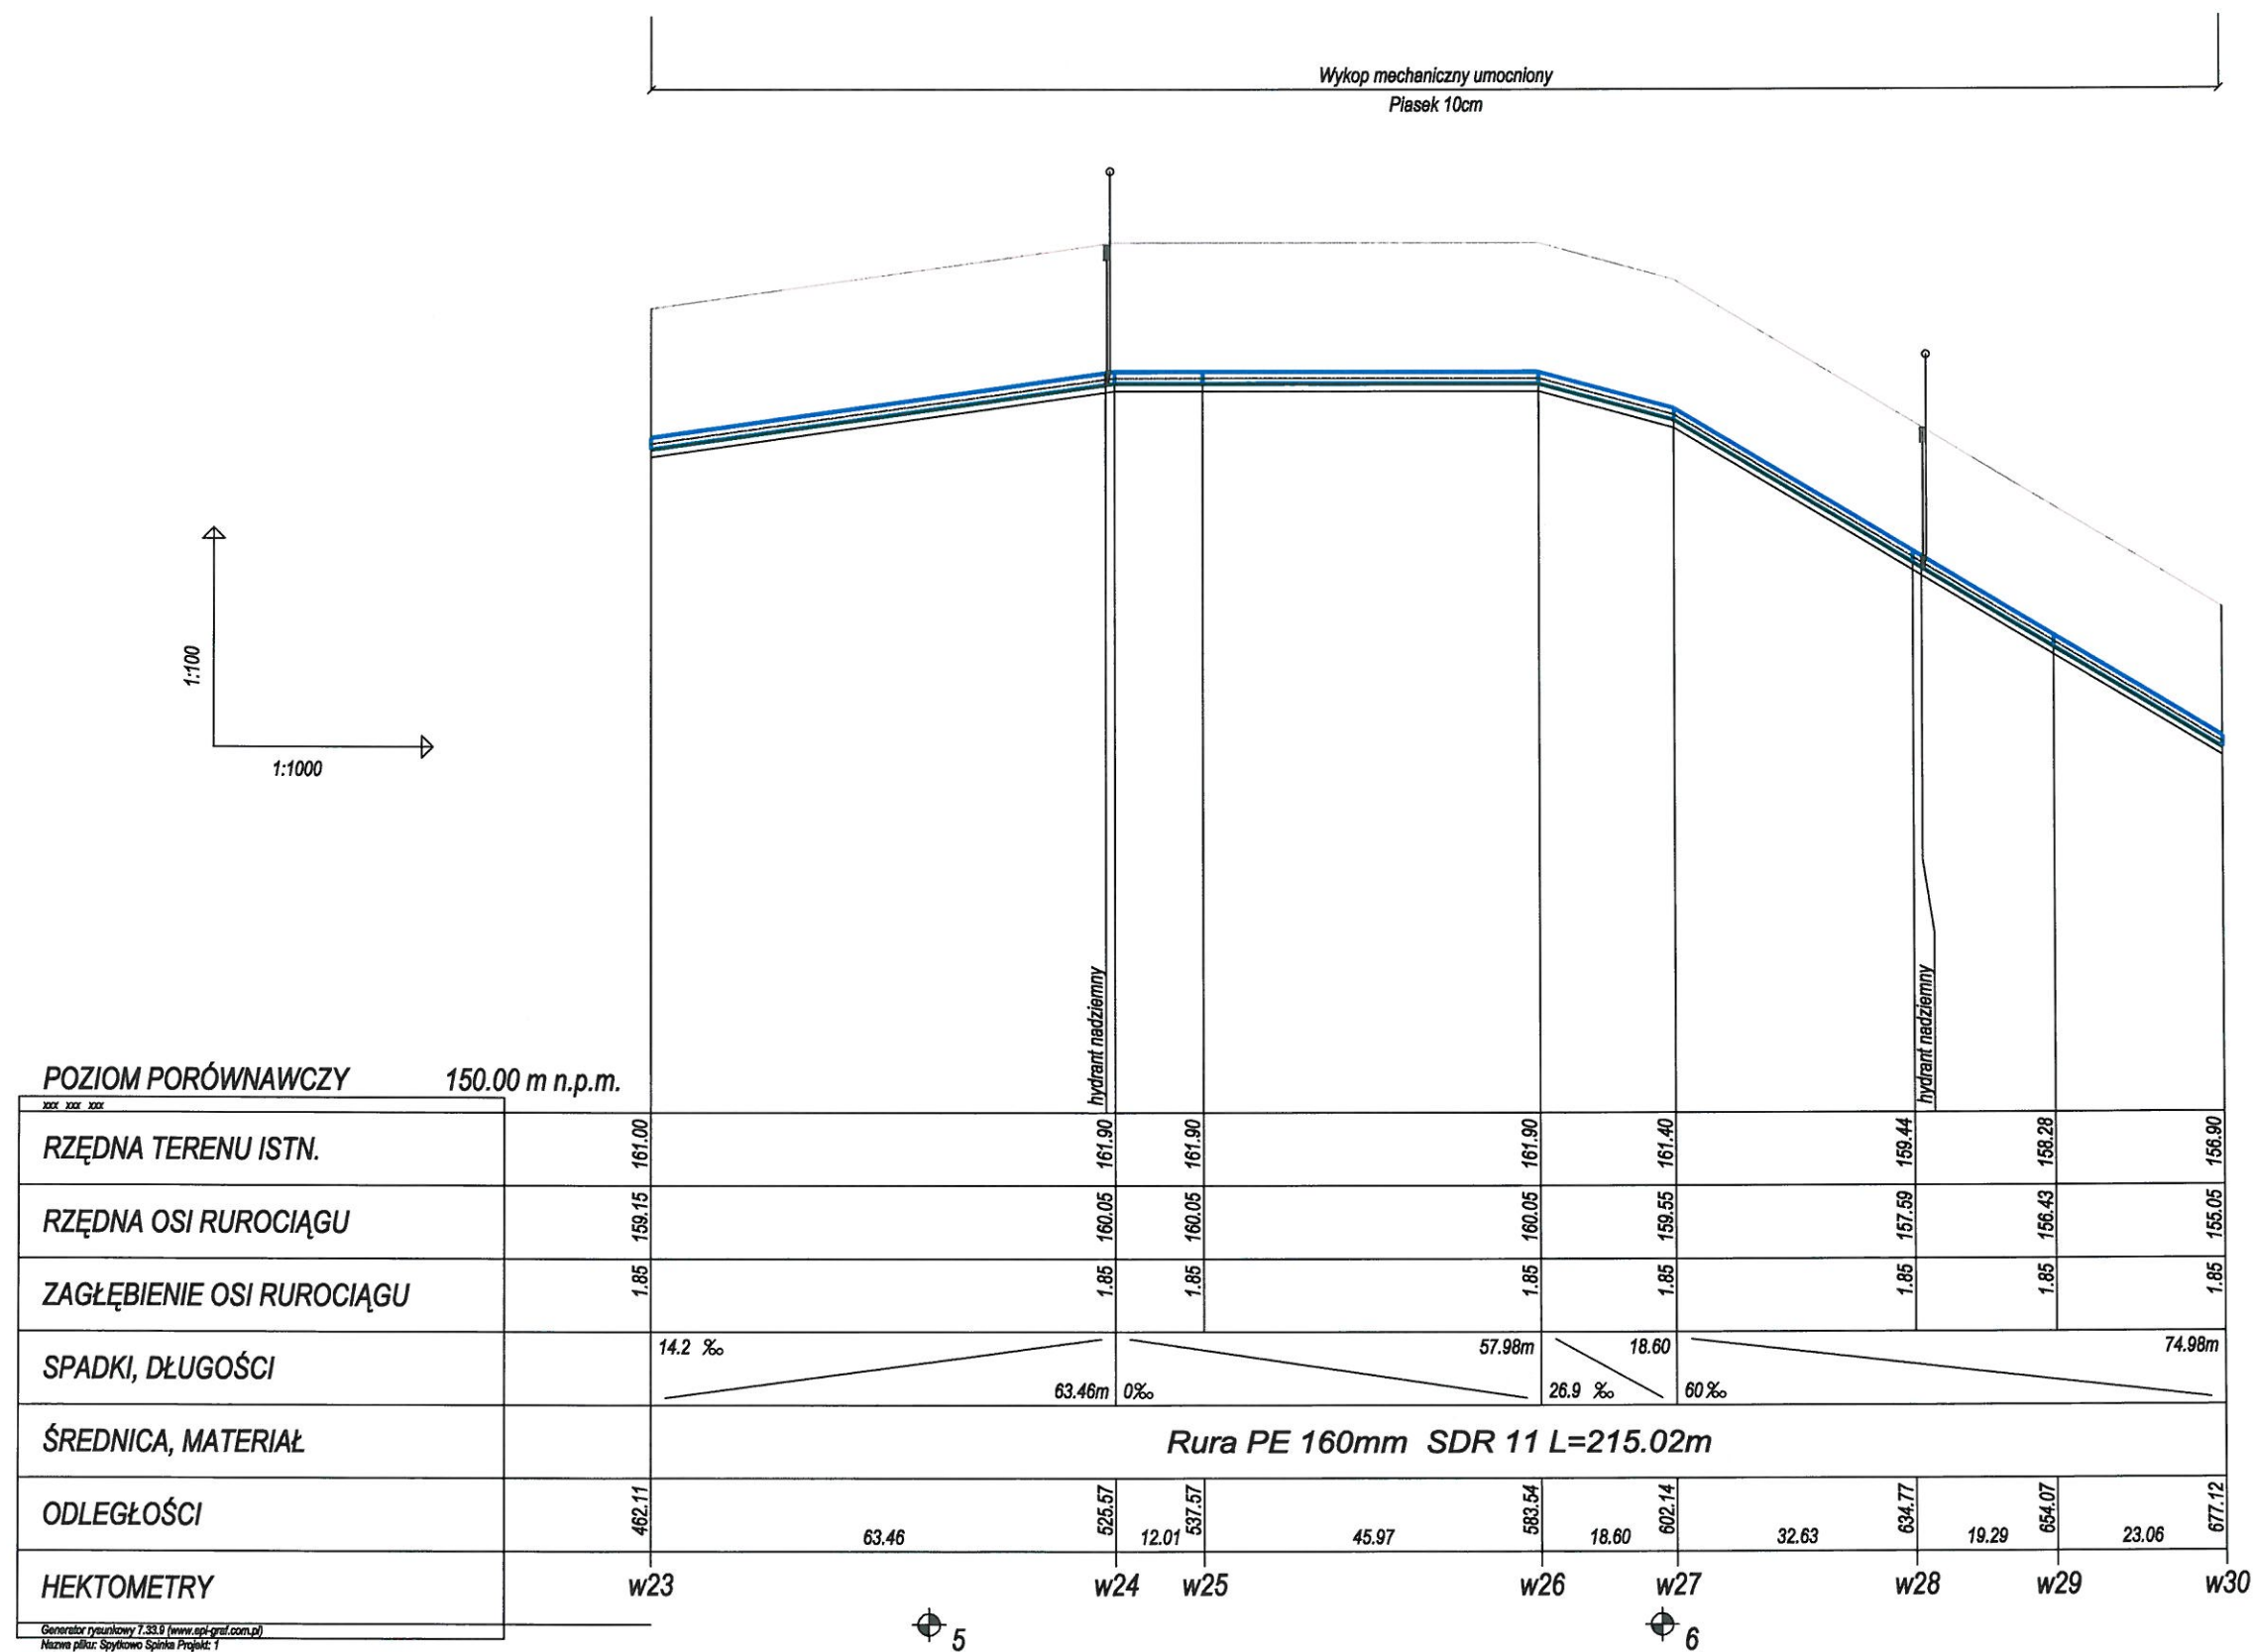


ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"			
11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13			
Tytuł opracowania		Budowa sieci wodociągowej na trasie Spytkowo - Suliny w gminie Giżycko	
Obiekt	Profil podłużny wodociągu w23-w30	Nr rys.	8
Inwestor	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Bystrzy 1H, 11-500 Giżycko	Skala	1:100/1:1000
Branża	Stadium PZT	Data	gru-22
S	Projektant: mgr inż. Marta Skarżyńska-Stanczyk upr. Nr SUW-31/14		

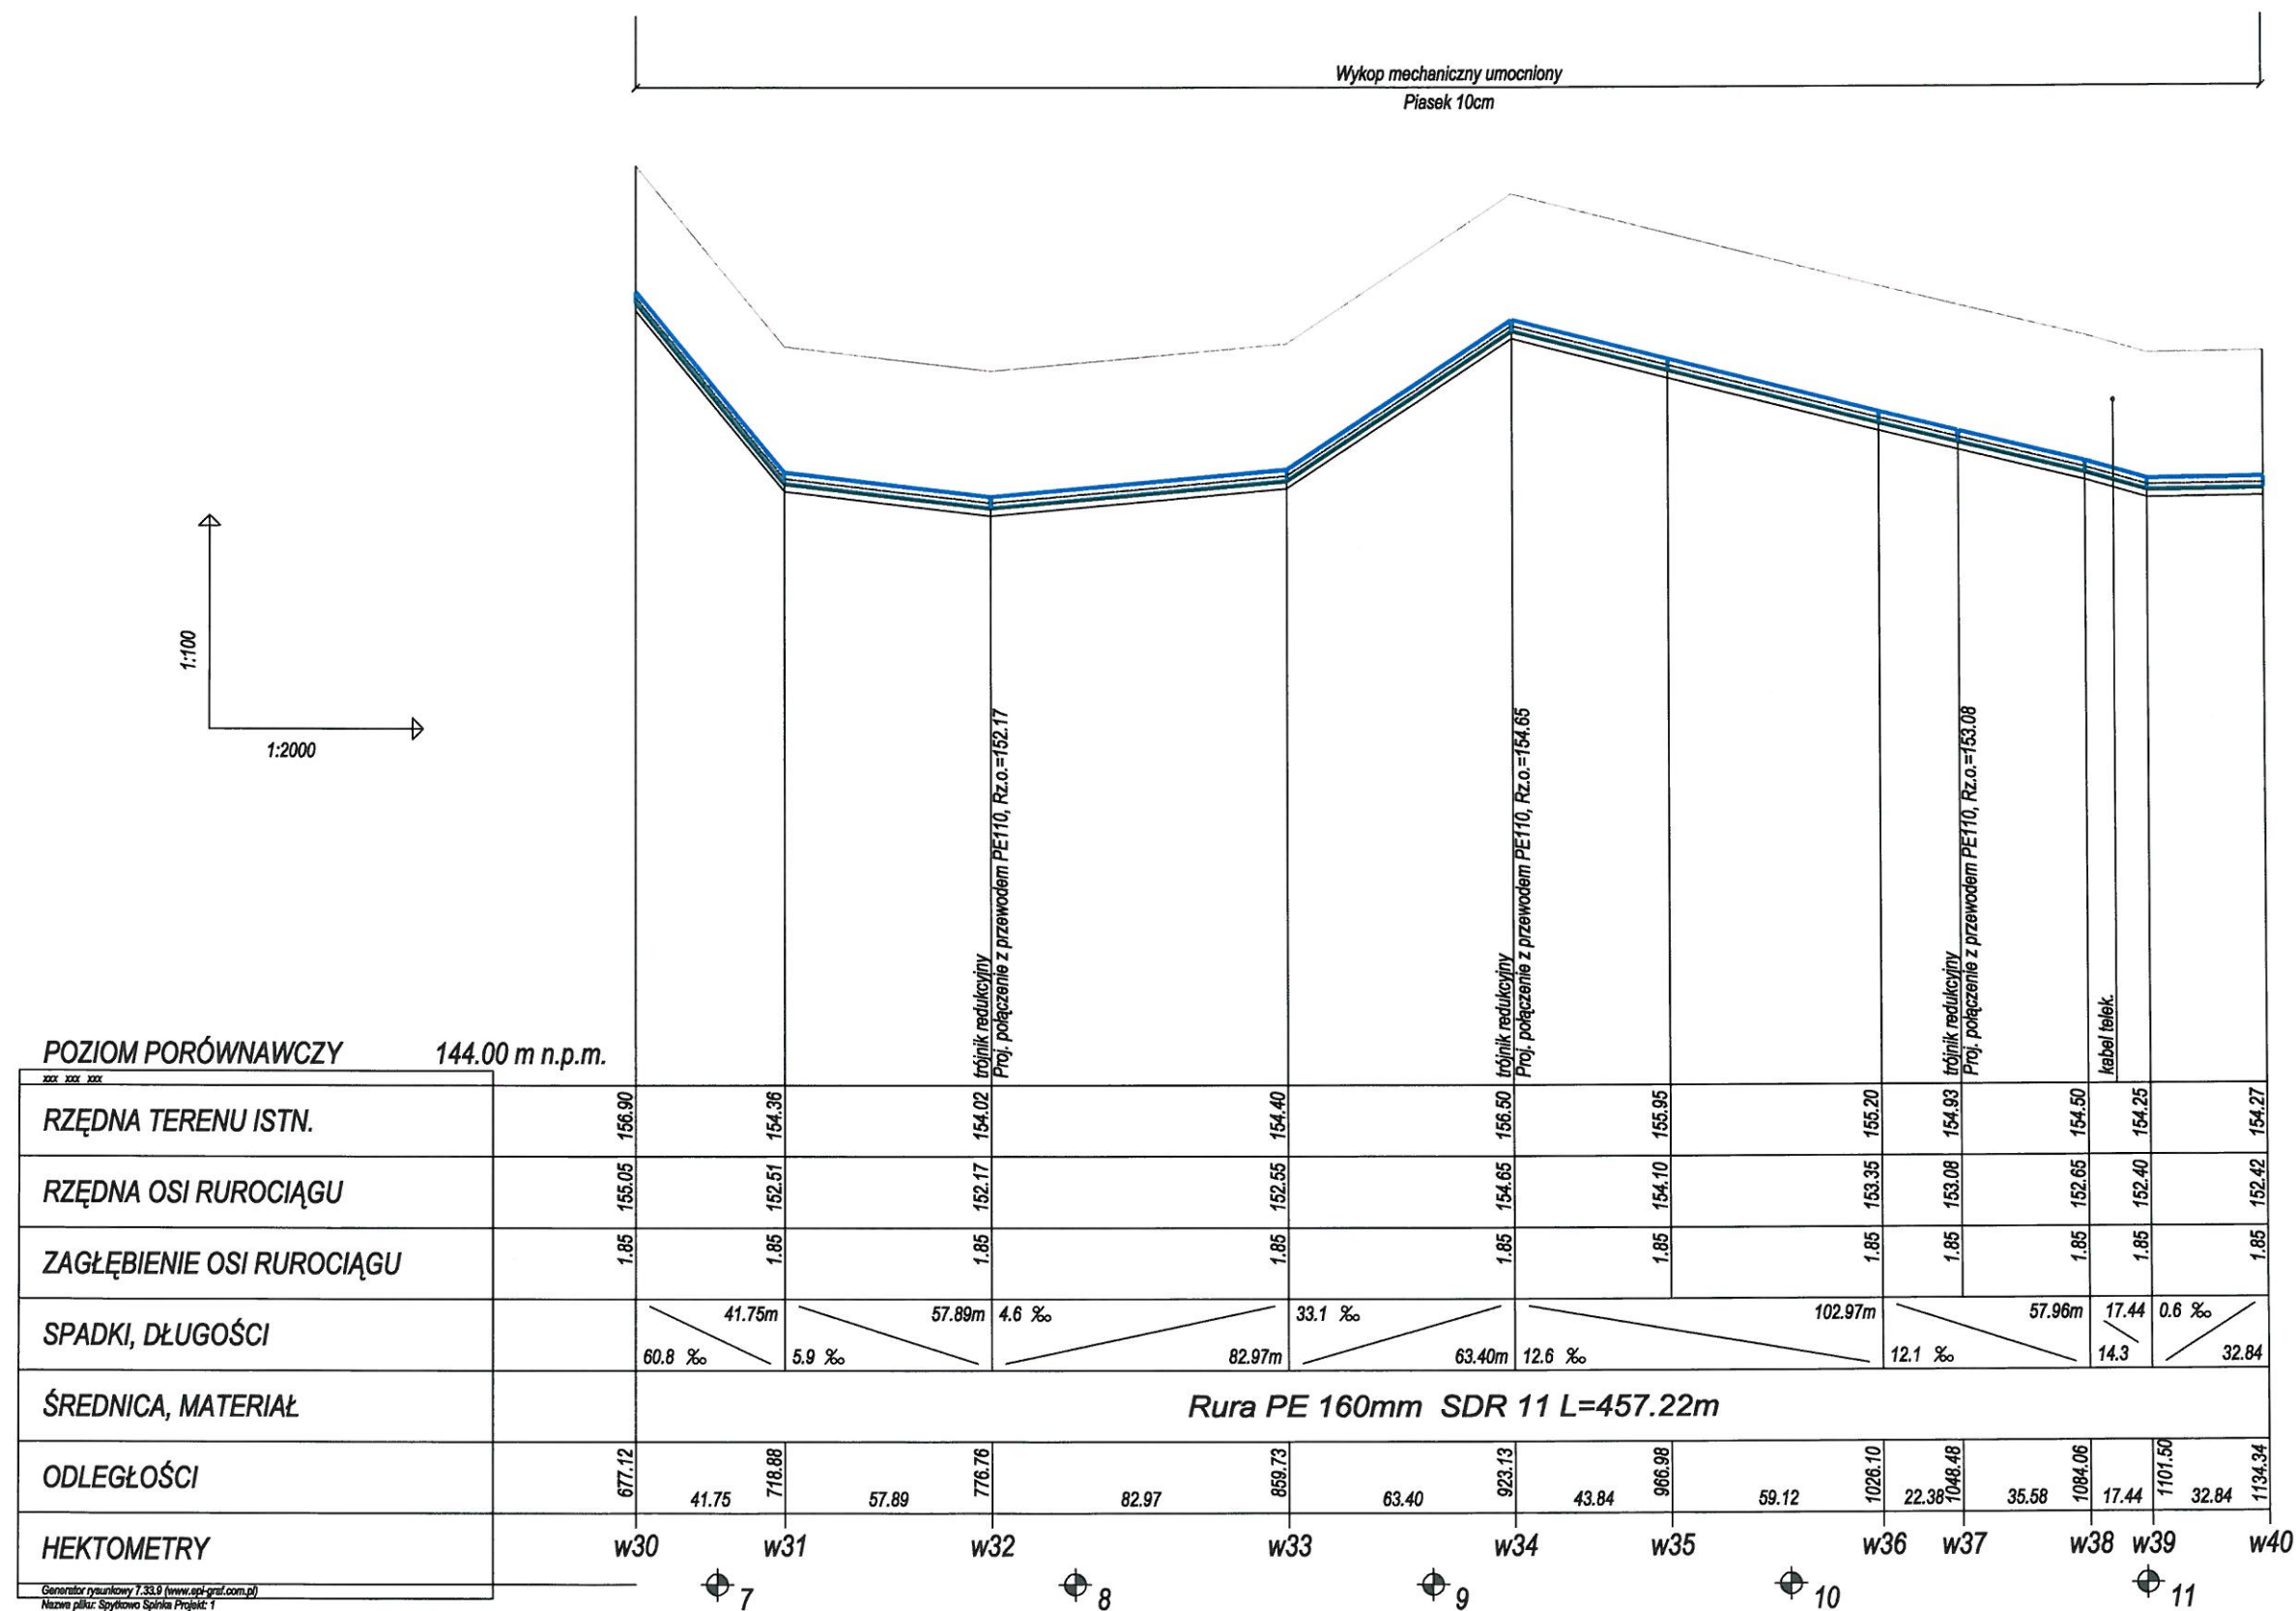


ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"		11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13	
Tytuł opracowania		Budowa sieci wodociągowej na trasie Spytkowo - Sulimy w gminie Giżycko	
Obiekt	Profil podłużny wodociągu w30-w40	Nr rys.	9
Inwestor	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Bystry 1H, 11-500 Giżycko	Skala	1:100/1:2000
Branża	Stadium	Data	gru-22
S	PZT	Projektant:	mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk upr. Nr SUW-31/91

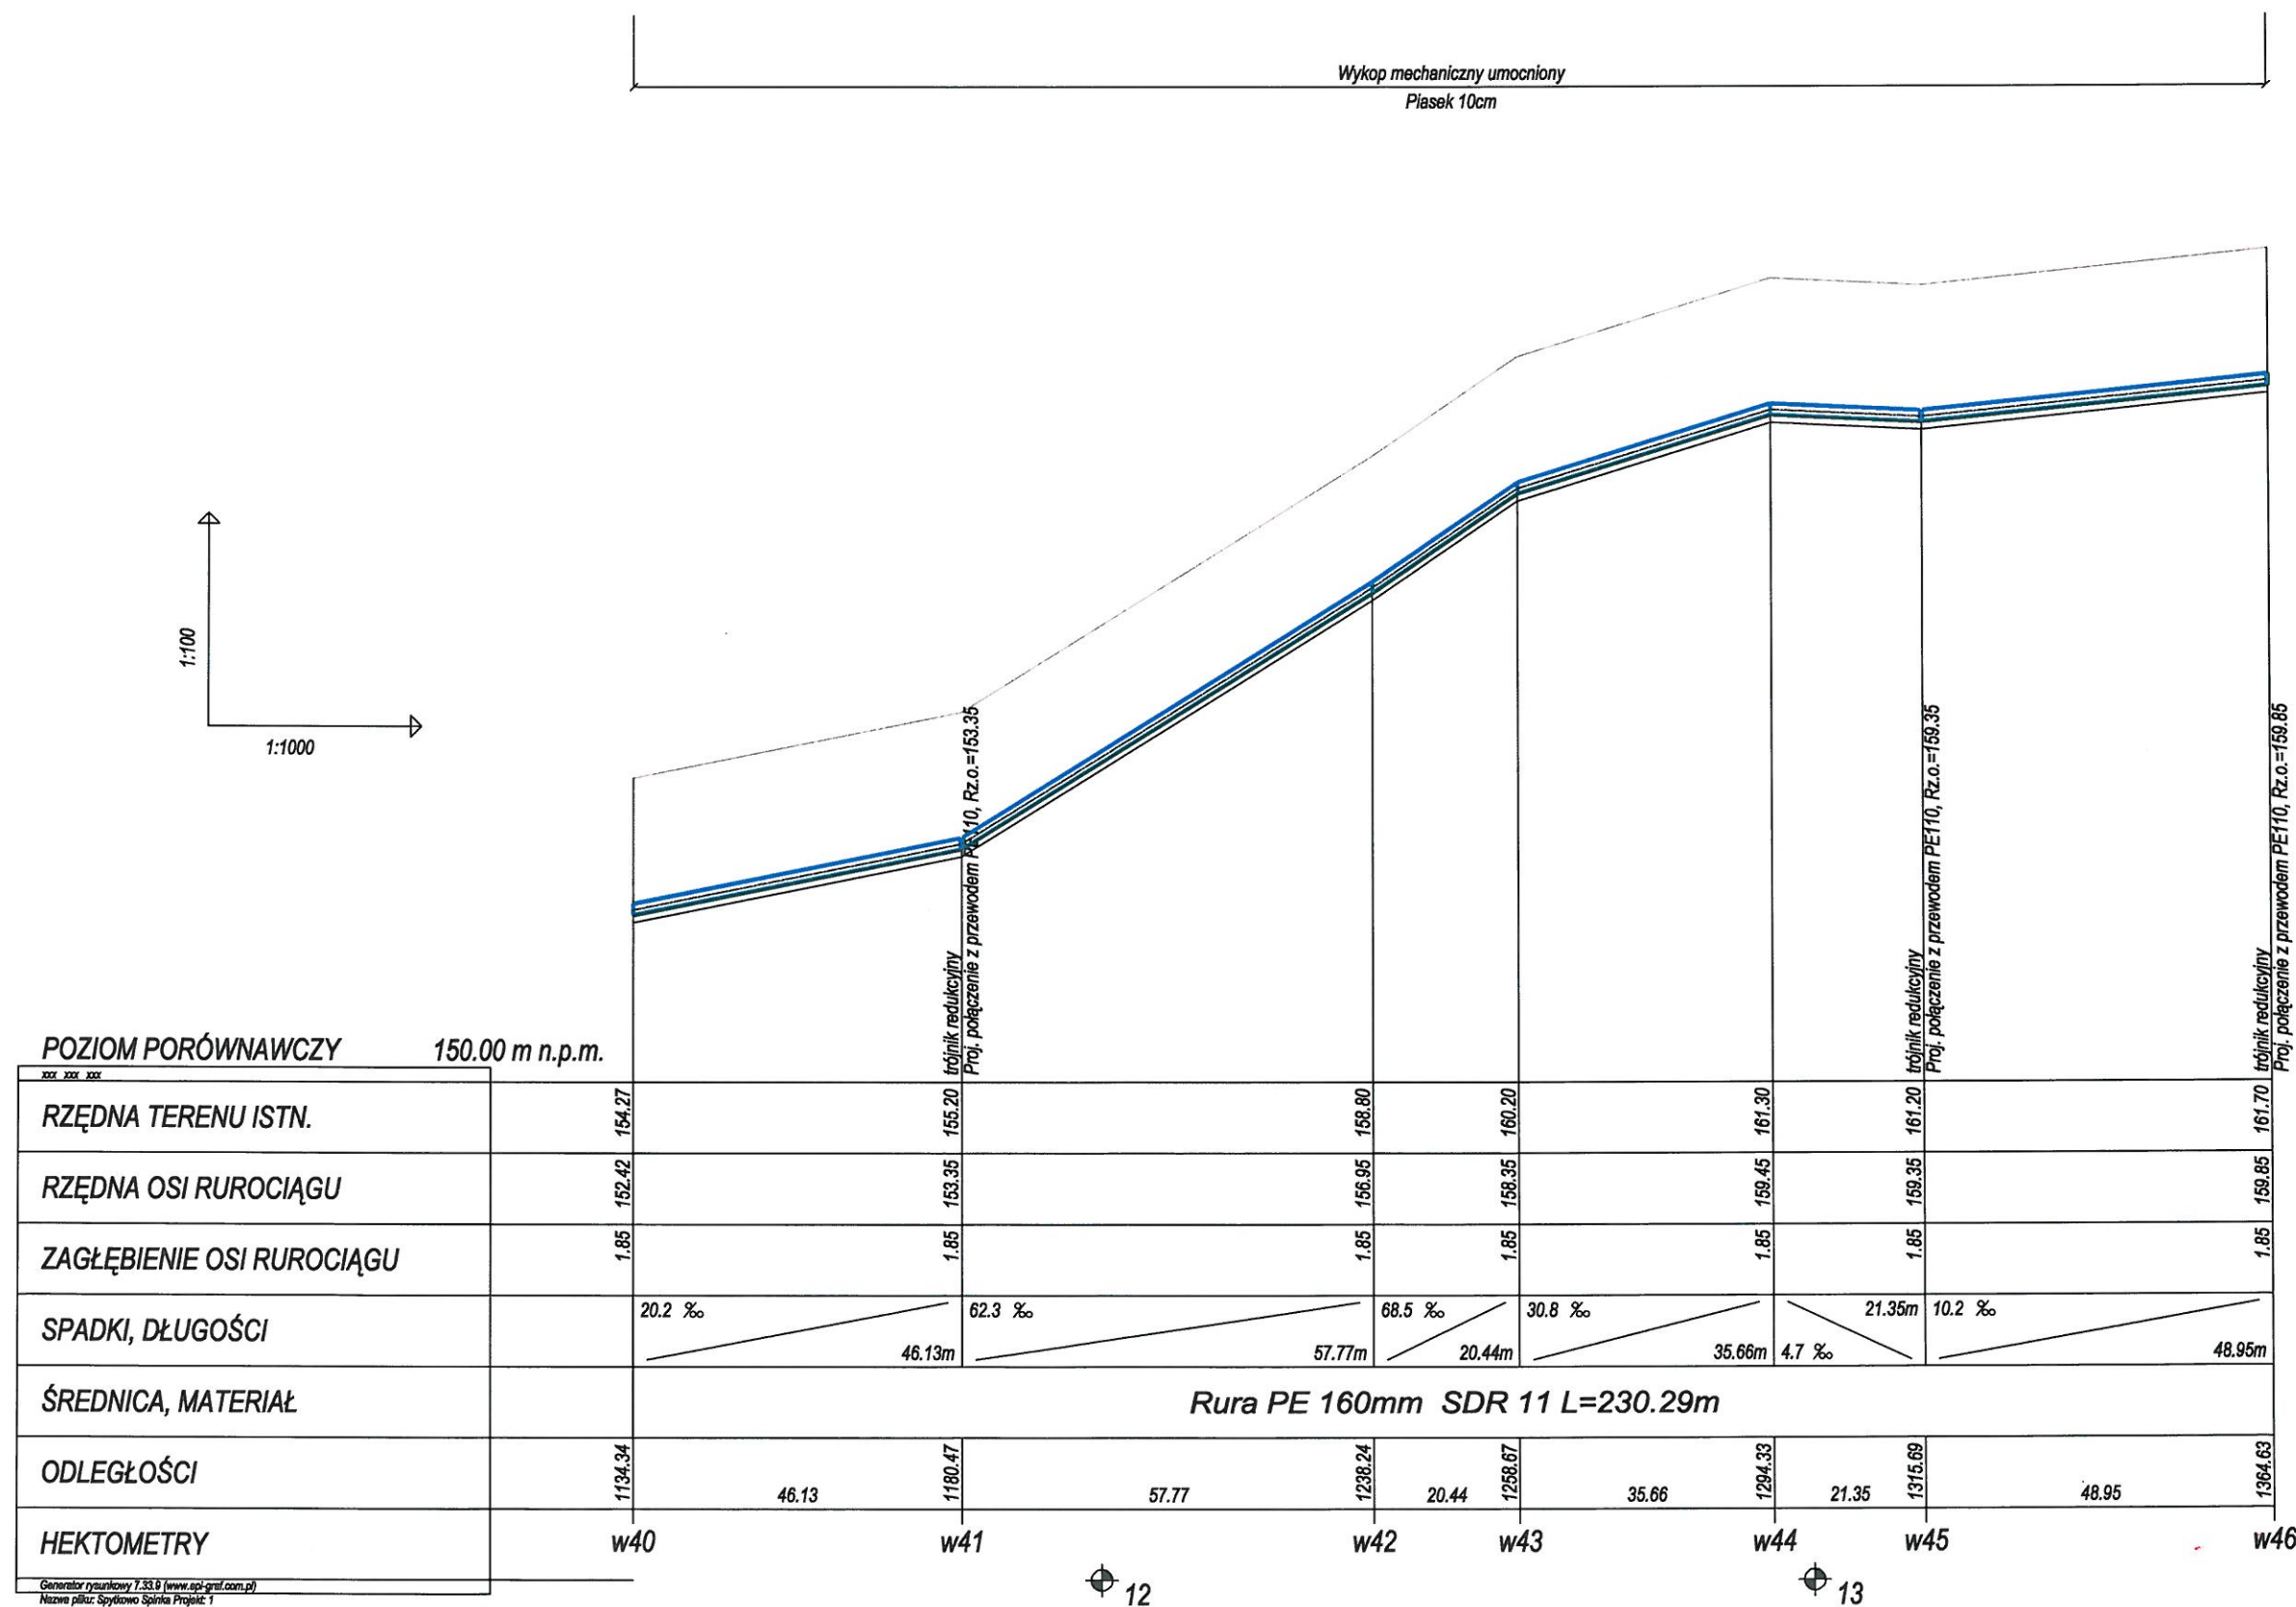


ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"		11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13	
Tytuł opracowania		Budowa sieci wodociągowej na trasie Spytkowo - Sulimy w gminie Giżycko	
Obiekt		Profil podłużny wodociągu w40-w46	
Inwestor		Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Bystry 1H, 11-500 Giżycko	
Branża		Stadium	
S		Projektant: mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk upr. Nr SUW-31/21	
PZT		Data	
		gru-22	
Nr rys.		10	
Skala		1:100/1:1000	

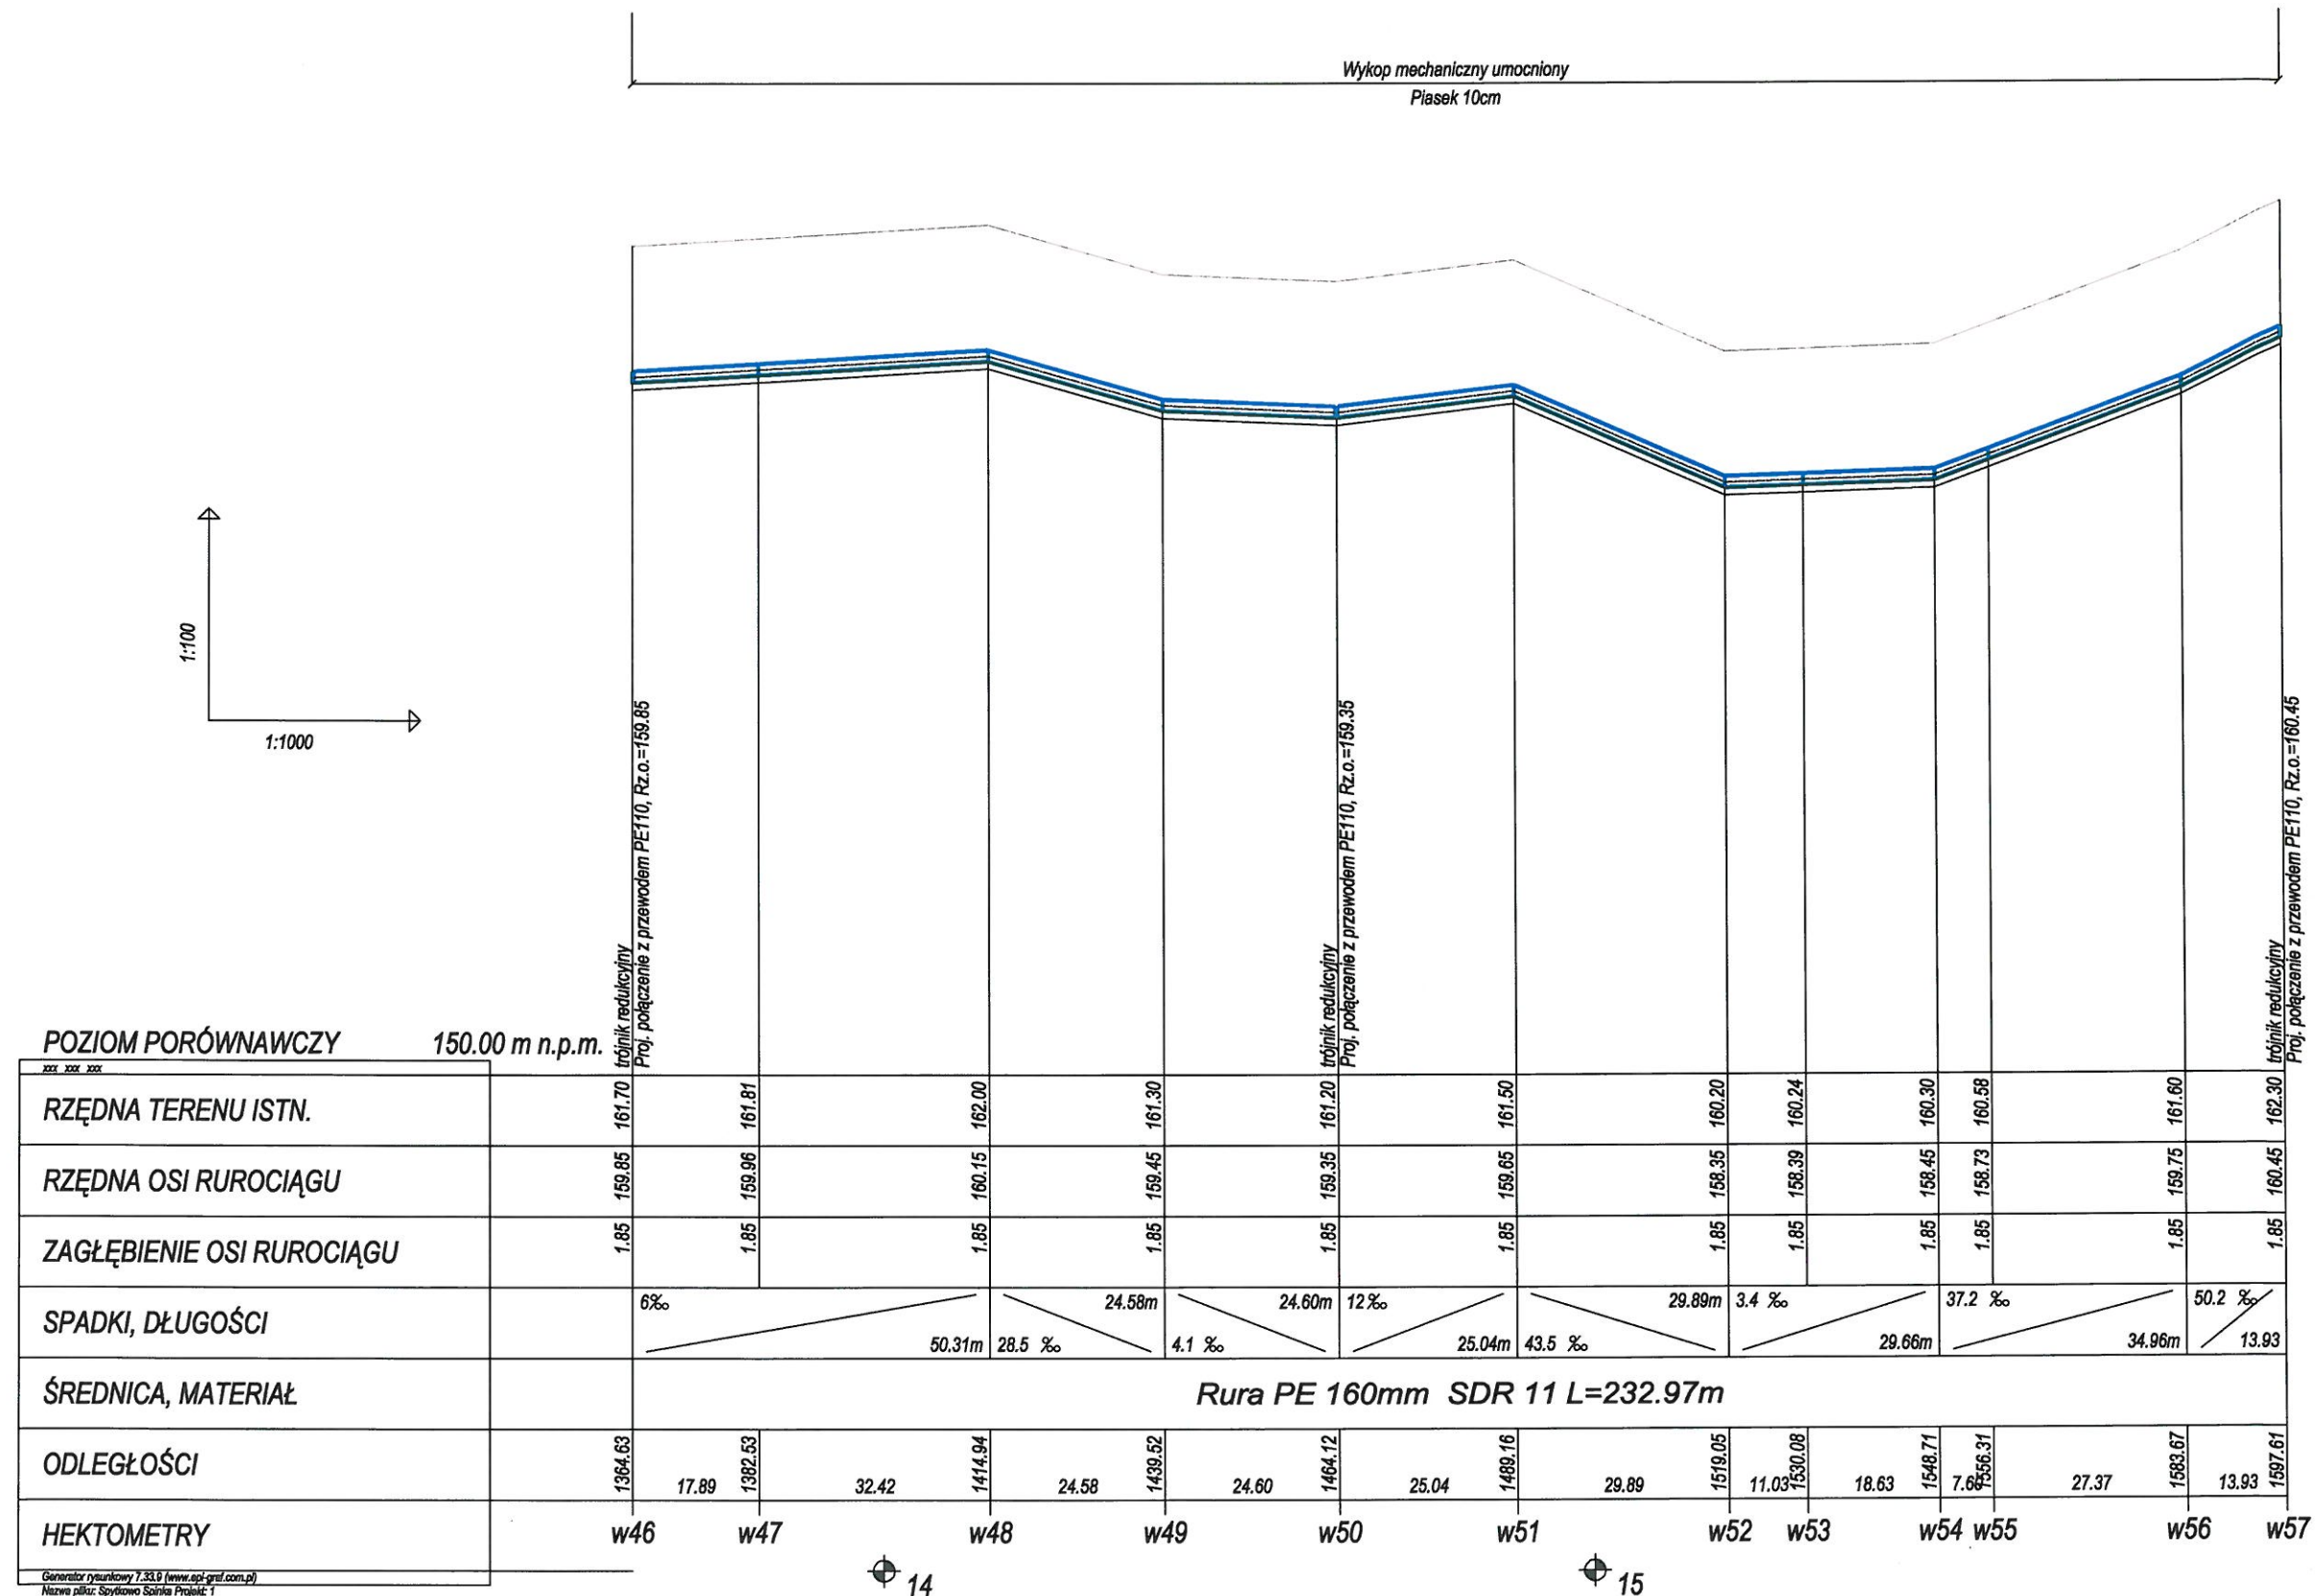


ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"			
11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13			
Budowa sieci wodociągowej na trasie Spytkowo - Sulimy w gminie Giżycko			
Obiekt	Profil podłużny wodociągu	Nr rys.	11
Investor	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.	Skala	1:100/1:1000
Branża	Stadium	Data	gru-22
S	PZT		
Projektant: mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk upr. Nr SUW-31/91			

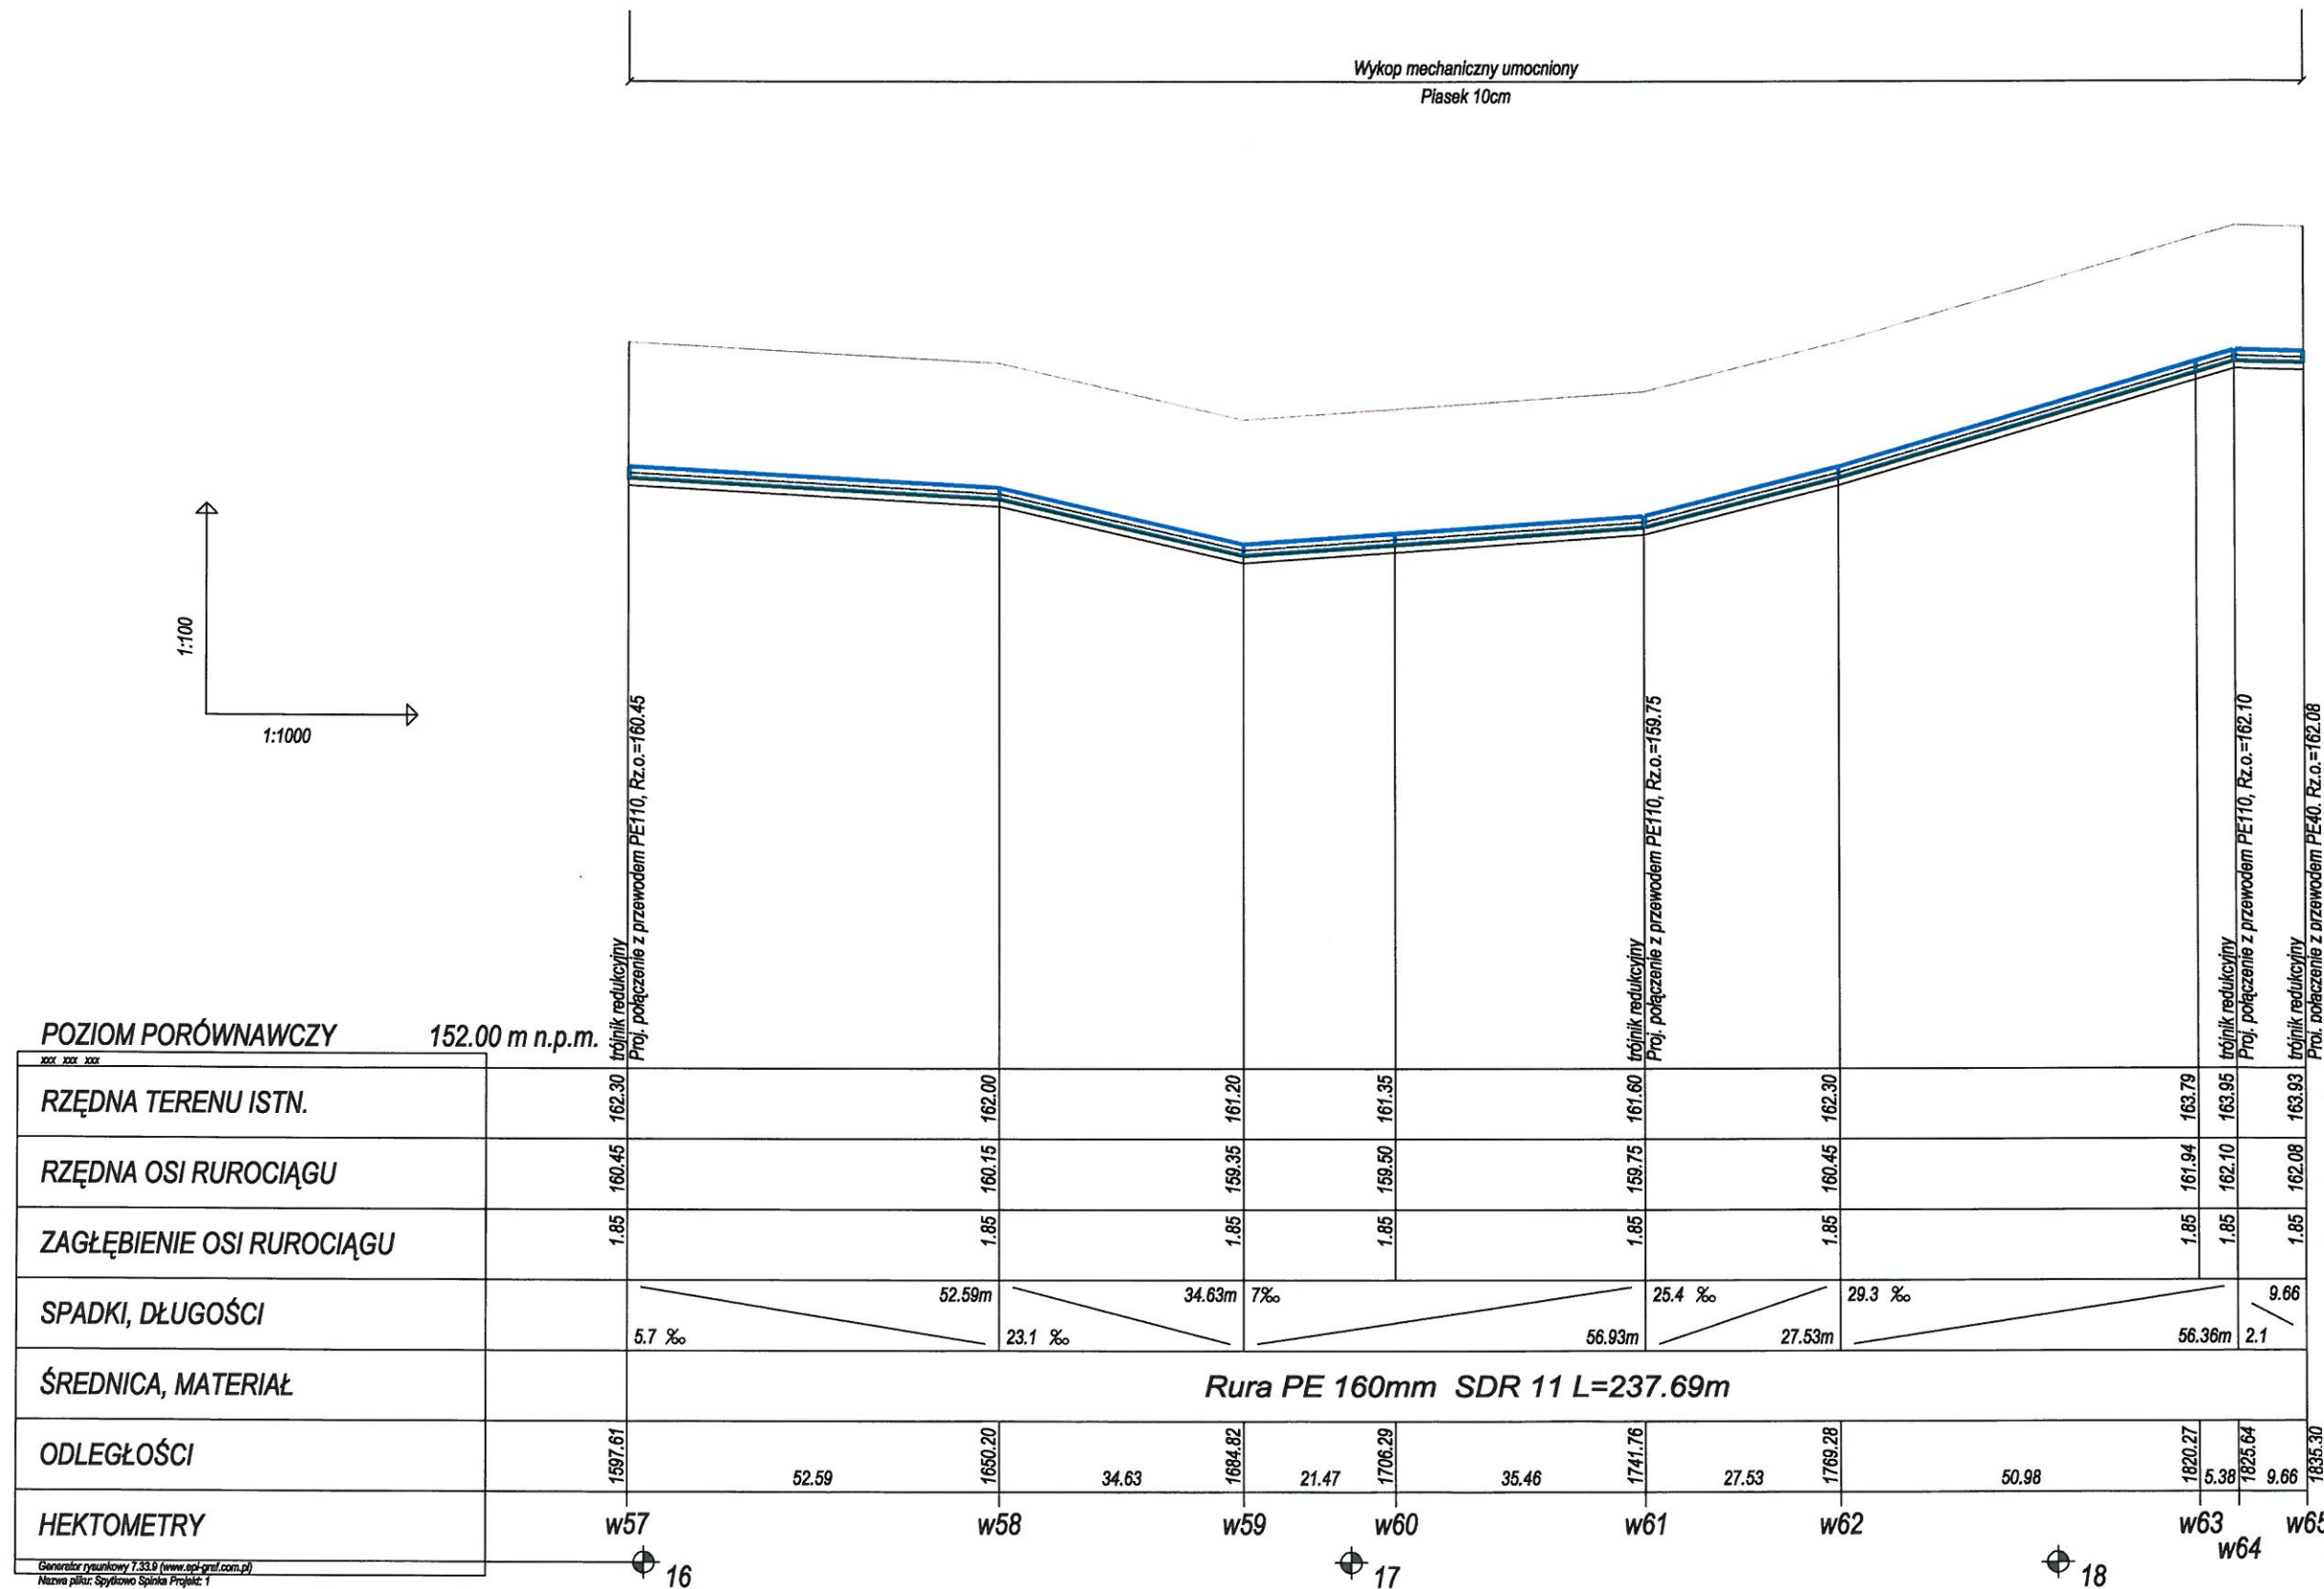


ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"		11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13	
Tytuł opracowania		Budowa sieci wodociągowej na trasie Spytkowo - Sulimy w gminie Giżycko	
Obiekt	Profil podłużny wodociągu w57-w65	Nr rys.	12
Inwestor	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Bysiny 1H, 11-500 Giżycko	Skala	1:100/1:1000
Branża	Stadium Projektant: mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk upr. Nr SUW-31/P	Data	gru-22
S	PZT		

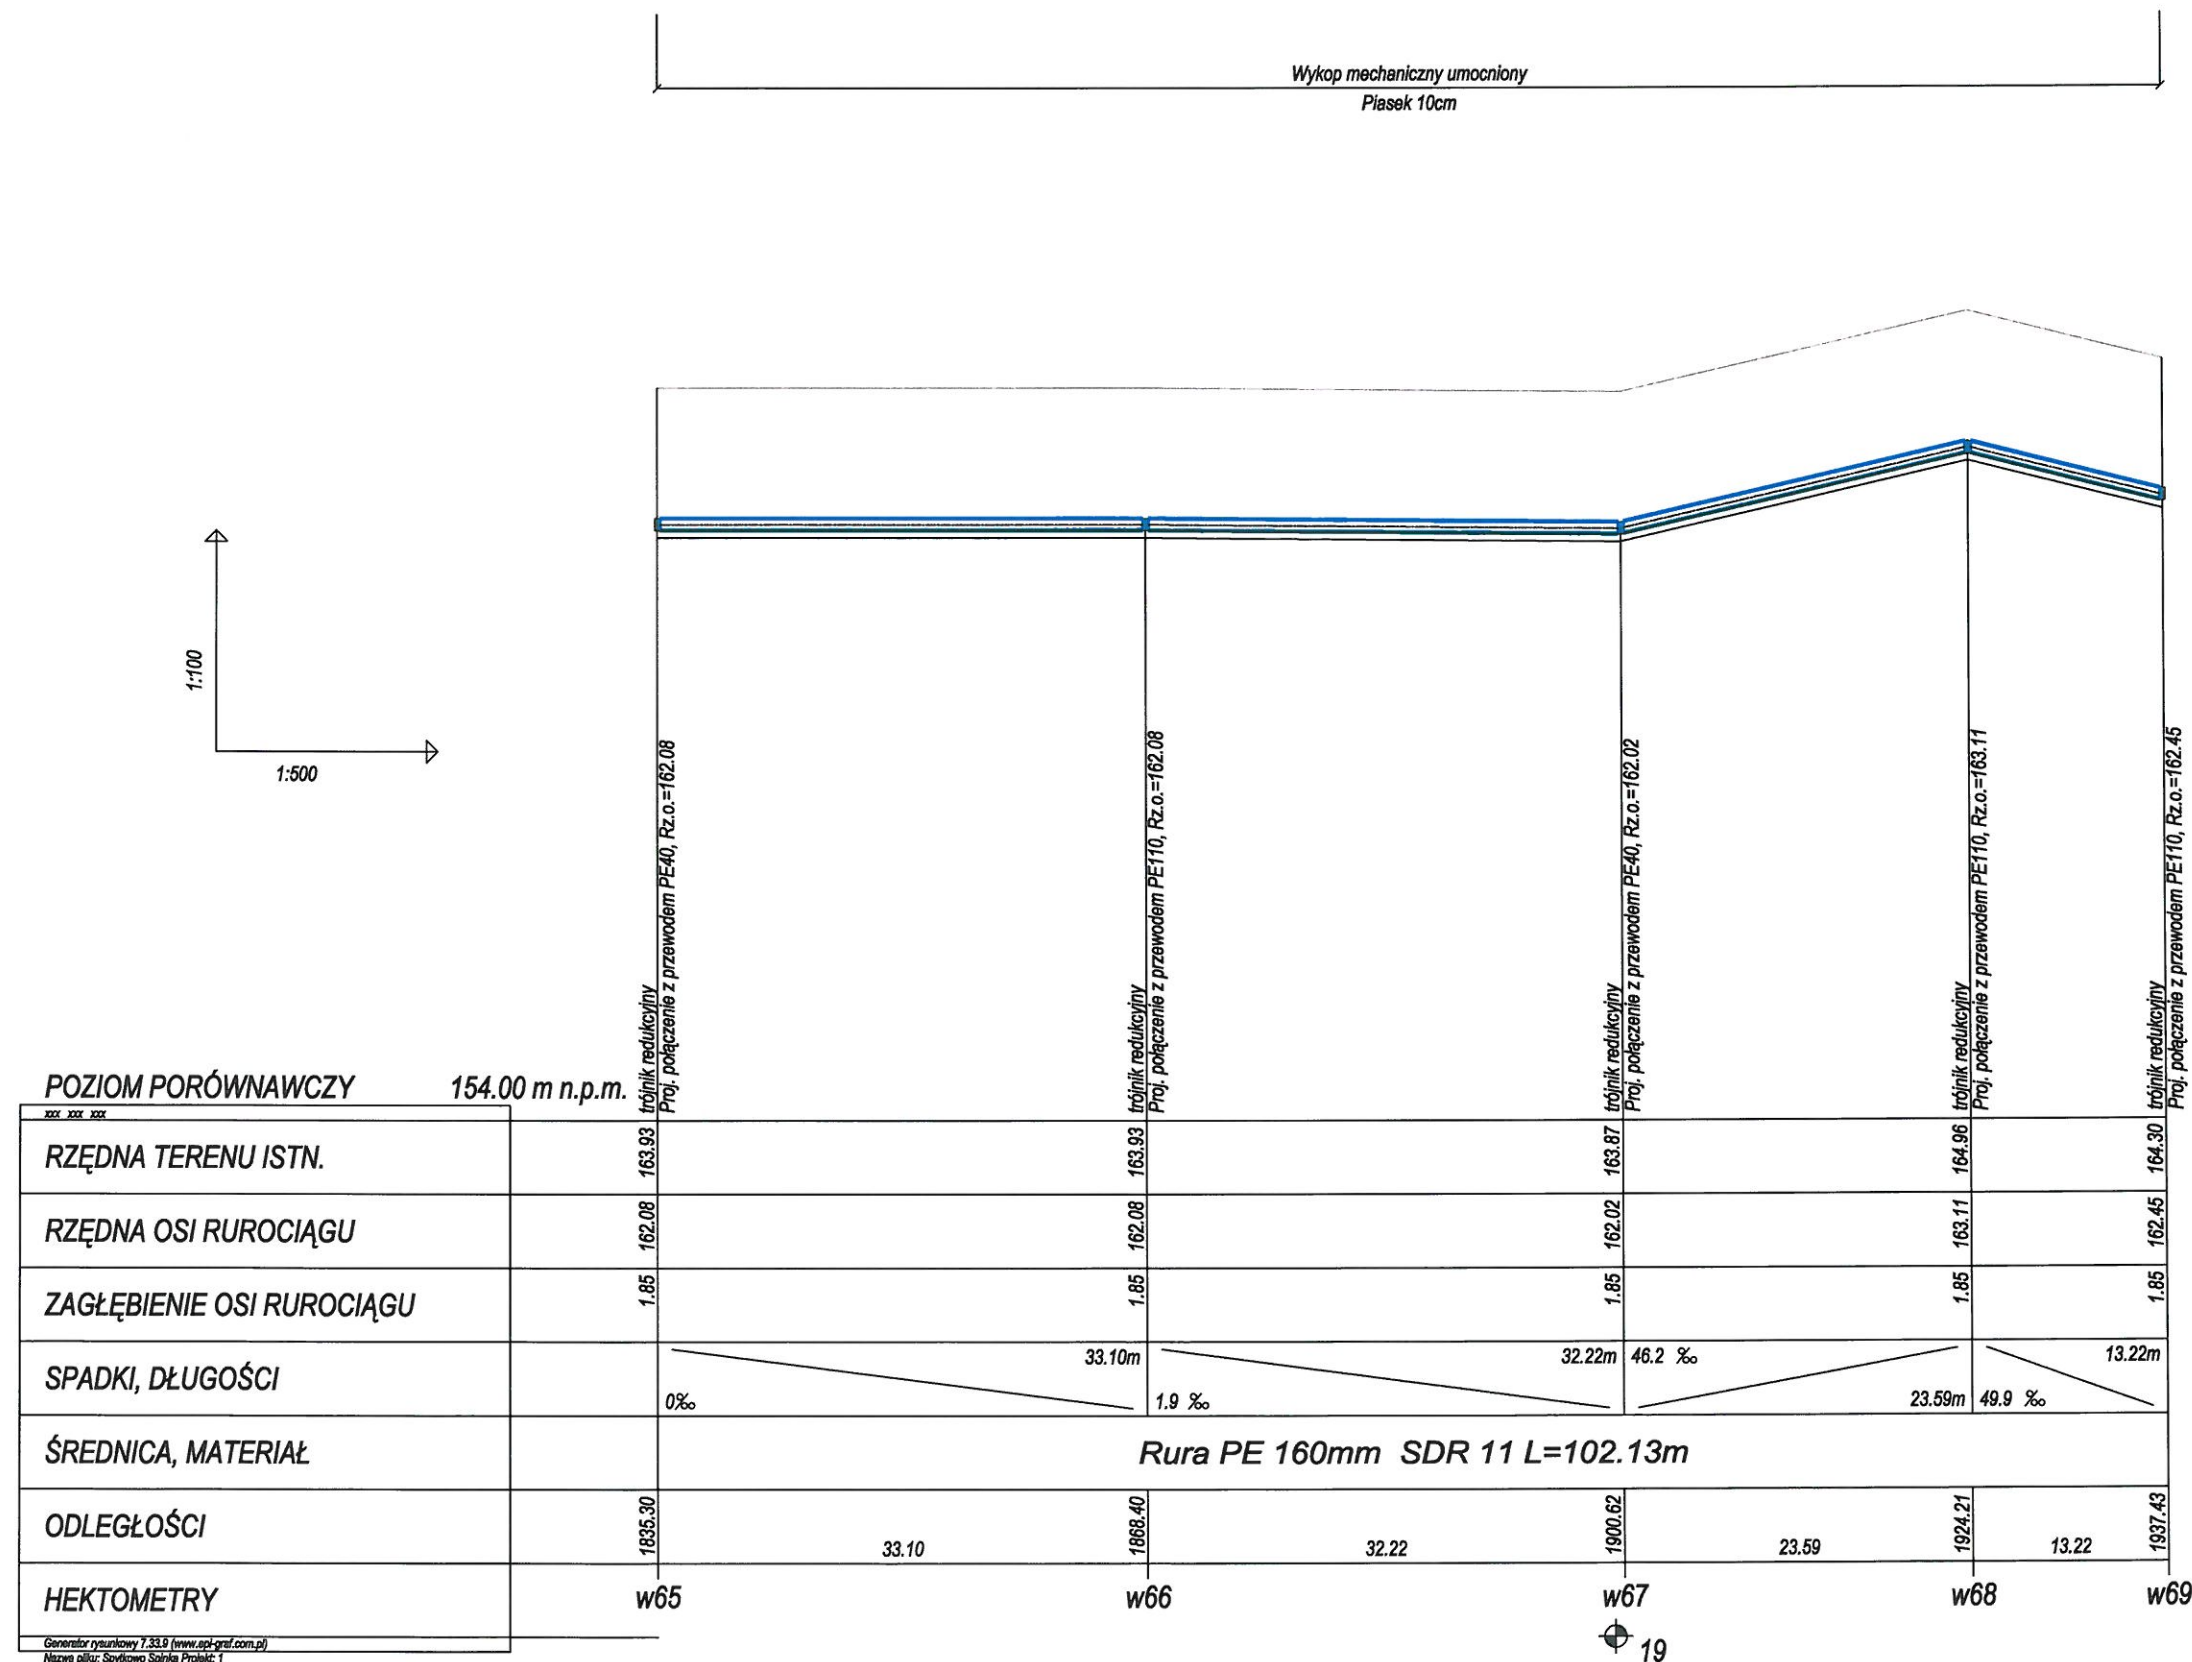


ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"		11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13	
Tytuł opracowania		Budowa sieci wodociągowej na trasie Spytkowo - Śulimy w gminie Giżycko	
Obiekt	Profil podłużny wodociągu		Nr rys.
	w65-w69		13
Inwestor	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.		Skala
	Bystry 1H, 11-500 Giżycko		1:100/1:500
Branża	Stadium		Data
	S		gru-22
Projektant:		mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk upr. Nr SUW-31/91	

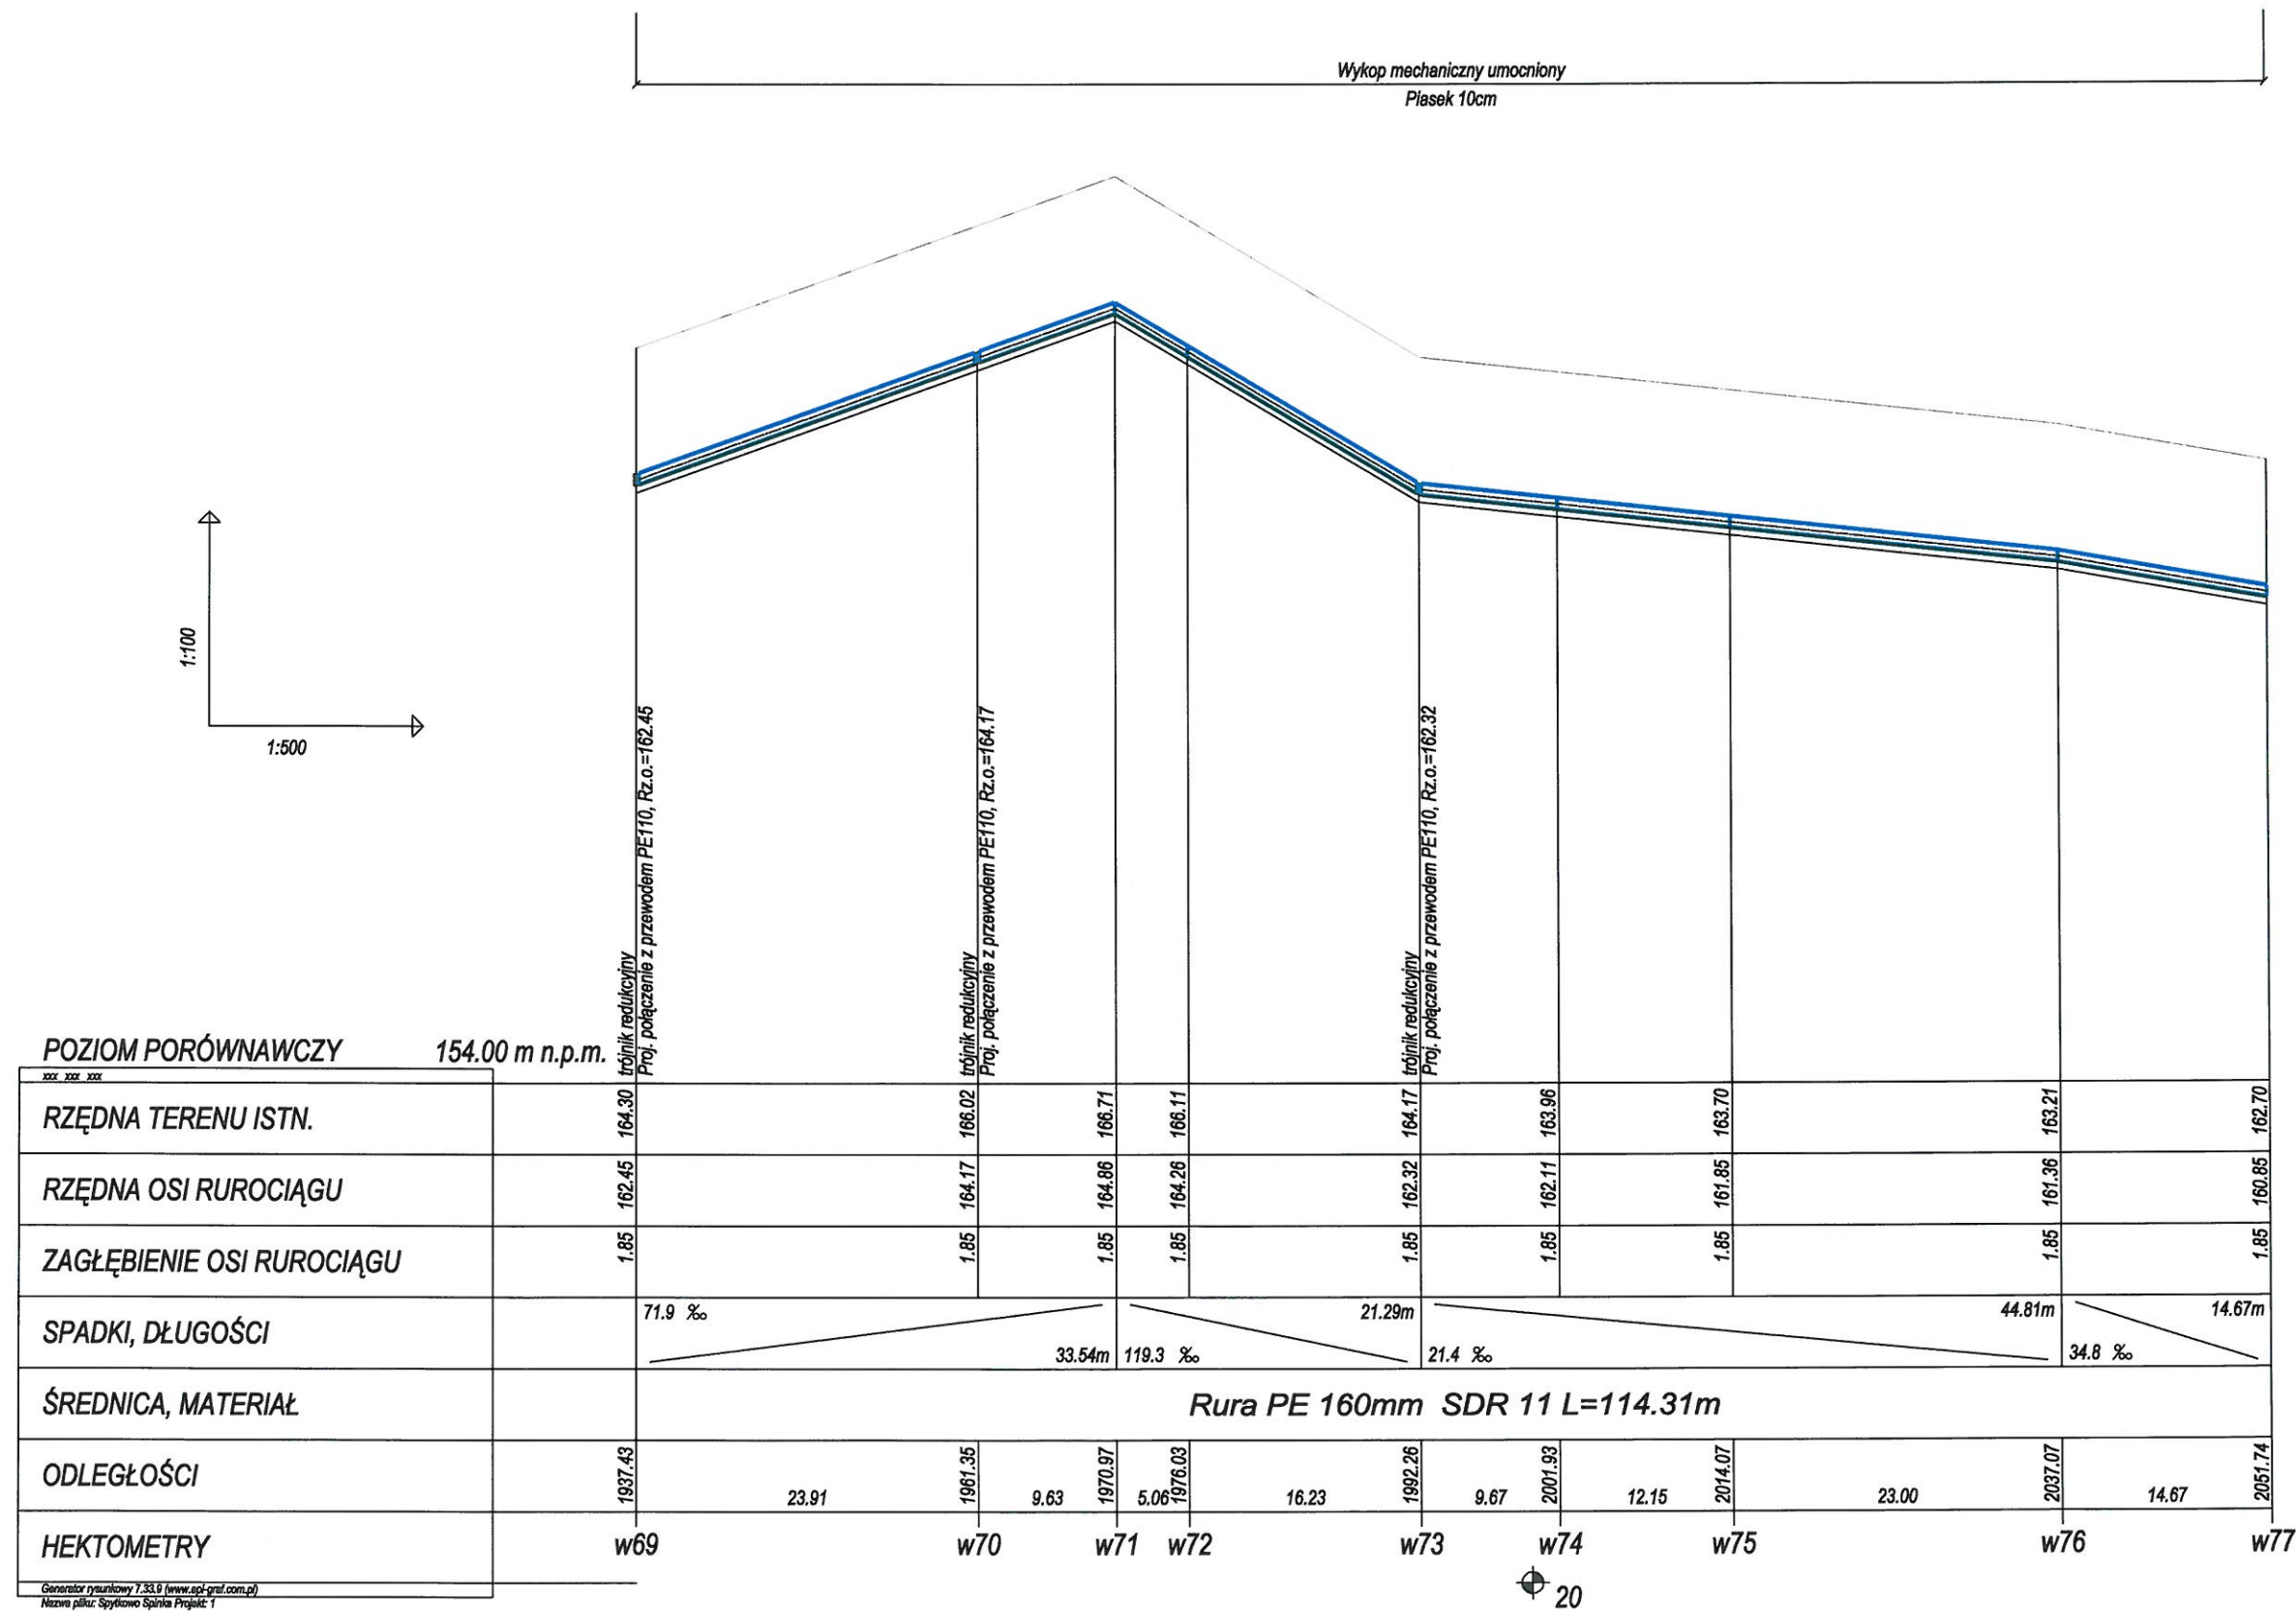


ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"			
11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13			
Budowa sieci wodociągowej na trasie Spytkowo - Sulimy w gminie Giżycko			
Obiekt	Profil podłużny wodociągu	Nr rys.	14
Investor	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.	Skala	1:100/1:500
Projektant	mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk upr. Nr SUW-31/21	Data	gru-22
Strona	PZT		

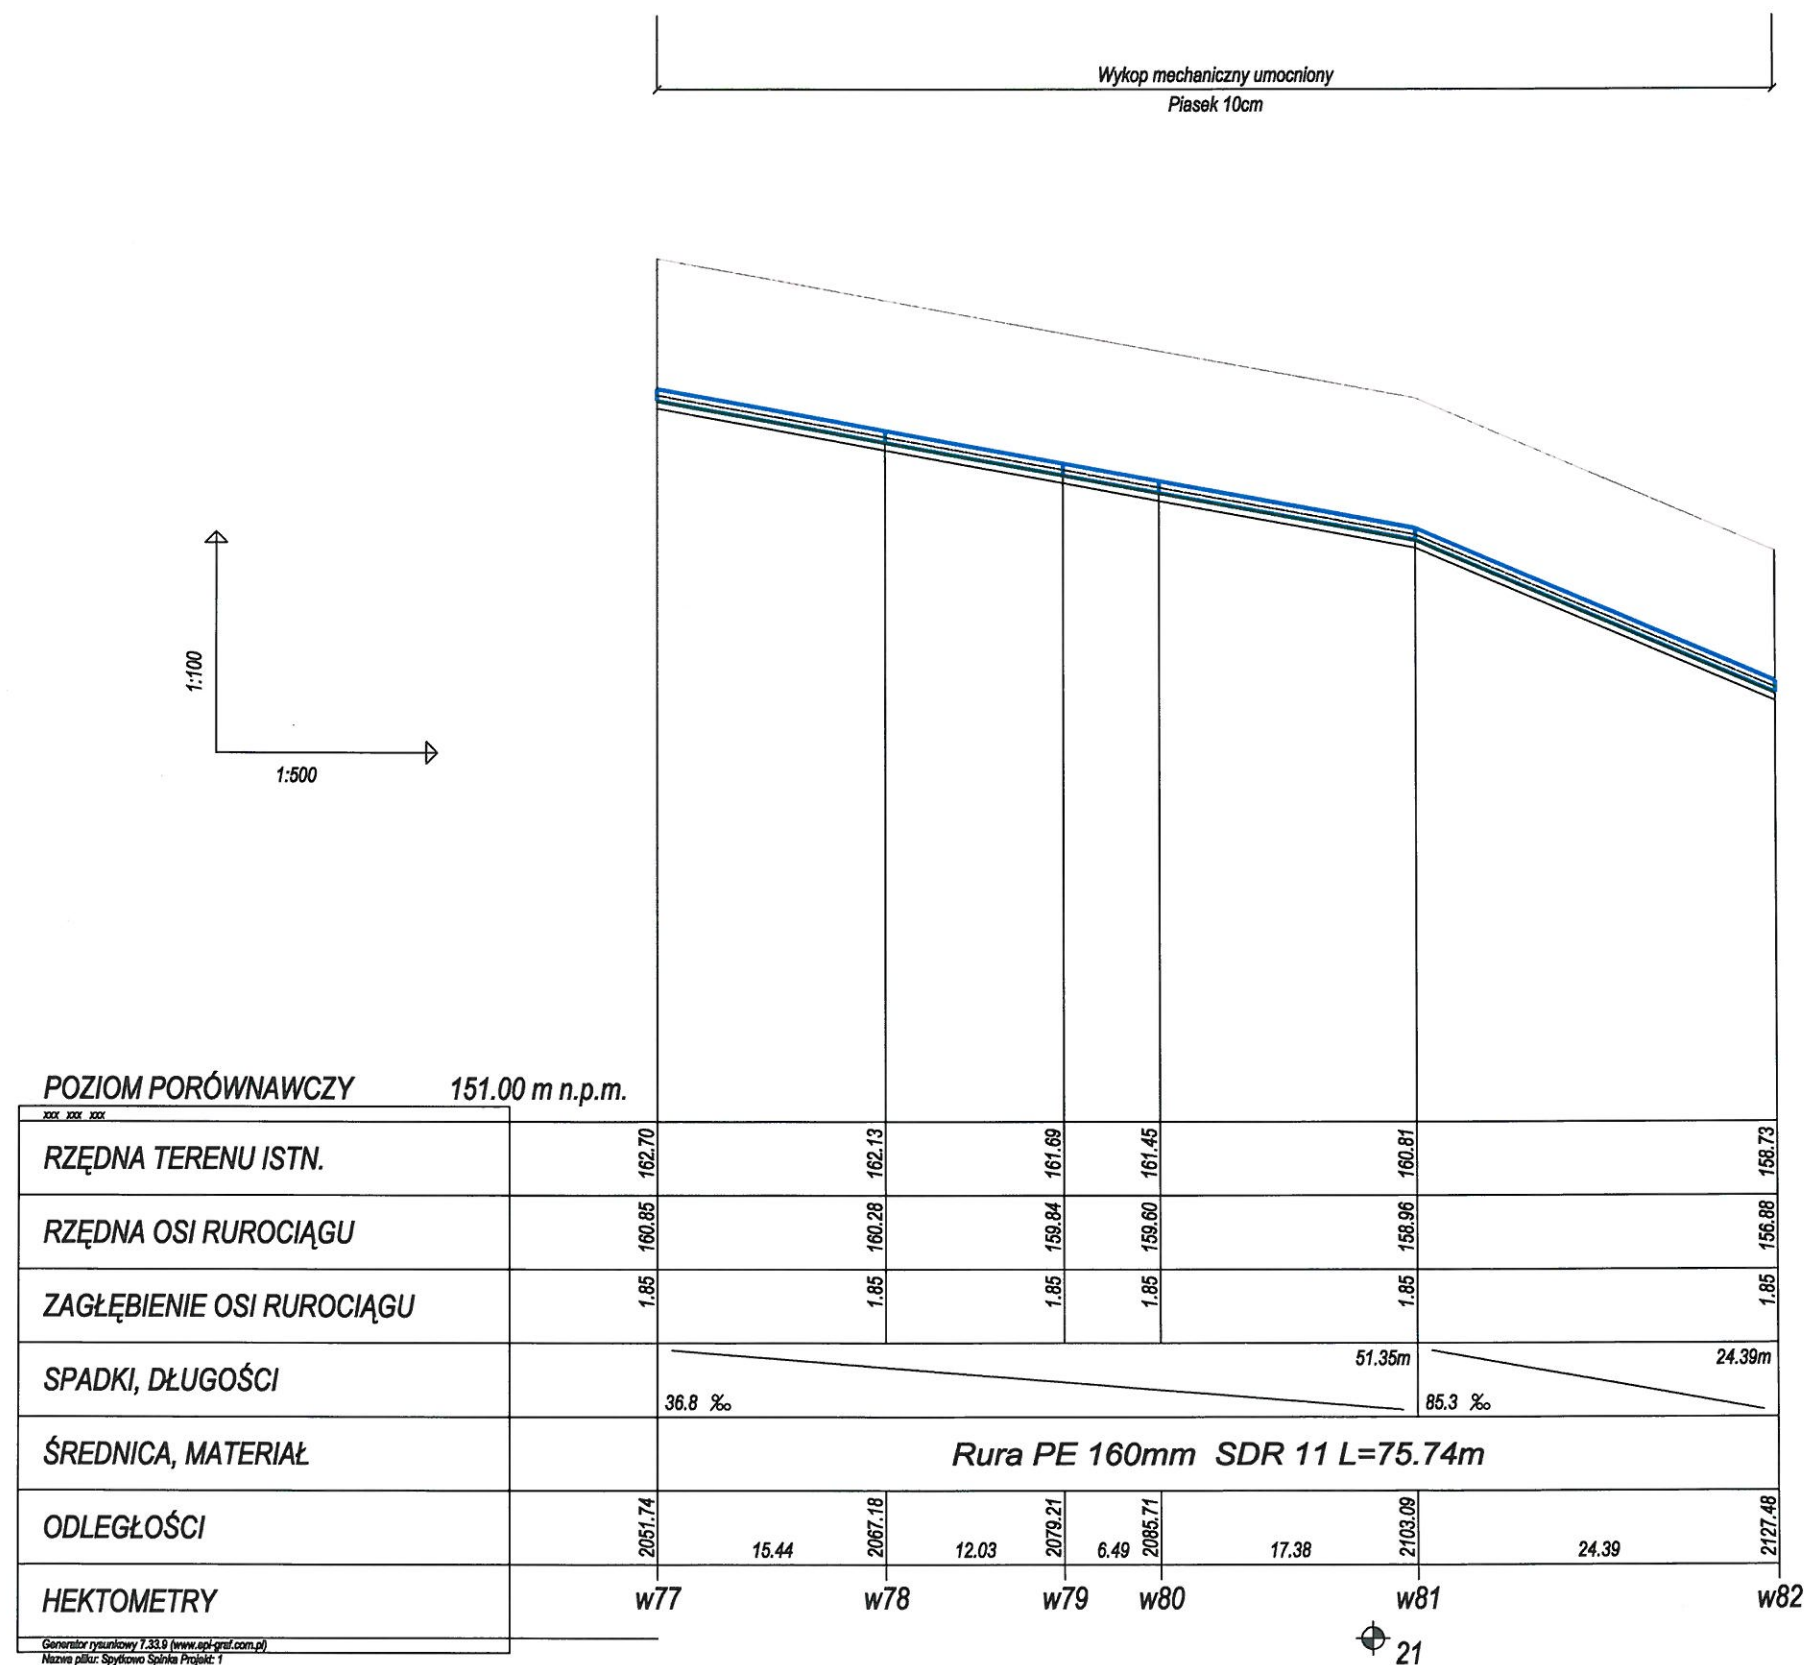


ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"			
11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13			
Tytuł opracowania	Budowa sieci wodociągowej na trasie Spytkowo - Sulimy w gminie Giżycko		
Obiekt	Profil podłużny wodociągu w77-w82		
Investor	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Bystry 1H, 11-500 Giżycko		
Branża	Stadium	Projektant:	mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk upr. Nr SUW-31/2011
S	PZT	Data	gru-22
	Nr rys.	15	Skala 1:100/1:500

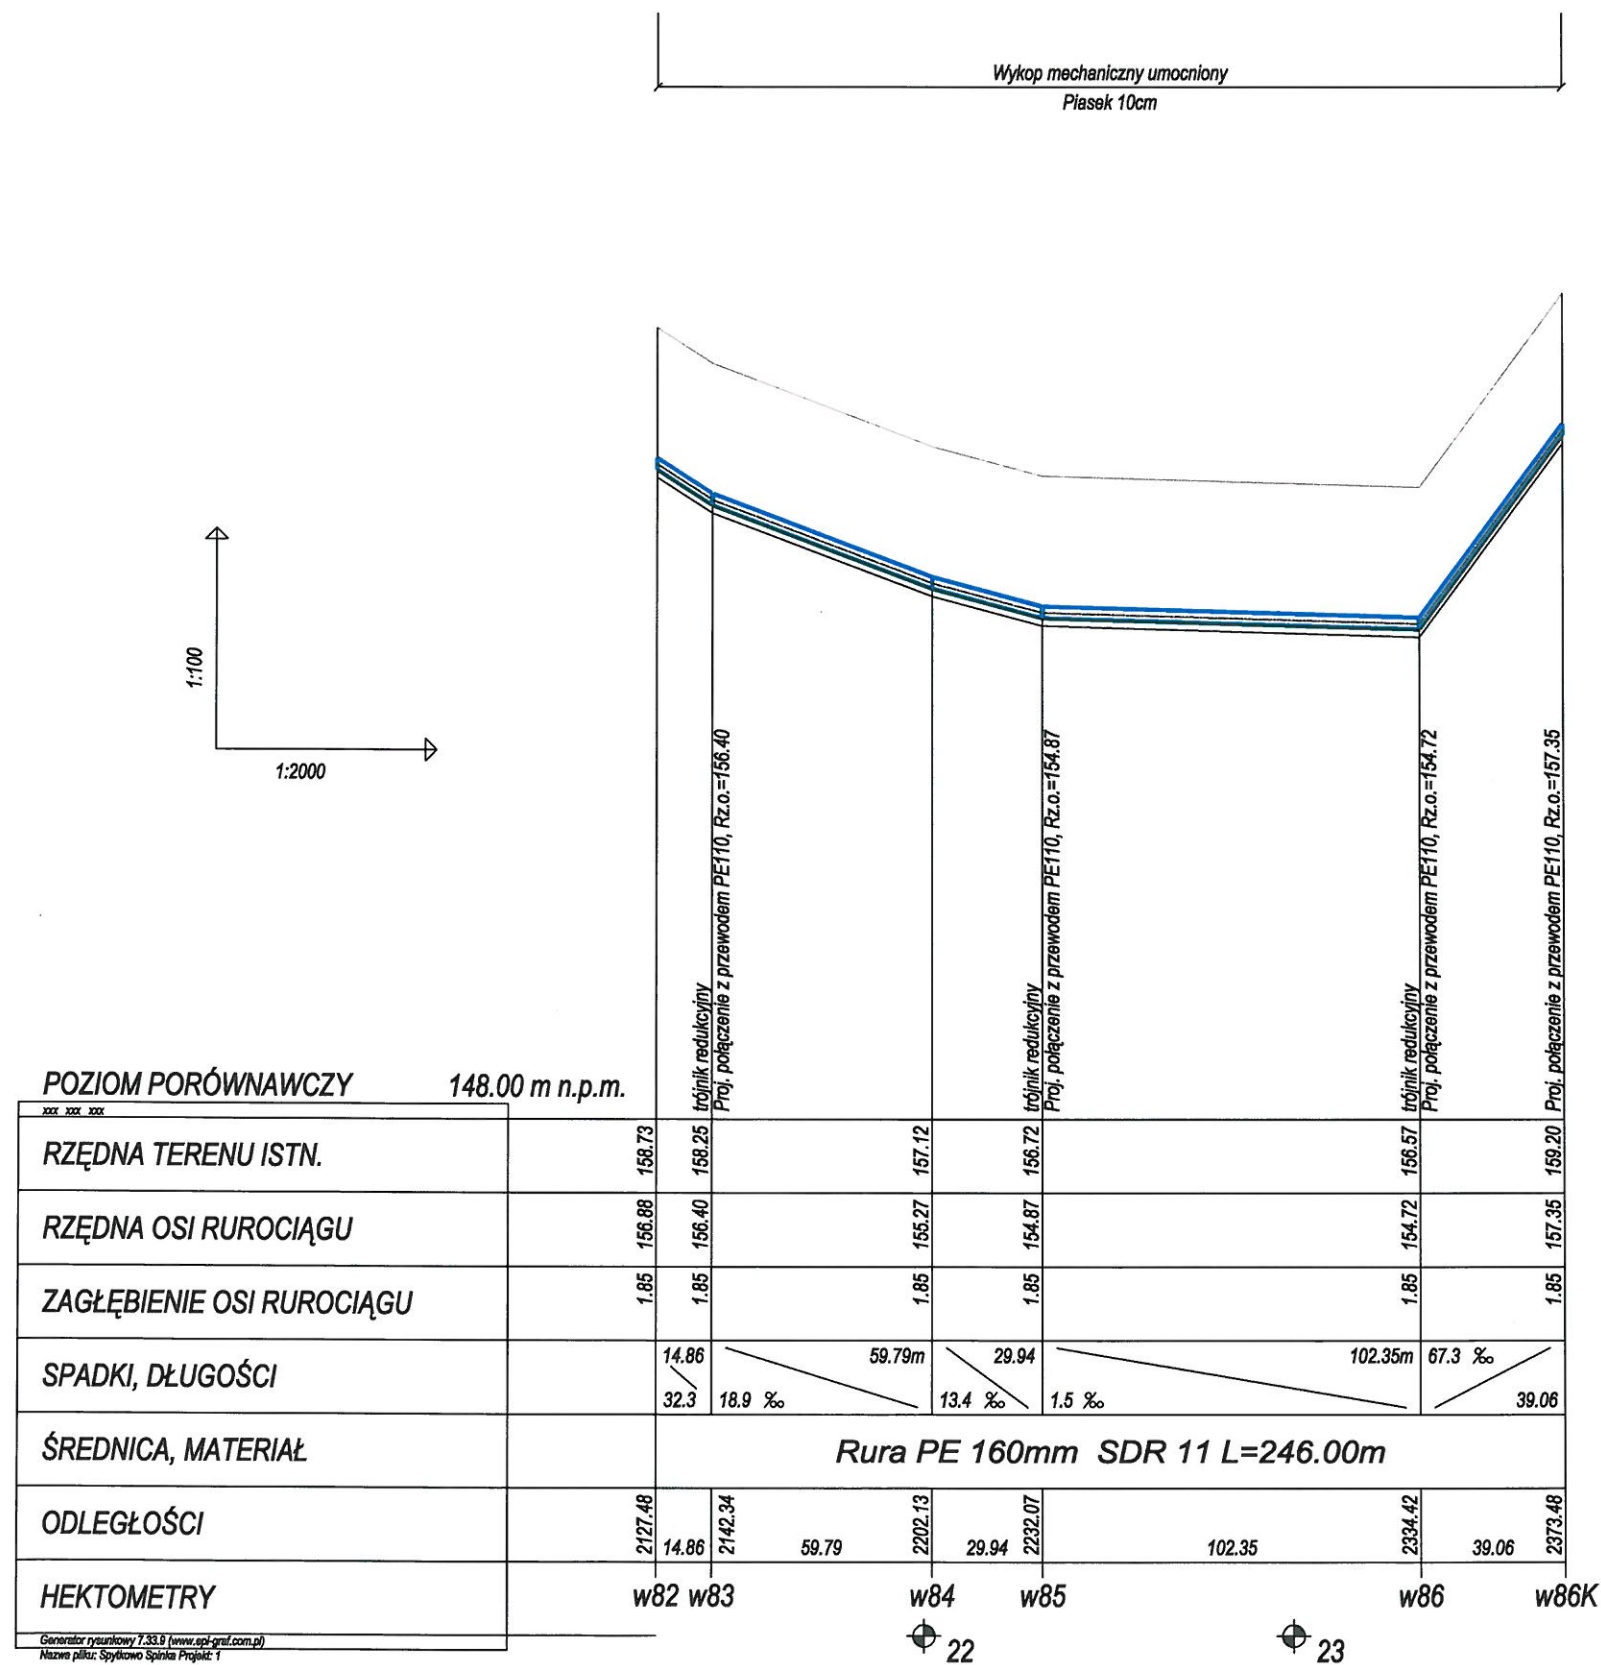


ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"			
11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13			
Budowa sieci wodociągowej na trasie Spytkowo - Sulimy w gminie Giżycko			
Obiekt	Profil podłużny wodociągu		Nr rys. 16
Inwestor	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Bystrzy 1H, 11-500 Giżycko		Skala 1:100/1:2000
Branża	Stadium S	Projektant: mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk upr. Nr SUW-31/19/14	Data gru-22
	PZT		

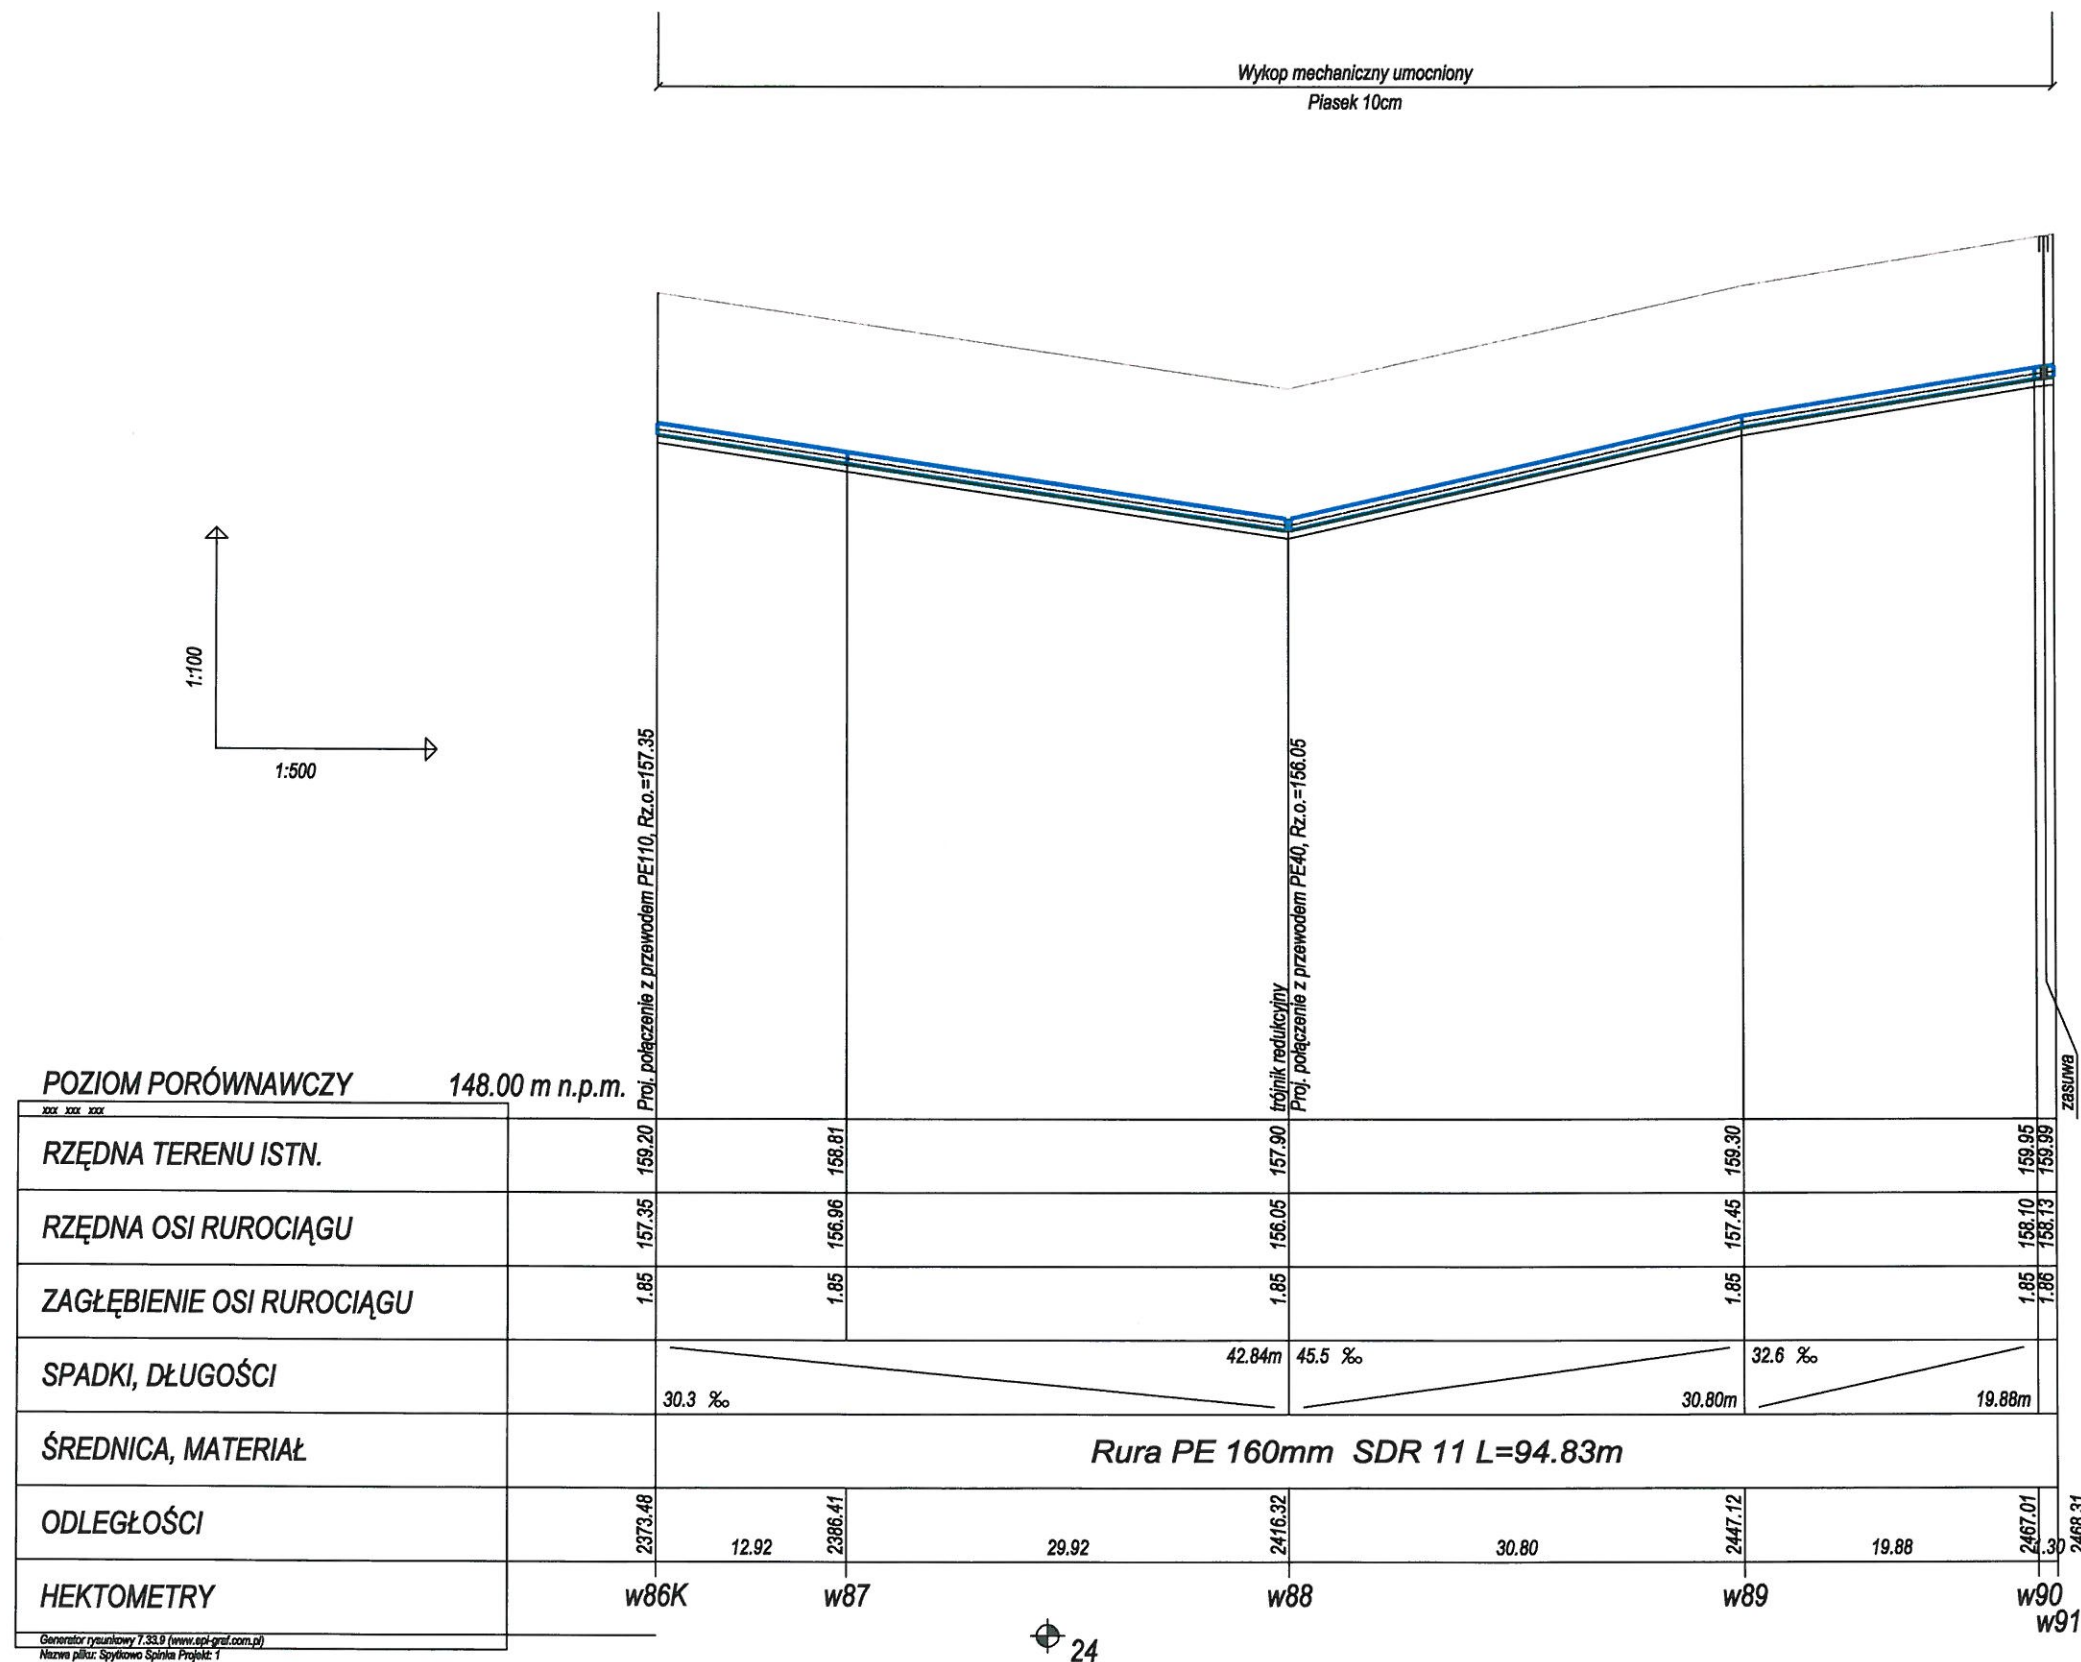

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"			
11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13			
Tytuł opracowania	Budowa sieci wodociągowej na trasie Spytkowo - Sulimy w gminie Giżycko		
Obiekt	Profil podłużny wodociągu	Nr rys.	17
Inwestor	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.	Skala	1:100/1:500
Branża	Bystry 1H, 11-500 Giżycko	Data	gru-22
S	Projektant: mgr inż. Marla Skarżyńska-Siańczyk upr. Nr SUW-31/91	PZI	

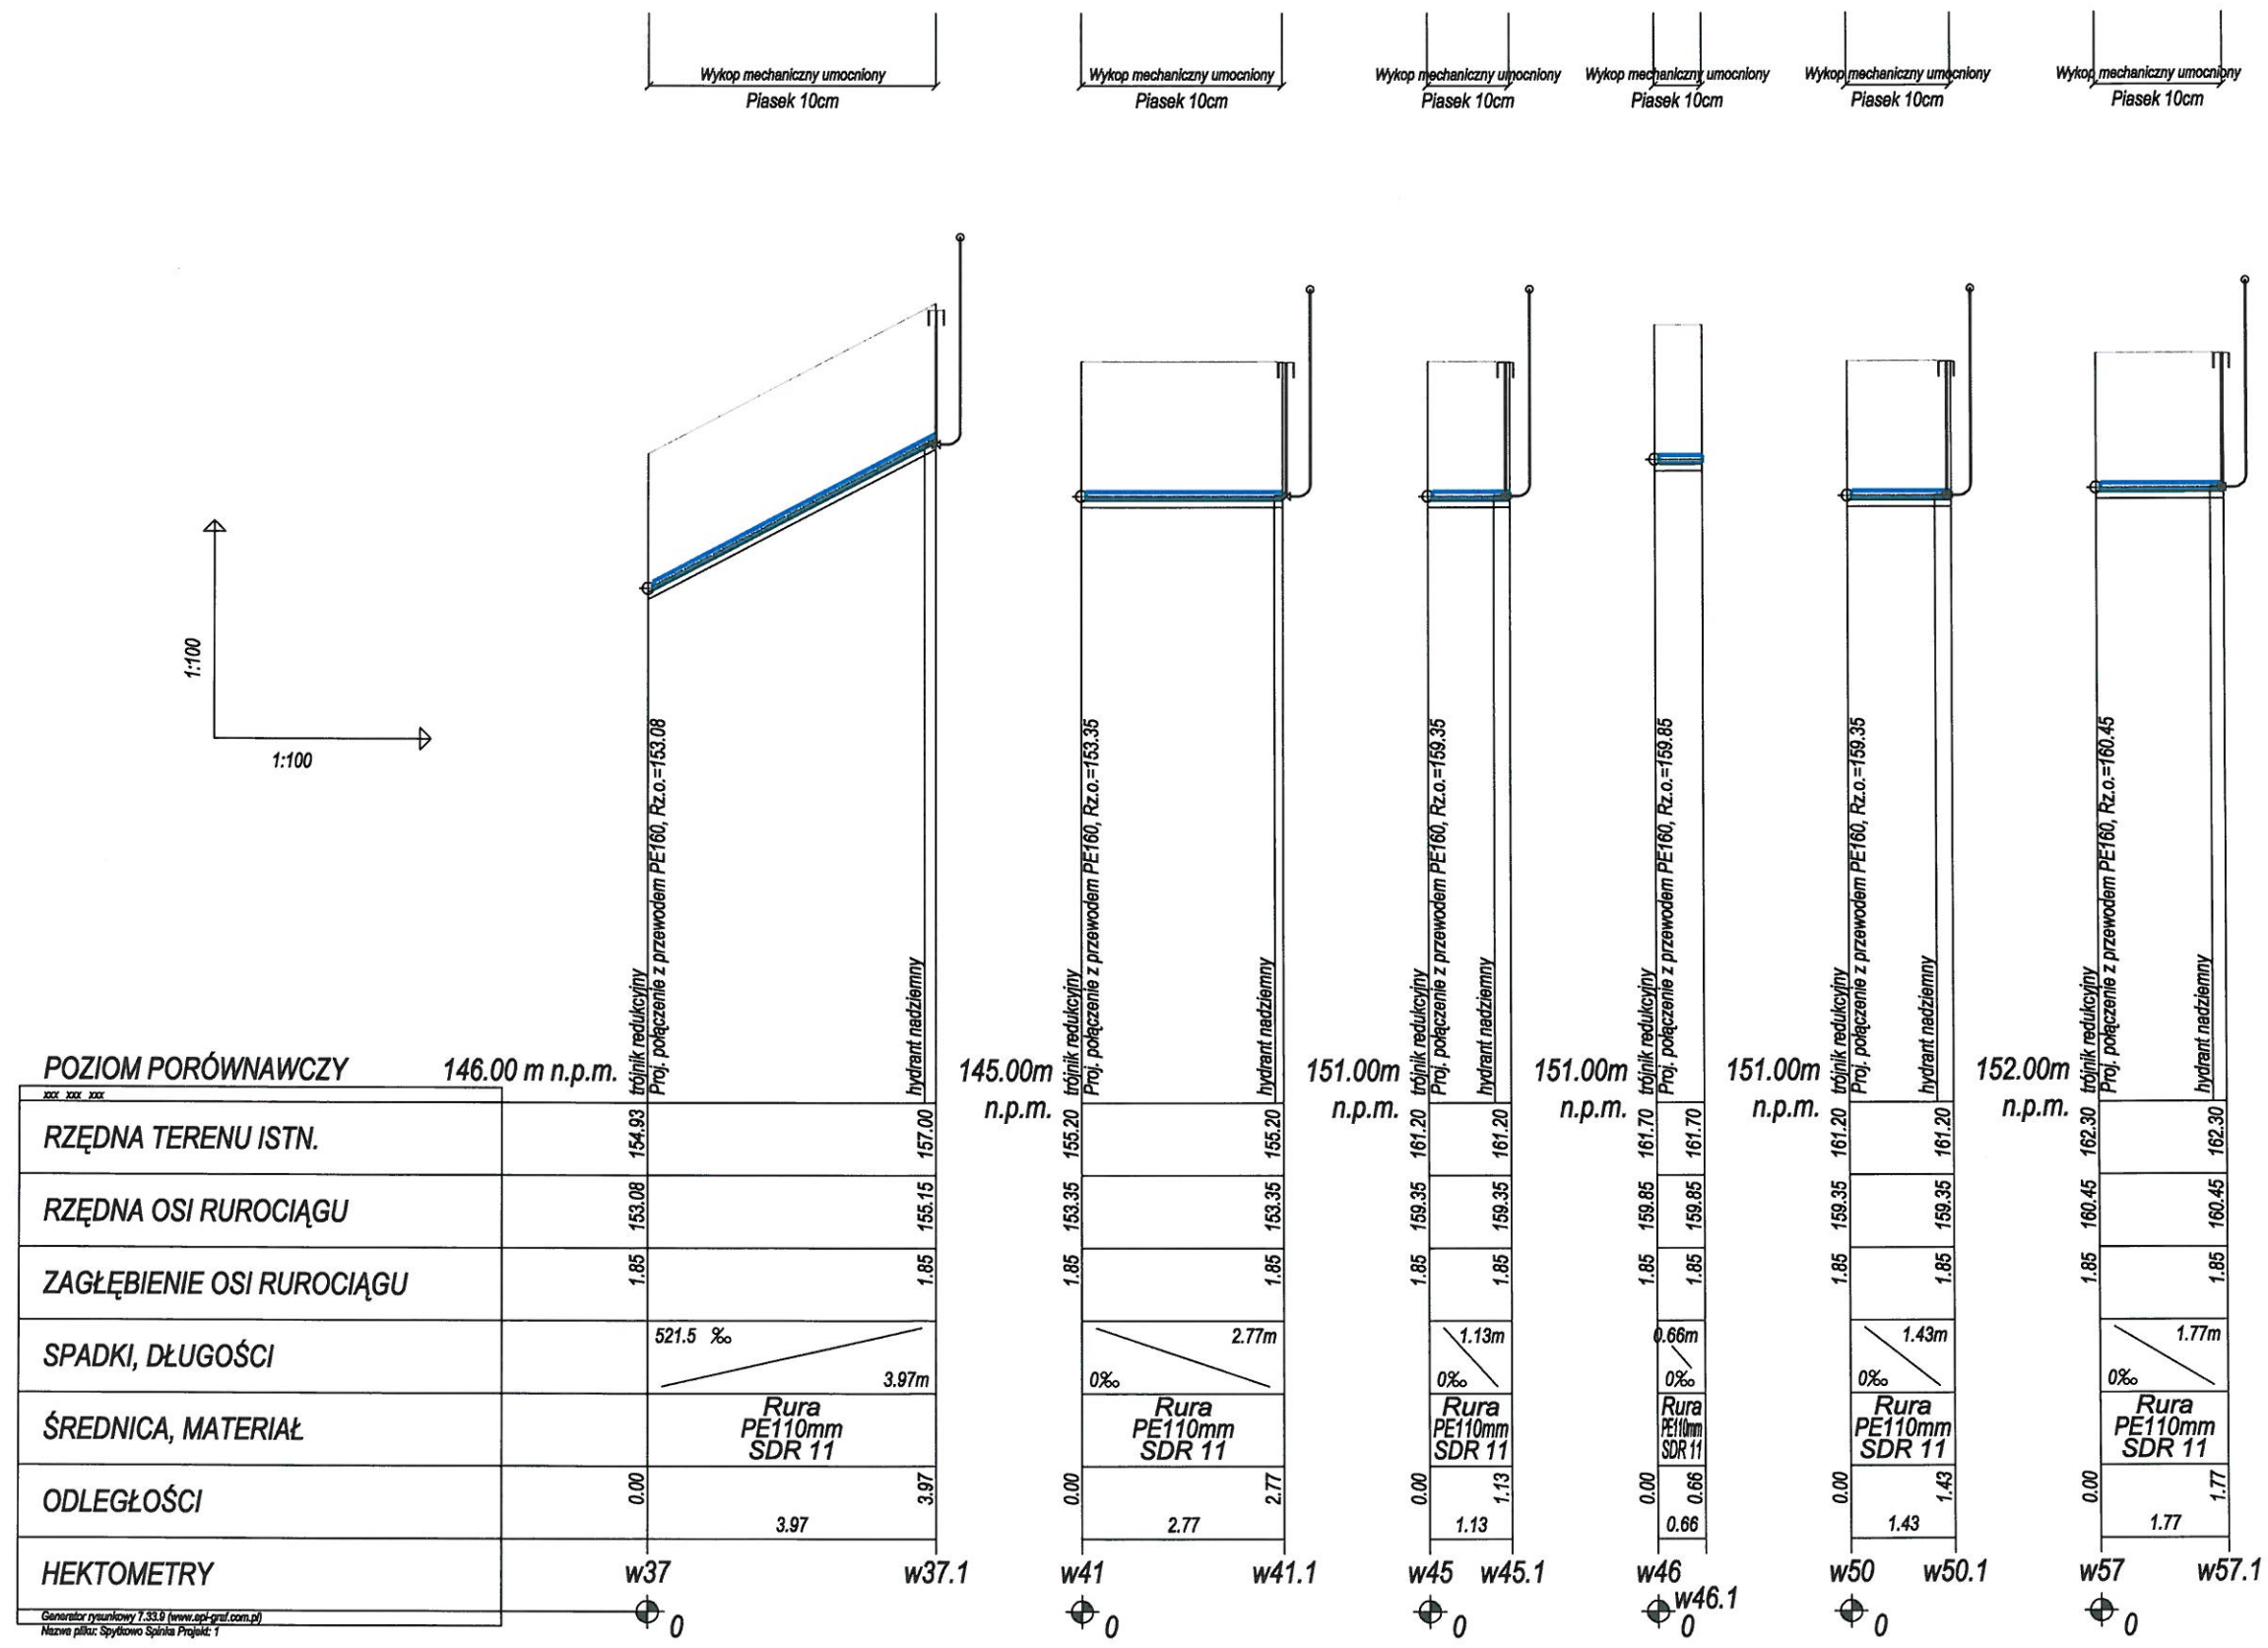

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"			
11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13			
Tytuł opracowania	Budowa sieci wodociągowej na trasie Spytkowo - Sulimy w gminie Giżycko		
Obiekt	Profil podłużny wodociągu w37-w37.1, w41-w41.1, w45-w45.1, w46-w46.1, w50-w50.1, w57-w57.1		
Investor	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.		
Branża	Biosfery 1H, 11-500 Giżycko		
S	Projektant:	mgr inż. Marta Skarżyńska-Sitańczyk upr. Nr SUW-31/91	
	PZT	gru-22	

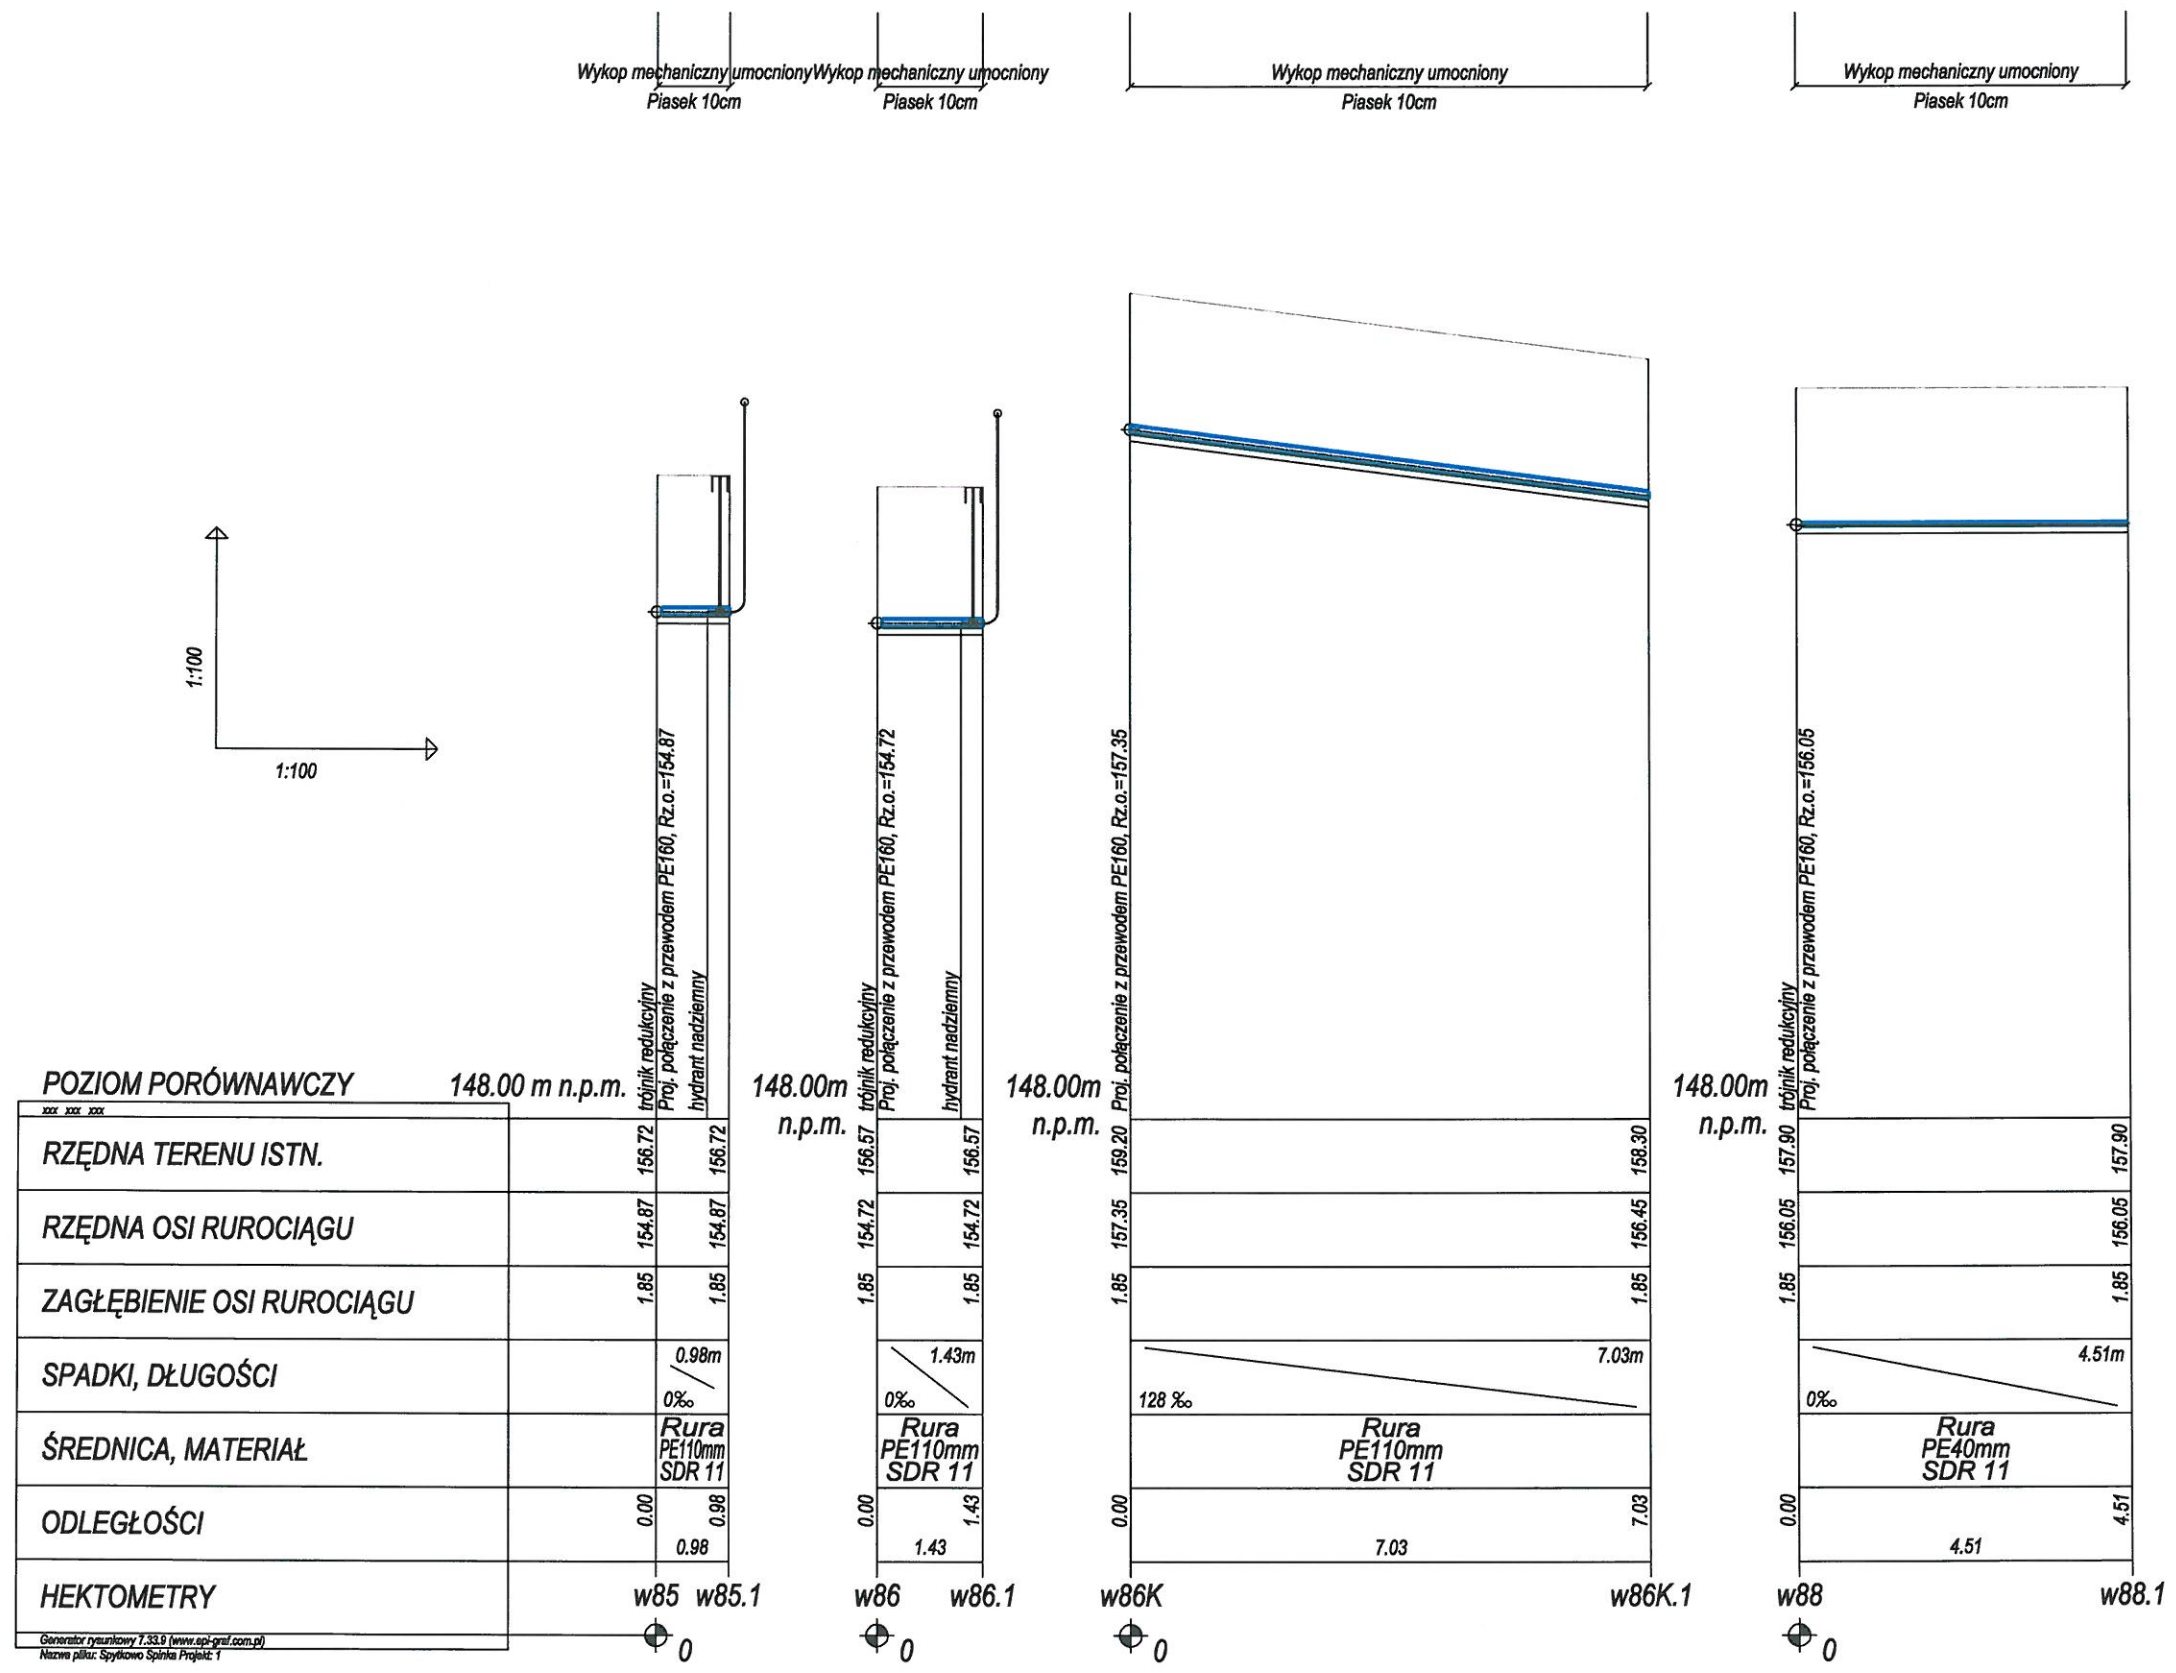

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"			
11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13			
Budowa sieci wodociągowej na trasie Spytkowo - Sulimy w gminie Giżycko			
Obiekt	Profil podłużny wodociągu w85 - w 85.1, w86 - w86.1, w86K - w86K1	Nr rys.	21a
Inwestor	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Bystry 1H, 11-500 Giżycko	Skala	1:100/1:100
Branża	Projektant: mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk upr. Nr SUW-31/PN	Data	gru-22
S	PZT		