

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Poznaniu
Zakład w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 4824231, fax 91 4825208

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. (91) 424 72 63
fax (91) 485 32 42

Projekt Budowy Dróg, Organizacji Ruchu i
Nadzoru Bożena Cichon
Akacyjowa 3E m. 5
72-300 Gryfice

W/ znak:
N/ znak: ZTI-5000-100768/16

z dnia 10-05-2016
z dnia 2-06-2016

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Dziwnów, m. Łukęcin, ul. Słoneczna i ul. Uzdrowskowska - budowa drogi


W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie wydania opinii w zakresie planowanej inwestycji pt. "Budowa drogi ulic Słonecznej i Uzdrowskiej w m. Łukęcin - Gmina Dziwnów" informujemy, że w ul. Słonecznej i Uzdrowskiej" ulotny jest czynny gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączem gazowym dn 32 PE do obiektu zlokalizowanego na terenie działki nr 37. Przedmiotowy gazociąg wraz z przyłączem gazowym wybudowany został w latach 2002-2003. Gazociąg dn 63 PE oznaczony został na mapie sytuacyjnej (2 egz.), będącą załącznikiem graficznym do niniejszego pisma kolorem pomarańczowym, natomiast przyłącze gazowe kolorem zielonym. Rzędne ułożenia gazociągu i przyłącza widoczne są na mapie sytuacyjnej.

W odniesieniu do istniejącego gazociągu dn 63 PE wraz z przyłączem gazowym dn 32 PE obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla opisanej powyżej sieci gazowej na czas jego użytkowania wyznaczone zostały strefy kontrolowane, których szerokość wynosi 1 m (załącznik Nr 2, tabela 3 do w/w rozporządzenia) oraz pas eksploatacyjny równy strefie kontrolowanej o szerokości 1,0 m. W strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m Zakład nasz kontroluje wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie sieci gazowej lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie, a wszelkie prace w jej obrębie mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z naszym Zakładem.

W związku z powyższym przedmiotową inwestycję należy przeprowadzić z uwzględnieniem niżej podanych uwag:

1. Budowę drogi ulic Słonecznej i Uzdrowskiej wraz z projektowaną niweletą terenu należy zaprojektować w taki sposób, aby minimalna odległość pozioma pomiędzy krawężnikami - krawężnikami projektowanej obwodnicy jezdni, a istniejącym gazociągiem (boczną zewnętrzną ścianką rury) nie była mniejsza niż 0,5 m, a odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu do powierzchni projektowanej nawierzchni jezdni, zjazdów do poszczególnych nieruchomości oraz chodników wynosiła nie mniej niż 1,0 m, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu ich konstrukcji.
2. Prace w strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m naszej sieci gazowej należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, a roboty ziemne wykonywać ręcznie.
3. W strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m nie należy urządać stałych składów, magazynów, wznosić tymczasowych obiektów budowlanych, sadzić drzew, składować ziemi pochodzącej z wykopów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie przewodów gazowych podczas ich użytkowania.
4. Na minimum 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić Rejon Dystrybucji Gryfice (dane adresowe: ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice, tel. 91 384 46 99, faks 91 384 46 99, email: rdg.gryfice@pogaz.pl) o terminie ich rozpoczęcia, powołując się na znak naszego pisma.

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH	
A	X = 3360978.32 Y = 6052491.75
B	X = 3361016.47 Y = 6052795.73
C	X = 3361028.85 Y = 6052819.40

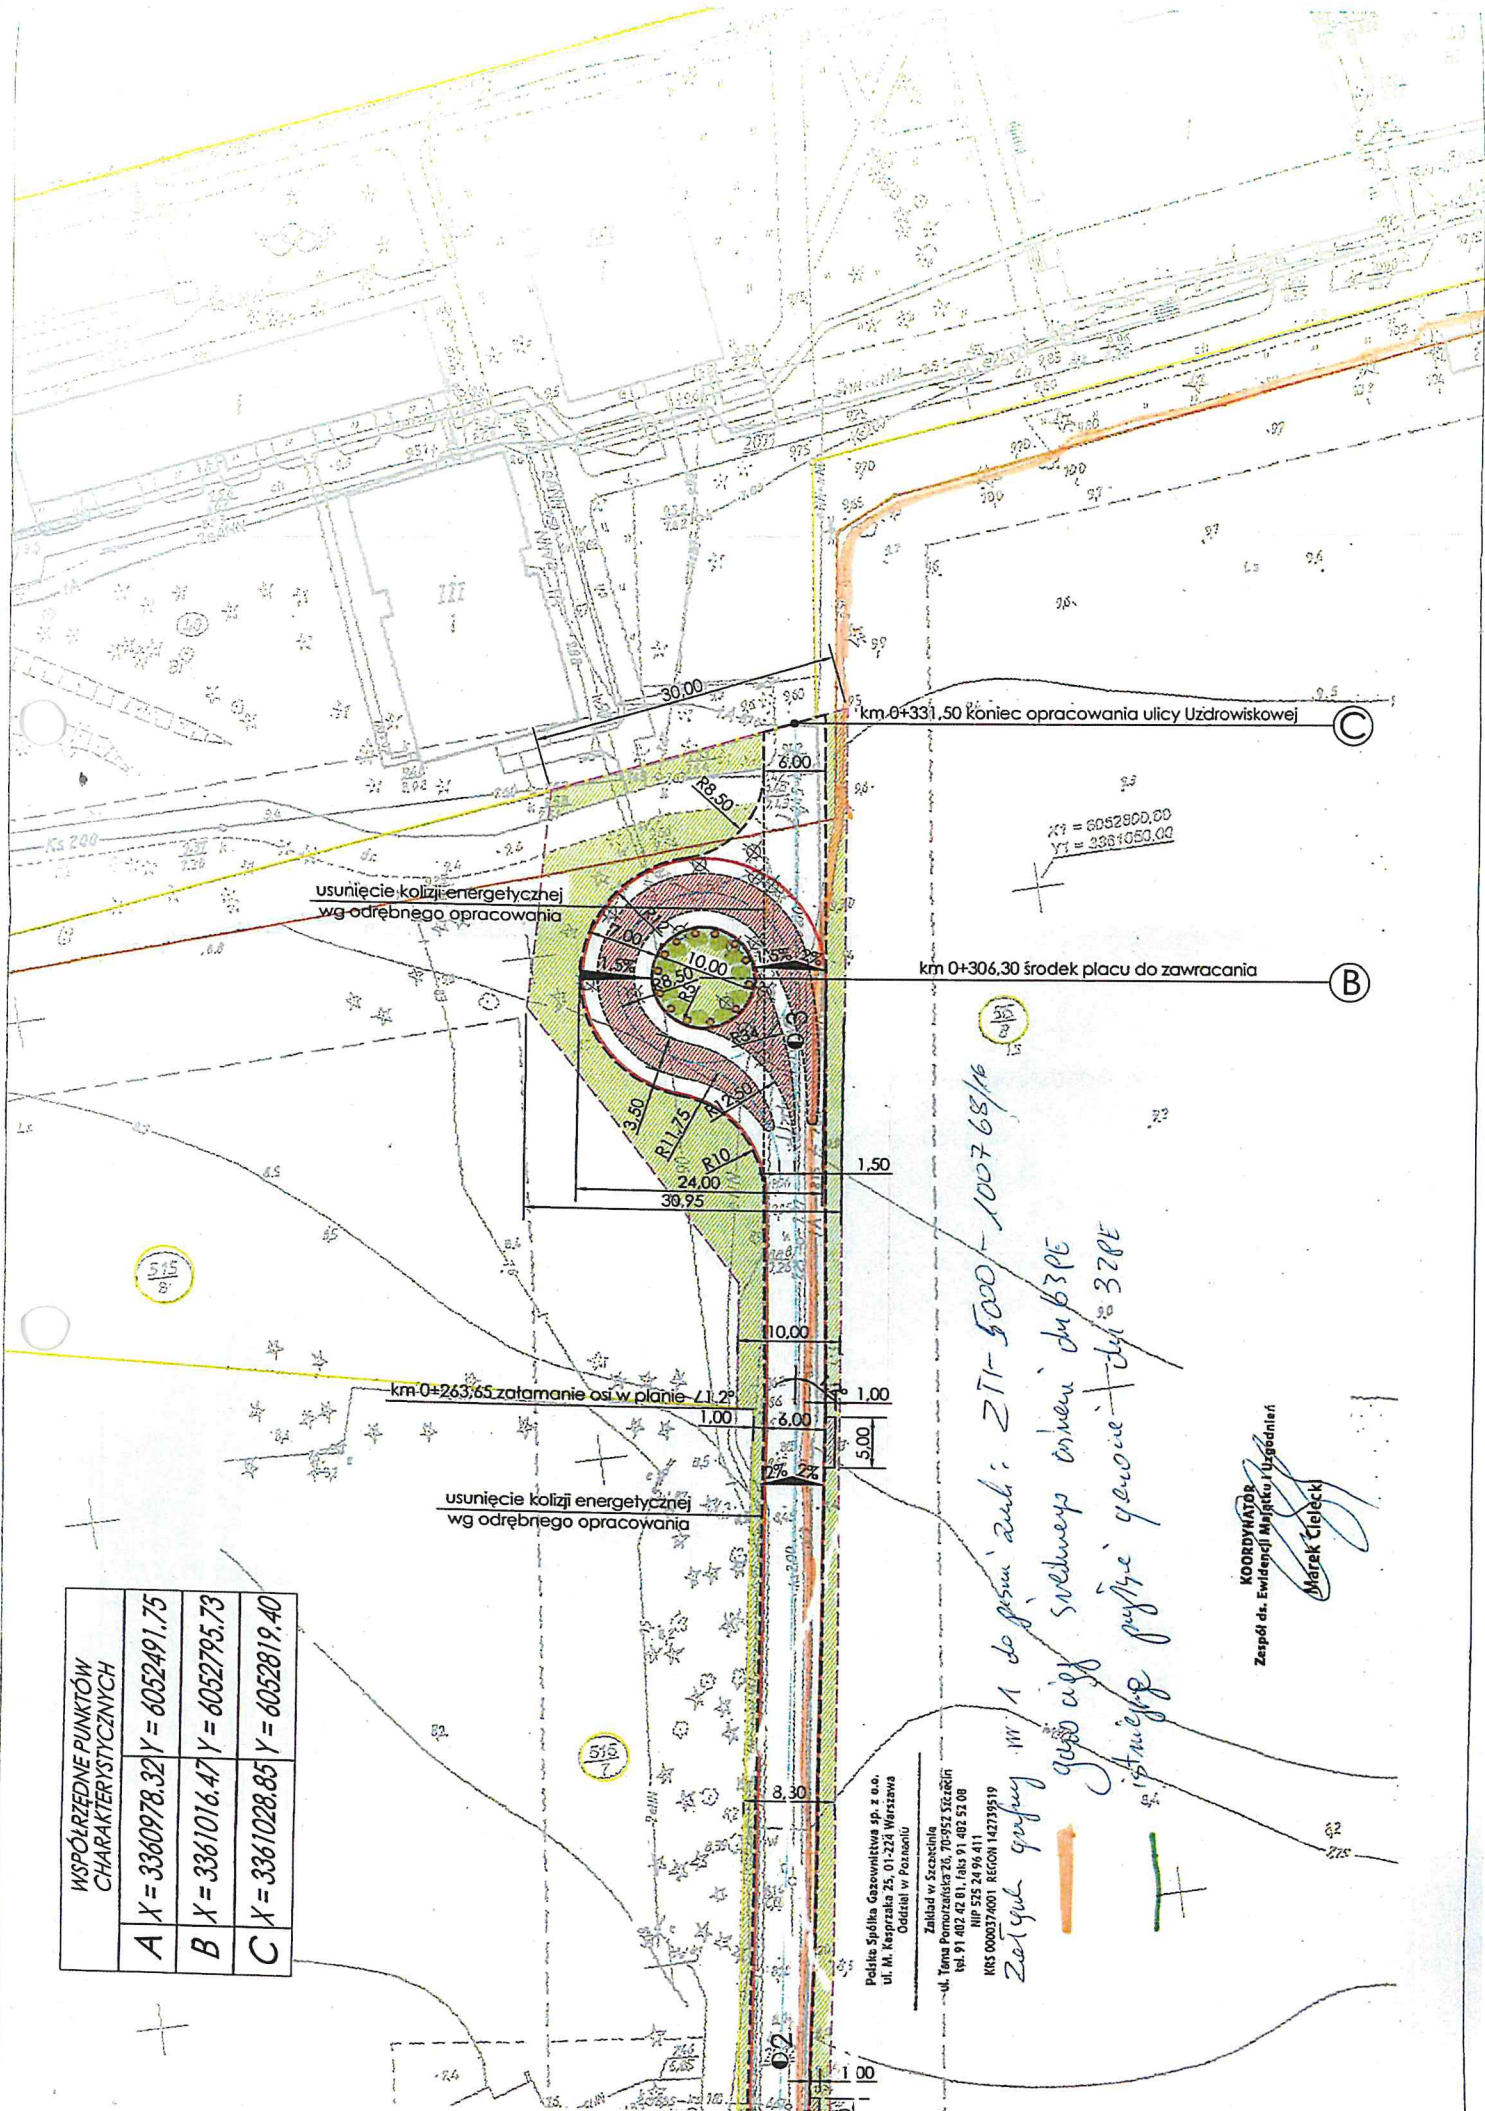

Zatwierdzenie projektu
zgodnie z projektem
zgodnie z projektem

Podlaska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 ul. M. Kasprzaka 25, 01-223 Warszawa
 Oddział w Poznaniu

KOORDYNATOR
 Zespół ds. Ewidencji Majtku i Urzędnic
 Marek Ciećka

usunięcie kolizji energetycznej
wg odrębnego opracowania

wjazd km 0+175.80

1.1 6.00 2.2

wjazd km 0+133.60

usunięcie kolizji energetycznej
wg odrębnego opracowania

X2 = 6052600.00
Y2 = 2360950.00

km 0+095.60 początek zatoki postojowej

wjazd km 0+079.85

złamanie osi w planie $\angle 0.5^\circ$



D-4a

D-4b

Rozróżnienie narożnik
ekspozycji ogrodzenia
H=6.72m

ul. Słoneczna

ul. Uzdrowskiej

KOORDYNATOR
Zespół ds. Ewidencji Majątku i Uzgodnień
Marek Ciećka

Zatępną gęstość m2 dopinąć
271-5000-1100768/6
deponuje

ul. pływająca gęstość
1' stawy gęstości