


SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI
DETEKCJI METANU W KOTŁOWNI

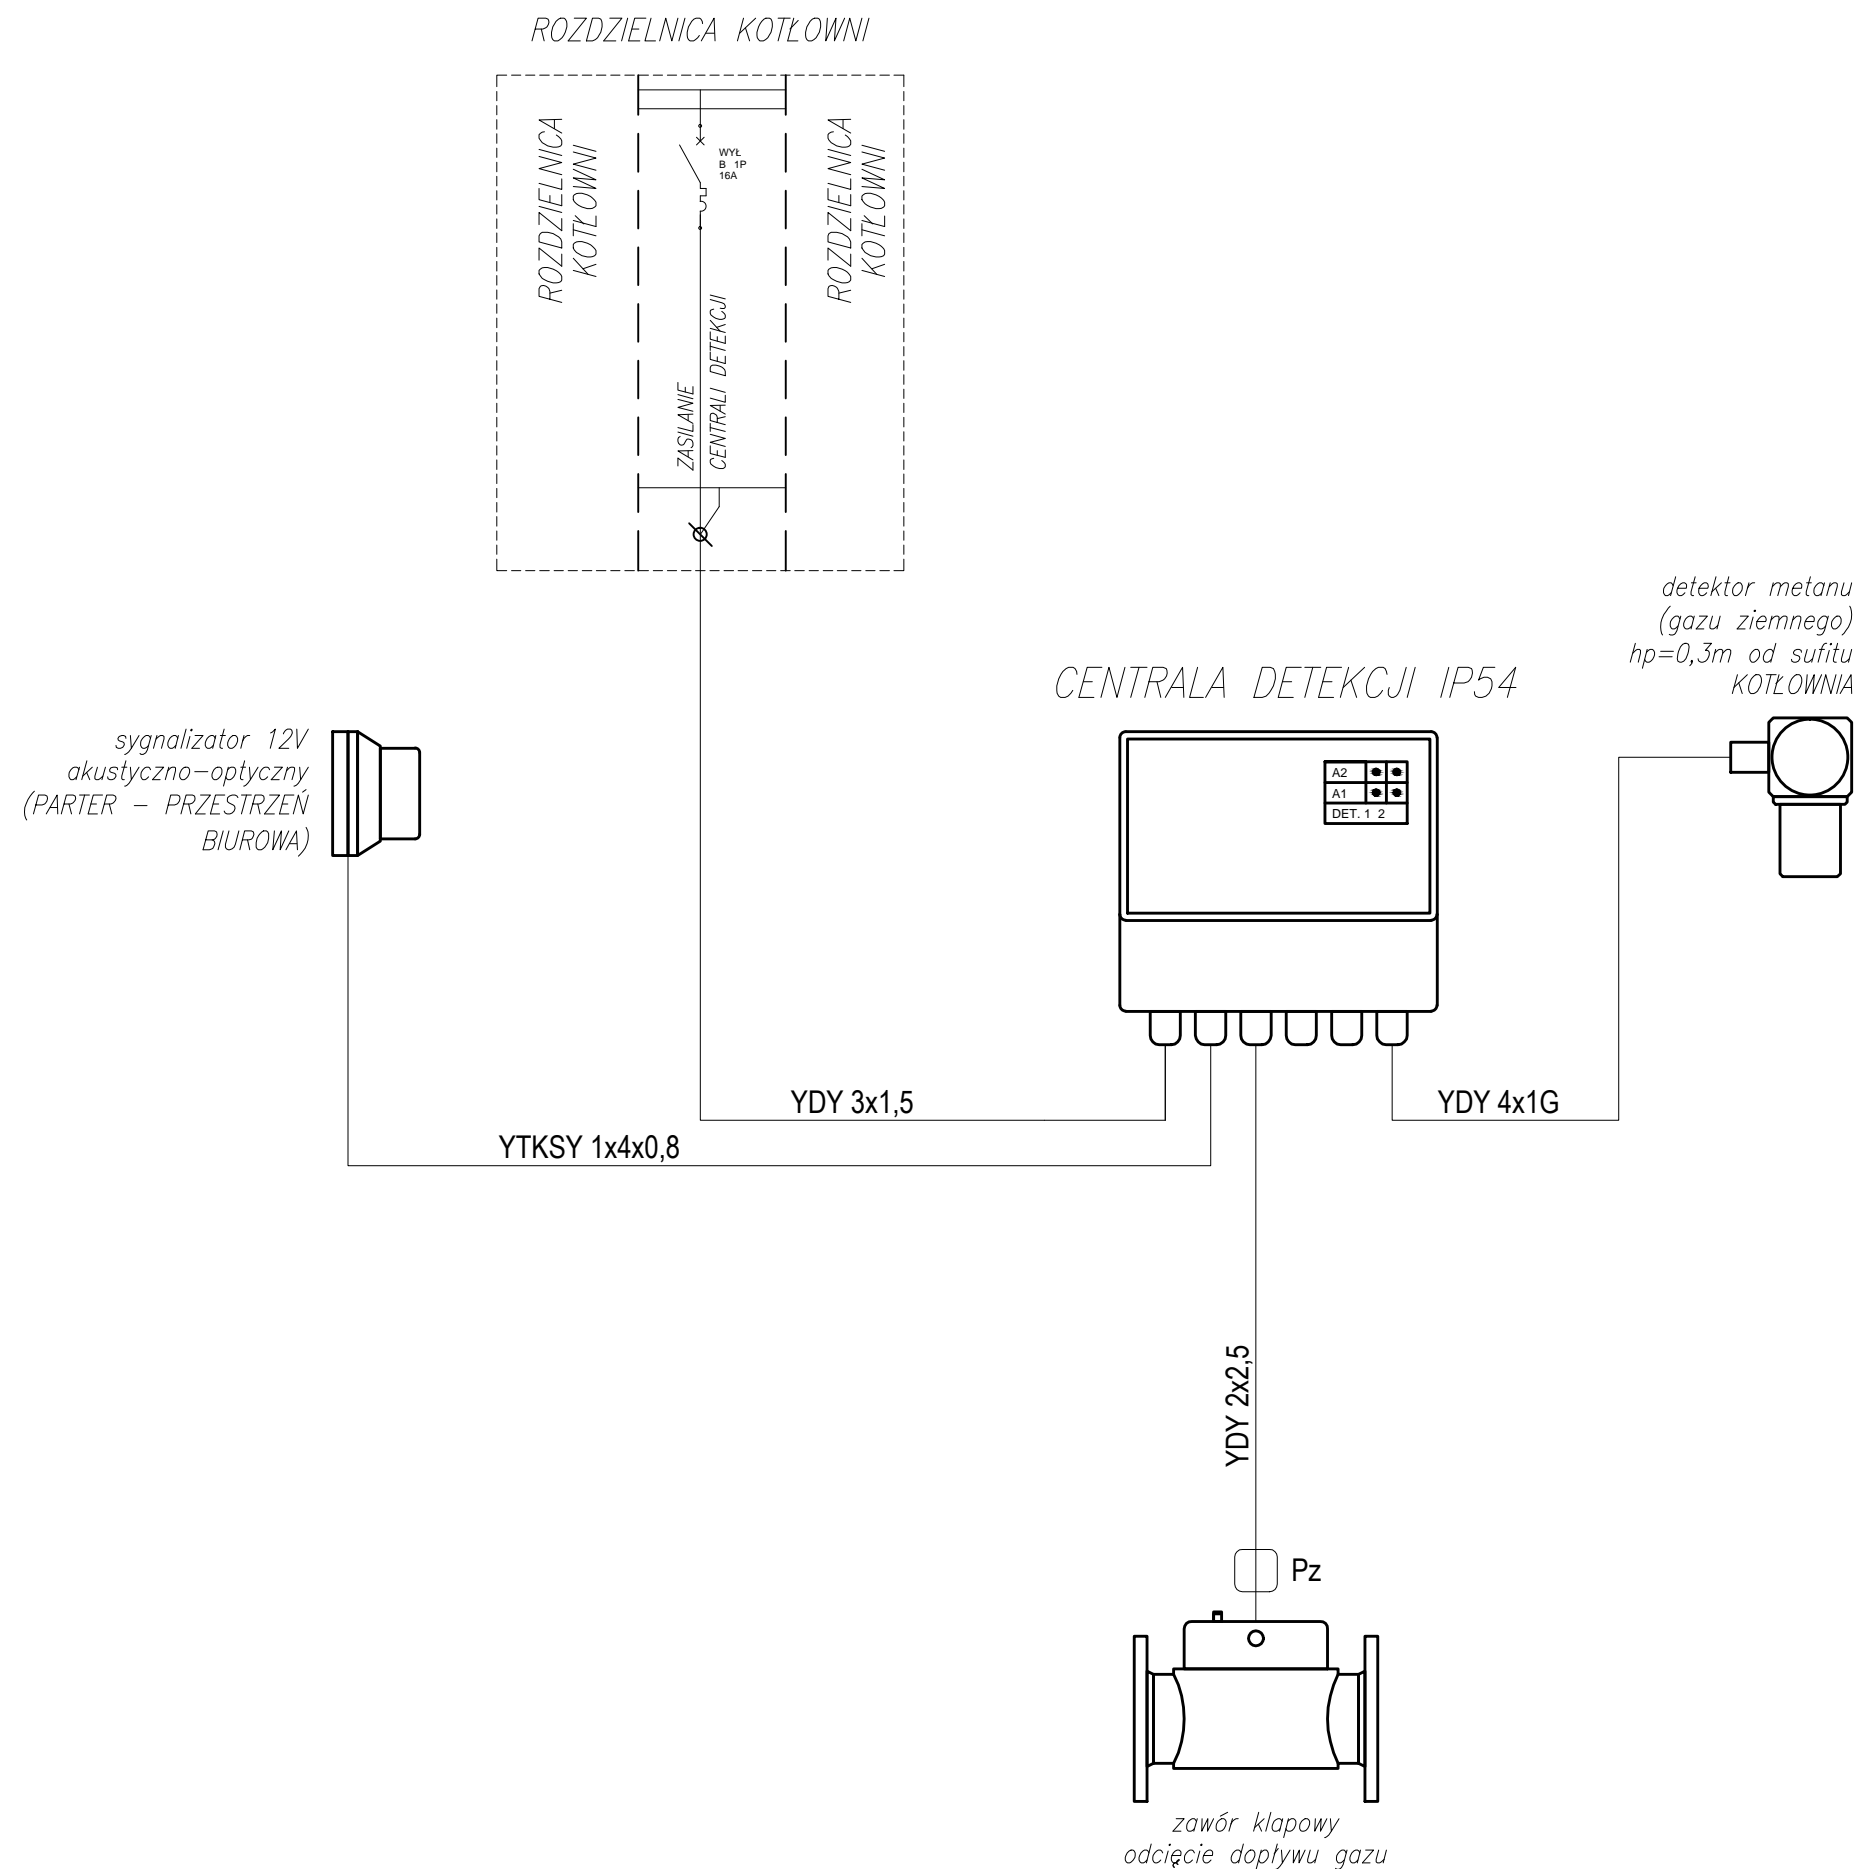

- UWAGI:
1. Moduł alarmowy wykonany w obudowie natynkowej IP54
 2. Montaż detektora 0,3m od poziomu sufitu.

		PROJECT FOR YOU SP. Z O.O. Ul. Niepołomska 42, 31-572 Kraków NIP 675-176-00-22 tel. (+48) 606 931 863	
TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WSKAZANIEM DZIAŁAŃ REMONTOWO NAPRAWCZYCH W ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ, MONTAŻEM POMP CIEPŁA, DOPROWADZENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO PROJEKTOWANYCH POMP CIEPŁA ORAZ PODLEGAJĄCYCH REMONTOWI URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W DAMIENICACH.			
ADRES INWESTYCJI: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W DAMIENICACH DAMIENICE 11 32-700 DAMIENICE		INWESTOR: GMINA BOCHNIA UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26 32-700 BOCHNIA	
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA		ELEKTRYCZNA	
NAZWA RYSUNKU Schemat ideowy instalacji detekcji metanu w kotłowni		NR RYSUNKU	
		E-05	
DATA		11.2022	
SKALA		-	NR UPR.
PROJEKTANT: MGR INŻ. PAWEŁ KOPYCIŃSKI		MAP/0378/POOE/08	
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. JACEK BARAN		MAP/0081/POOE/05	
OPRACOWANIE: MGR INŻ. PIOTR JANUS		-	