


Poziom odniesienia m p.p.m. -5.00

Rzędna terenu [m n.p.m.]	1.73		1.70		1.59		1.46
Rzędna dna kanału [m p.p.m.]	-1.57	0.38 0.20 0.97 1.00 0.97 1.00	-1.53 0.27 0.95 1.15 0.25 -1.42	0.13	-1.29	0.07	0.00 -0.03 0.76 0.46 0.75 0.65 -1.14
Zagłębienie dna [m]	3.29		3.24	3.16	2.89		2.60
Spadek [%]		0.30%	0.30%	0.30%	0.30%		
Średnica i materiał rury [mm]		Dn 315x9,2 PVC SDR34 SN8					
Odległość [m]	0.00	11.89	49.19	90.55	141.25		
Długość odcinka [m]		11.89	37.30	41.37	50.69		

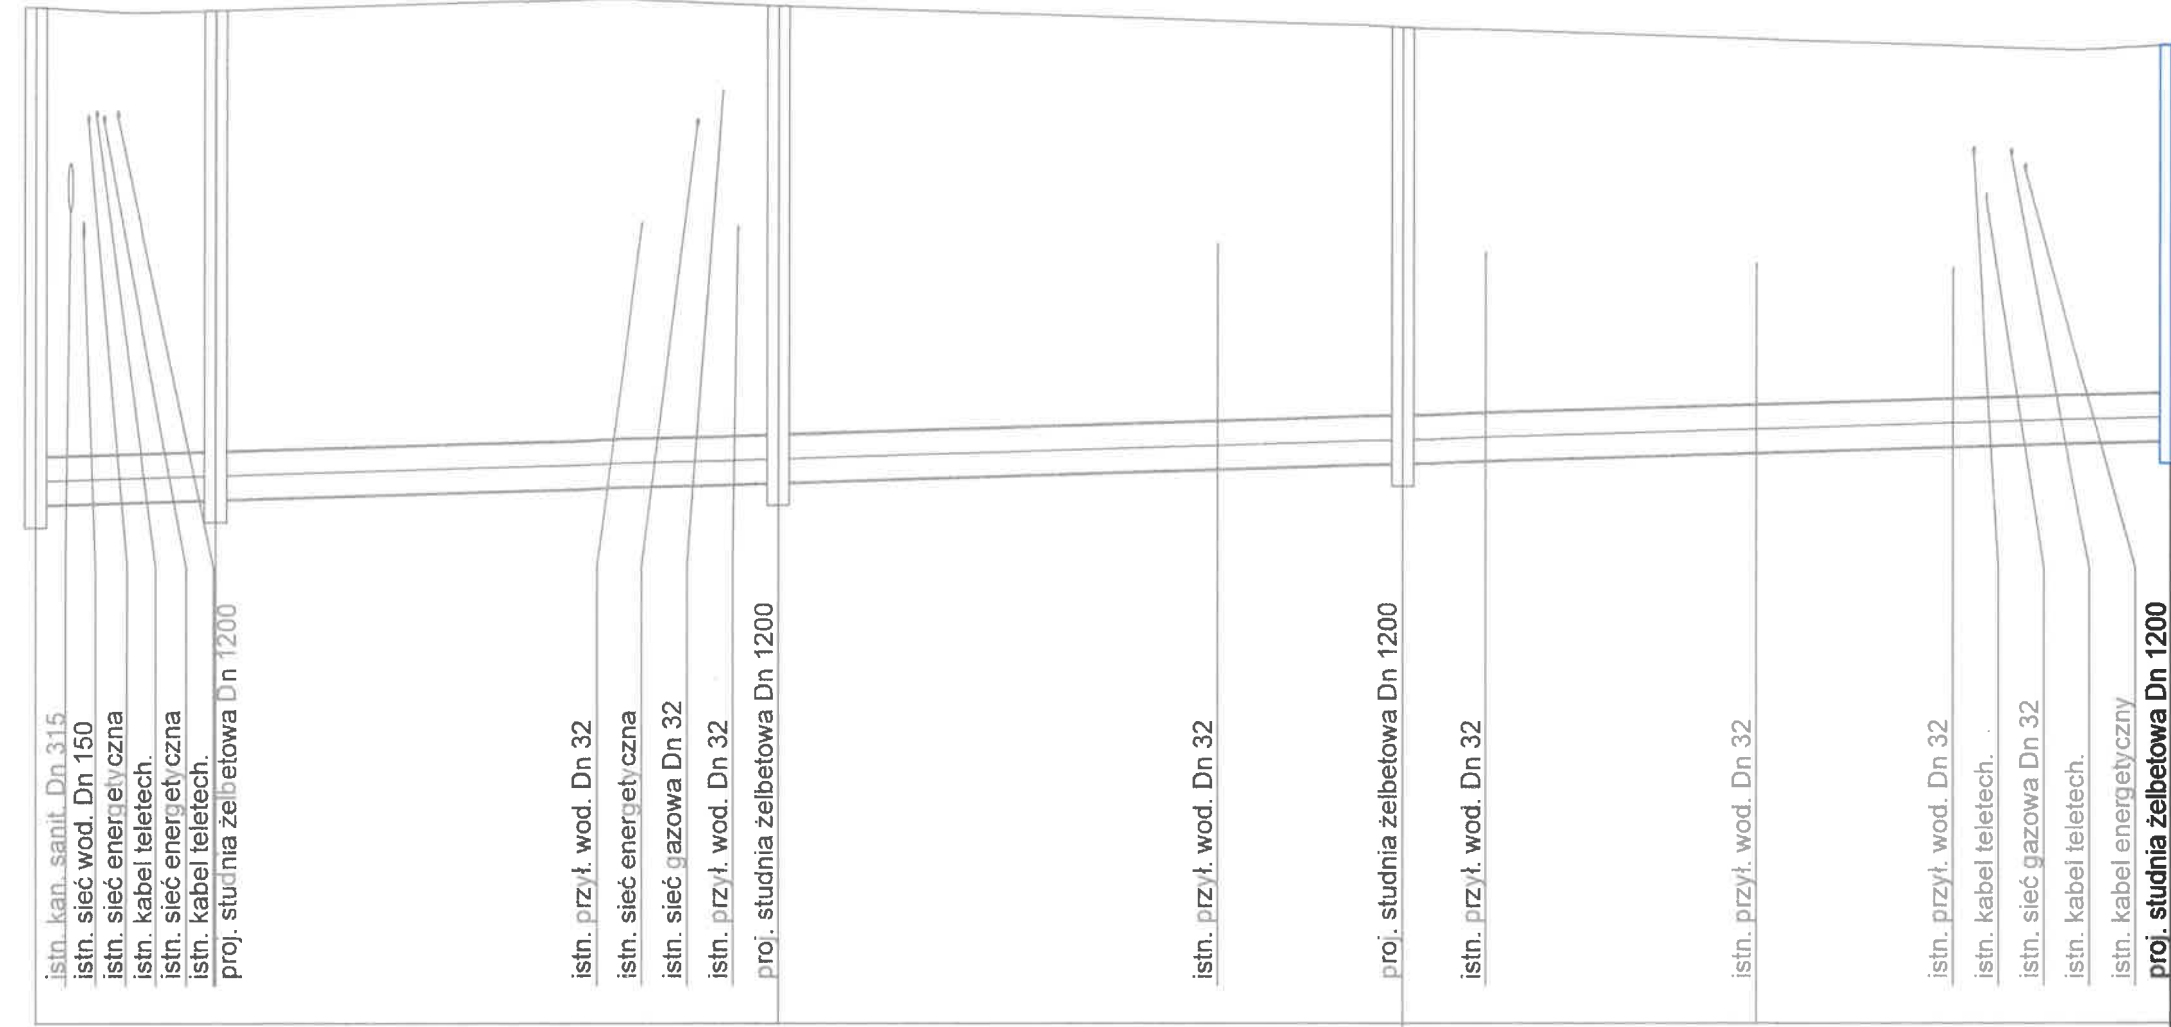


UWAGA
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne oraz pomiary geodezyjne rzędnych istniejącego uzbrojenia, a także rzędnych w miejscach włączenia projektowanej sieci w celu ustalenia możliwych kolizji oraz faktycznych rzędnych istniejących sieci.

Zwraca się szczególną uwagę na mogące wystąpić rozbieżności w lokalizacji naniesionego w niniejszym projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak również na istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić nie uszkadzając.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy skorygować przebieg projektowanej sieci w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

W miejscach, w których przekrycie kanału jest niewystarczające należy zastosować izoacje rurociągu wykorzystując ceramzyt.



Biuro Projektów Budowlanych
biuro@bpb.net.pl
tel.: 723-071-098



Investycja:
Rozbudowa ul. Leonida Teligi w Łebie

Adres:
Działki ewid.: 224/1, 226, 232, 260/4, 284, 255*, 287*, 288*
Jedn. ewid.: 220802_1, Obręb ewid.: 0001 [*-działki do podziału]

Inwestor:
Burmistrz Miasta Łeba
ul. Kościuszki 90,
84-360 Łeba

Temat rysunku:
Profil podłużny kanalizacji deszczowej ul. L.Teligi - węzeł D1-D5

Data:	02.2021	Skala:	1:50/1:500	Nr rysunku:	3,1
-------	---------	--------	------------	-------------	-----

Wykonali:	Branża:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant	Sanitarna	Piotr Nakonowski	ABU-IX-8386-5/ 126/88 WK	
Sprawdzający	Sanitarna	Andrzej Oleradzki	ABU-IX-8386-5/ 125/88 WK	
Opracowujący	Sanitarna	Inż. Agata Piotrowska		