


2/3

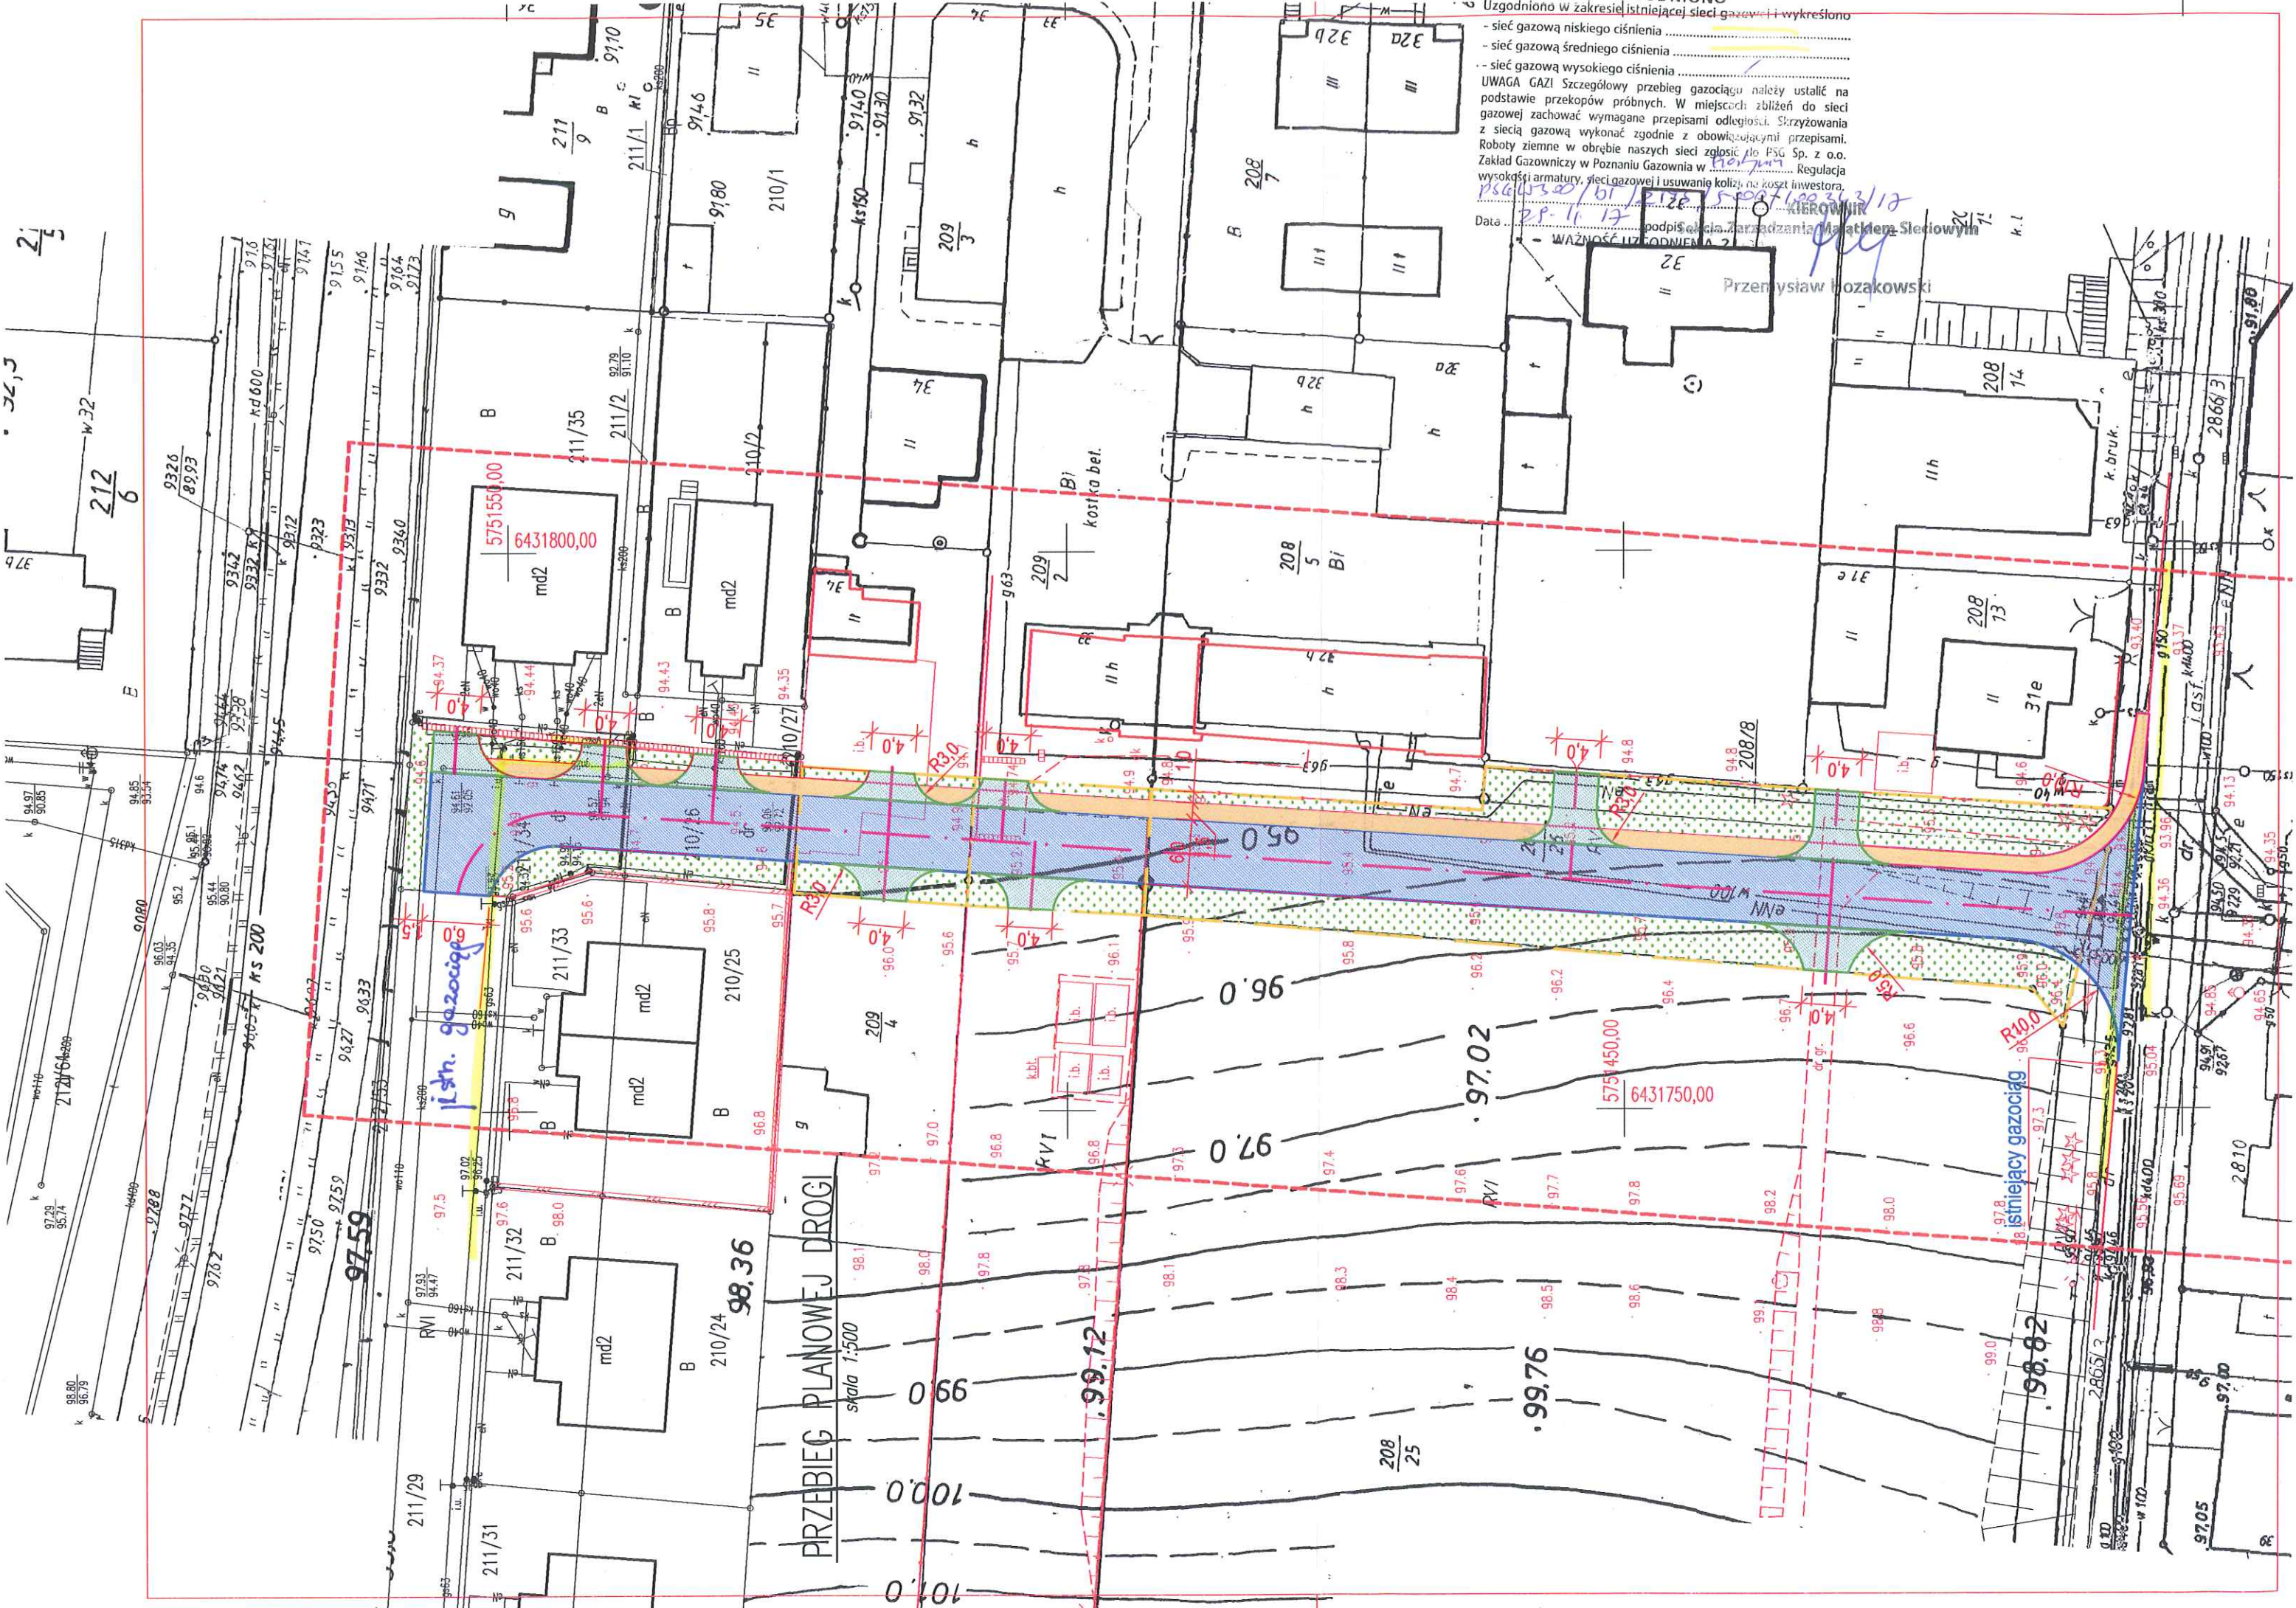

UZGODNIONO W ZAKRESIE ISTNIEJĄCEJ SIECI GAZOWEJ I WYKREŚLONO

- sieć gazową niskiego ciśnienia
- sieć gazową średniego ciśnienia
- sieć gazową wysokiego ciśnienia

UWAGA GAZI Szczegółowy przebieg gazociągu należy ustalić na podstawie przekopów próbnych. W miejscach zbliżeń do sieci gazowej zachować wymagane przepisami odległości. Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Roboty ziemne w obrębie naszej sieci zgłosić do PSG Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w ... Regulacja wysokości armatury, sieci gazowej i usuwanie kolizji na koszt inwestora.

Data: 22.11.12

Podpis: Przenysław Bożakowski

Ważność: 12 miesięcy

PRZEBIEG PLANOWEJ DROGI

skala 1:500

istn. gazociąg

istniejący gazociąg