


OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
WYŁĄCZNIKI PRZECIWPORAŻENIOWE RÓŻNICOWO-PRĄDOWE  
PROJEKTOWANY UKŁAD SIECI: TN-S

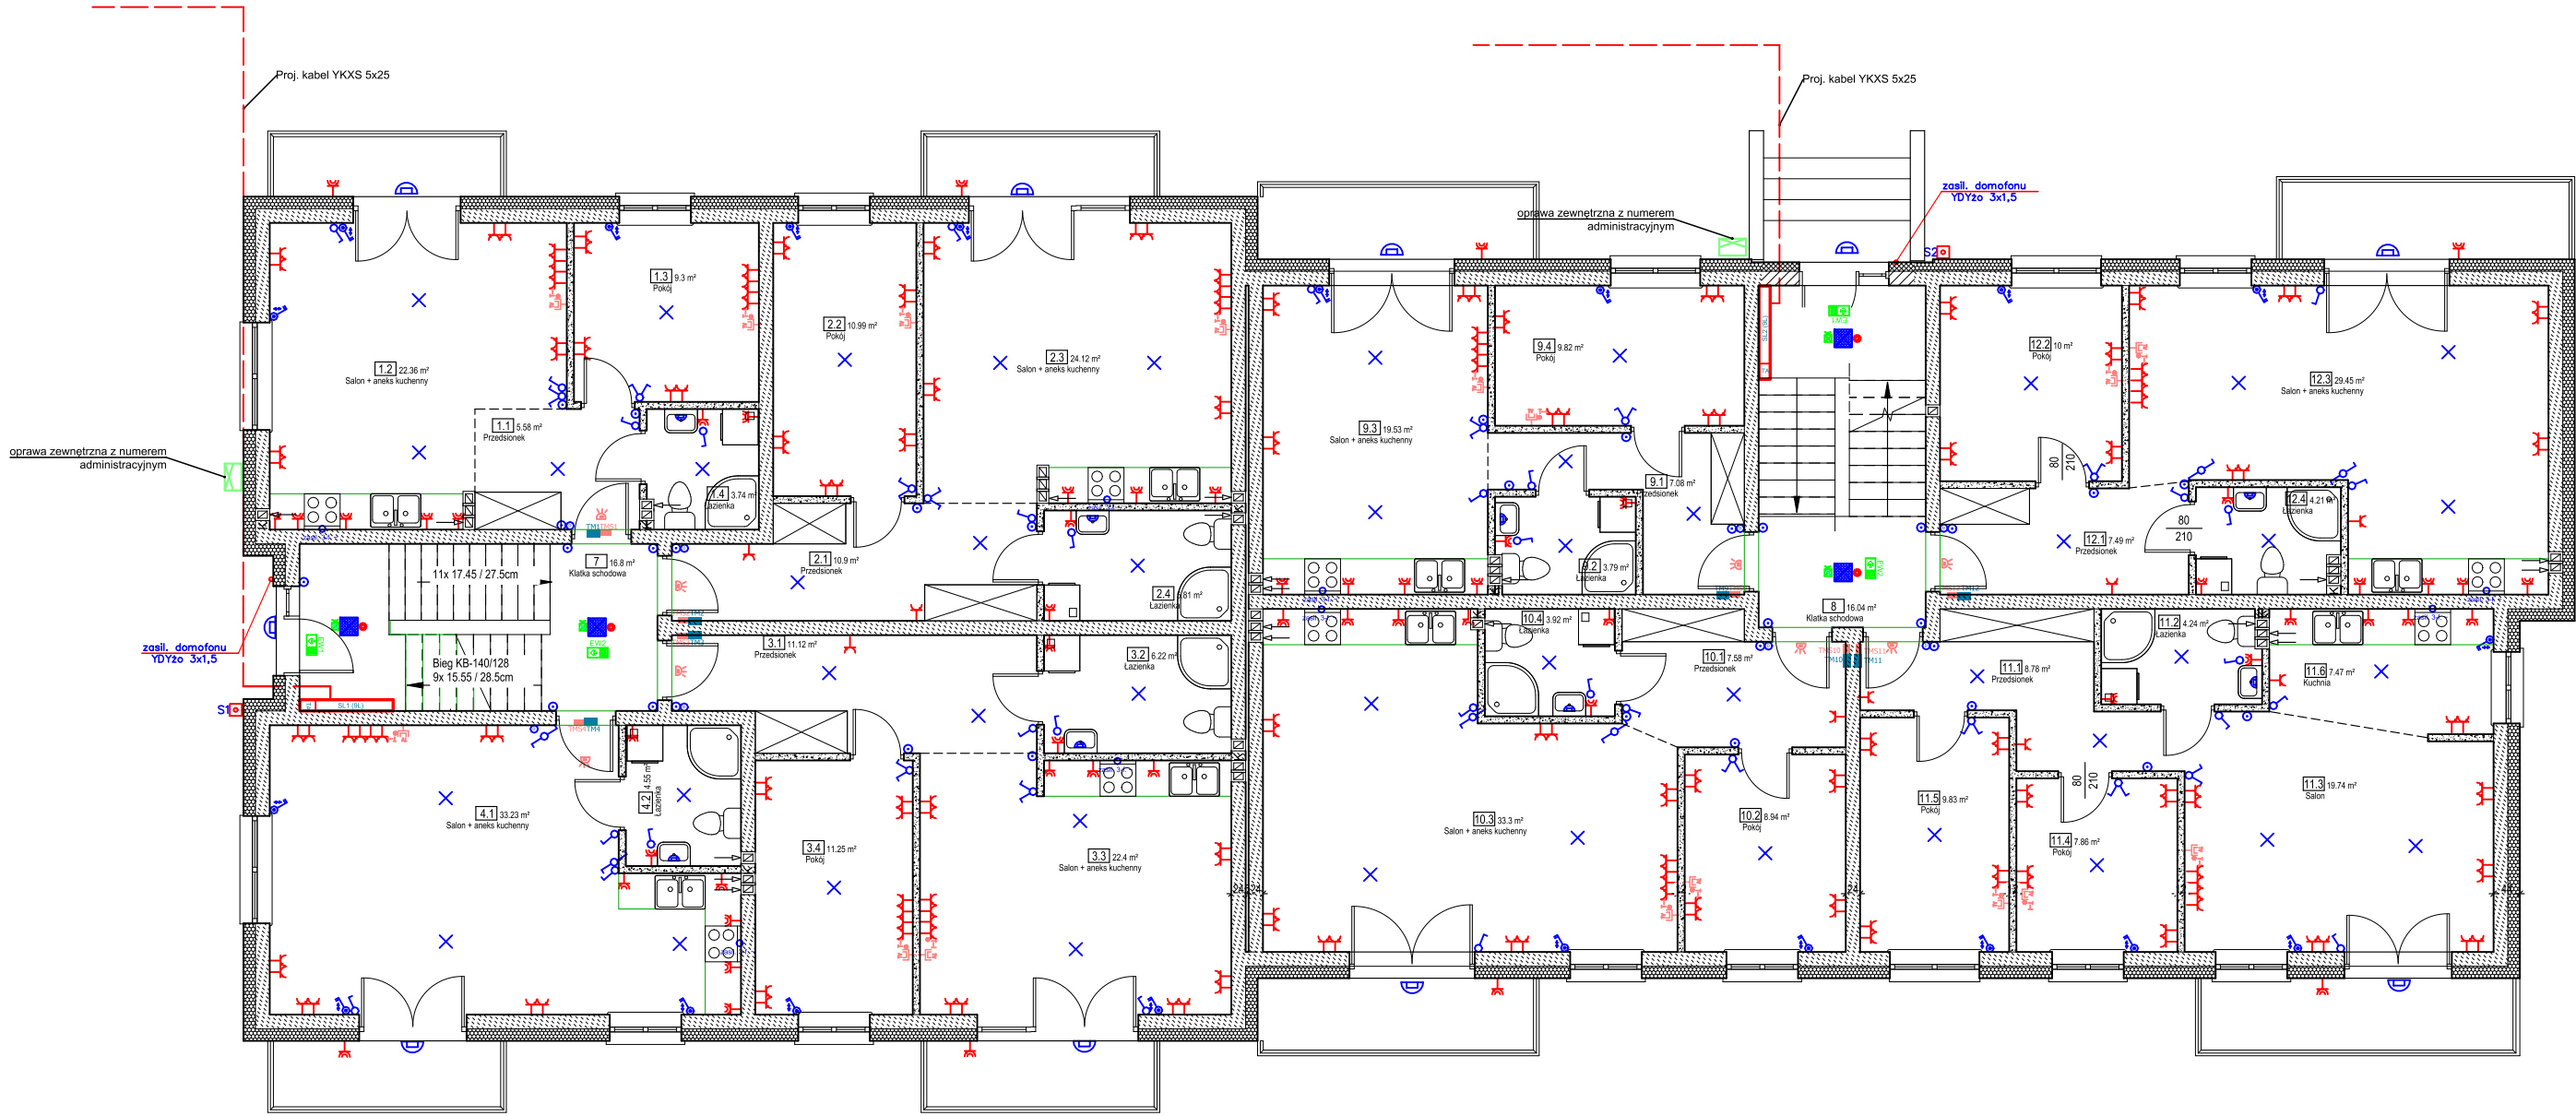

| Wykaz elementów instalacji elektrycznej |   |
|---|---|
| Rysunek E-2                             | Nazwa - rzut parteru  |
|   | Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uzemnione, IP 44, 1 wtyk, 16A, jednofazowe |
|   | Gniazdo podtynkowe, uzemnione, IP 20, 1 wtyk, 16A, jednofazowe              |
|   | Przełącznik, IP 55  |
|   | Łącznik pojedynczy, jednoobiegowy, IP 20                                    |
|   | Łącznik schodowy, jednoobiegowy, IP 20                                      |
|   | Łącznik świecznikowy, jednoobiegowy, IP 20                                  |
|   | Przycisk, jednoobiegowy, IP 20  |
|   | S - wyl. p. poż.  |
|   | zasil. 3x1 - Puszka instalacyjna  |
|   | nr administracyjny  |
|   | Tablica mieszkaniowa rozdzielcza wnekowa TM                                 |
|   | wypust oświetleniowy  |
|   | oprawa oświetleniowa LED (10)   |
|   | dzwonek   |
|   | domofon   |
|   | SL - szafa licznikowa wolnostojąca z poręczką, uziemiona                    |
|   | Teletechniczna siarzynka mieszkaniowa TSM                                   |
|   | gniazdo RTV-SAT, intern.  |
|   | łącznik żaluzji /sterowanie rolet/  |
|   | Czujnik ruchu   |
|   | OPRAWA LED 50W (IP65)   |
|   | OPRAWA EWAKUACYJNA INTEC S MI   |
|   | OPRAWA EWAKUACYJNA INTEC S MI z flagą                                       |
|   | OPRAWA EWAKUACYJNA INTEC G  |

- OBWODY OŚWIETLENIOWE WYKONAĆ PRZEWODAMI YDYpzo 3(4)x1,5mm2
- OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH WYKONAĆ PRZEWODAMI YDYpzo 3x2,5mm2 / 450/750V /
- TABLICE TM ZASILIĆ PRZEWODAMI YDYzo 5x10mm2 z SZAF LICZNIKOWYCH
- PŁYTY INDUKCYJNE 3-f / KUCHNIE ELEKTR. 3-f. (opcja) ZASILIĆ PRZEWODEM YDYzo 5x4mm2 z TM
- SZAFY LICZNIKOWE SL-9L ZASILIĆ KABLEM YKXS 5x25mm2 z SK

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>"KONSTRUKTOR"<br>ul. GROCHOWSKIEGO 18/1, 77-400 ZŁOTÓW<br>tel. 509584949 www.konstruktor-zlotow.pl |  |                |
| NAZWA OBIEKTU  | Budynek mieszkalny wielorodzinny   |                |
| ADRES OBIEKTU  | 77-400 Złotów, ul. Polna, dz. nr 198/7 i 198/8, obręb 0089 Złotów Jedn. ewidencyjna 303101, 1 Złotów |                |
| TYTUŁ RYSUNKU  | Rzut parteru - inst. elektr. wewnętrzne, inst. teletechniczna  |                |
| SKALA  | 1 : 100  | 24.05.2021 E-2 |
| PROJEKTOWAŁ ELEKTRYKĘ  |  | PODPIS         |
| SPRAWDZIŁ ELEKTRYKĘ  |  | PODPIS         |
| PROJEKTOWAŁ INST. TELETECH.  |  | PODPIS         |
| SPRAWDZIŁ INST. TELETECH.  |  | PODPIS         |