


LEGENDA:

- ISTN OKABLOWANIE KAMER DO UŁOŻENIA W RURKACH P/T
- PROJ.KABEL SECOWY UTP ROZPROWADZENIE WENMATRZ I WPŁĘCIE DO SZAFY W ZAKRESIE INWESTORA
- PROJ.KABEL ELEKTRYCZNY DLA ZASILANIA OŚWIETLENIA
- PROJ.PRZEBIECIE PRZEZ SCIANE ZEWNĘTRZNĄ
- KAM. ISTN. KAMERY. PUSZKI DO WKŁUCIA. KAMARY MONTOWAĆ NA PUSZKACH
- CIĄG GŁÓWNY ORUROWANIA WYKONAC RURKA GIĘTKĄ Ø32 P/T

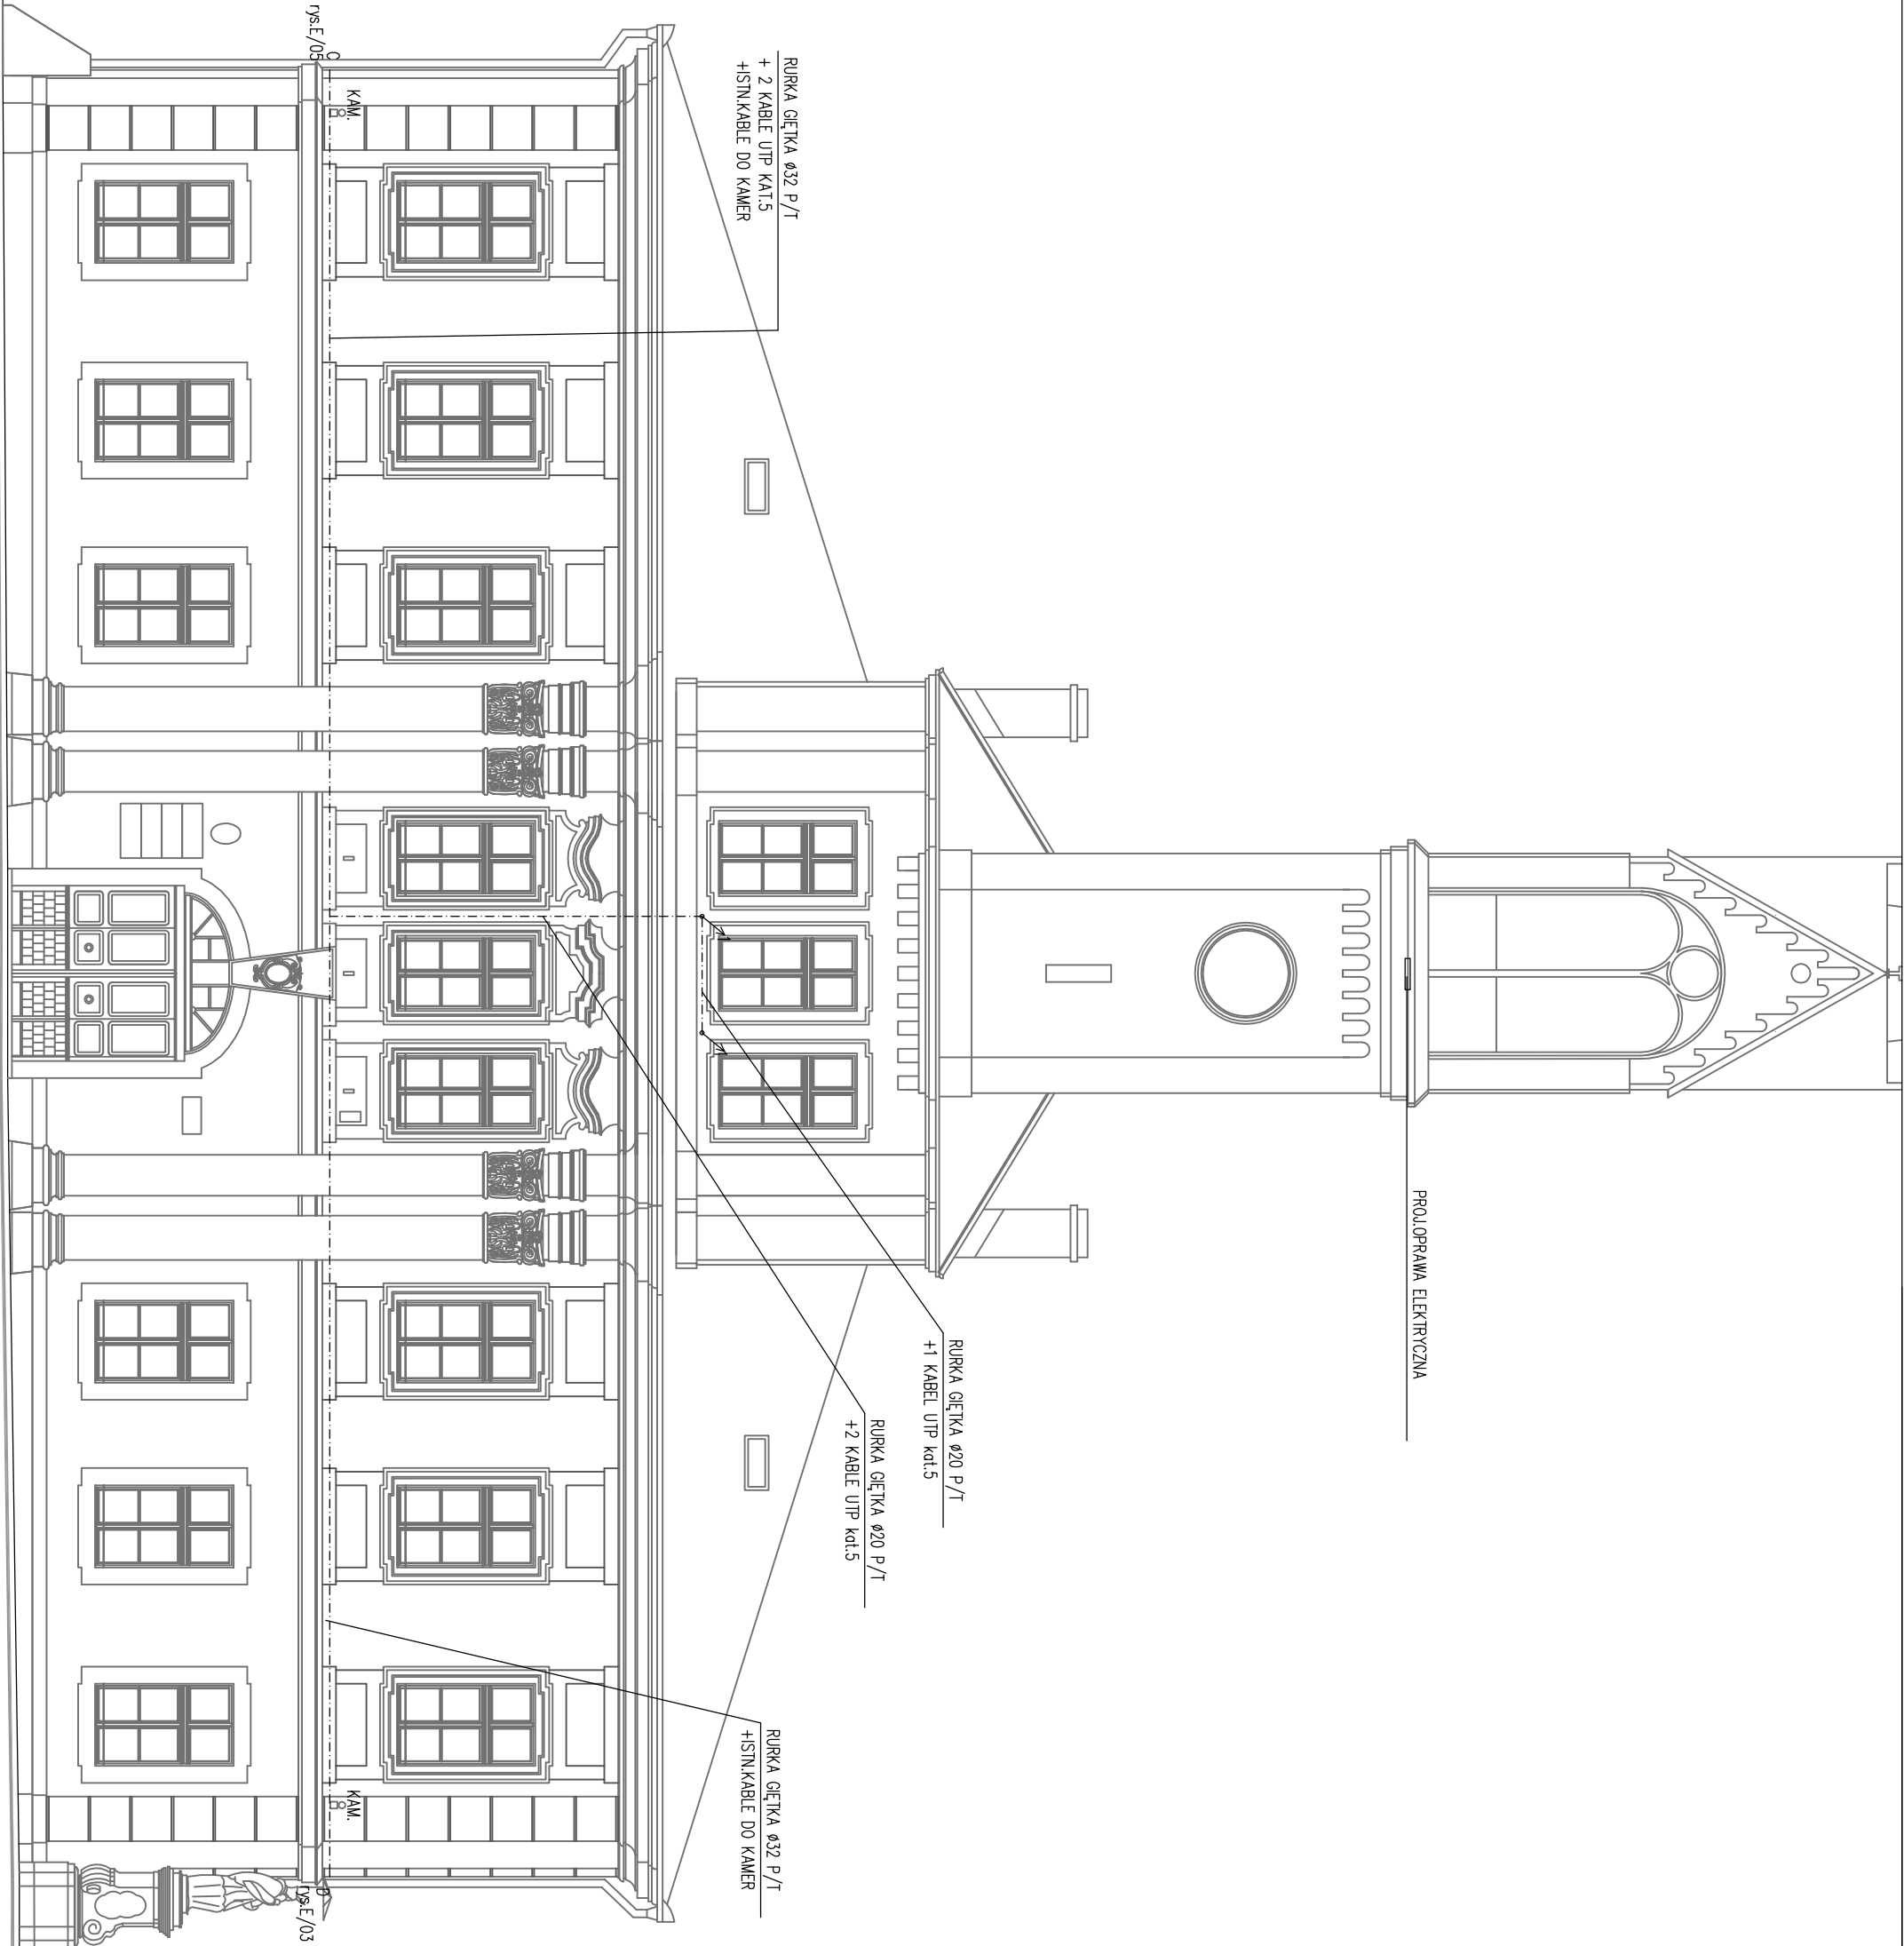

UWAGI:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPowiednImI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OpISEM I SPECYFIKACJAMI
- WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH
- WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP: SKALÓWKĄ, JEST NIEODPOWIEDZIALNE
- RELACJE POMIEDZY PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE WYMIARAMI A STANEM OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKONCZENIOWYCH. PO WYKONANIU WYBURZEŃ I DEMONTAŻU
- PRZEWODY NISKONAPĘCIOWE UŁOŻONE W GZYMŚIE NALEŻY UMIEŚCIĆ W PROJ.RURCE GIĘTKIEJ Ø32 UŁOŻONEJ P/T
- PRZEWODY NIECZYNNE I OPRAWY OŚWIELTENIOWE ISTN. WRĄZ Z INSTALACJĄ DO DEMONTAŻU

VANELLUS BIURO PROJEKTOWO–BADAWCZE Czołkowska Agnieszka 50-077 Wrocław, ul.Kazimierza Wlk.29a tel./fax(071)3448217, 691022211				
Inwestor	Gmina Lubawka			
Obiekt	p.l. Wolności 1, 58-420 Lubawka			
Temat	Ratusz			Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
	p.l. Wolności 1, 58-420 Lubawka			
	zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce			
	Remont elewacji			
	zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce			
Projektant	Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data
Opracował	Ludwik Adamik	96/99/DUW		06.2016
Sprawdził	inż.Andrzej Brons	59/90/UW		06.2016
Instalacje elektryczne				Skala
ELEWACJA ZACHODNIA				
Nr rysunku				1:100
Tytuł rys.				E/102