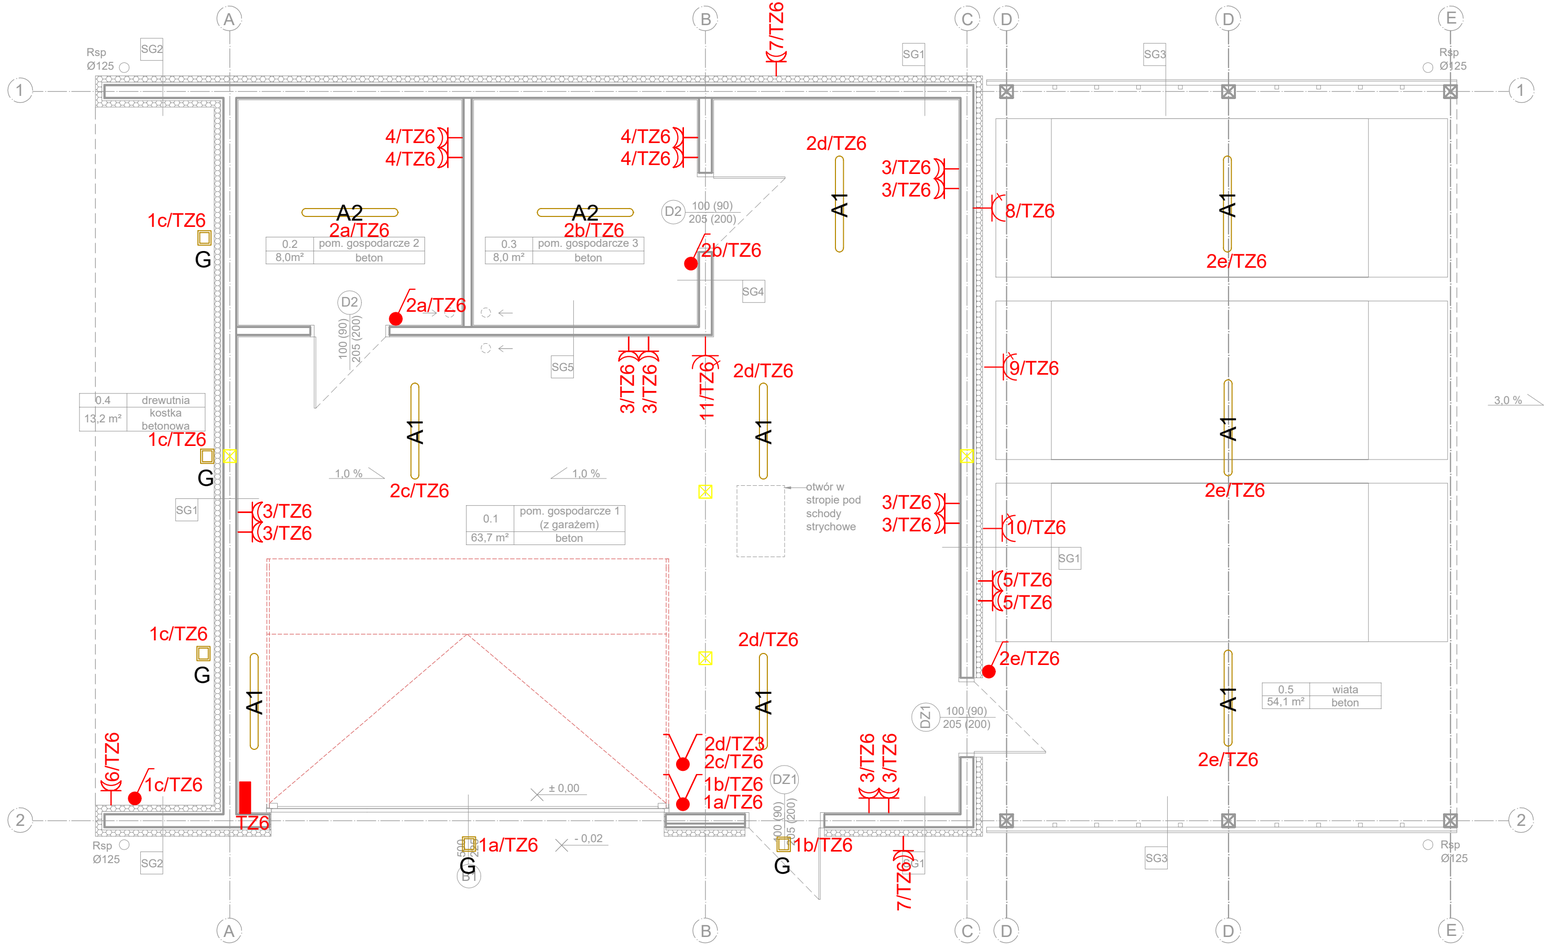

LEGENDA

AW	Oświetlenie awaryjne
A1	Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego IP65 (28.0 W)
A2	Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego IP65 (38.0 W)
B	Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego IP44 (13.0 W)
C	Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego IP44 (18.0 W)
D	Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego IP44 (28.0 W)
E	Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego (21.0 W)
F	Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego IP44 (9.0 W)
G	Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego IP54
AWZ	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego
EW	Oprawa ewakuacyjna
	gniazdo wtykowe 3fazowe pojedyncze 230V z bolcem PE
	łączniki hermetyczne IP44 do ster. oświetleniem
	łączniki IP20 do ster. oświetleniem
	gniazdo wtykowe pojedyncze IP44 230V z bolcem PE
	gniazdo wtykowe pojedyncze
	zestaw: gniazdo wtykowe RTV + RJ45 kat. 5e
TZ	Tablica zasilająca
	Wypust zasilający
płyta	Puszka z listwą zaciskową do płyty elektrycznej h=50cm
okap	Puszka z listwą zaciskową do zasilania okapu h=220cm

Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.
2. Wymiary otworów okiennych podawane są w świetle otworu.
3. Wymiary otworów drzwiowych podawane są: w nawiasie w świetle przejścia, bez nawiasu w świetle otworu.

BLOK2PLUS Krzysztof Buchała
e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 696 500 135| www.blok2plus.pl

nazwa zamierzenia budowlanego	BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY - LEŚNICZÓWKA WRAZ Z KANCELARIĄ I BUDYNEK GOSPODARCZY		
tytuł rysunku	Rzut pomieszczenia gospodarczego. Instalacje elektryczne		
projektant	mgr inż. MICHAŁ SIMIŃSKI upr. nr LOD/1439/PWOE/10		
opracowała			
opracował			
skala rysunku	1:50	nr rysunku	E-11
data opracowania	MAJ 2023		