



pas DW nr 333

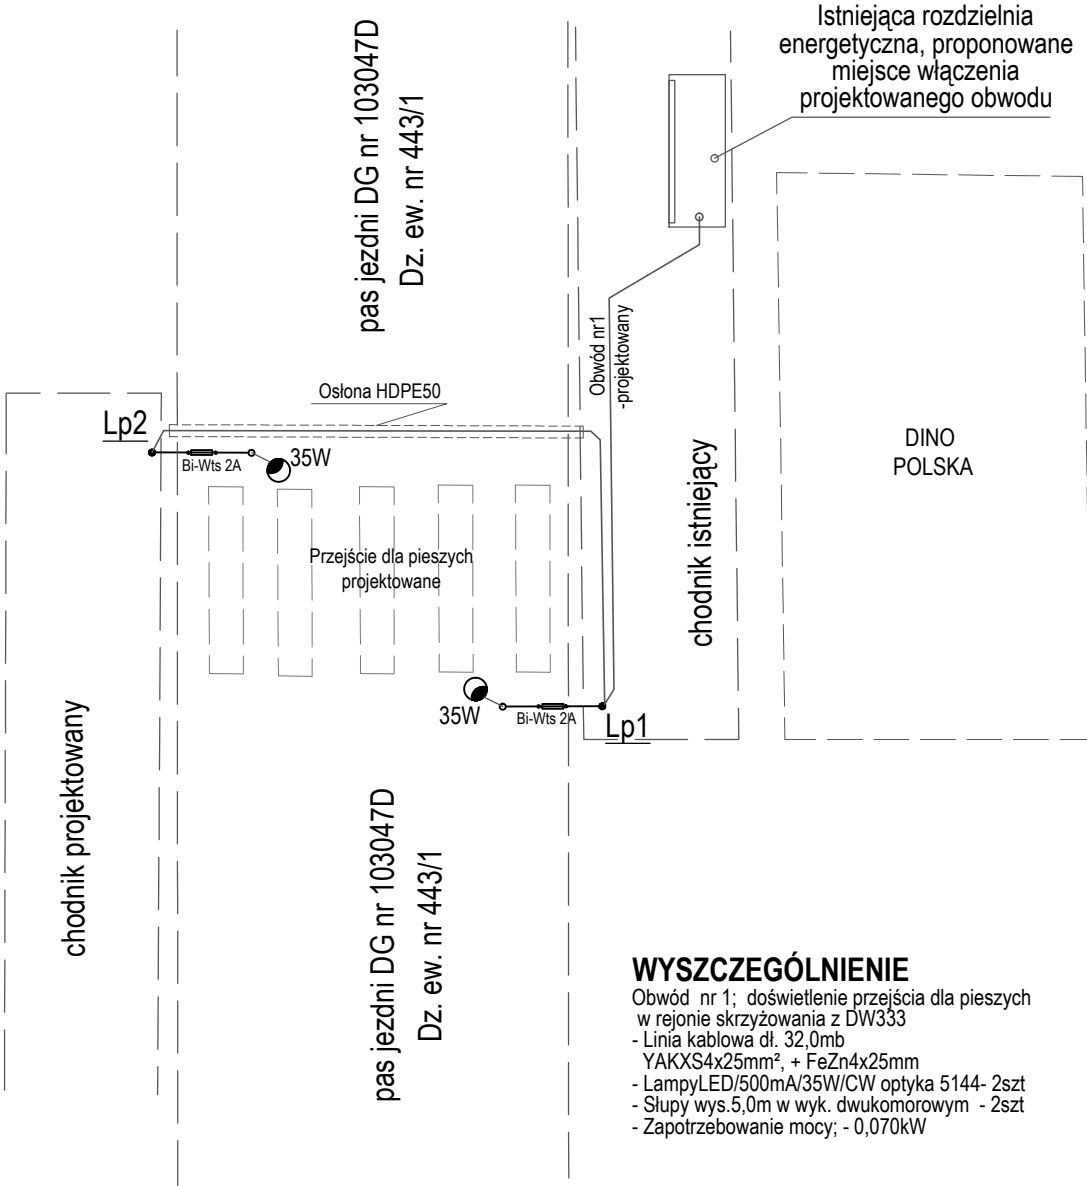

WYSZCZEGÓLNIENIE

Obwód nr 1; doświetlenie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z DW333
- Linia kablowa dł. 32,0mb
YAKXS4x25mm², + FeZn4x25mm
- LampyLED/500mA/35W/CW optyka 5144- 2szt
- Słupy wys.5,0m w wyk. dwukomorowym - 2szt
- Zapotrzebowanie mocy; - 0,070kW

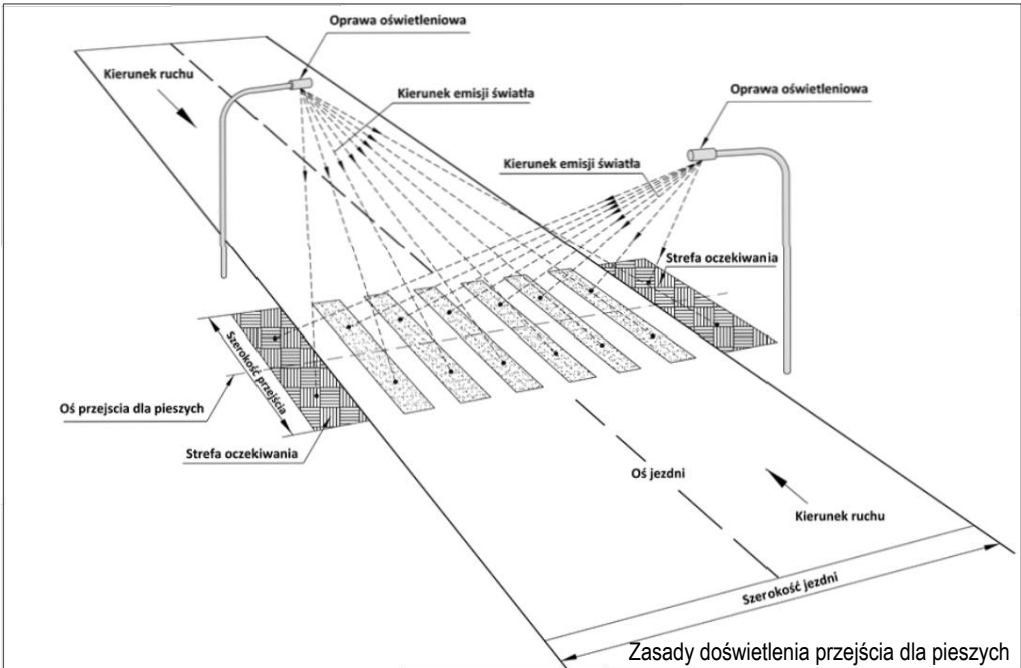

Biuro Obsługi Inwestycji "KONCEPT" Kazimierz Walczak ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp. tel. 603 796 531		
Investor:	Gmina Lubin ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin	
Zadanie:	Projekt rozbudowy drogi gminnej nr 103047D w m. Chróstnik w zakresie budowy chodnika	
Lokalizacja:	Obręb Chróstnik 2.0003, dz.ew. nr 443/1.	
Studium:	PZT - / PAB / PT.	ARKUSZ ; 1
Temat:	SCHEMAT IDEOWY LINII KABLOWEJ OŚW. PRZEJŚCIA	
Opracował:	Tobiasz Walczak KPZ 324	
Projektował:	Andrzej Kopejkin. UAN-8386/109/90	
20.02.2024r.	Skala 1 : ~ ~	Rys.: 12