



ETAP

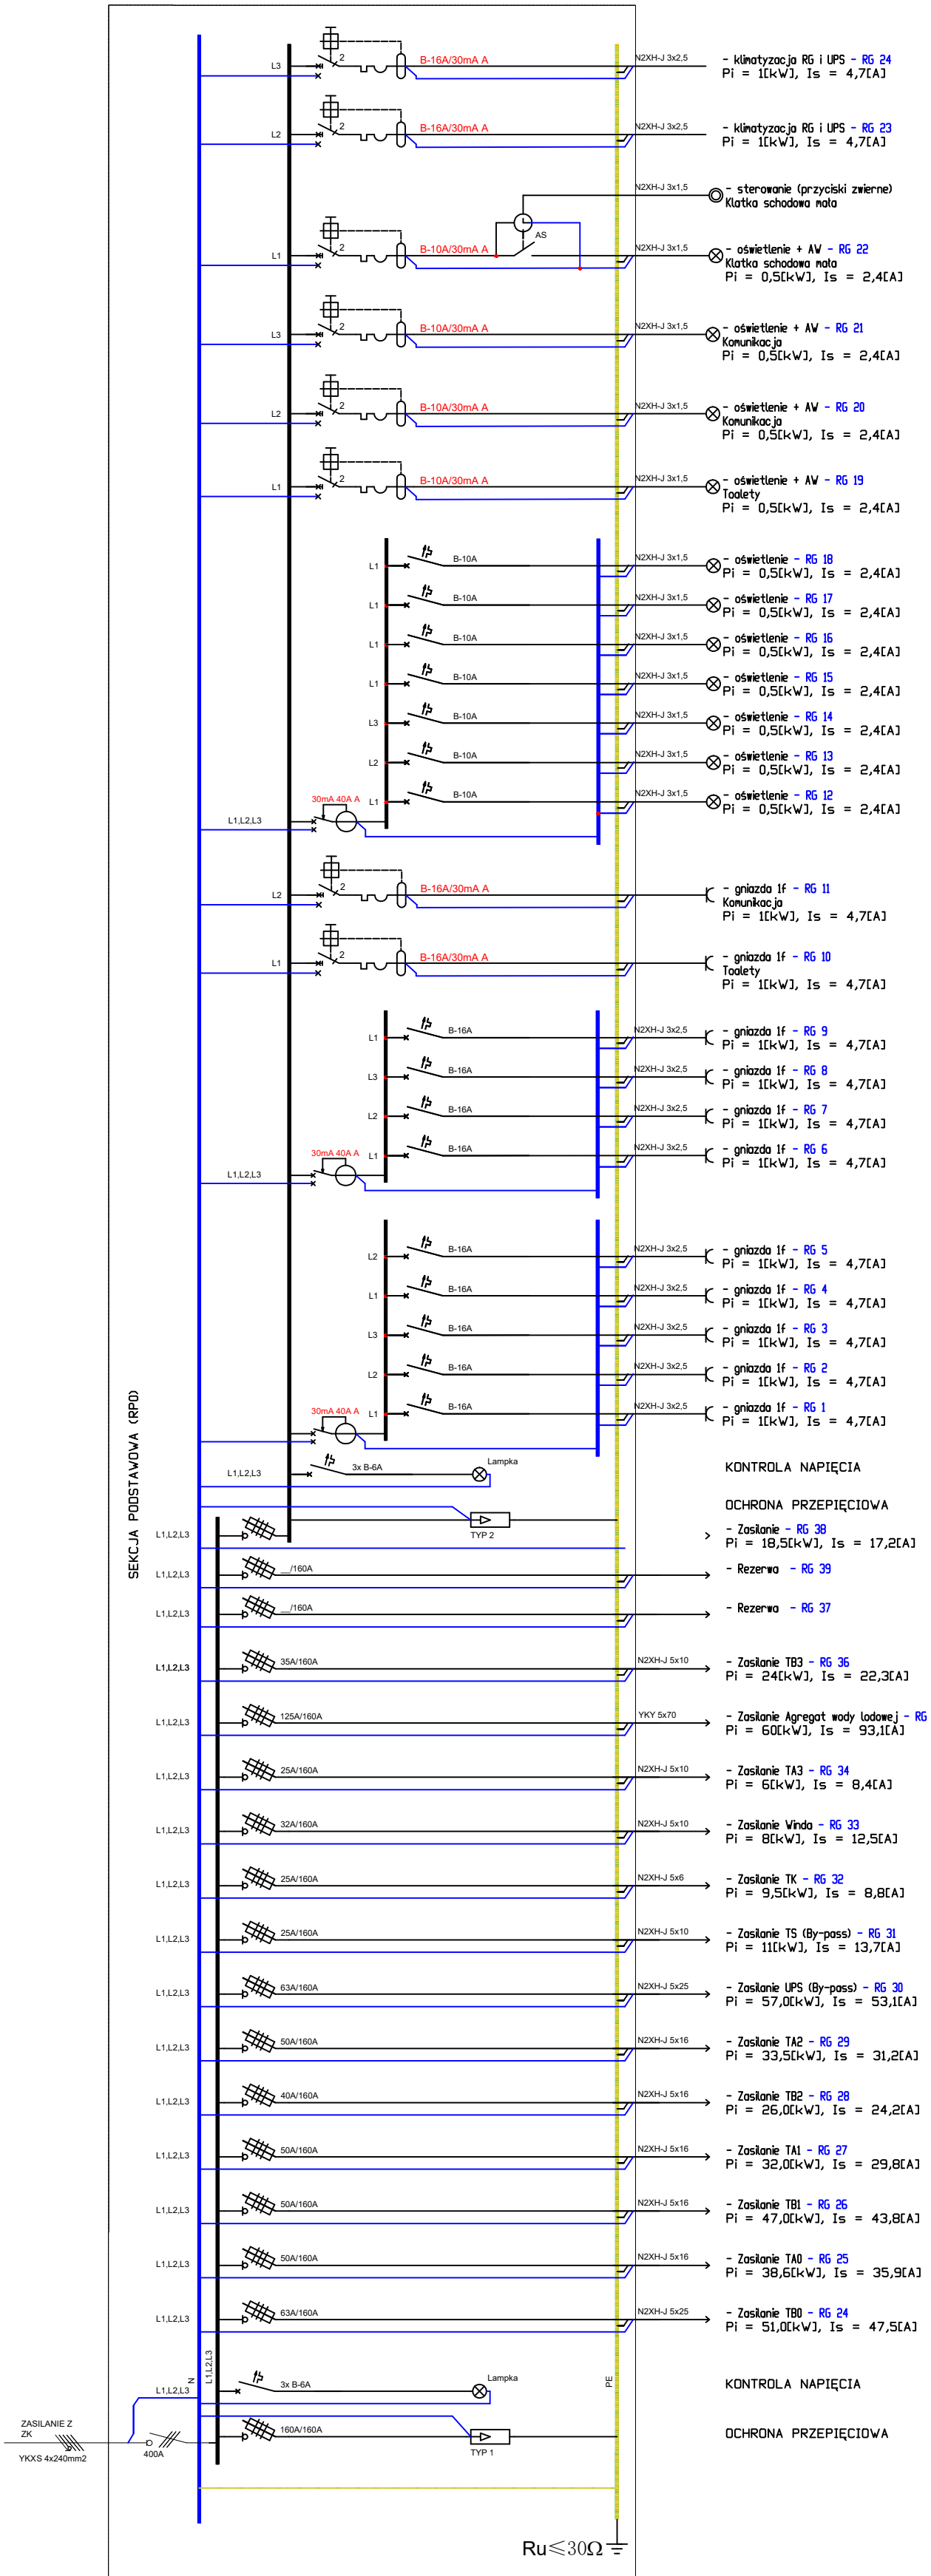

BILANS MOCY DLA RG

Moc zainstalowana:	$P_i = 388,1 \text{ [kW]}$
Moc zapotrzebowana:	$P_s = 167,2 \text{ [kW]}$
Prąd szczytowy:	$I_s = 259,56 \text{ [A]}$

Charakterystyka obudowy:
Rozdzielnica natynkowa;
Kompletna rozdzielnica natynkowa z drzwiami, ruszłem montażowym, pokrywalami metalowymi i kompletem zacisków śrubowych PE/N montowanych na specjalnym wsporniku, dla aparatów do 125 A;
I klasa ochronności, stopień ochrony IP30;
pozwierane wejścia kablowe - górze i dołże;
maty: biała stalowa, powlekana lakierem proszkowym, kolor biały (RAL 9017);
zakamiecie drzwi: uchwyty dźwigniowy;
zgodność z normą: PN-EN 61439-1;
stopień ochrony IP30;
zaciski śrubowe PE/N.

W rozdzielnicę należy przewidzieć 25% zapasu w postaci miejsca wolnego.

	<p style="text-align: center;">MCM Projekt PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE mgr inż. Maciej Chowaniec ul. Tadeusza Kościuszki 67A 34-425 Biały Dunajec</p>		
PRZEDM. RYS. :	ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE – SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RG		
BRANŻA :	ELEKTRYCZNA		
STADIUM :	PROJEKT TECHNICZNY		
OBIEKT :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZĄCĄ NA IZBĘ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I BUDOWIELI POLSKOŚCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
INWESTOR :	URZĄD GMINY JABŁONKA UL. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABŁONKA		
LOKALIZACJA :	DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR. 0002 JABŁONKA		
OPRACOWAŁ :	MGR INŻ. JAN DZIAKOWICZ		
PROJEKTANT :	MGR INŻ. KRZYSZTOF LAMBRECHT NR UPRAWNIEN MAP/0070/PWBE/15		
SPRAWDZAJĄCY :	MGR INŻ. PAWEŁ KUŻMA NR UPRAWNIEN MAP/0069/PWBE/15		
SKALA -	NR RYSUNKU : 3.1	DATA: SIERPIEŃ 2023	28