


# "TUPS"

## ETAP I

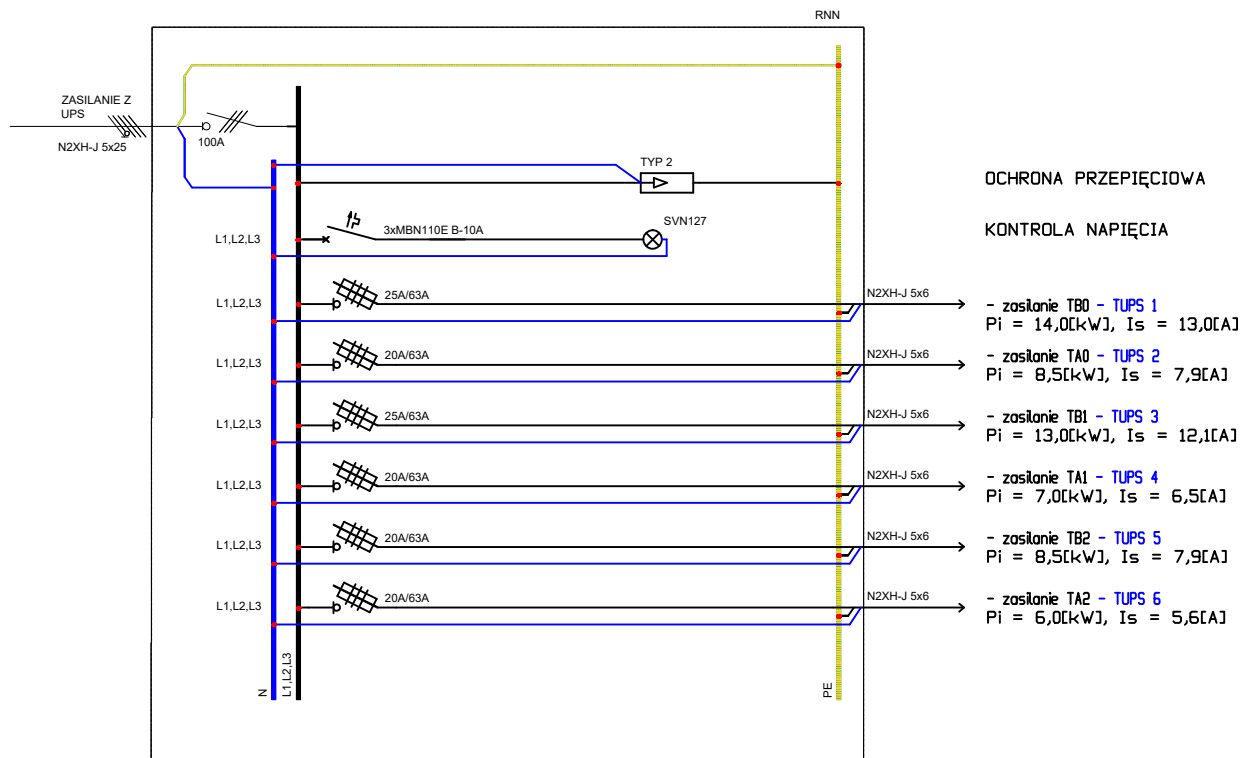

### BILANS MOCY DLA TS


Moc zainstalowana:  
 $P_i = 57,0 [kW]$   
Moc zapotrzebowana:  
 $P_s = 34,2 [kW]$   
Prąd szczytowy:  
 $I_s = 53,1 [A]$

### Charakterystyka obudowy:

Rozdzielnica natynkowa;  
Kompletna rozdzielnica natynkowa z drzwiami, rusztem montażowym, pokrywami metalowymi i kompletem zacisków śrubowych PE/N montowanych na specjalnym wsporniku, dla aparatów do 125 A;  
I klasa ochronności, stopień ochrony IP30;  
perforowane wejścia kablowe - górne i dolne;  
materiał: blacha stalowa, powlekana lakierem proszkowym, kolor biały (RAL 9010);  
zamknięcie drzwi: uchwyt dźwigniowy;  
zgodność z normą: PN-EN 61439-1;  
stopień ochrony IP30;  
zaciski śrubowe PE/N.

W rozdzielnicę należy przewidzieć 25% zapasu w postaci miejsca wolnego.

6x12



	MCM Projekt PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE mgr inż. Maciej Chowaniec ul. Tadeusza Kościuszki 67A 34-425 Biały Dunajec		
PRZEDM. RYS. :	ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE – SCHEMAT IDEOWY TABLICZY TUPS		
BRANŻA :	ELEKTRYCZNA		
STADIUM :	PROJEKT TECHNICZNY		
OBIEKT :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA IZBĘ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I BUDZICIeli POLSKOŚCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
INWESTOR :	URZĄD GMINY JABŁONKA UL. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABŁONKA		
LOKALIZACJA :	DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR 0002 JABŁONKA		
OPRACOWAŁ :	MGR INŻ. JAN DZIADKOWIEC		
PROJEKTANT :	MGR INŻ. KRZYSZTOF LAMBRECHT NR UPRAWNIEN MAP/0070/PWBE/15		
SPRAWDZAJĄCY :	MGR INŻ. PAWEŁ KUŻMA NR UPRAWNIEN MAP/0069/PWBE/15		
SKALA -	NR RYSUNKU : 3.13	DATA: SIERPIEŃ 2023	40