


"TS"

ETAP I

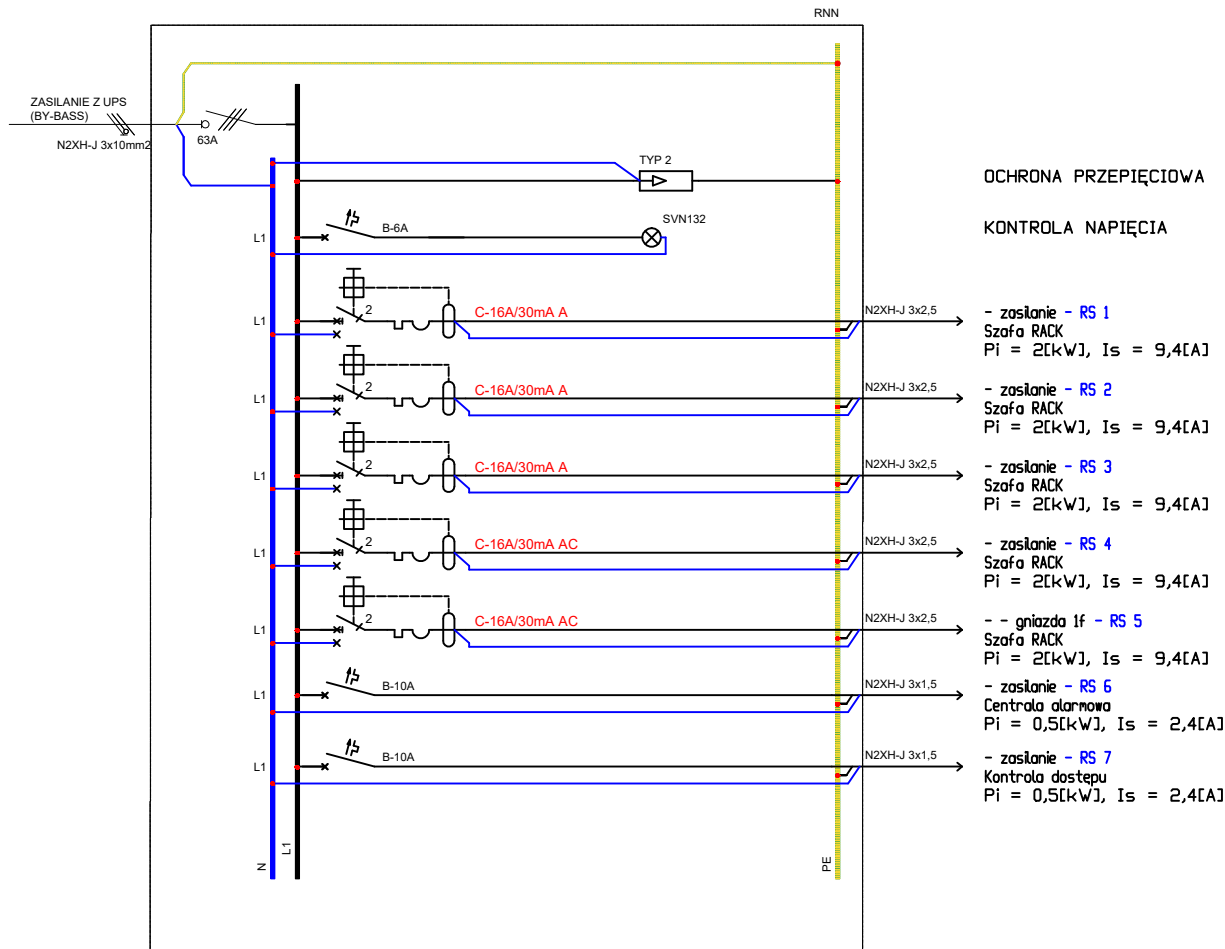

BILANS MOCY DLA TS

Moc zainstalowana:

Pi = 11,0 [kW]

Moc zapotrzebowana:

Ps = 8,8 [kW]

Prąd szczytowy:

Is = 38,3 [A]

Charakterystyka obudowy:

Rozdzielnica natynkowa;

Kompletna rozdzielnica natynkowa z drzwiami, rusztem montażowym, pokrywami metalowymi i kompletem zacisków śrubowych PE/N montowanych na specjalnym wsporniku, dla aparatów do 125 A;

I klasa ochronności, stopień ochrony IP30;

perforowane wejścia kablowe - górne i dolne;

materiał: blacha stalowa, powlekana lakierem proszkowym, kolor biały (RAL 9010);

zamknięcie drzwi: uchwyt dźwigniowy;


zgodność z normą: PN-EN 61439-1;

stopień ochrony IP30;

zaciski śrubowe PE/N.

W rozdzielnicę należy przewidzieć 25% zapasu w postaci miejsca wolnego.

4x12



| | | | |
|----------------|--|---------------------|----|
| | MCM Projekt PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE mgr inż. Maciej Chowaniec ul. Tadeusza Kościuszki 67A 34-425 Biały Dunajec | | |
| PRZEDM. RYS. : | ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE – SCHEMAT IDEOWY TABLICZY TS | | |
| BRANŻA : | ELEKTRYCZNA | | |
| STADIUM : | PROJEKT TECHNICZNY | | |
| OBIEKT : | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA IZBĘ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I BUDZIELNI POLSKOŚCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ | | |
| INWESTOR : | URZĄD GMINY JABŁONKA UL. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABŁONKA | | |
| LOKALIZACJA : | DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR 0002 JABŁONKA | | |
| OPRACOWAŁ : | MGR INŻ. JAN DZIADKOWIEC | | |
| PROJEKTANT : | MGR INŻ. KRZYSZTOF LAMBRECHT NR UPRAWNIEN MAP/0070/PWBE/15 | | |
| SPRAWDZAJĄCY : | MGR INŻ. PAWEŁ KUŻMA NR UPRAWNIEN MAP/0069/PWBE/15 | | |
| SKALA - | NR RYSUNKU : 3.11 | DATA: SIERPIEŃ 2023 | 38 |