


# RZUT PIWNICY LOKALIZACJA INSTALACJI WODY ZIMNEJ WODY CIEPŁEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOTŁOWNI

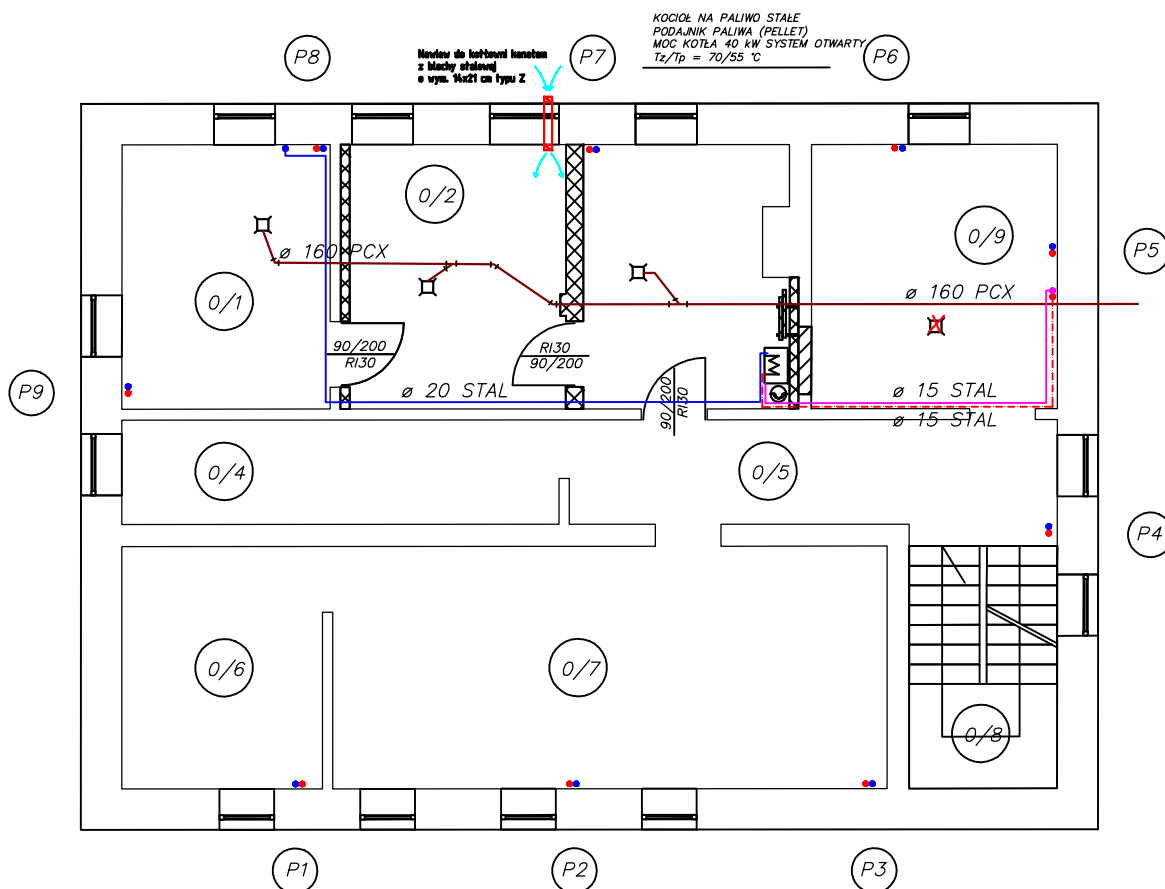

OTWÓR DO ZAMUROWANIA  
ŚCIANA DO PRZEMUROWANIA DO GRUBOŚCI 30 cm

POSADZKA DO WYKONANIA:


0 / 2	PODŁOŻE – ZWIR GR. 15 cm CHUDY BETON 15 cm IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA STYROPIAN EPS 100–038 GR. 10 cm BETON B25 ZBROJONY GR. 12 cm WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA GRESS
0 / 3	POSADZKA DO WYKONANIA: PODŁOŻE – ZWIR GR. 15 cm CHUDY BETON 15 cm IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA STYROPIAN EPS 100–038 GR. 10 cm BETON B25 ZBROJONY GR. 12 cm WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA GRESS
0 / 9	POSADZKA DO WYKONANIA: PODŁOŻE – ZWIR GR. 15 cm CHUDY BETON 15 cm IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA STYROPIAN EPS 100–038 GR. 10 cm BETON B25 ZBROJONY GR. 12 cm WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA GRESS

OZNACZENIA I INFORMACJE

POWRÓT INSTALACJI C.O.  
ZASILANIE INSTALACJI C.O.  
ELEMENT DO LIKWIDACJI

- INSTALACJE WYKONAĆ Z RUR ZE STALI NISKOSTOPOWEJ POŁĄCZENIA NA ZŁĄCZKI ZAPRASOWANE
- ŚREDNICE GAŁĄZEK DO GRZEJNIKÓW WYKONAĆ Z RUR ZE STALI NISKOSTOPOWEJ ø 15x1,2

OZN. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA
[ - ]	[ - ]	[ m <sup>2</sup> ]
0 / 1	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	6,50
0 / 2	SKŁAD OPAŁU	10,76
0 / 3	KOTŁOWNIA	13,98
0 / 4	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	8,01
0 / 5	KOMUNIKACJA	5,98
0 / 6	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	9,13
0 / 7	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	25,23
0 / 8	KŁATKA SCHODOWA	12,08
0 / 9	MAGAZYN	12,20

2021-03-15	REW. 01	PRZEKAZANO INWESTOROWI	
DATA:	STATUS:	OPIS ZMIANY:	PODPIS:
		AG SYSTEM ANDRZEJ GŁÓD 37-700 PRZEMYSŁ UL.K.PUŁASKIEGO 6 NIP 795-000-24-31; REGON 650004954 TEL. + 16 6707538; MOB. 601952433 ADRES E-MAIL: glod13@poczta.onet.pl	FAZA OPRAC: PW
			DATA OPRAC: 03.2021 SKALA 1:100 NR RYS. 2 / 9
PROJEKT:	BUDYNEK UG KRZYWCZA WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
ZAKRES:	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT PIWNIC KOTŁOWNIA		
LOKALIZACJA:	37-755 KRZYWCZA. KRZYWCZA 36		
INWESTOR:	GMINA KRZYWCZA 37-755 KRZYWCZA, KRZYWCZA 36		
ZESPÓŁ:	IMIE, NAZWISKO, ADRES	IZBA	UPRAWNIENIA
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Głód 37-700 Przemysł ul. Pułaskiego 6	PDK/IS/0929/01	UAN-III-7342/33/92
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Głód 37-700 Przemysł ul. Pułaskiego 6	PDK/IS/0929/01	UAN-III-7342/33/92
WERYFIKOWAŁ:			