ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRLNEGO OGRZEWANIA

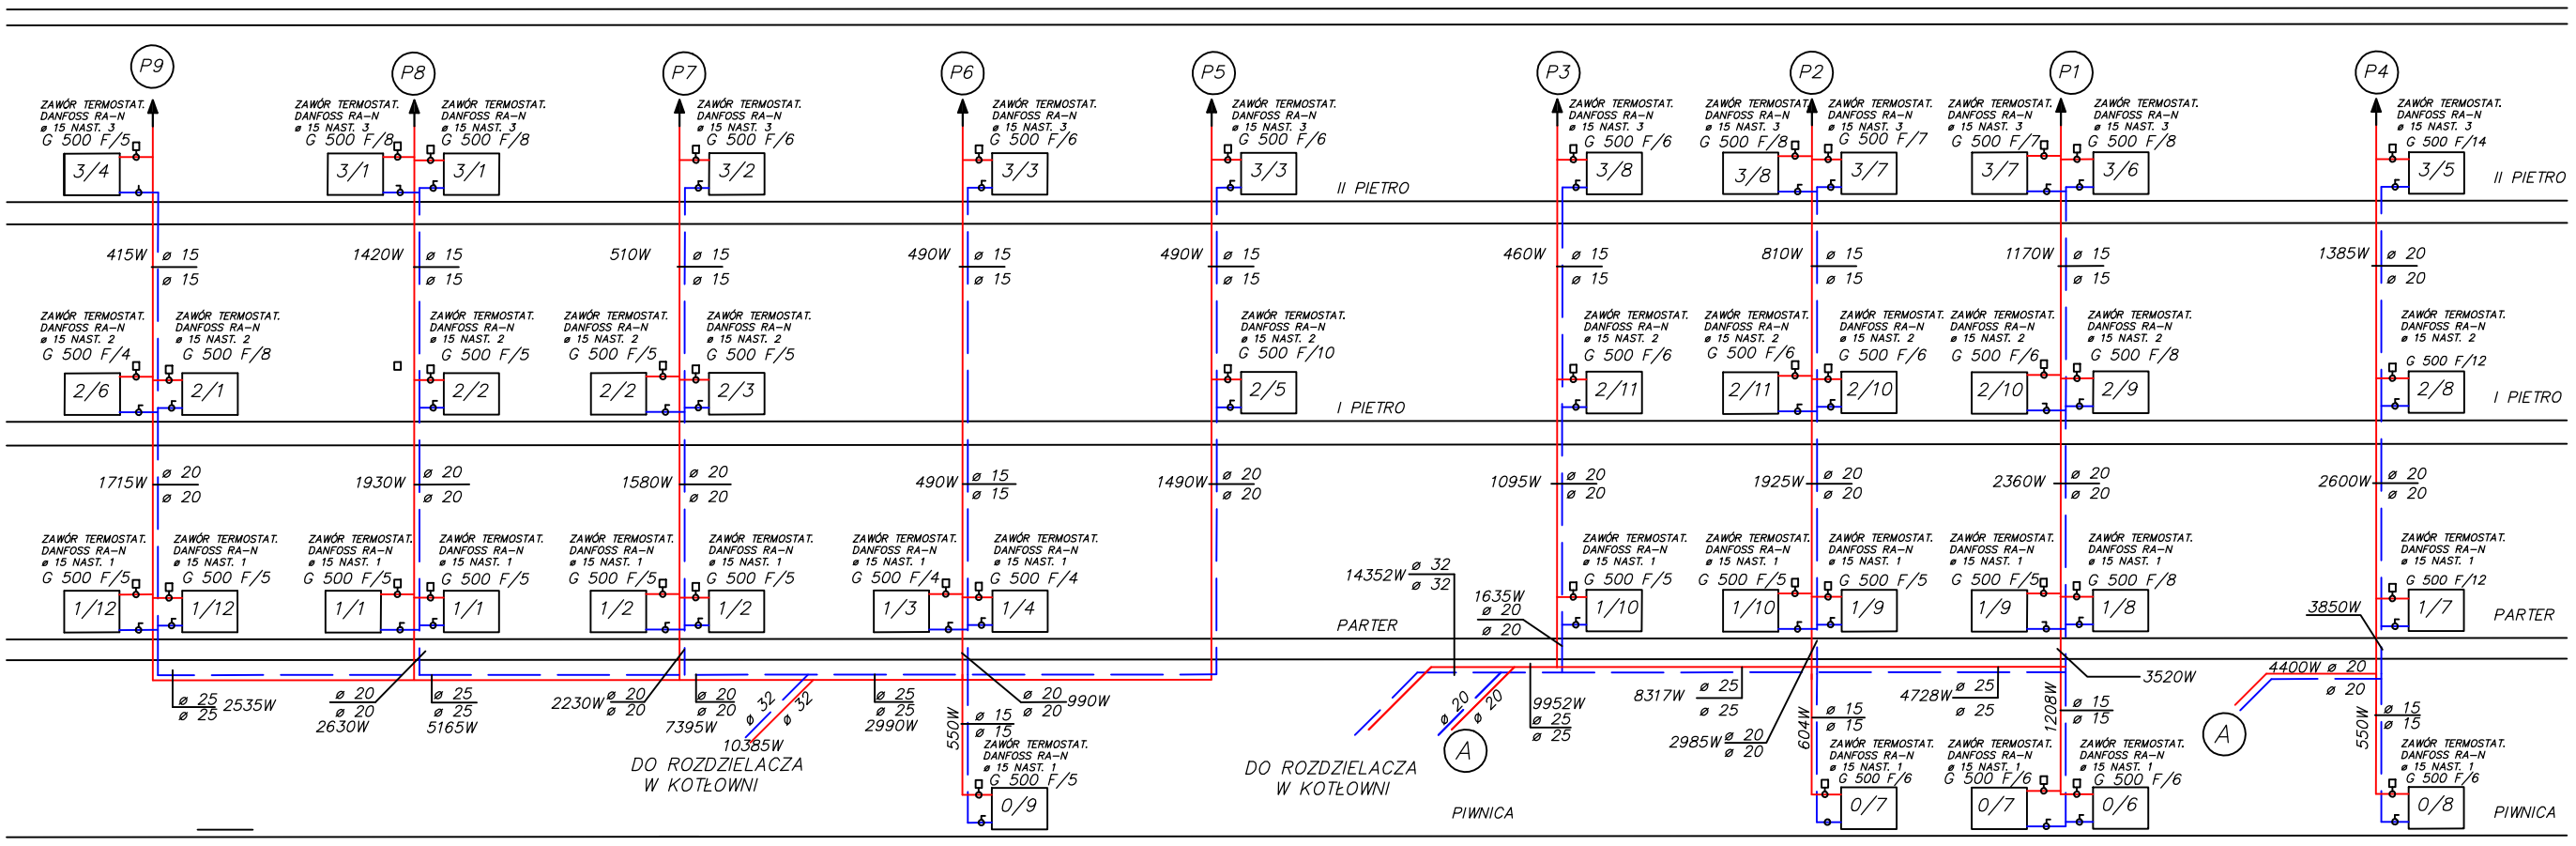

OZNACZENIA I INFORMACJE

POWRÓT INSTALACJI C.O.

ZASILANIE INSTALACJI C.O.

1. INSTALACJE WYKONAĆ Z RUR ZE STALI NISKOSTOPOWEJ POŁĄCZENIA NA ZŁĄCZKI ZAPRASOWANE
2. ŚREDNICE GAŁĄZEK DO GRZEJNIKÓW WYKONAĆ Z RUR ZE STALI NISKOSTOPOWEJ ø 15x1,2

2021–03–15	REW. 01	PRZEKAZANO INWESTOROWI	
DATA:	STATUS:	OPIS ZMIANY:	PODPIS:

AG SYSTEM ANDRZEJ GŁÓD
37–700 PRZEMYŚL UL.K.PUŁASKIEGO 6
NIP 795–000–24–31; REGON 650004954
TEL. + 16 6707538; MOB. 601952433
ADRES E–MAIL: glod13@poczta.onet.pl

FAZA OPRAC:	PW
DATA OPRAC:	03.2021
SKALA	1:100
NR RYS.	7 / 9

PROJEKT:	BUDYNEK UG KRZYWCZA WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ZAKRES:	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
LOKALIZACJA:	37–755 KRZYWCZA. KRZYWCZA 36
INWESTOR:	GMINA KRZYWCZA 37–755 KRZYWCZA, KRZYWCZA 36

ZESPÓŁ:	IMIE, NAZWISKO, ADRES	IZBA	UPRAWNIENIA	PODPIS
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Głód 37–700 Przemyśl ul.Pułaskiego 6	PDK/IS/0929/01	UAN–III–7342/33/92	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Głód 37–700 Przemyśl ul.Pułaskiego 6	PDK/IS/0929/01	UAN–III–7342/33/92	
WERYFIKOWAŁ:				