SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI WODNEJ, NISKOTEMPERATUROWEJ NA PALIWO STAŁE (PELLET)

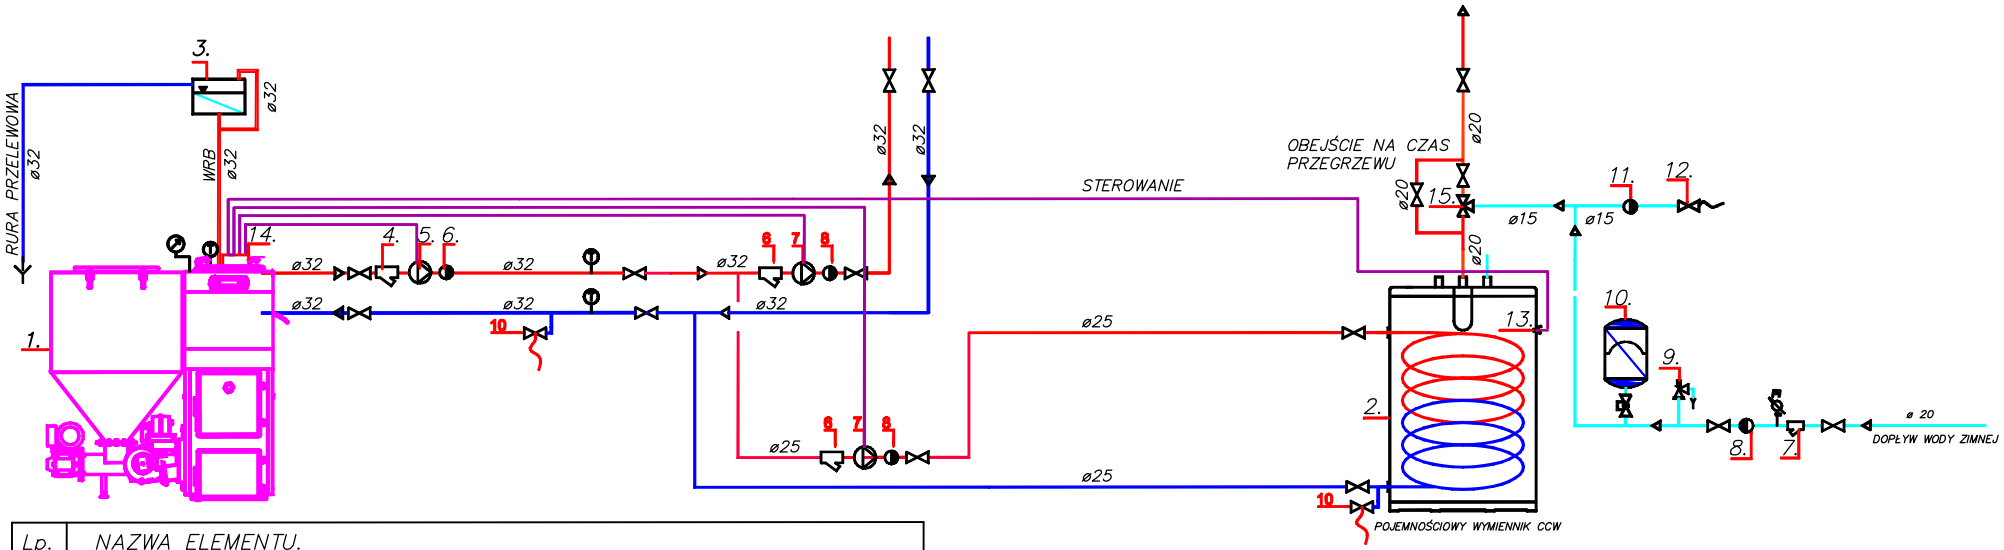

Lp.	NAZWA ELEMENTU.
1.	KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE (PELLET) Z PODAJNIKIEM, MOC 36 kW WODNY
2.	POJEMNOŚCIOWY WYMIENNIK CCW O POJEMNOSCI MIN 125 dm³
3.	NACZYNIE WZBIORCZE SYSTEMU OTWARTEGO O POJEMNOSCI MIN 125 dm³
4.	FILTR SIATKOWY ø 32
5.	POMPA OBIEGOWA GRUNDFOSS ALPHA2 32-40
6.	ZAWÓR ZWROTNY ø 32
7.	FILTR SIATKOWY ø 20
8.	ZAWÓR ZWROTNY ø 20
9.	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 2115 ø 25 CIŚN. POCZ. OTW. 3 bar
10.	NACZYNIE PRZEPONOWE REEFLEX POJEMNOŚĆ 10 dm³
11.	ZAWÓR ZWROTNY ø 15
12.	ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁACZKA DO WĘŻA ø 15
13.	CZUJNIK TEMPERATURY POJEMNOŚCIOWEGO WYMIENNIKA CCW
14.	STEROWNIK KOTŁA
15.	TERMOSTATYCZNY ZAWÓR MIESZAJACY CCW ø 20

OZNACZENIA

- WODA ZIMNA
- WODA CIEPŁA
- POWRÓT C.O.
- ZASILANIE C.O.
- CYRKULACJA CCW
- STEROWANIE

1. INSTALACJE WYKONAĆ Z RUR ZE STALI NISKOSTOPOWEJ POŁĄCZENIA NA ZŁĄCZKI ZAPRASOWANE
2. ŚREDNICE GAŁĄZEK DO GRZEJNIKÓW WYKONAĆ Z RUR ZE STALI NISKOSTOPOWEJ ø 15x1,2

DATA:	STATUS:	OPIS ZMIANY:	PODPIS:
2021-03-15	REW. 01	PRZEKAZANO INWESTOROWI	

AG SYSTEM ANDRZEJ GŁÓD
37-700 PRZEMYŚL UL.K.PUŁASKIEGO 6
NIP 795-000-24-31; REGON 650004954
TEL. + 16 6707538; MOB. 601952433
ADRES E-MAIL: glod13@poczta.onet.pl

FAZA OPRAC:	PW
DATA OPRAC:	03.2021
SKALA	1:100
NR RYS.	8 / 9

PROJEKT:	BUDYNEK UG KRZYWCZA WYMIANA INSTALACJI CO
ZAKRES:	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SCHEMAT TECHNOLOGII KOTŁOWNI.
LOKALIZACJA:	37-755 KRZYWCZA. KRZYWCZA 36
INWESTOR:	GMINA KRZYWCZA 37-755 KRZYWCZA, KRZYWCZA 36

ZESPÓŁ:	IMIE, NAZWISKO, ADRES	IZBA	UPRAWNIENIA	PODPIS
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Głód 37-700 Przemyśl ul.Pułaskiego 6	PDK/IS/0929/01	UAN-III-7342/33/92	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Głód 37-700 Przemyśl ul.Pułaskiego 6	PDK/IS/0929/01	UAN-III-7342/33/92	
WERYFIKOWAŁ:				